

仕様書番号：営5-33

作成年月日：令和5年4月24日

松戸駐屯地電気料

陸上自衛隊 需品学校



関係者以外不許複製

件名	松戸駐屯地電気料	図面 番号	1 / 3
図面 名称	表紙	縮尺	—

仕様書

- 1 件名：松戸駐屯地電気料
- 2 需要場所：千葉県松戸市五香六実17 陸上自衛隊松戸駐屯地
- 3 概要
業種及び用途：官公署
- 4 仕様
 - (1) 供給電気方式等
 - ア 電気方式
 - イ 供給電圧(標準電圧)：6,000V
 - ウ 計量電圧(標準電圧)：6,000V
 - エ 標準周波数：50HZ
 - オ 受電方式：1回線受電
 - カ 蓄熱式不荷設備の有無：無し
 - (2) 電力使用量
 - ア 契約電力：1,200kw
 - イ 予定電力使用量：2,204,881kwh
(月別予定電力使用量：「補足資料」参照)
 - (3) 使用期間

自 令和5年7月 1日 0時
至 令和6年3月31日 24時
 - (4) 電力量検針
 - ア 自動検針装置：有り(東京電力機所有)
 - イ 検針方式：遠隔自動検針
 - ウ 計量器：電力需給用複合計器(通信機能付 精密級)
 - (5) 需給地点
配置図参照
 - (6) 電気工作物の財産分界点
配置図参照
 - (7) 保安上の責任分界点
配置図参照
 - (8) その他
 - ア 力率は、自動力率調整装置を設置し、使用期間中100パーセントを保持する予定。
 - イ 下記の非常用自家発電装置を保有している。
(ア)通信器材電源用：出力150KVA 3相200V 50Hz ディーゼル機関
(イ)非常電源用：出力500KVA 6600V 50Hz ディーゼル機関
 - ウ 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、当該地域を管轄する一般電気事業者が定める特定規模需要の標準(託送)供給条件によるほか、発注者受注者双方協議のうえこれを定める。なお、入札価格の算定にあたっては、力率は項目アのとおりとし、燃料費調整、太陽光発電促進賦課金及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこと。

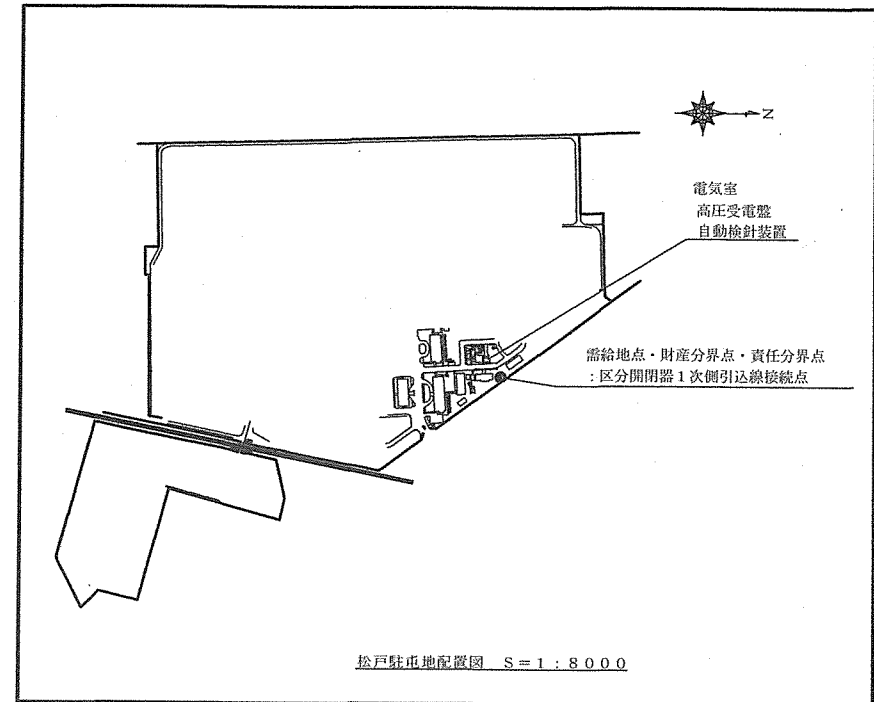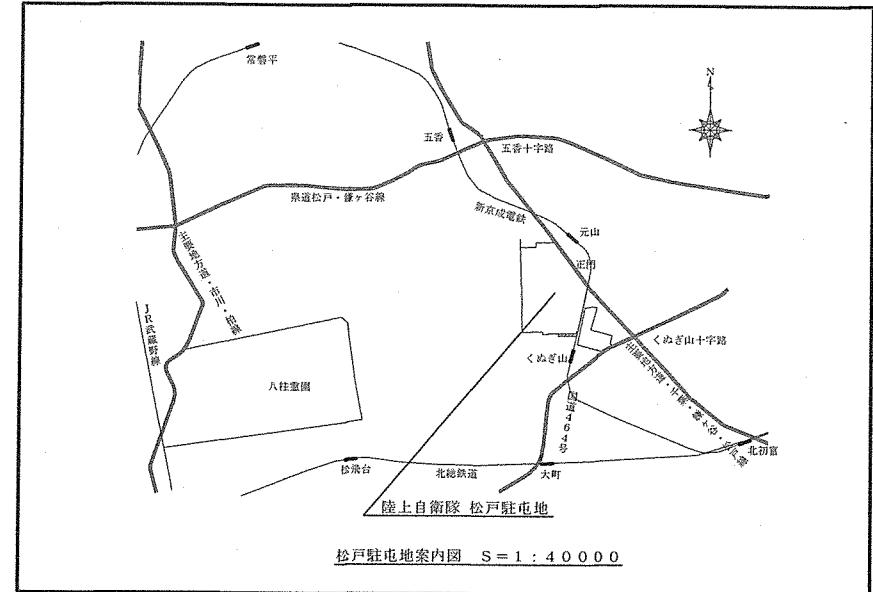

件名	松戸駐屯地電気料	図面番号	2/3
図面名称	仕様書・案内図・配置図	縮尺	図示

月別予定電力使用量

月	5' 予定電気使用量 (KWH)	4' 電気使用量 (KWH)	3' 電気使用量 (KWH)	平均力率 (%)
7	328,687	328,687	350,053	100
8	318,576	318,576	352,889	100
9	297,086	297,086	288,708	100
10	179,163	179,163	190,416	100
11	183,714	183,714	195,755	100
12	228,006	228,006	231,356	100
1	239,157	239,157	266,174	100
2	224,901	224,901	260,017	100
3	205,591	205,591	234,721	100
計	2,204,881	2,204,881	2,370,089	/

件名	松戸駐屯地電気料	図面 番号	3 / 3
図面 名称	補足資料	縮 尺	図 示