

柏高射教育訓練場電気料

陸上自衛隊 需品学校

関係者以外不許複製

件名	柏高射教育訓練場電気料	図面 番号	1 / 3
図面 名称	表紙	縮尺	—

仕 様 書

- 1 件 名：柏高射教育訓練場電気料
- 2 需要場所：千葉県柏市大室1739 陸上自衛隊柏高射教育訓練場

3 概 要
業種及び用途：官公署

- 4 仕 様
- (1) 供給電気方式等
- ア 電気方式：交流三相3線式
 - イ 供給電圧（標準電圧）：6,000V
 - ウ 計量電圧（標準電圧）：6,000V
 - エ 標準周波数：50HZ
 - オ 受電方式：1回線受電
 - カ 蓄熱式不荷設備の有無：無し
- (2) 電力使用量
- ア 契約電力：71kw
 - イ 予定電力使用量：190,168kwh
- （月別予定電力使用量：「補足資料」参照）

- (3) 使用期間
- 自 令和5年7月 1日 0時
- 至 令和6年3月31日 24時



- (4) 電力量検針
- ア 自動検針装置：有り
 - イ 検針方式：遠隔自動検針
 - ウ 計量器：電力需給用複合計器

- (5) 需給地点
配置図参照

- (6) 電気工作物の財産分界点
配置図参照

- (7) 保安上の責任分界点
配置図参照

- (8) その他
- ア 力率は、自動力率調整装置を設置し、使用期間中100パーセントを保持する予定。
 - イ 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、当該地域を管轄する一般電気事業者が定める特定規模需要の標準（託送）供給条件によるほか、発注者受注者双方協議のうえこれを定める。なお、入札価格の算定にあたっては、力率は項目アのとおりとし、燃料費調整、太陽光発電促進賦課金及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこと。

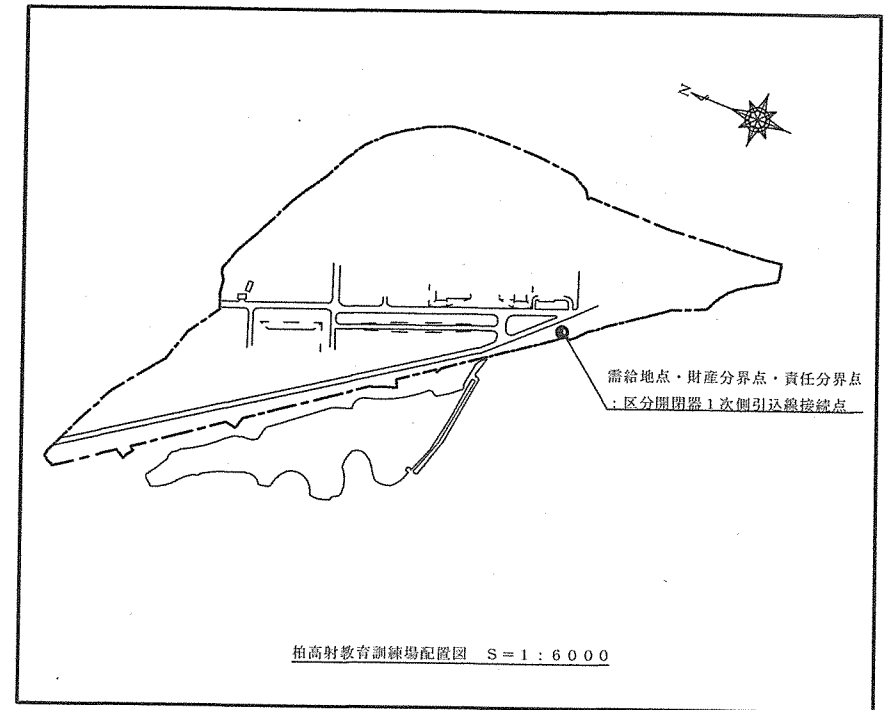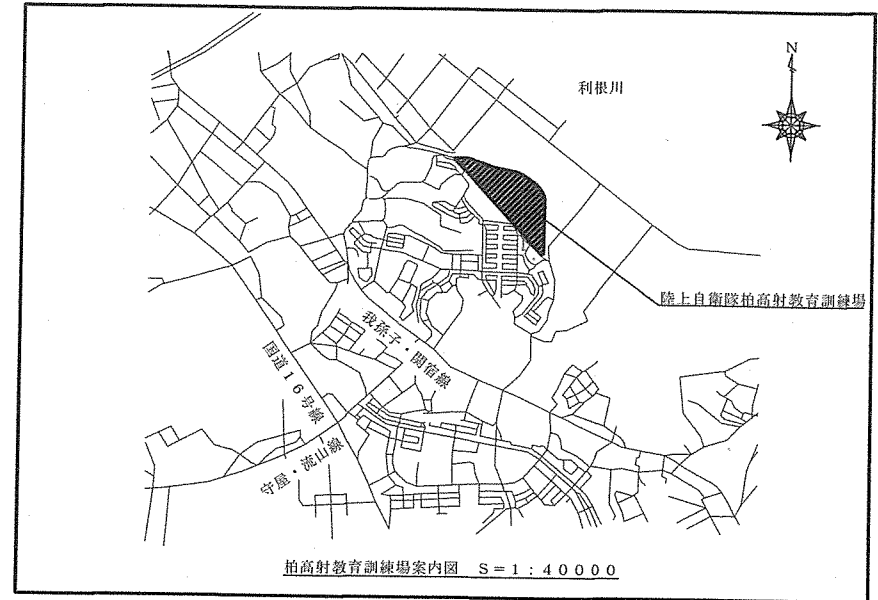

件名	柏高射教育訓練場電気料	図面 番号	2 / 3
図面 名称	仕様書・案内図・配置図	縮 尺	図示

月別予定電力使用量

月	5' 予定電気使用量 (KWH)	4' 電気使用量 (KWH)	3' 電気使用量 (KWH)	平均力率 (%)
7	17,992	17,992	20,219	100
8	20,183	20,183	21,169	100
9	22,489	22,489	19,237	100
10	19,593	19,593	19,242	100
11	18,643	18,643	20,879	100
12	22,025	22,025	23,861	100
1	22,770	22,770	22,628	100
2	26,302	26,302	27,492	100
3	20,171	20,171	21,639	100
計	190,168	190,168	196,366	/