



記号	内 容
—R—	冷媒用被覆銅管
—D—	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)

注記)

1. ドレン管の勾配は1/100以上とする。
2. ドレンは自然放流にて処理とする。
3. 冷媒管はテープ巻仕上とする。

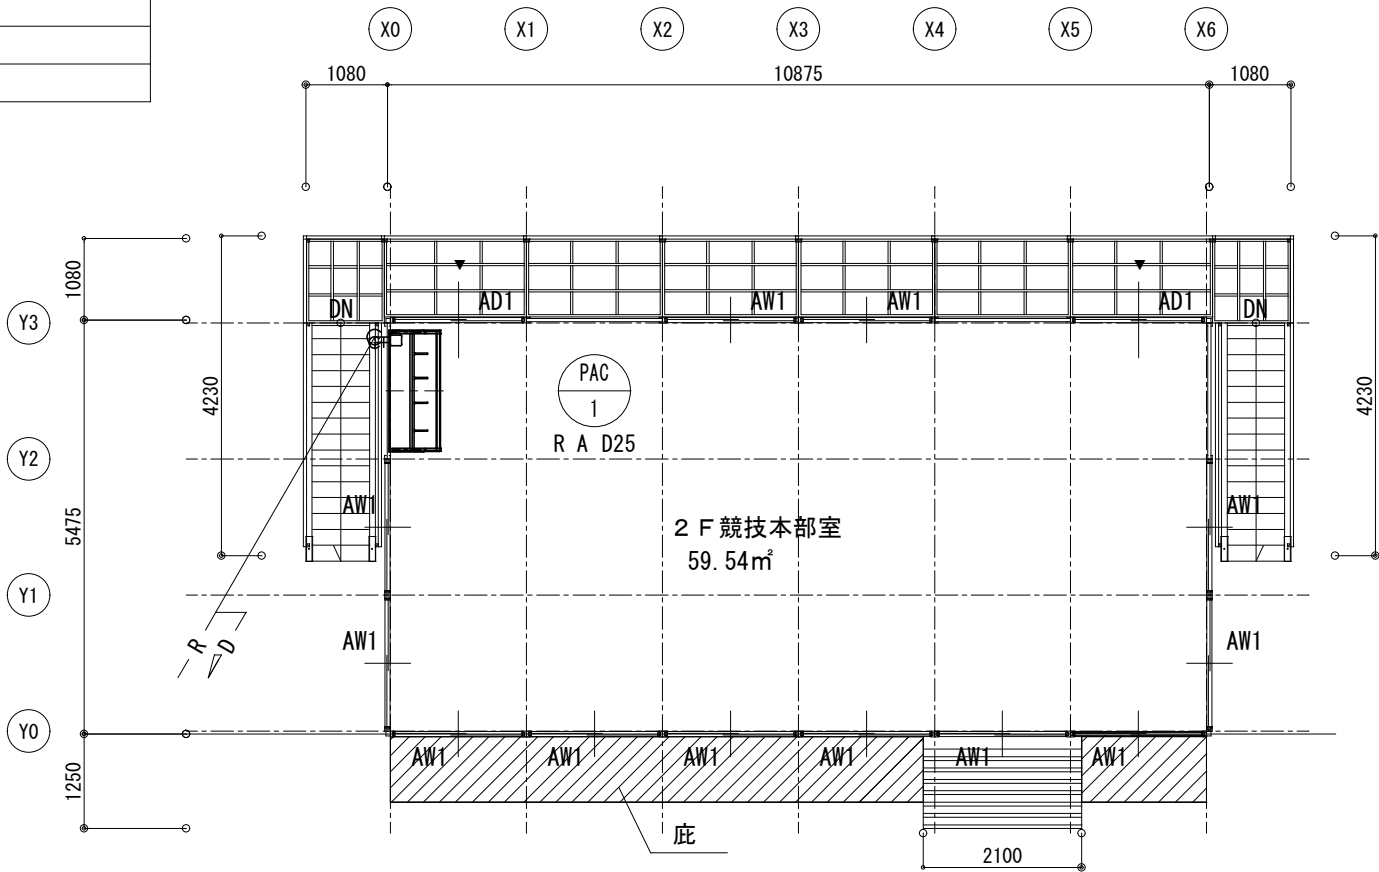

2階 平面図

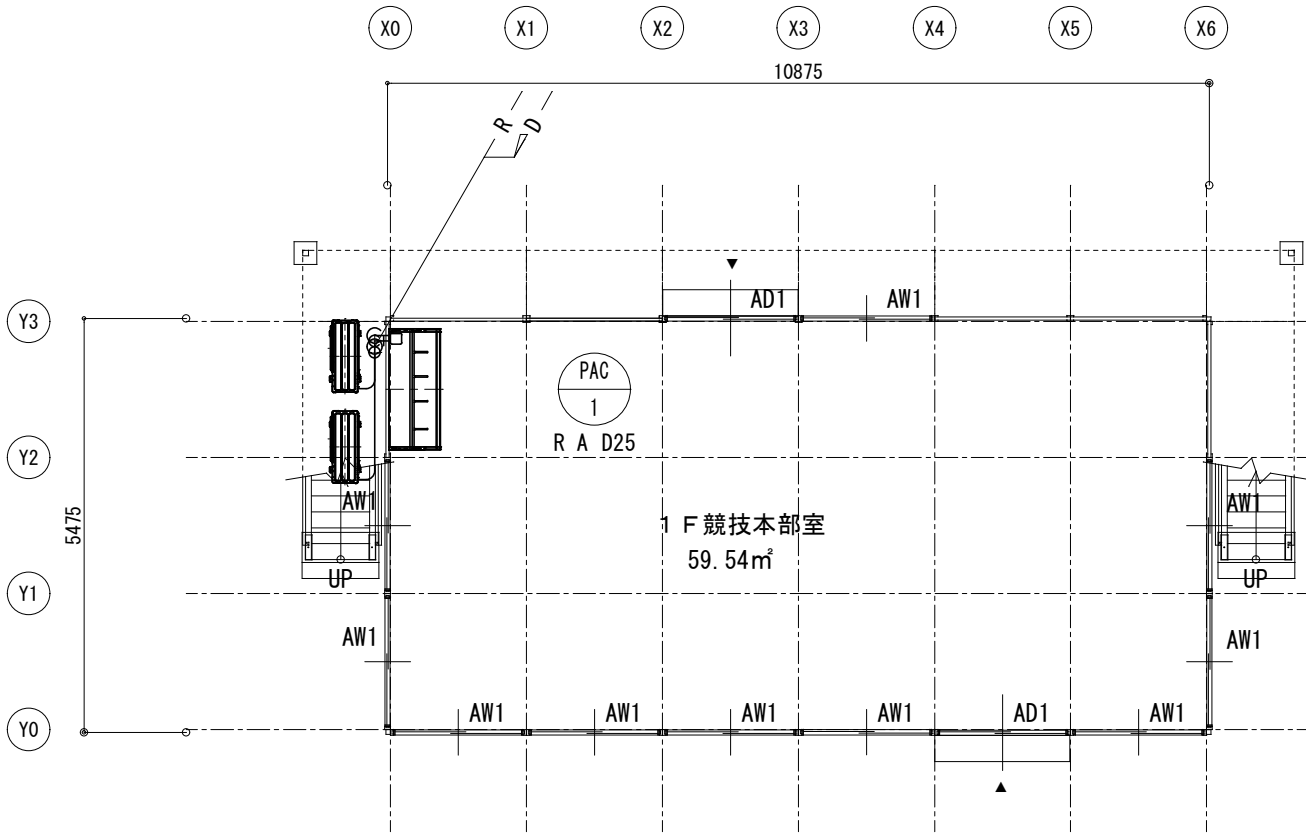

1階 平面図

冷媒管サイズ表		
記号	ガス管(φ)	液管(φ)
Ⓐ	15.9	9.5

訂正事項	年月日	担 当							構造設計一級建築士			設備設計一級建築士			工事名称 (仮) サッカー競技仮設競技本部用工事	受 領 印		
	・ ・												図面名称		縮 尺	A3:1/100	年 月 日	
	・ ・												空調図面					
	・ ・								法適合確認結果等		法適合確認結果等		作成年月日		依頼番号			図面番号
	・ ・								構造関係規定に適合する事を確認した。		設備関係規定に適合する事を確認した。							
・ ・									確認した範囲等：構造図一式、構造計算書一式		確認した範囲等：設備図一式							