

令和7年8月25日



①温室1の制御盤
自動制御が不能



窓が自動で開閉しないため、全て手動で開閉




②温室2の制御盤
電源が入らない



数カ所のリレースイッチが焦げ付いている



③温室3の制御盤
自動開閉が効かずに一部の窓が開かない
(または閉まらない)

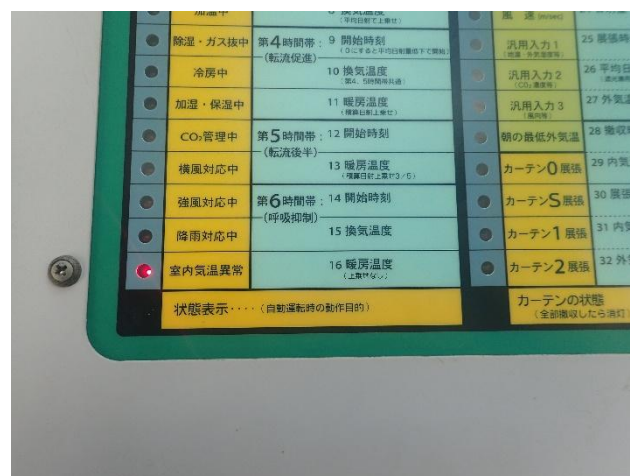

窓が開かないので室内が高温になり、
温度異常のアラームが発生

総合農業試験場薬草・地域作物センター 落雷被害写真

令和7年8月25日




④気象観測装置

ハウスの制御を行うためのデータを収集する
エラーが出てデータを収集できない



基板の一部が焦げ付いている

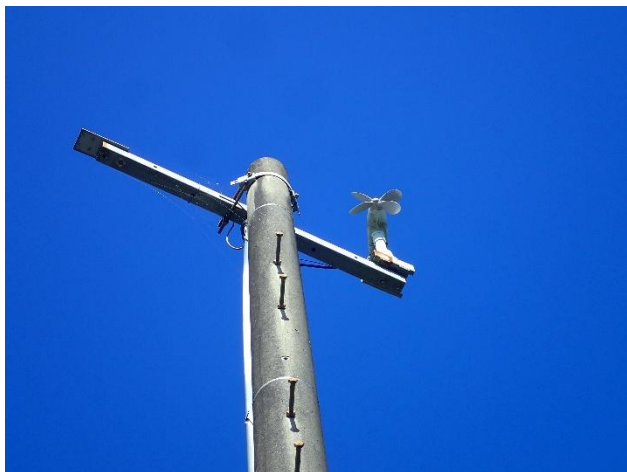

気象観測装置が設置してある電柱の上の風速計



落雷の翌朝に風速計のパーツの一部が落ちていた