

現場説明書

作業名 収穫調査委託(田沢湖地区)

作業場所 秋田県仙北市田沢湖田沢字岩の目沢国有林
3042は林小班外

秋田森林管理署

支給材料通知書(案)

令和 年 月 日

(受託者) 住所
氏名

あて

分任物品管理官

秋田森林管理署長 尾前 幸太郎

令和 年 月 日付け 秋管第 号を持って受託契約をしました収穫調査につきまして、下記のとおり材料を支給しますので、約款第8条第2項の規定に基づき受領書を提出してください。

記

1 支給材料の品名等

品名	品質・規格	数量	単位	引渡し場所
赤テープ	軟質ビニール 0.1mm×30mm×100m	4	巻	秋田森林管理署
青テープ	軟質ビニール 0.1mm×30mm×100m	6	巻	
ピンクテープ	軟質ビニール 0.1mm×30mm×100m	9	巻	
収測番号札(黄)	軟質塩ビシート 0.4mm×50mm×249.5mm	3,300	枚	
収測番号札(白)	軟質塩ビシート 0.4mm×50mm×249.5mm	600	枚	
測量野帳	上質紙1冊50枚両面綴り・様式3-1	4	冊	
毎木調査野帳(1)	上質紙1冊50枚両面綴り・様式3-2	13	冊	
毎木調査野帳(2)	上質紙1冊50枚両面綴り・様式3-3	0	冊	
樹高調査野帳	上質紙1冊50枚両面綴り・様式3-4	0	冊	
収穫調査資料袋	クラフト封筒(85g/m ²) 216mm×260mm	162	枚	

収穫調査委託箇所の概要

※複層伐等で保残帯等を設ける場合は、保残帯等を除いた面積を記載

様式3

※簡素化標準地調査法の場合は標準地の最低面積を記載

番号	林名区分	林小班	施業群	人天別	林齢	代表樹種	林地斜	下層植	伐採方法	伐率(%)	調査方法	予定調査区域面積(ha)	(※)うち 予定立木 調査面積	予定調査材積(m³)	区域表示距離(km)	通勤距離(km)	歩行時間(分)	押印の要	撤出関係調査の要否	更新調査の要否	蓄積把握の要否	実測作業の要否	実測距離(km)	法令関係	その他	標準地設定箇所数	林道通行状況	道況	立製別
1	国有林	3042は	天然更新型複層林	人工林	59	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(装用)	2.35	0.00	152	0.71	79	6	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	3042中級用 復命書提出期限 令和5年9月29日	—	岩ノ目支線通行可	製	
2	国有林	3042に	天然更新型複層林	人工林	58	スギ	緩	中	列間(簡標)	25	標準地(装用)	4.63	0.00	333	1.27	79	10	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	3042中級用 復命書提出期限 令和5年9月29日	—	岩ノ目支線通行可	製	
3	国有林	3042へ	天然更新型複層林	人工林	66	スギ	緩	疎	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	4.88	0.10	675	1.51	79	3	否	否	否	否	要	0.18	水涵保	復命書提出期限 令和5年9月29日	2	岩ノ目支線通行可	製	
4	国有林	3042と	天然更新型複層林	人工林	56	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(装用)	2.34	0.00	115	0.67	79	13	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	3042中級用 復命書提出期限 令和5年9月29日	—	岩ノ目支線通行可	製	
5	国有林	3042ち	天然更新型複層林	人工林	59	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(装用)	1.30	0.00	142	0.54	79	6	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	3042中級用 復命書提出期限 令和5年9月29日	—	岩ノ目支線通行可	製	
6	国有林	3042り	天然更新型複層林	人工林	56	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	7.97	0.20	403	1.86	80	11	否	否	否	否	要	0.36	水涵保	復命書提出期限 令和5年9月29日	4	岩ノ目支線通行可	製	
7	国有林	3042ぬ	天然更新型複層林	人工林	58	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(装用)	5.03	0.00	440	1.07	80	10	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	3042中級用 復命書提出期限 令和5年9月29日	—	岩ノ目支線通行可	製	
8	国有林	3042こ	天然更新型複層林	人工林	54	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	9.50	0.20	392	2.29	79	55	否	否	否	否	要	0.36	水涵保	復命書提出期限 令和5年9月29日	4	岩ノ目支線通行可	製	
9	国有林	3042こ1	天然更新型複層林	人工林	54	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	16.05	0.35	652	2.87	79	51	否	否	否	否	要	0.63	水涵保	復命書提出期限 令和5年9月29日	7	岩ノ目支線通行可	製	
10	国有林	3042え4	天然更新型複層林	人工林	40	スギ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	0.56	0.05	14	0.57	79	11	否	否	否	否	要	0.09	水涵保	復命書提出期限 令和5年9月29日	1	岩ノ目支線通行可	製	
11	国有林	3042て	天然更新型複層林	人工林	61	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	16.31	0.35	1,388	2.85	79	23	否	否	否	否	要	0.63	水涵保	復命書提出期限 令和5年9月29日	7	岩ノ目支線通行可	製	
12	国有林	3042あ	天然更新型複層林	人工林	66	スギ	中	疎	列間(簡標)	25	標準地(装用)	0.61	0.00	109	0.37	79	4	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	3042中級用 復命書提出期限 令和5年9月29日	—	岩ノ目支線通行可	製	
13	国有林	3042あ1	天然更新型複層林	人工林	66	スギ	緩	疎	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	0.95	0.05	136	0.59	79	5	否	否	否	否	要	0.09	水涵保	復命書提出期限 令和5年9月29日	1	岩ノ目支線通行可	製	
14	国有林	3042さ	天然更新型複層林	人工林	57	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(装用)	4.42	0.00	405	1.46	79	13	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	3042中級用 復命書提出期限 令和5年9月29日	—	岩ノ目支線通行可	製	
15	国有林	3042さ1	天然更新型複層林	人工林	58	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(装用)	4.78	0.00	459	1.33	79	14	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	3042中級用 復命書提出期限 令和5年9月29日	—	岩ノ目支線通行可	製	
16	国有林	3042ゆ	天然更新型複層林	人工林	57	スギ	緩	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	8.30	0.20	873	1.96	79	11	否	否	否	否	要	0.36	水涵保	復命書提出期限 令和5年9月29日	4	岩ノ目支線通行可	製	
17	国有林	3042め	天然更新型複層林	人工林	64	スギ	緩	中	列間(簡標)	25	標準地(装用)	0.32	0.00	55	0.56	79	4	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	3042中級用 復命書提出期限 令和5年9月29日	—	岩ノ目支線通行可	製	
18	国有林	3042み	天然更新型複層林	人工林	58	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(装用)	0.60	0.00	40	0.34	79	9	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	3042中級用 復命書提出期限 令和5年9月29日	—	岩ノ目支線通行可	製	
19	国有林	3042し	天然更新型複層林	人工林	60	スギ	緩	中	列間(簡標)	25	標準地(装用)	0.94	0.00	76	0.50	79	11	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	3042中級用 復命書提出期限 令和5年9月29日	—	岩ノ目支線通行可	製	
20	国有林	3043L\2	天然更新型複層林	人工林	64	スギ	緩	中	列間(簡標)	25	標準地(装用)	0.97	0.00	154	1.66	78	2	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	3043中級用 復命書提出期限 令和5年9月29日	—	-	製	
21	国有林	3043L\3	天然更新型複層林	人工林	64	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(装用)	0.82	0.00	131	0.74	78	2	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	3043中級用 復命書提出期限 令和5年9月29日	—	-	製	
22	国有林	3043L\4	天然更新型複層林	人工林	64	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(装用)	3.77	0.00	757	1.81	78	5	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	3043中級用 復命書提出期限 令和5年9月29日	—	-	製	
23	国有林	3043ほ	天然更新型複層林	人工林	64	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(装用)	2.50	0.00	239	0.63	78	15	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	3043中級用 復命書提出期限 令和5年9月29日	—	-	製	
24	国有林	3043へ	天然更新型複層林	人工林	62	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	5.30	0.15	446	1.30	78	22	否	否	否	否	要	0.27	水涵保	復命書提出期限 令和5年9月29日	3	-	製	
25	国有林	3043と	天然更新型複層林	人工林	62	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(装用)	1.30	0.00	118	0.62	78	32	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	3043中級用 復命書提出期限 令和5年9月29日	—	-	製	
26	国有林	3043ち	天然更新型複層林	人工林	61	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(装用)	2.88	0.00	208	1.08	78	37	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	3043中級用 復命書提出期限 令和5年9月29日	—	-	製	
27	国有林	3043ぬ	天然更新型複層林	人工林	61	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	4.60	0.10	199	1.45	78	44	否	否	否	否	要	0.18	水涵保	復命書提出期限 令和5年9月29日	2	-	製	
28	国有林	3043る	天然更新型複層林	人工林	59	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(装用)	3.13	0.00	193	1.01	78	55	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	3043中級用 復命書提出期限 令和5年9月29日	—	-	製	
29	国有林	3043わ	天然更新型複層林	人工林	62	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(装用)	0.59	0.00	42	0.32	78	52	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	3043中級用 復命書提出期限 令和5年9月29日	—	-	製	
30	国有林	3043か	天然更新型複層林	人工林	64	スギ	緩	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	3.03	0.10	358	0.89	78	48	否	否	否	否	要	0.18	水涵保	復命書提出期限 令和5年9月29日	2	-	製	

収穫調査委託箇所の概要

※複層伐等で保残帯等を設ける場合は、保残帯等を除いた面積を記載

様式3


※簡素化標準地調査法の場合は標準地の最低面積を記載

番号	林名区分	林小班	施業群	人天別	林齢	代表樹種	林地斜	下層植	伐採方法	伐率(%)	調査方	調査法	予定調査区域面積(ha)	(※)うち 予定立木 調査面積	予定調査材積(m³)	区域表示距離(km)	通勤距離(km)	歩行時間(分)	押印の要	撤出関係調査の要否	更新関係調査の要否	蓄積把握の要否	実測作業の要否	実測距離(km)	法令関係	その他	標準地設定箇所数	林道通行状況	道況	立製別
31	国有林	3043よ	天然更新型複層林	人工林	58	スギ	緩	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	1.02	0.00	88	0.42	78	45	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	3043地盤用 復命書提出期限 令和5年9月29日	—	—	—	製	
32	国有林	3043た	天然更新型複層林	人工林	62	スギ	緩	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	1.31	0.00	105	0.60	78	48	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	3043小襲用 復命書提出期限 令和5年9月29日	—	—	—	製	
33	国有林	3043な	天然更新型複層林	人工林	62	スギ	緩	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	1.52	0.00	149	0.79	78	35	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	3043フ襲用 復命書提出期限 令和5年9月29日	—	—	—	製	
34	国有林	3043ら	天然更新型複層林	人工林	67	カラマツ	緩	疎	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	5.34	0.00	296	1.29	78	39	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	3043地盤用 復命書提出期限 令和5年9月29日	—	—	—	製	
35	国有林	3043む	天然更新型複層林	人工林	67	カラマツ	緩	疎	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	5.75	0.15	517	1.43	78	25	否	否	否	否	要	0.27	水涵保	復命書提出期限 令和5年9月29日	3	—	—	製	
36	国有林	3043う	天然更新型複層林	人工林	61	スギ	緩	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	4.28	0.10	388	1.05	78	31	否	否	否	否	要	0.18	水涵保	復命書提出期限 令和5年9月29日	2	—	—	製	
37	国有林	3043の	天然更新型複層林	人工林	63	スギ	緩	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	9.71	0.20	1,235	2.49	78	25	否	否	否	否	要	0.36	水涵保	復命書提出期限 令和5年9月29日	4	—	—	製	
38	国有林	3043ふ	天然更新型複層林	人工林	67	スギ	緩	疎	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	1.86	0.00	319	0.54	78	2	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	3043二襲用 復命書提出期限 令和5年9月29日	—	—	—	製	
39	国有林	3043こ	天然更新型複層林	人工林	64	スギ	緩	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	3.26	0.10	463	1.89	78	5	否	否	否	否	要	0.18	水涵保	復命書提出期限 令和5年9月29日	2	—	—	製	
40	国有林	3043て	天然更新型複層林	人工林	60	スギ	緩	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	2.29	0.00	247	1.73	79	2	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	3043二襲用 復命書提出期限 令和5年9月29日	—	—	—	製	
41	分収育林	3043き	設定外(分収林等)	人工林	59	スギ	緩	中	皆伐	100	精密每木	2.07	2.07	635	0.74	79	5	要	要	否	否	要	0.74	—	—	—	—	—	立	
42	分収育林	3043き1	設定外(分収林等)	人工林	60	スギ	緩	中	皆伐	100	精密每木	0.73	0.73	231	0.44	79	2	要	要	否	否	要	0.44	—	—	—	—	—	立	
43	国有林	3043き2	天然更新型複層林	人工林	60	スギ	緩	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	0.12	0.00	12	0.13	79	1	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	3043地盤用 復命書提出期限 令和5年9月29日	—	—	—	製	
44	国有林	3043き3	天然更新型複層林	人工林	59	スギ	緩	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	3.57	0.10	252	1.59	79	11	否	否	否	否	要	0.18	水涵保	復命書提出期限 令和5年9月29日	2	—	—	製	
45	国有林	3043み	天然更新型複層林	人工林	68	カラマツ	中	疎	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	3.91	0.10	252	1.07	80	6	否	否	否	否	要	0.18	水涵保	復命書提出期限 令和5年9月29日	2	—	—	製	
46	国有林	3047ろ2	スキ・カラマツ等	人工林	95	スギ	中	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	1.47	0.10	493	0.98	65	5	要	要	否	否	要	0.98	水涵保	—	2	馬方林道通行可	立		
47	国有林	3047ろ3	スキ・カラマツ等	人工林	95	スギ	中	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	1.07	0.10	335	0.72	66	5	要	要	否	否	要	0.72	水涵保	—	2	馬方林道通行可	立		
48	国有林	3047は1	スキ・カラマツ等	人工林	95	スギ	中	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	4.21	0.25	1,752	2.22	66	7	要	要	否	否	要	2.22	水涵保	—	5	馬方林道通行可	立		
49	国有林	3048す6	スキ・カラマツ等	人工林	83	スギ	緩	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	4.11	0.25	1,403	2.37	72	6	要	要	否	否	要	2.28	水涵保	—	5	先達林道通行可	立		
50	国有林	3048す7	スキ・カラマツ等	人工林	83	スギ	緩	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	0.24	0.05	106	0.31	71	4	要	要	否	否	要	0.31	水涵保	—	1	先達林道通行可	立		
51	国有林	3048す12	スキ・カラマツ等	人工林	81	スギ	緩	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	0.86	0.05	342	0.47	71	4	要	要	否	否	要	0.47	水涵保	—	1	先達林道通行可	立		
52	国有林	3048す17	スキ・カラマツ等	人工林	81	スギ	緩	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	1.73	0.10	665	1.43	71	1	要	要	否	否	要	1.43	水涵保	—	2	先達林道通行可	立		
53	国有林	3049り	天然更新型複層林	人工林	52	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	9.62	0.20	794	2.65	75	38	否	否	否	否	要	0.36	水涵保	—	4	滝沢保安林管理道通行可	製		
54	国有林	3049ぬ	天然更新型複層林	人工林	67	カラマツ	中	疎	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	1.67	0.05	100	0.66	75	20	否	否	否	否	要	0.09	水涵保	—	1	滝沢保安林管理道通行可	製		
55	国有林	3049か	0	人工林	73	スギ	中	疎	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	4.46	0.10	328	1.51	75	7	否	否	否	否	要	0.18	水涵保	—	2	滝沢保安林管理道通行可	製		
56	国有林	3049よ	0	人工林	60	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	5.94	0.00	316	1.76	75	13	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	3049め襲用	—	滝沢保安林管理道通行可	製		
57	国有林	3049よ1	天然更新型複層林	人工林	65	スギ	緩	疎	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	3.67	0.00	252	0.82	75	28	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	3049め襲用	—	滝沢保安林管理道通行可	製		
58	国有林	3049む	天然更新型複層林	人工林	63	カラマツ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	6.44	0.00	310	1.09	75	65	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	3049く襲用	—	滝沢保安林管理道通行可	製		
59	国有林	3049う	天然更新型複層林	人工林	63	カラマツ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	3.70	0.00	208	0.78	75	62	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	3049く襲用	—	滝沢保安林管理道通行可	製		
60	国有林	3049の	天然更新型複層林	人工林	63	カラマツ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	3.63	0.00	265	0.87	75	62	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	3049く襲用	—	滝沢保安林管理道通行可	製		


令和5年度 収穫調査委託

縮尺 = 1 : 20000

3042は、に、へ、と、ち、り、ぬ、こ、こ、1、え、4、て、あ、あ、1、さ、さ、1、ゆ、め、み、し、
3043い、2、い、3、い、4、ほ、へ、と、ち、ぬ、る、わ、か、よ、た、な、ら、む、う、の、ふ、こ、て、き、き、1、き、2、き、3、み

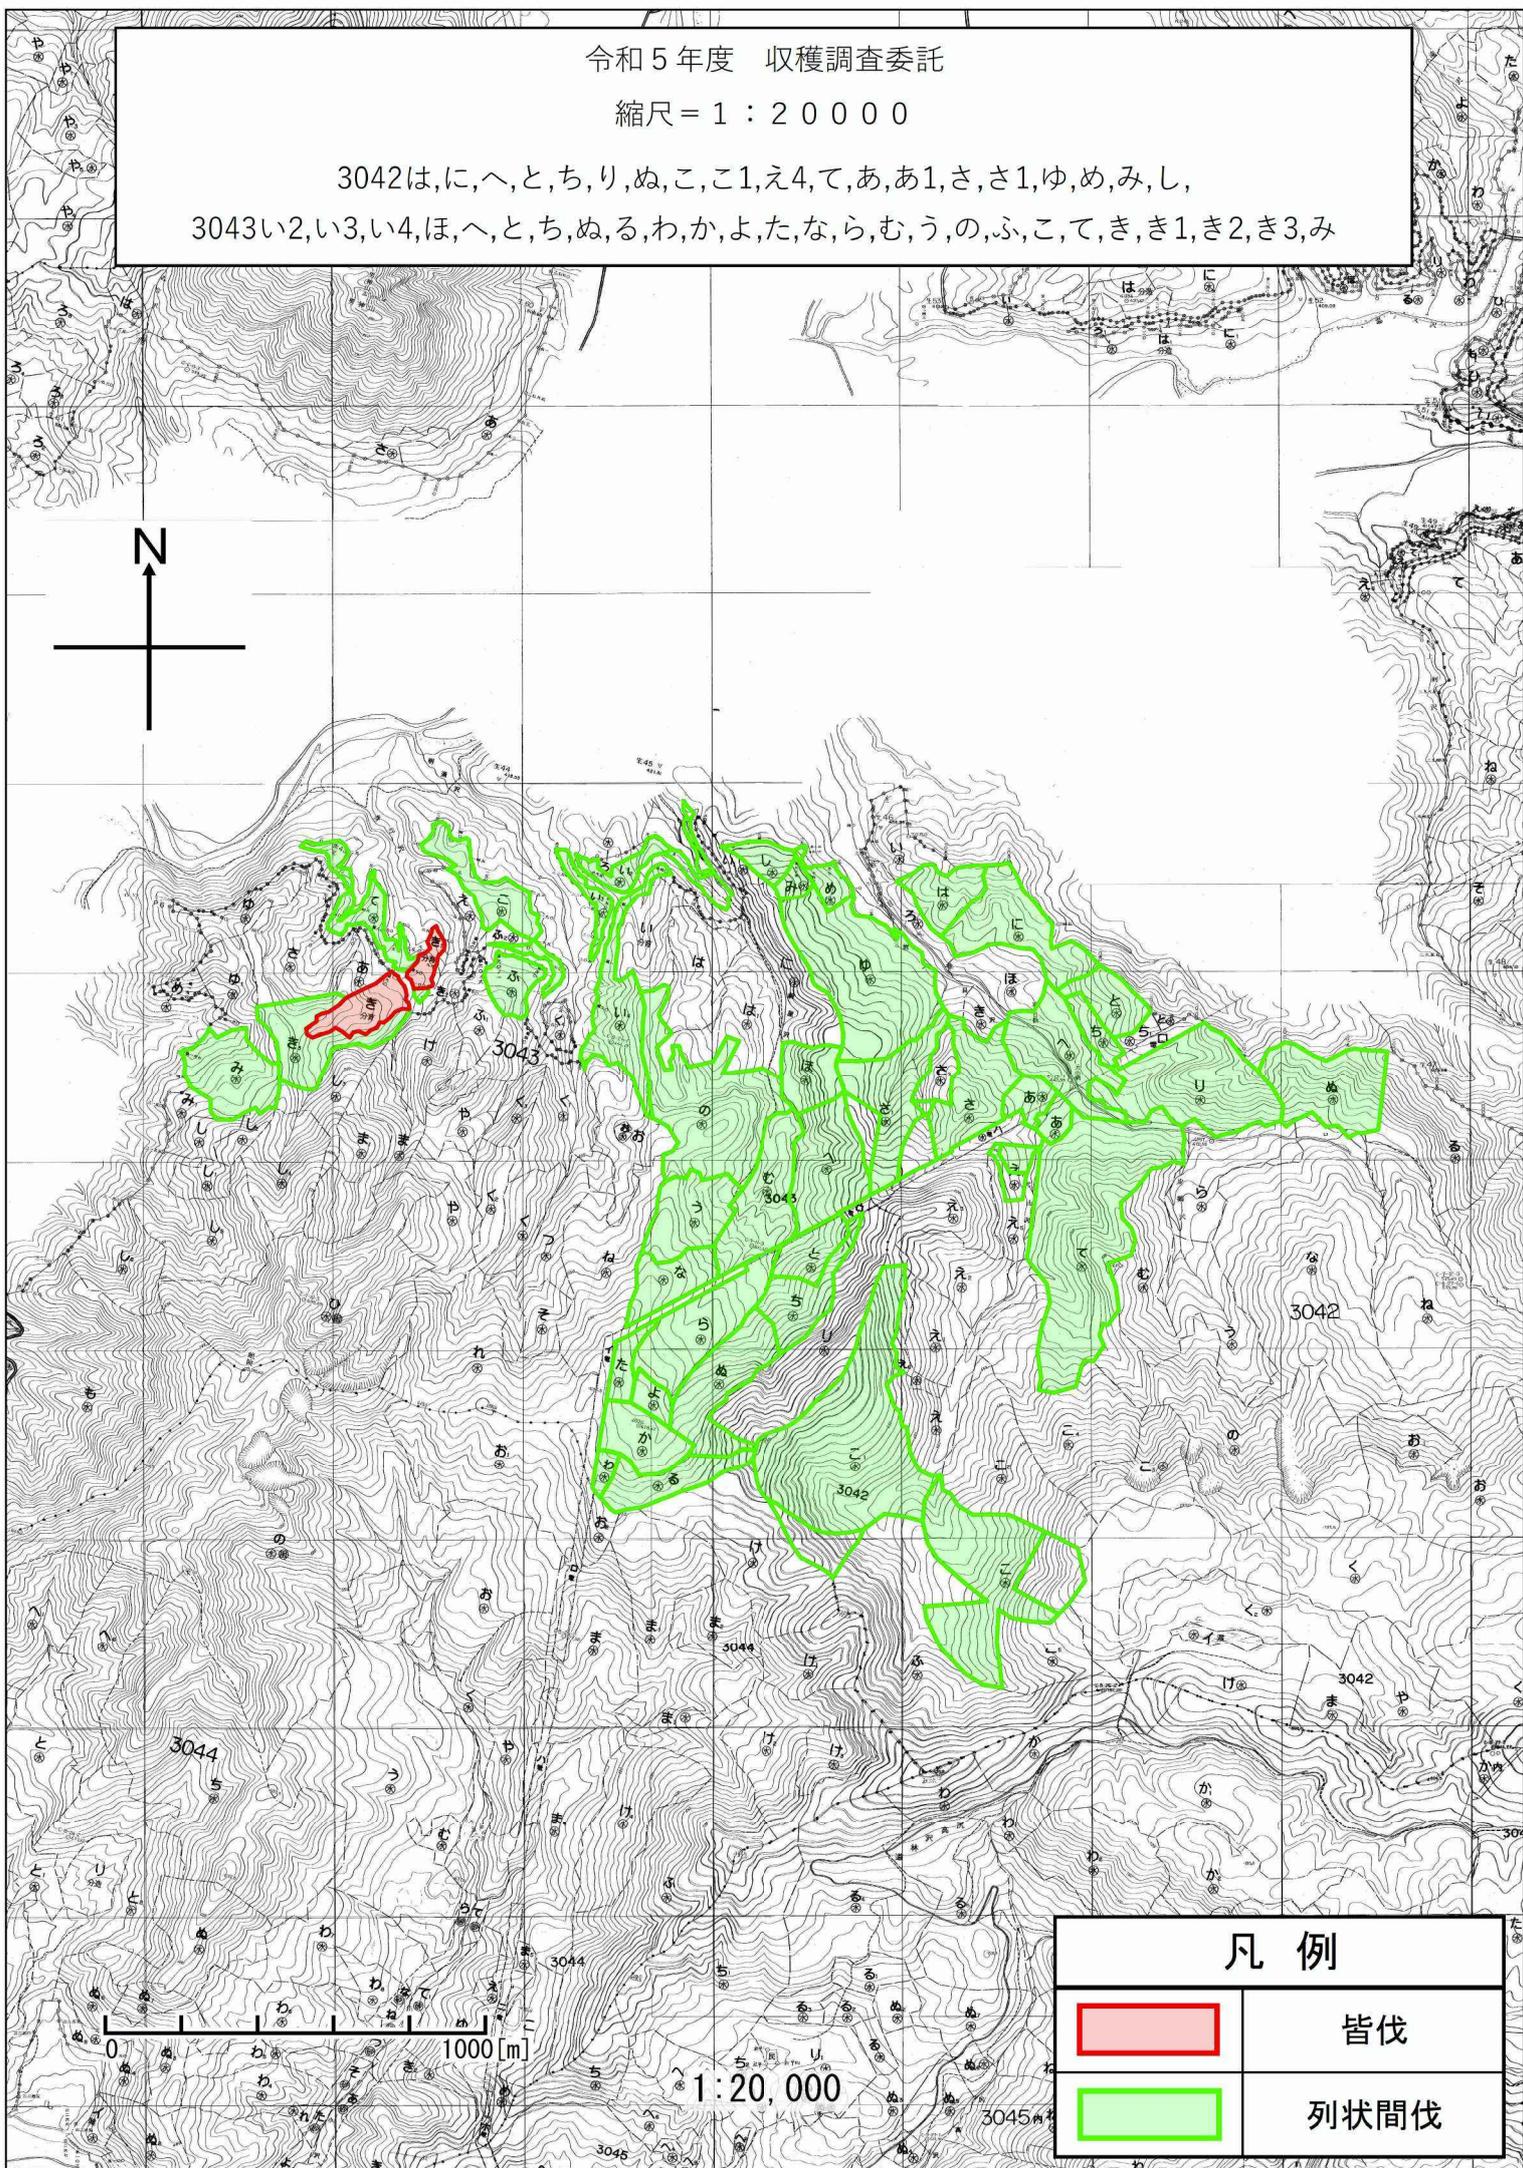

凡例




	皆伐
	列状間伐

1 : 20,000


令和5年度 収穫調査委託

縮尺 = 1 : 20000

3047ろ2,ろ3,は1,3048す6,す7,す12,す17

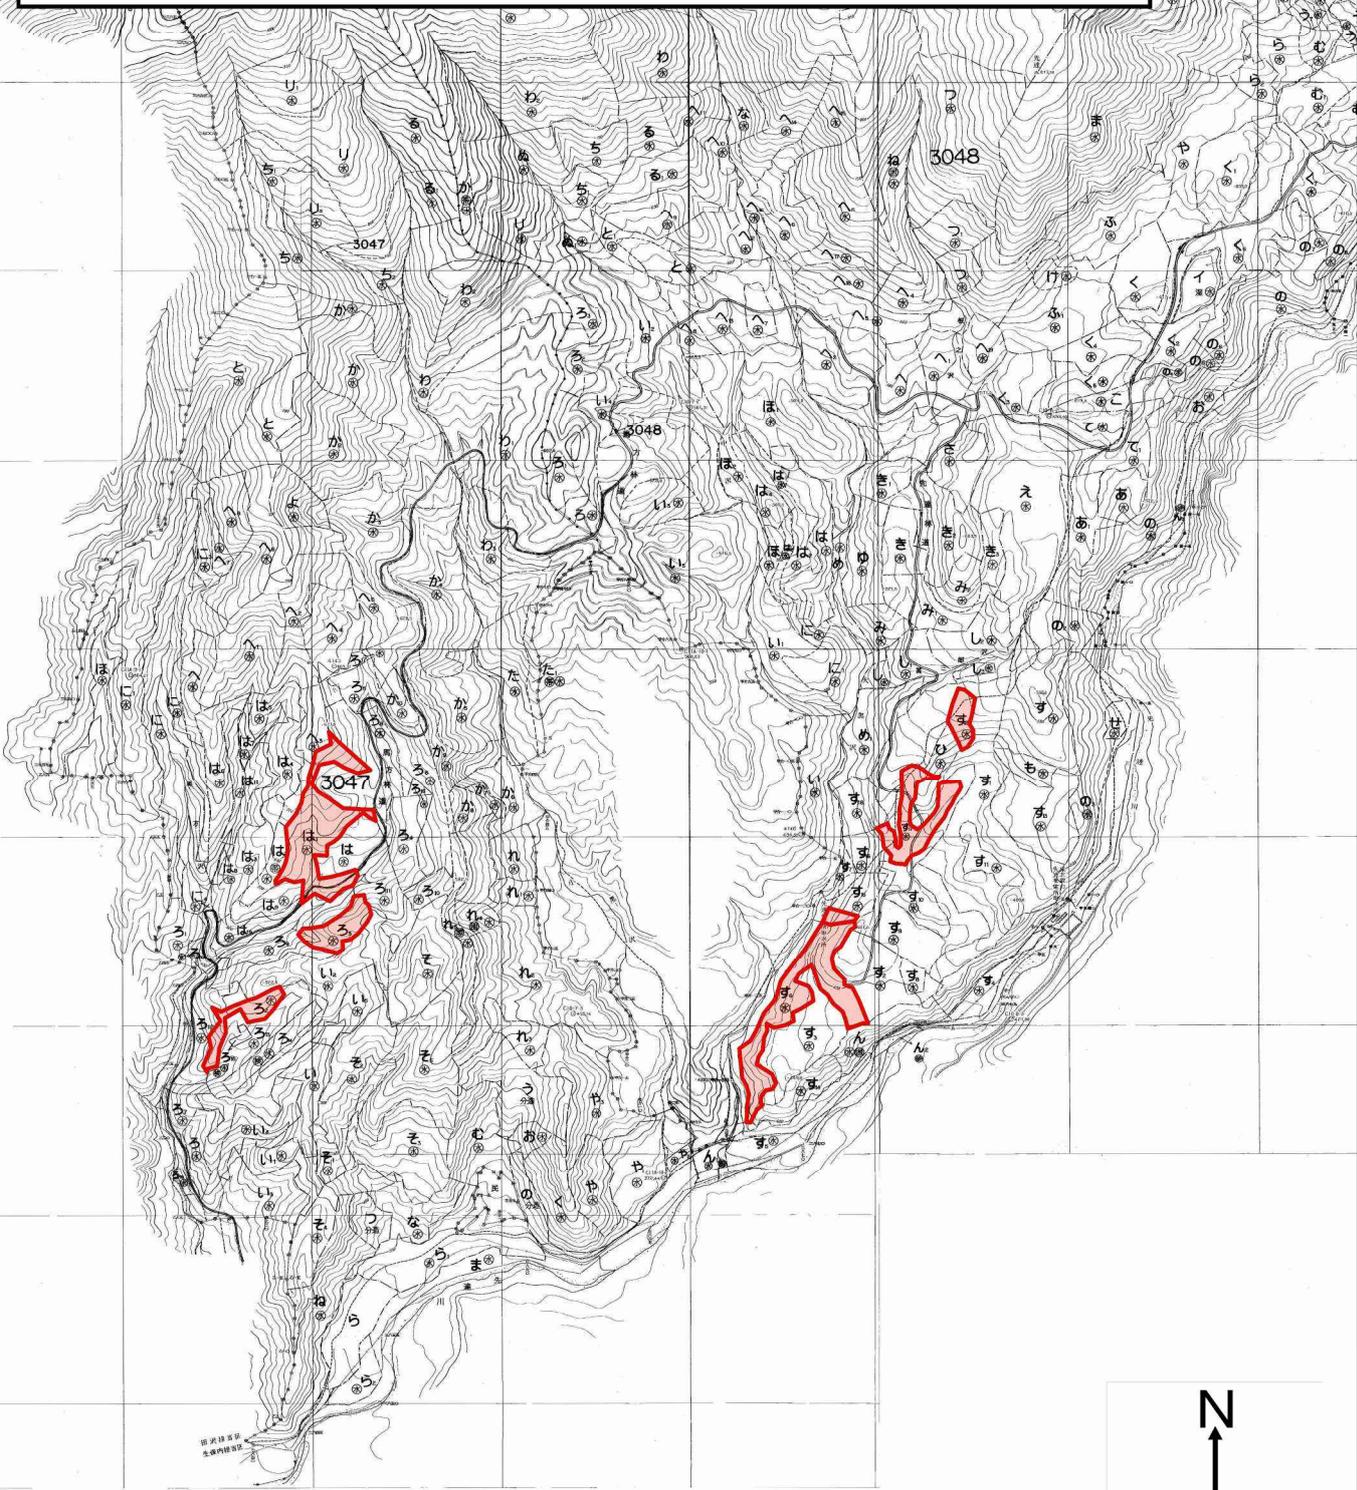


1 : 20,000

凡例	
	皆伐
	列状間伐


令和5年度 収穫調査委託

縮尺 = 1 : 20000

3049り,ぬ,か,よ,よ1,む,う,の,く,く1,け,ふ,ふ1,
こ,え,え1,え3,え4,て,あ1,あ2,き,き1,ゆ,め,し

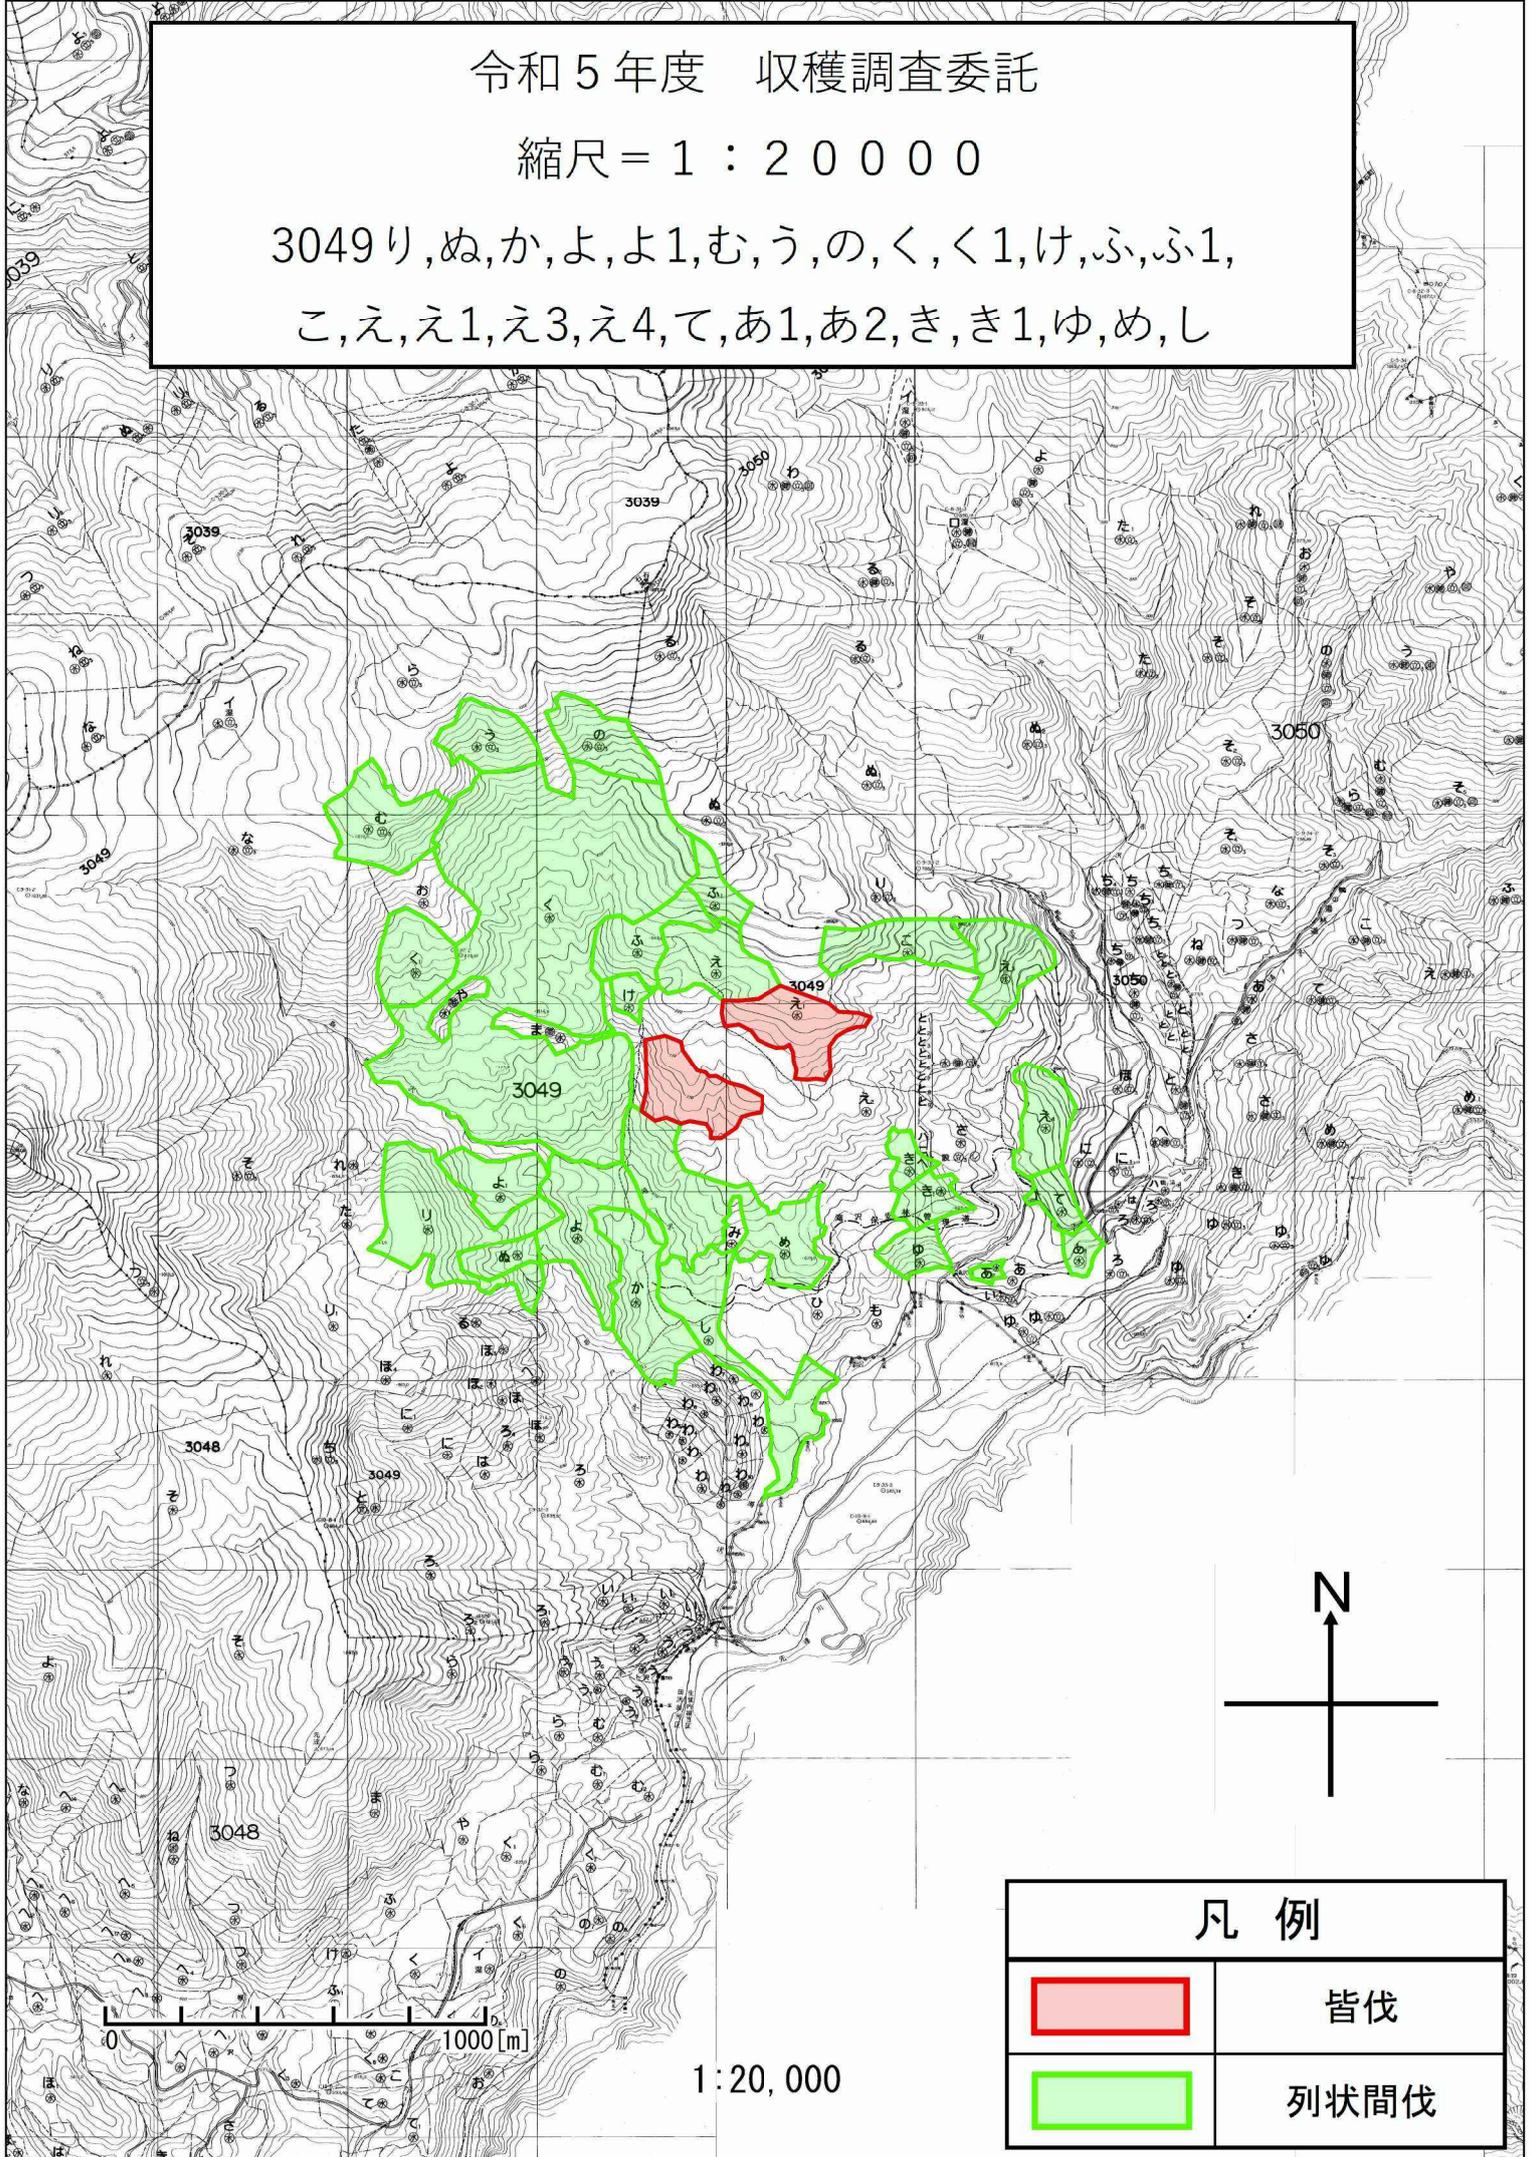

凡例



	皆伐
	列状間伐

1 : 20,000

令和5年度 収穫調査委託

縮尺 = 1 : 20000


3061から5,3064ち

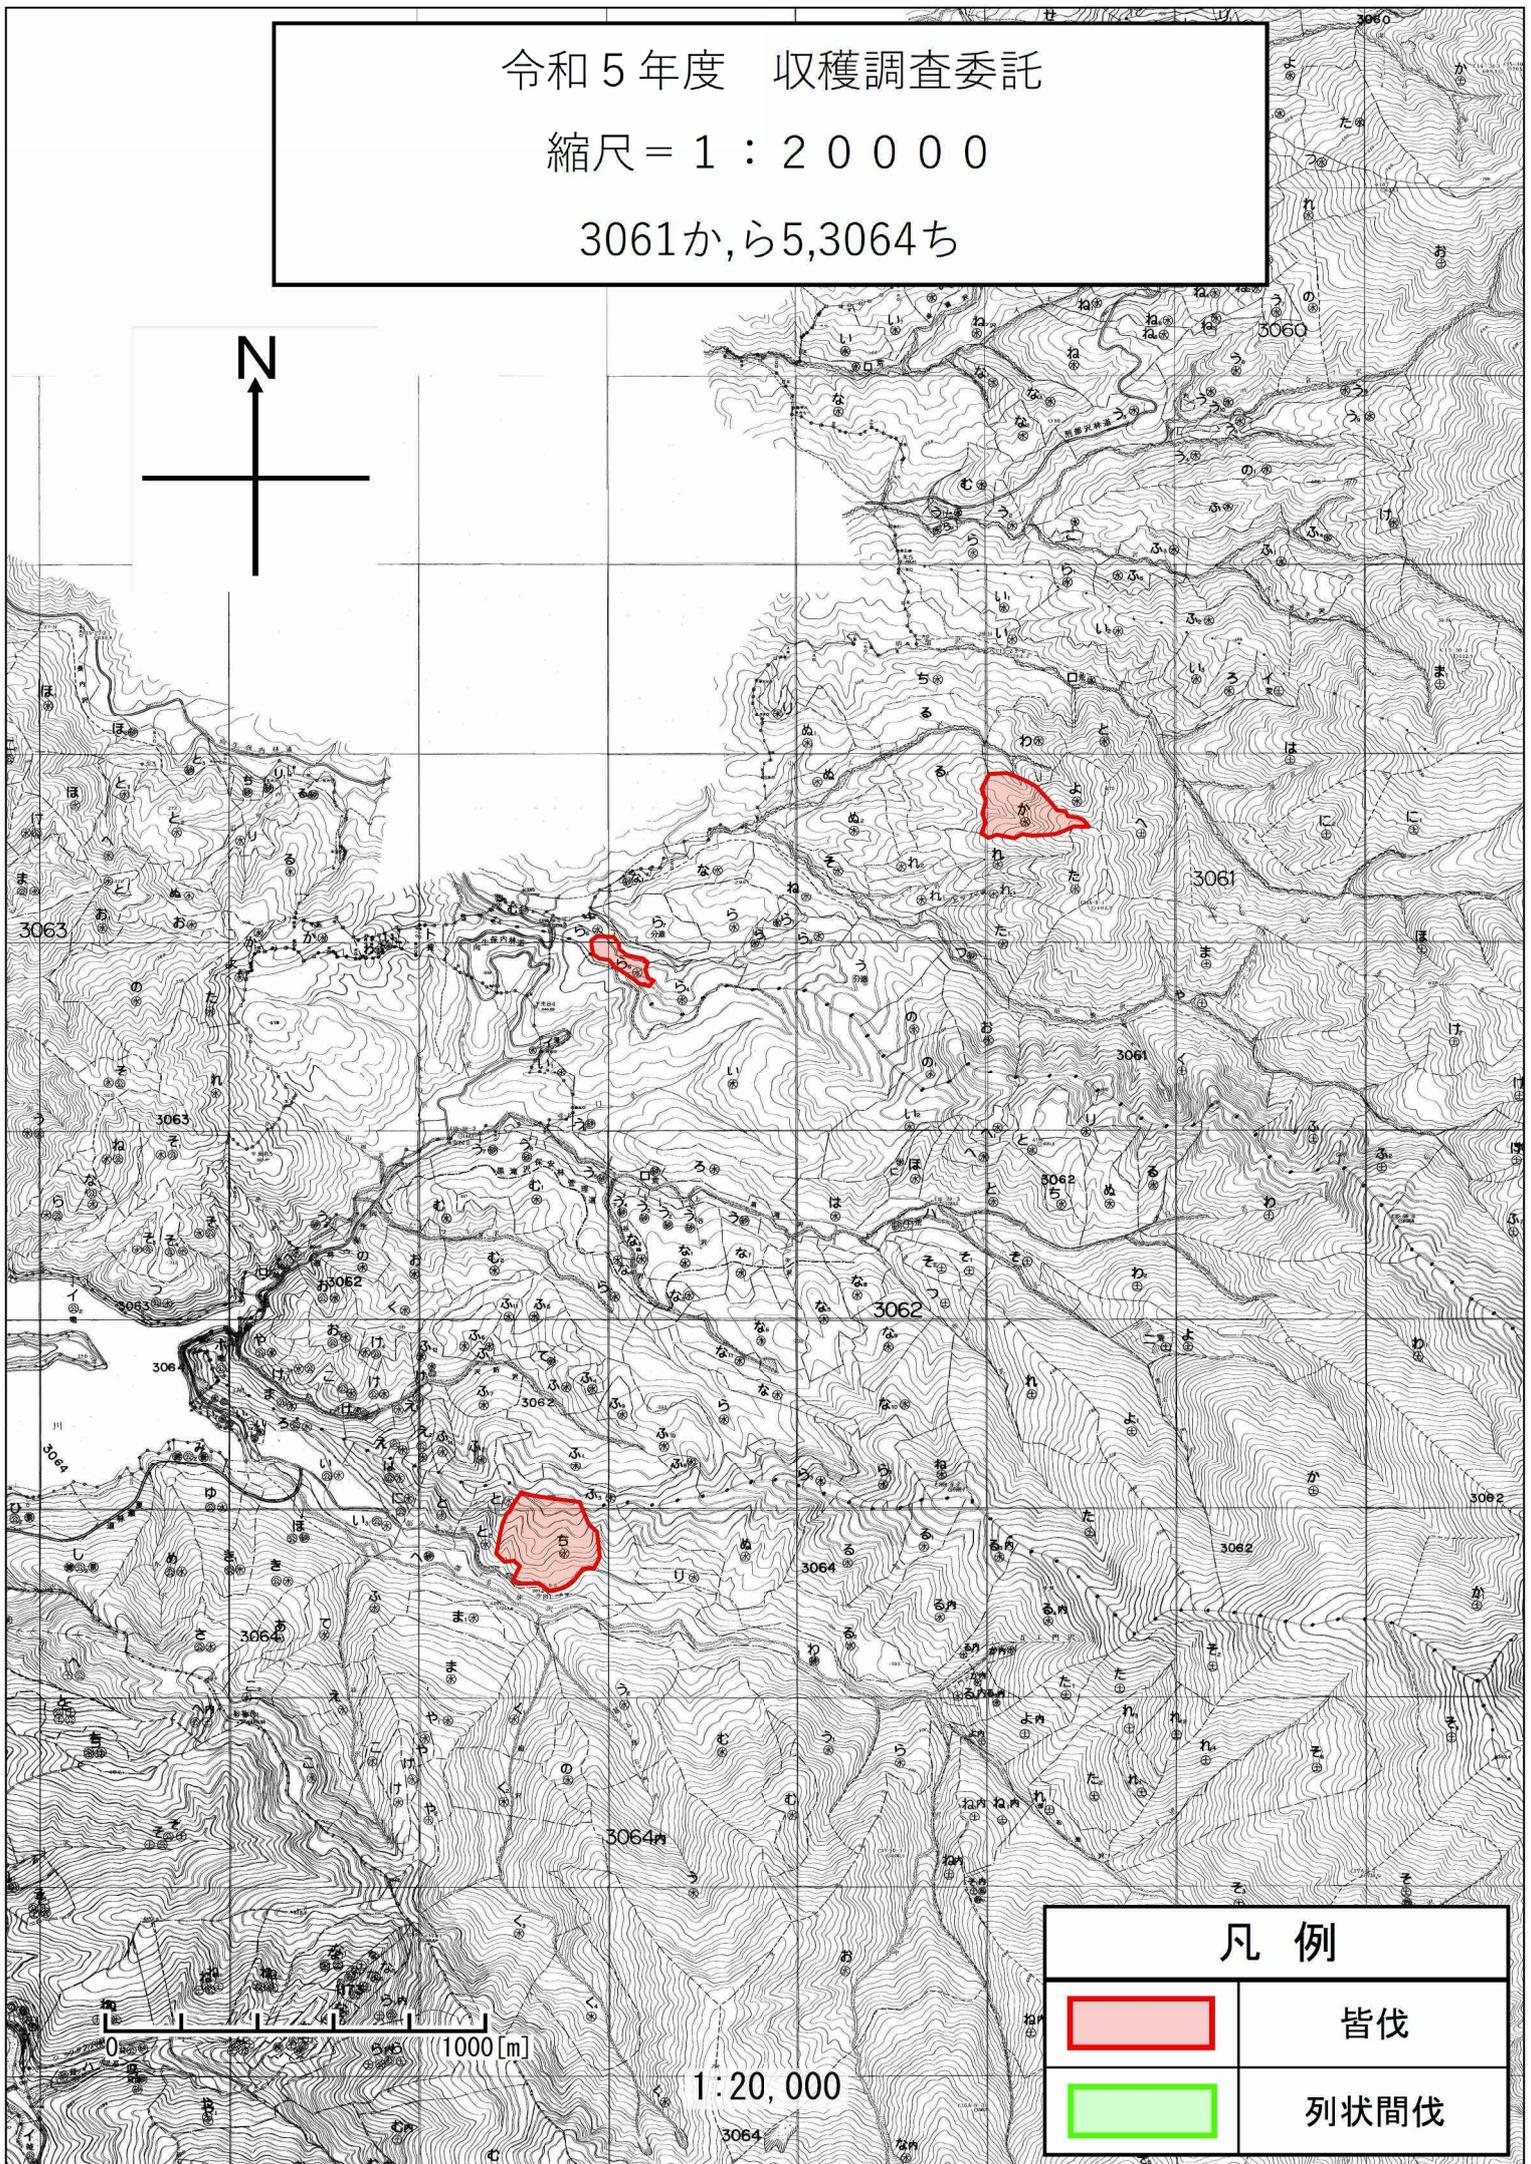

凡例



皆伐



列状間伐


0 1000 [m]

1 : 20,000

令和5年度 収穫調査委託

縮尺 = 1 : 5000


3042は,さ1,ゆ,め,み,し,3043い2,い3,い4,ほ,へ,む,う,の

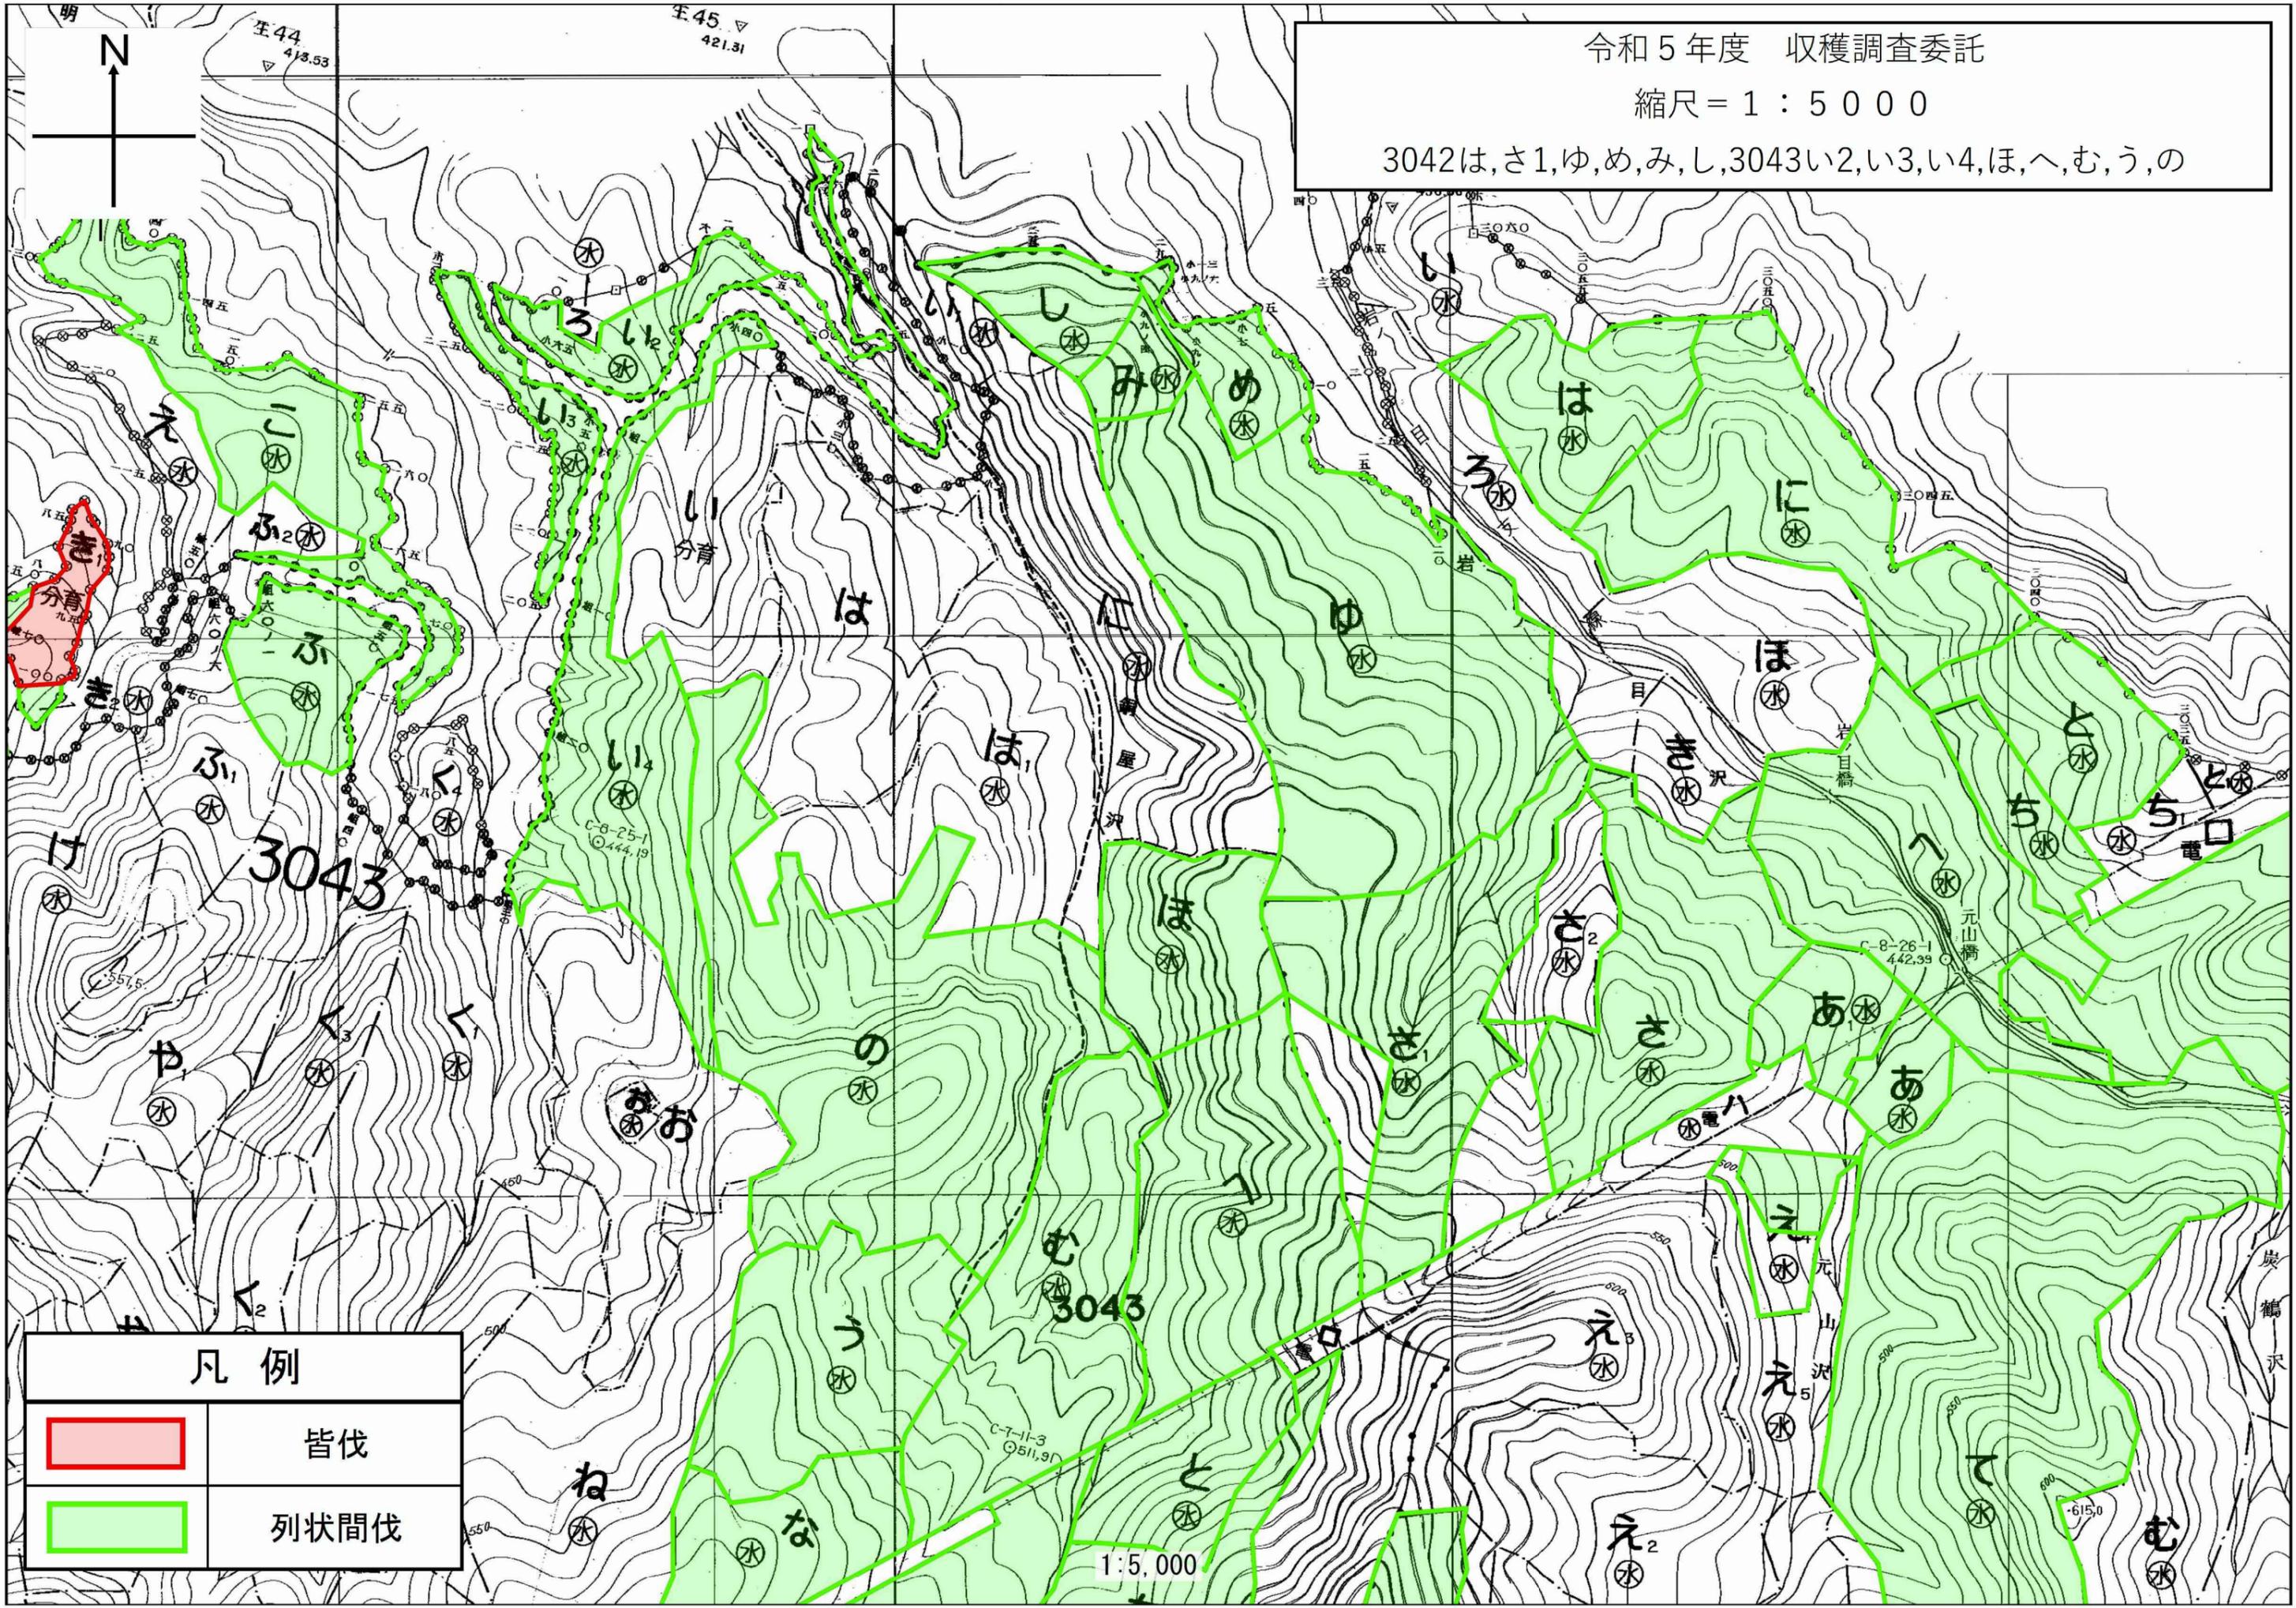

凡例



皆伐




列状間伐

1:5,000

令和5年度 収穫調査委託

縮尺 = 1 : 5 0 0 0

3042に、へ、と、ち、り、ぬ、え4、て、あ、あ1、さ

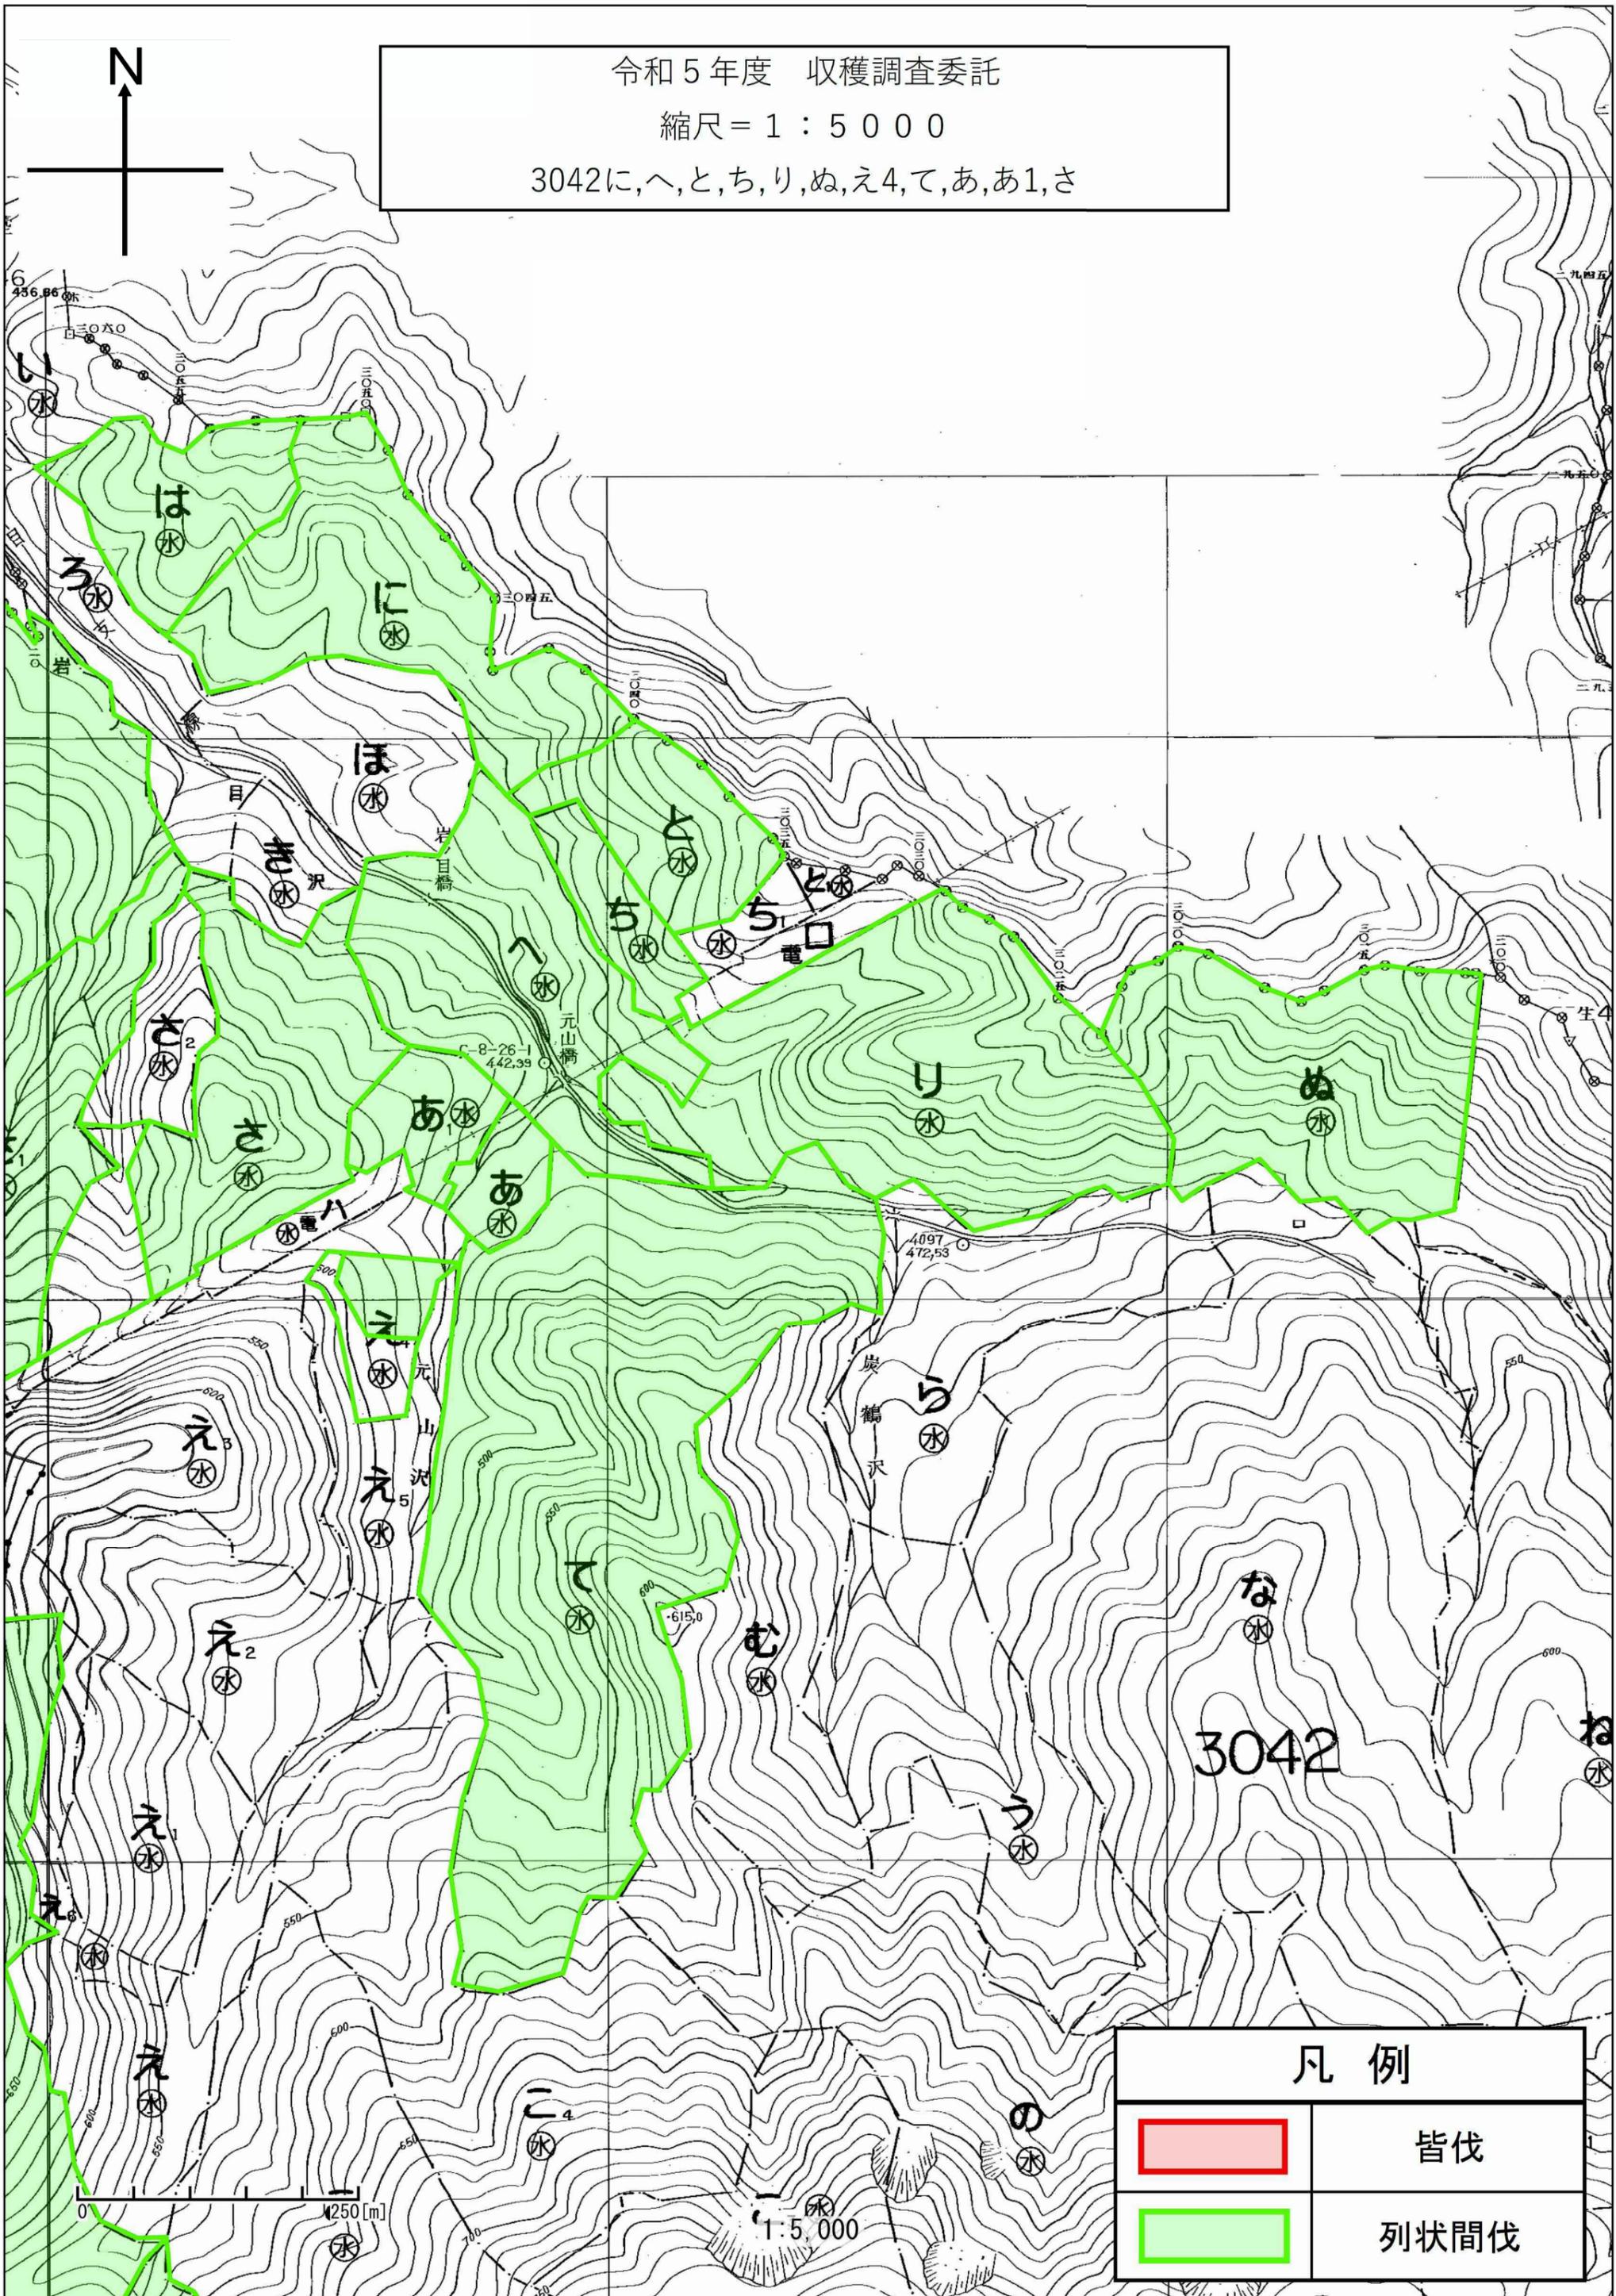


凡例

	皆伐
	列状間伐

令和5年度 収穫調査委託

縮尺 = 1 : 5000


3047ろ2,ろ3,は1

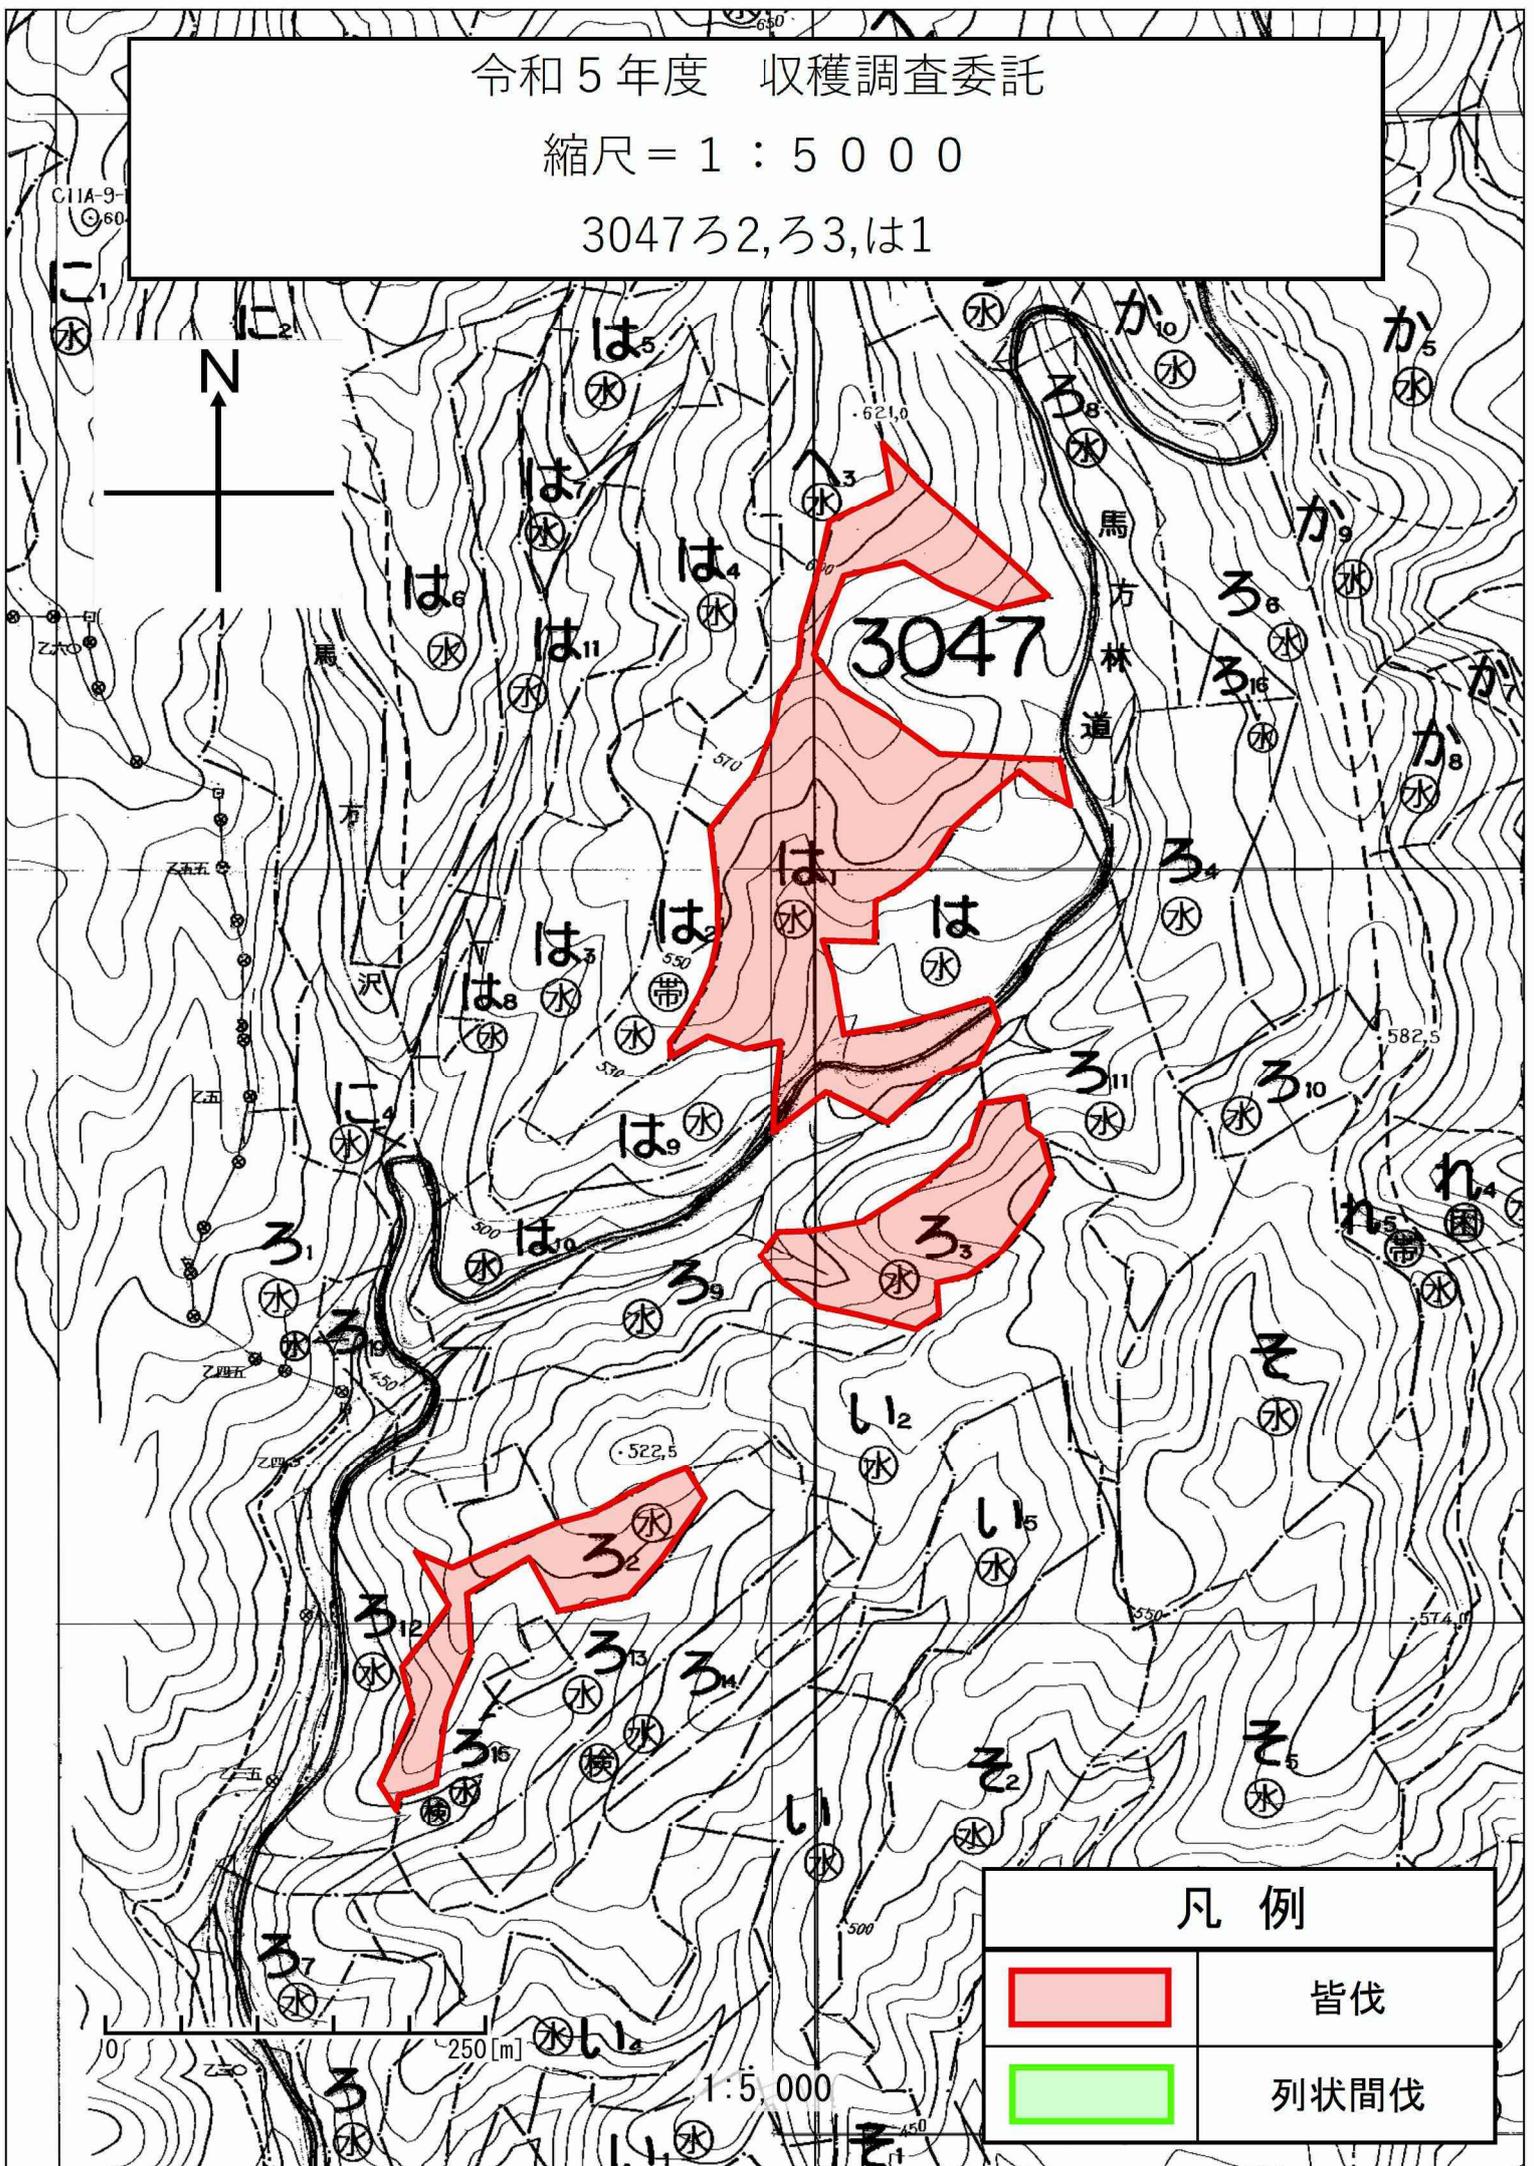

凡例



皆伐





列状間伐

令和5年度 収穫調査委託

縮尺 = 1 : 5000


3048す6,す7,す12,す17

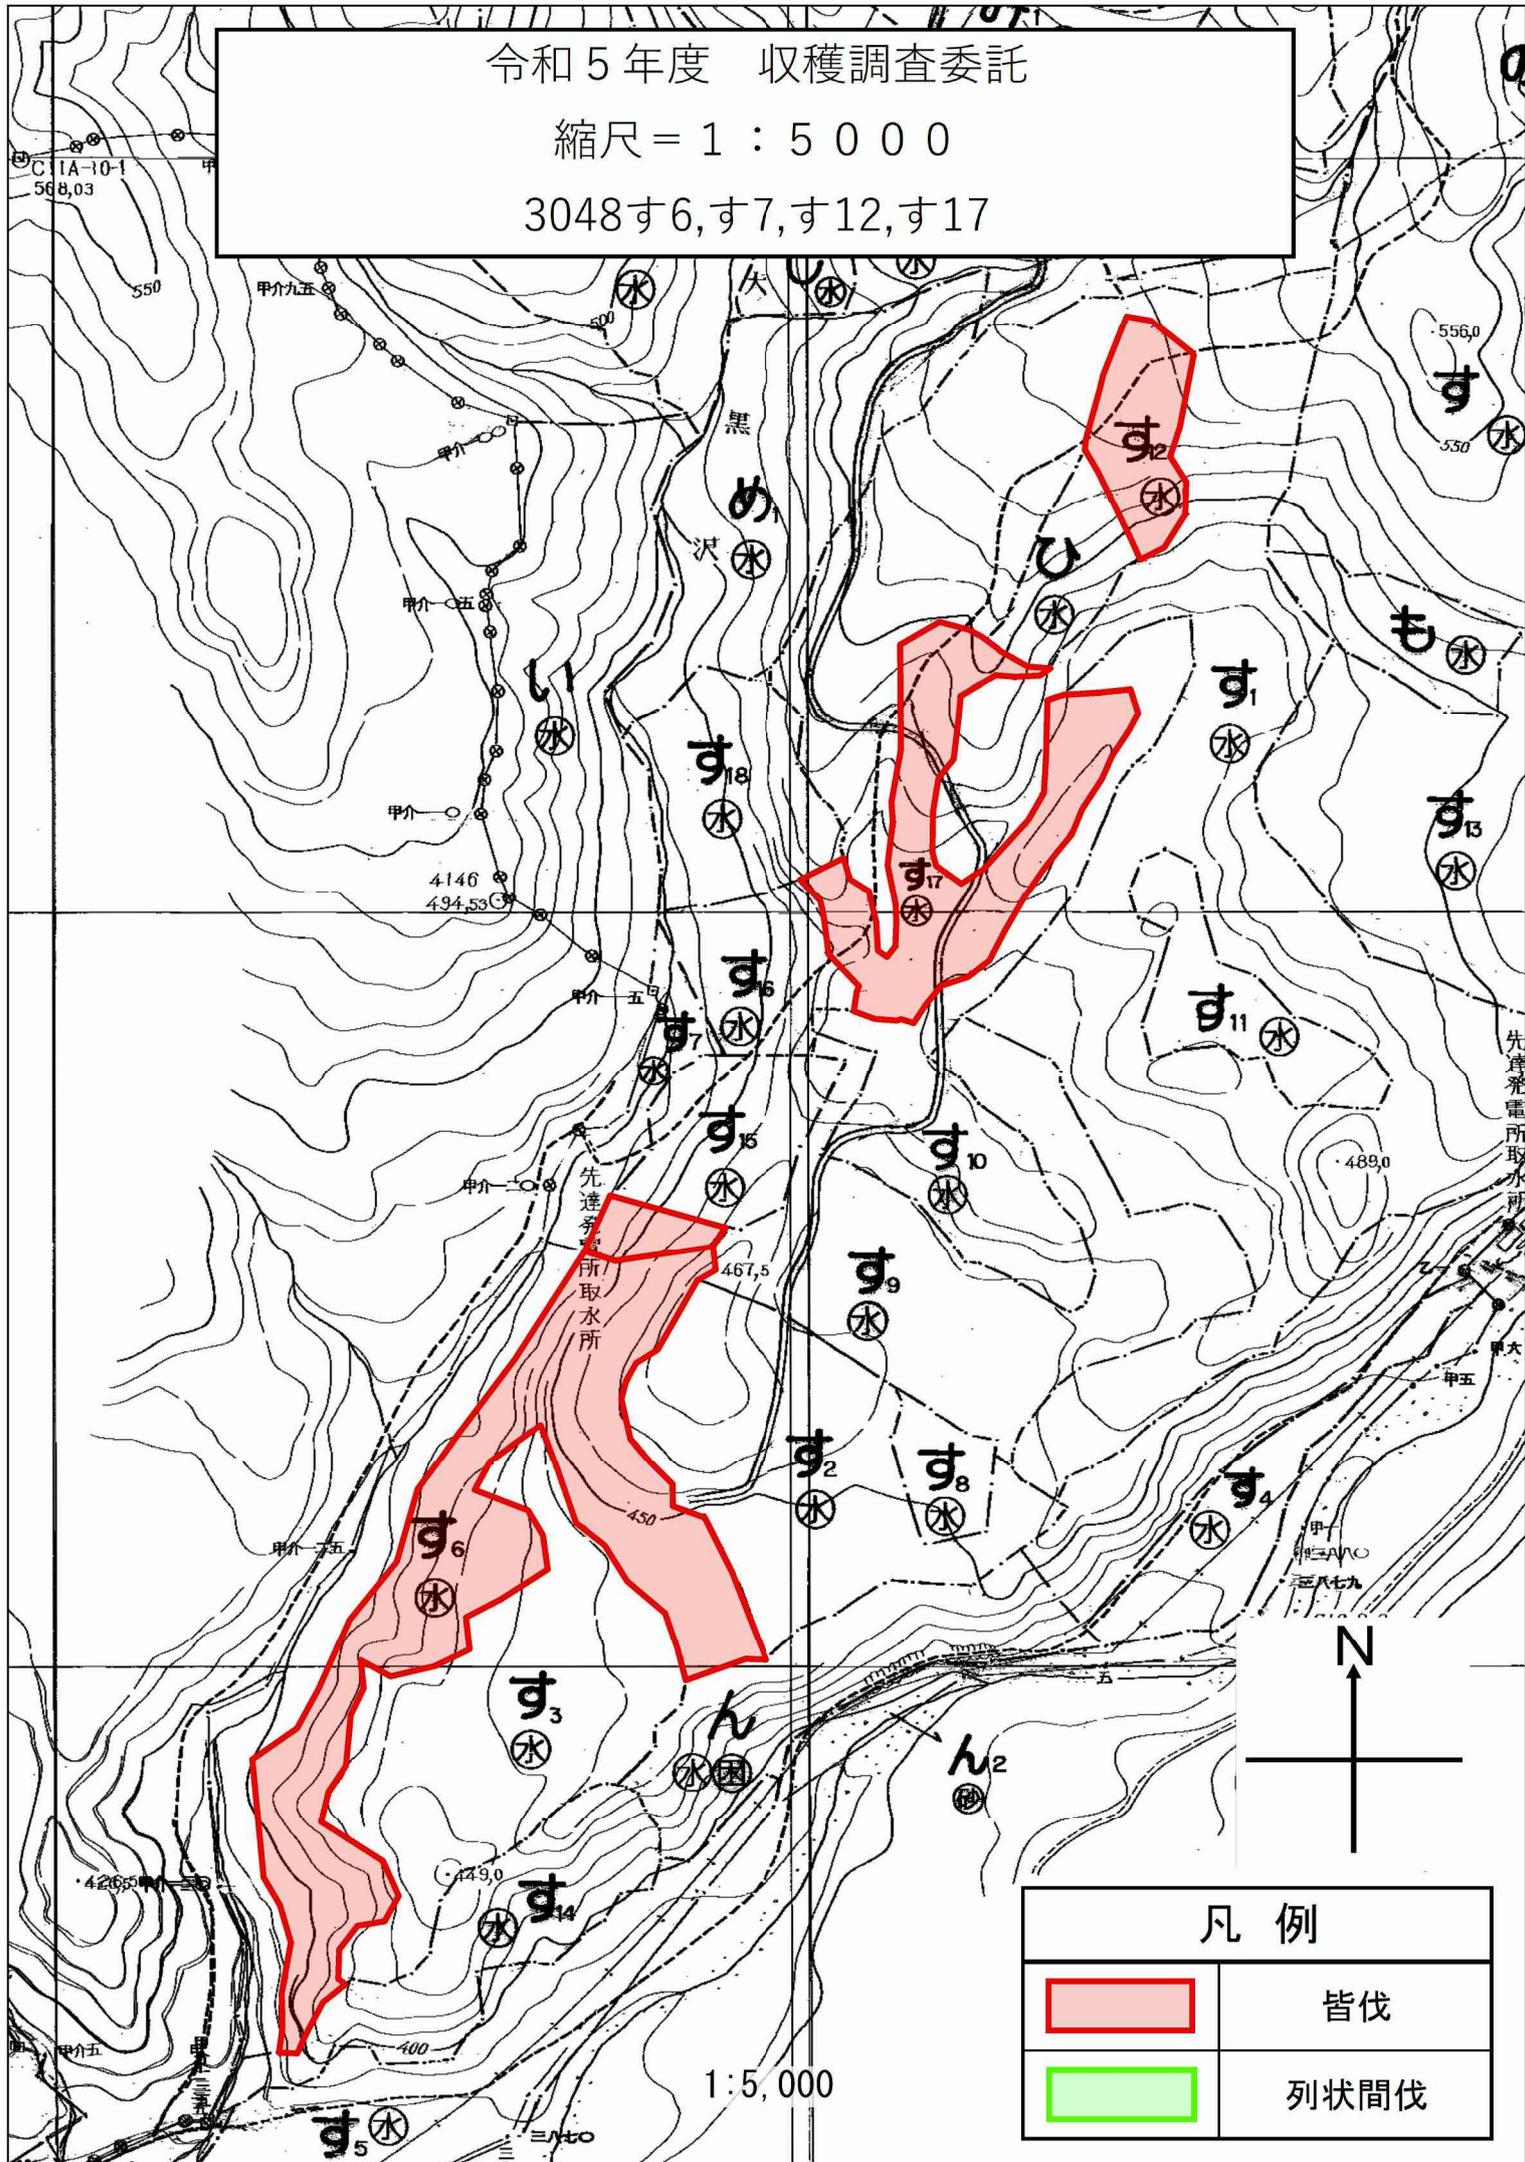


凡例	
	皆伐
	列状間伐

1:5,000

令和5年度 収穫調査委託
 縮尺=1:5000
 3049こ,え,え1,え3,え4,て,あ1,あ2,き,き1,ゆ,め,し

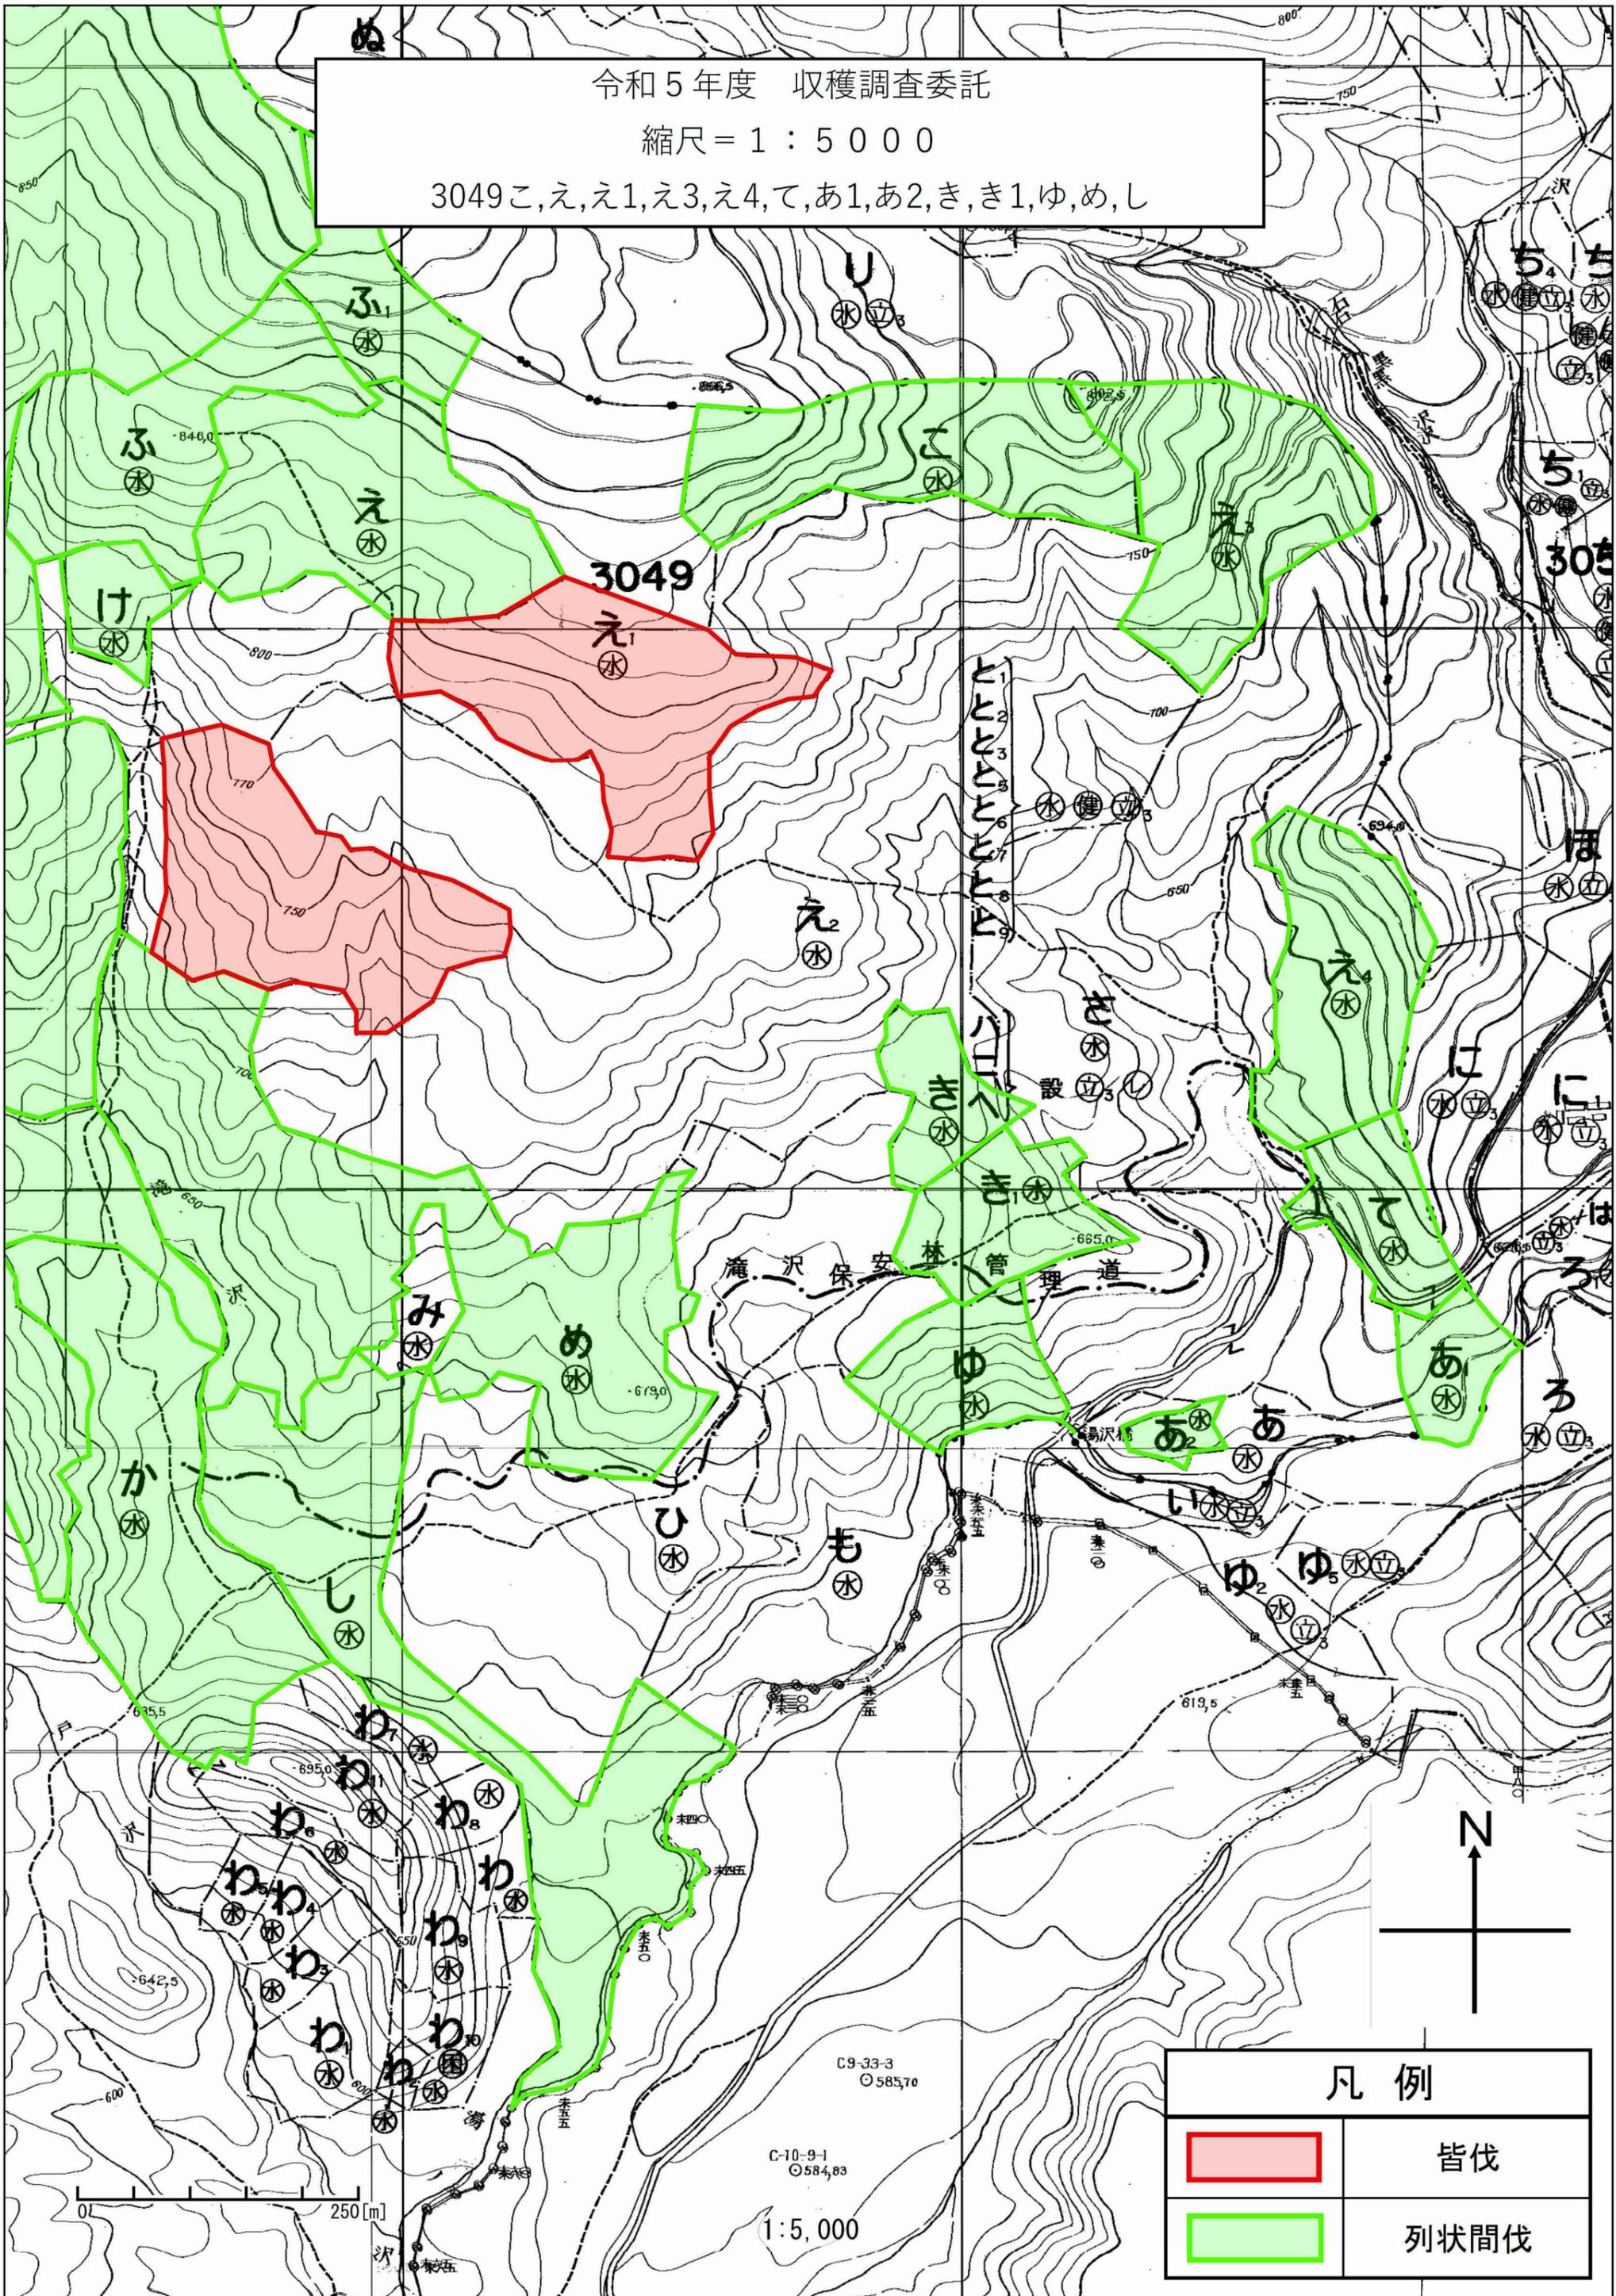


凡例	
	皆伐
	列状間伐

C9-33-3
 ○585,70
 C-10-9-1
 ○584,83
 1:5,000

令和5年度 収穫調査委託

縮尺 = 1 : 5 0 0 0


3064ち

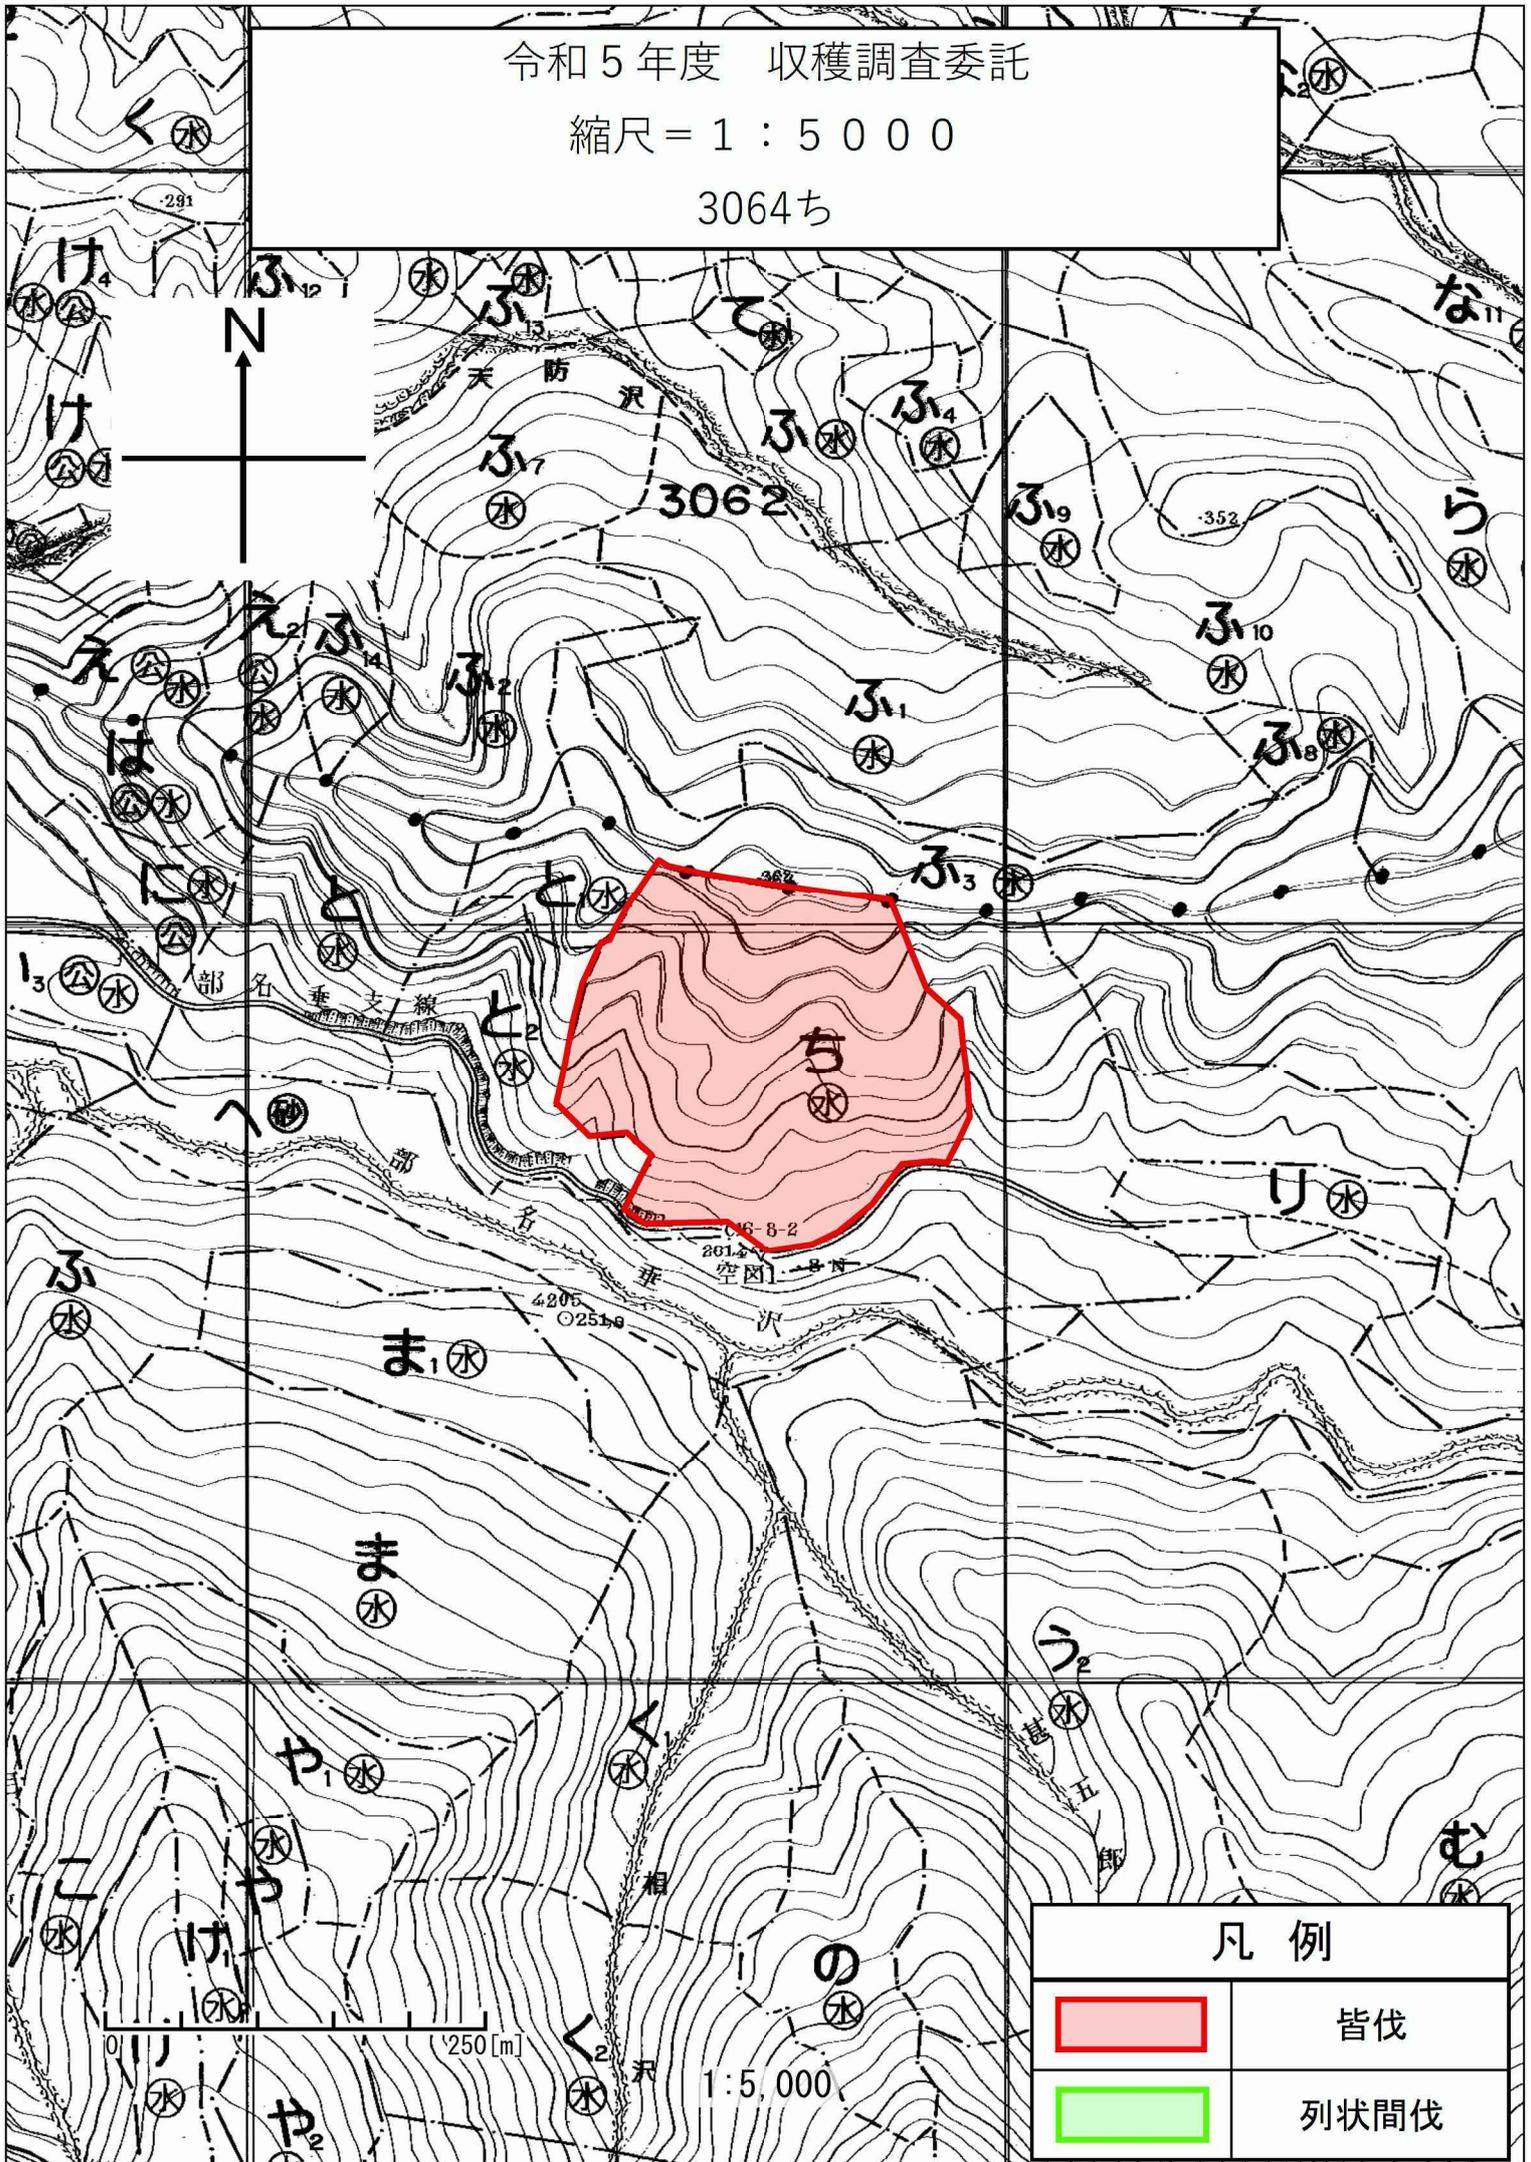

凡例



皆伐



列状間伐