



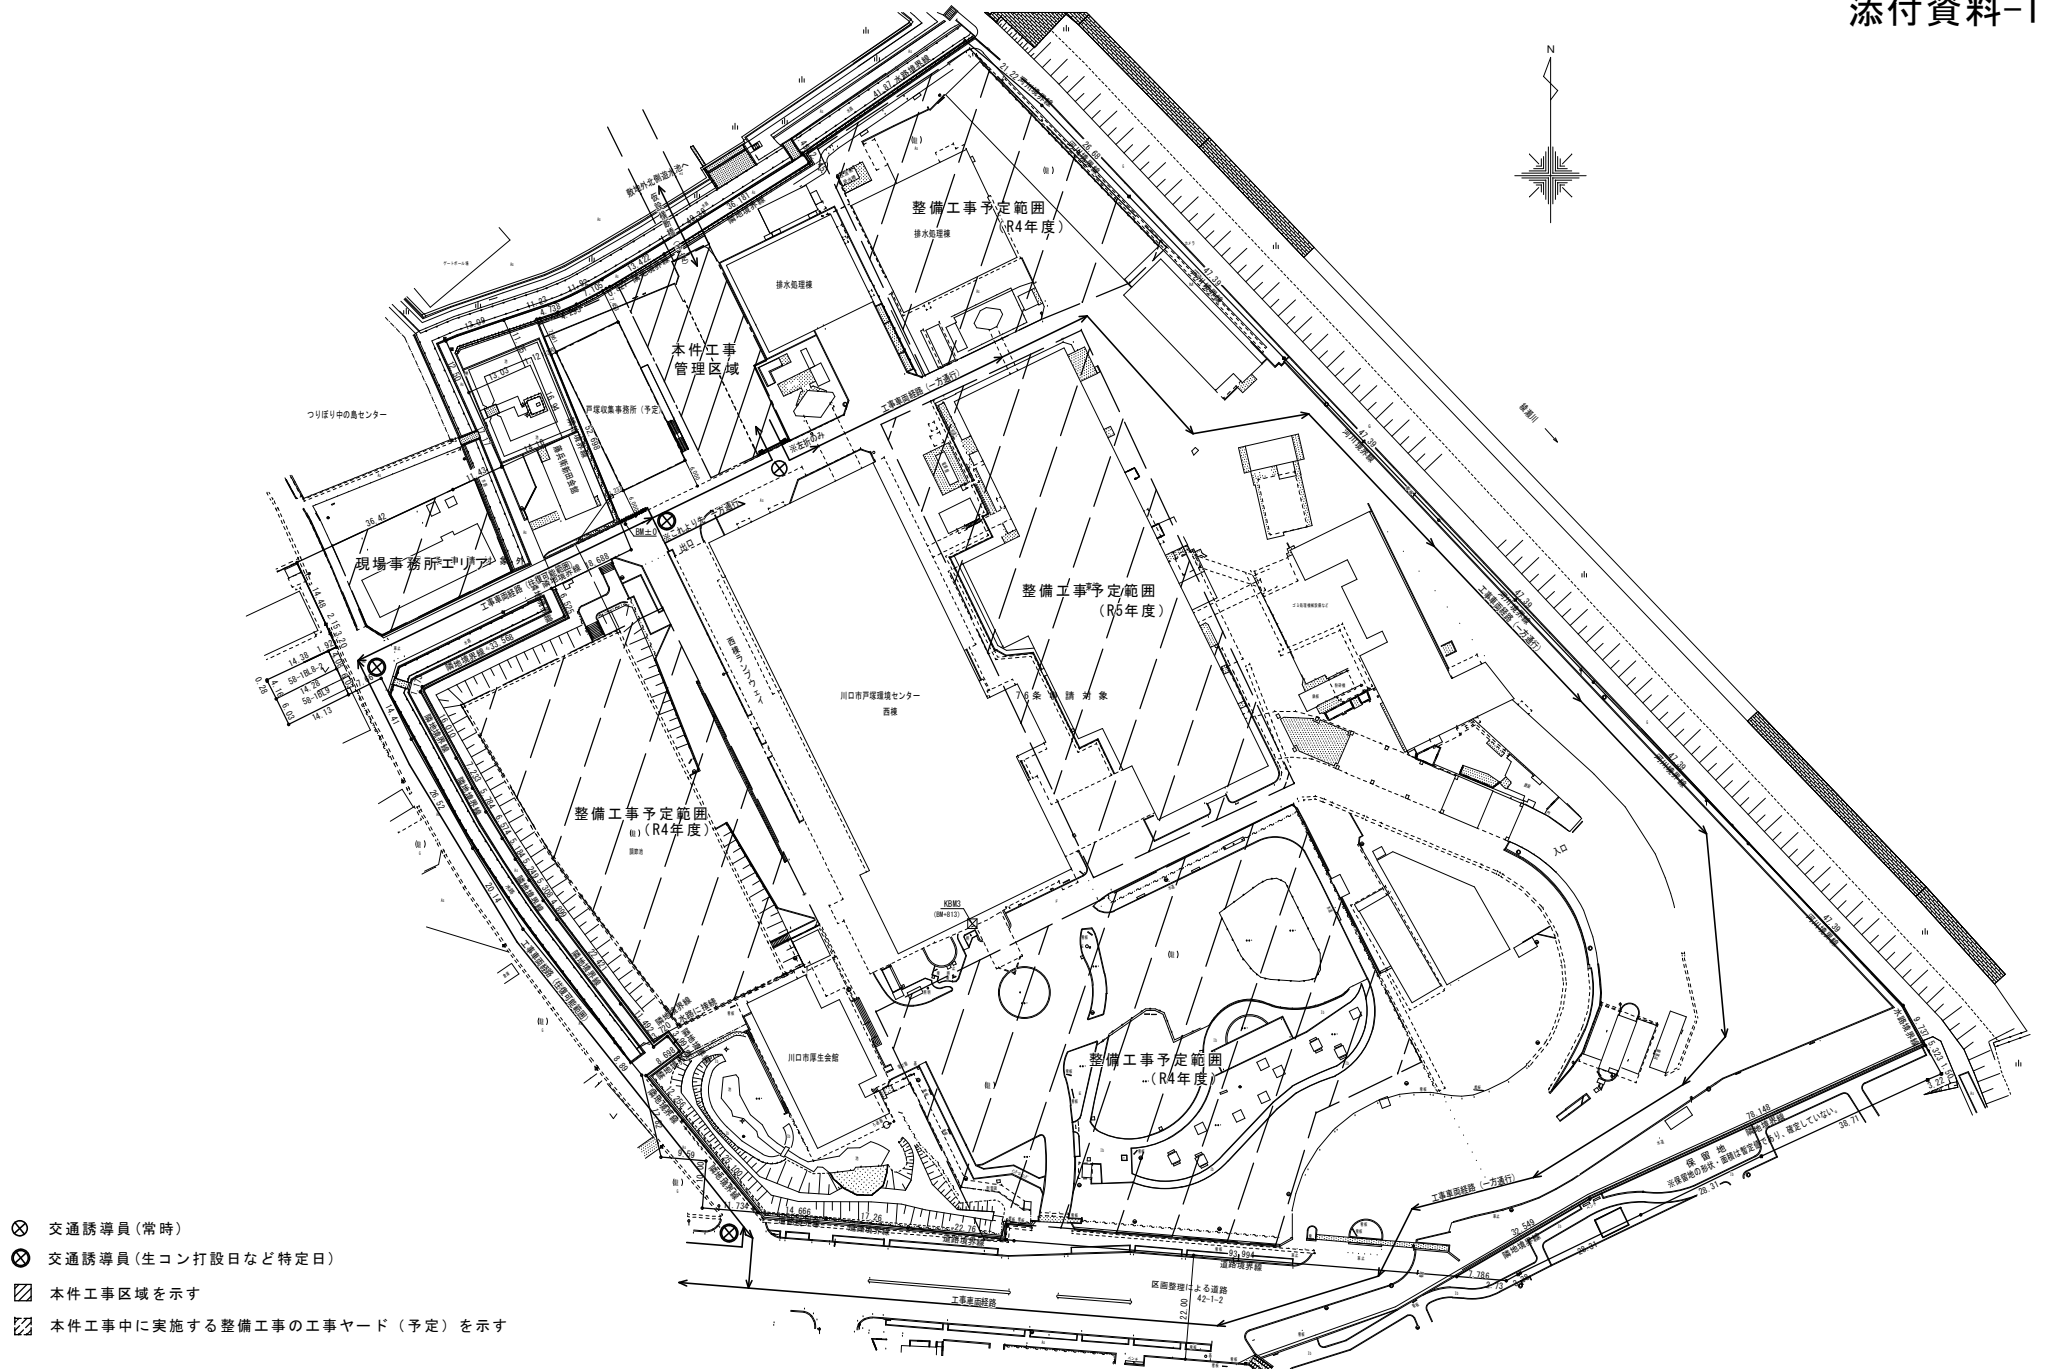

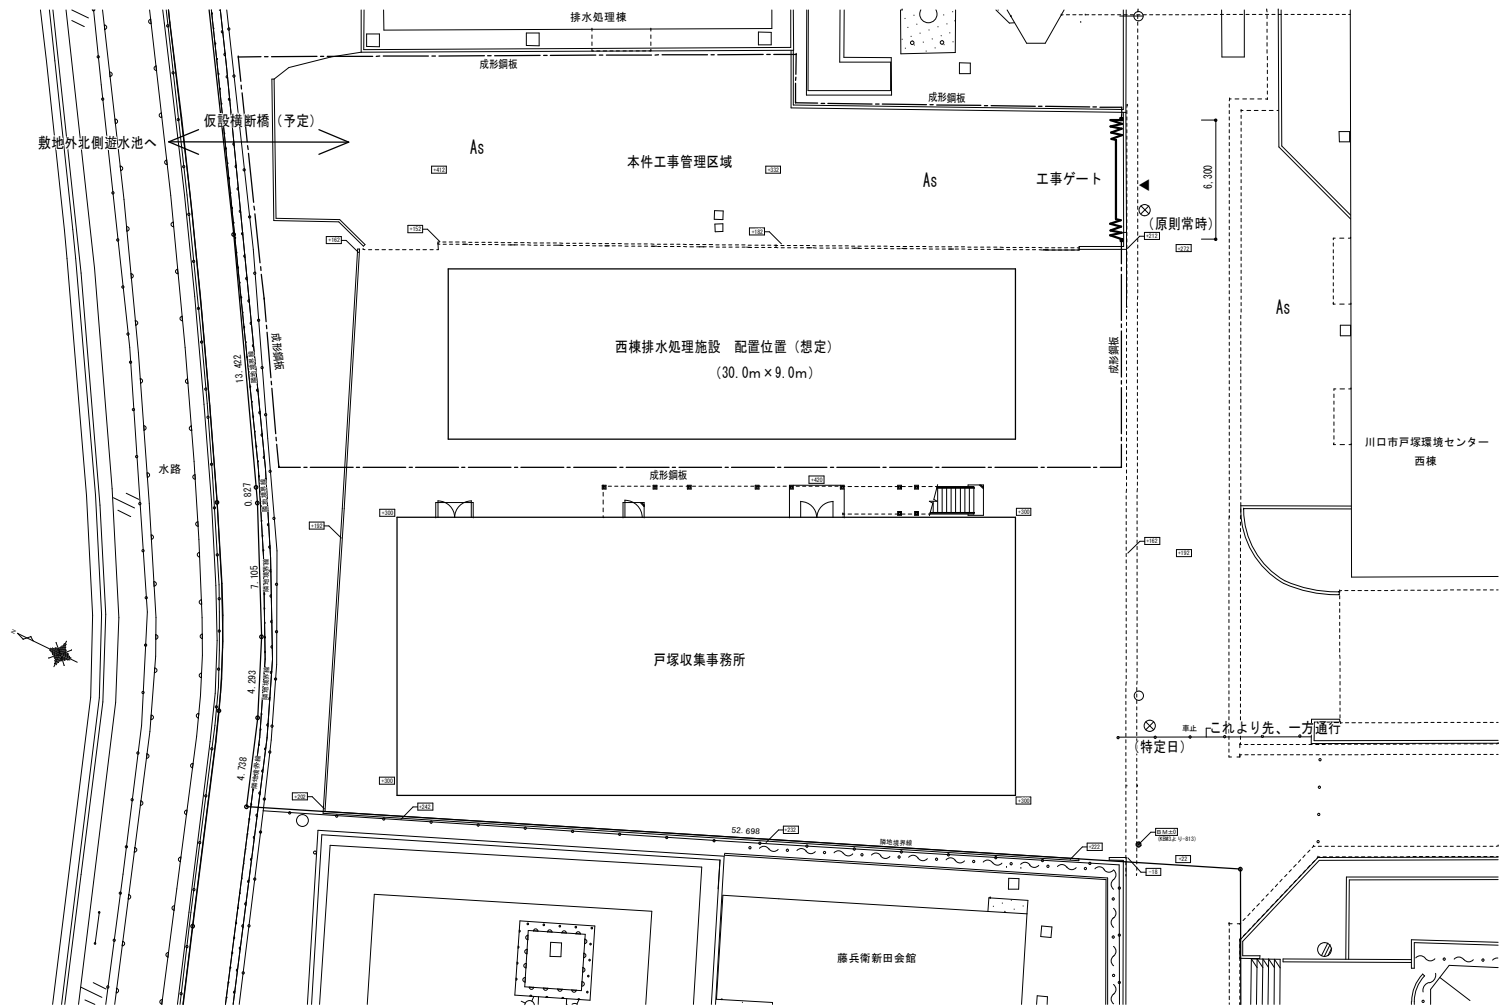

凡 例


- ▼ 工事車両出入り口
- 成形鋼板 H=3.0m (工事管理区域を示す)
- ▨ 枠組本足場 (手すり先行) W=900 (外周部はメッシュシート養生)
- ≡ パネルゲート W6.3m H4.5m
- 〰 _CASTERゲート W6.0m H2.0m
- ⇐⇐⇐ 工事用車両搬入路
- ⊗ 交通誘導員
- 鉄板敷き 1500×6000 t=22


※注1：仮設工事は監督員と打合せの上行うこと
※注2：仮設撤去後の不良箇所の敷地内整備復旧を行うこと
※注3：主材料搬入・枠組み足場組立時等は必ず交通警備員を配置し、
通行人・車等の支障をきたさないように誘導すること
必要であれば諸官庁の許可を完了しておくこと。

- 【施工条件】
- 1) 作業時間、作業内容、仮設計画については施設側と再協議すること。
 - 2) はつり作業等を行う際、騒音・粉塵等が利用者・周辺住民の迷惑にならないよう十分に配慮すること。
 - 3) 粉塵等の飛散の予防の為、出来る限り施工範囲外へ影響がないよう養生等を行い、日常の清掃に努めること。
 - 4) 搬出・搬入時には荷卸し場所にも適切に作業員を配置し、安全確保に努めること。

【安全計画】
定期的に安全協議会、安全パトロール等を実施すること。

【工事現場の管理】
工事現場は建築基準法・労働安全衛生法・環境基本法及び
その他関係法令に基づき、必要な手続き・安全対策を行う。

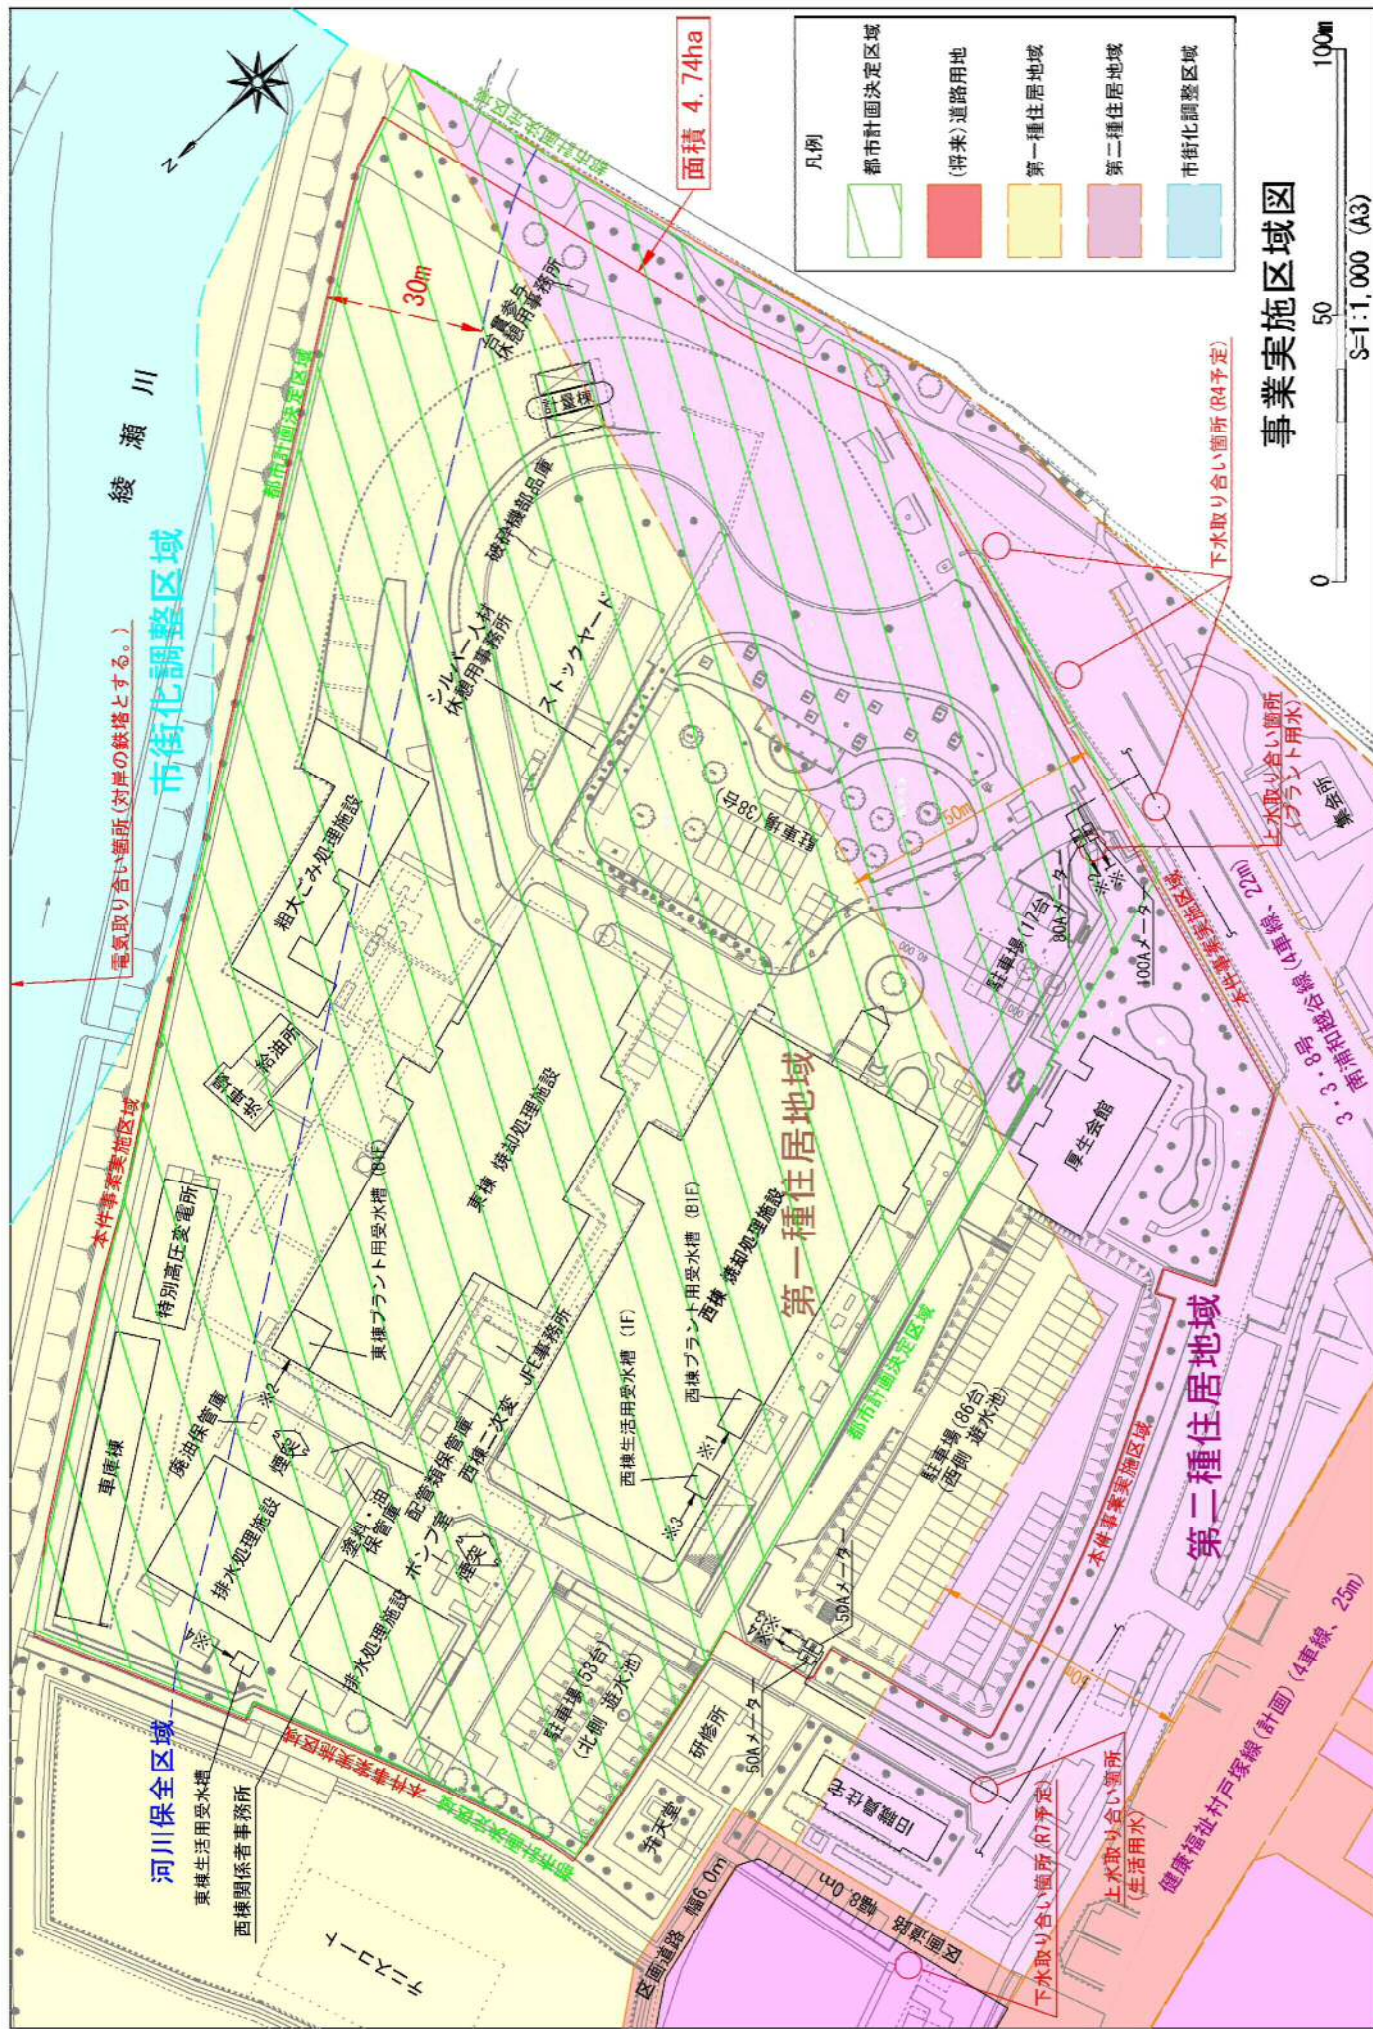

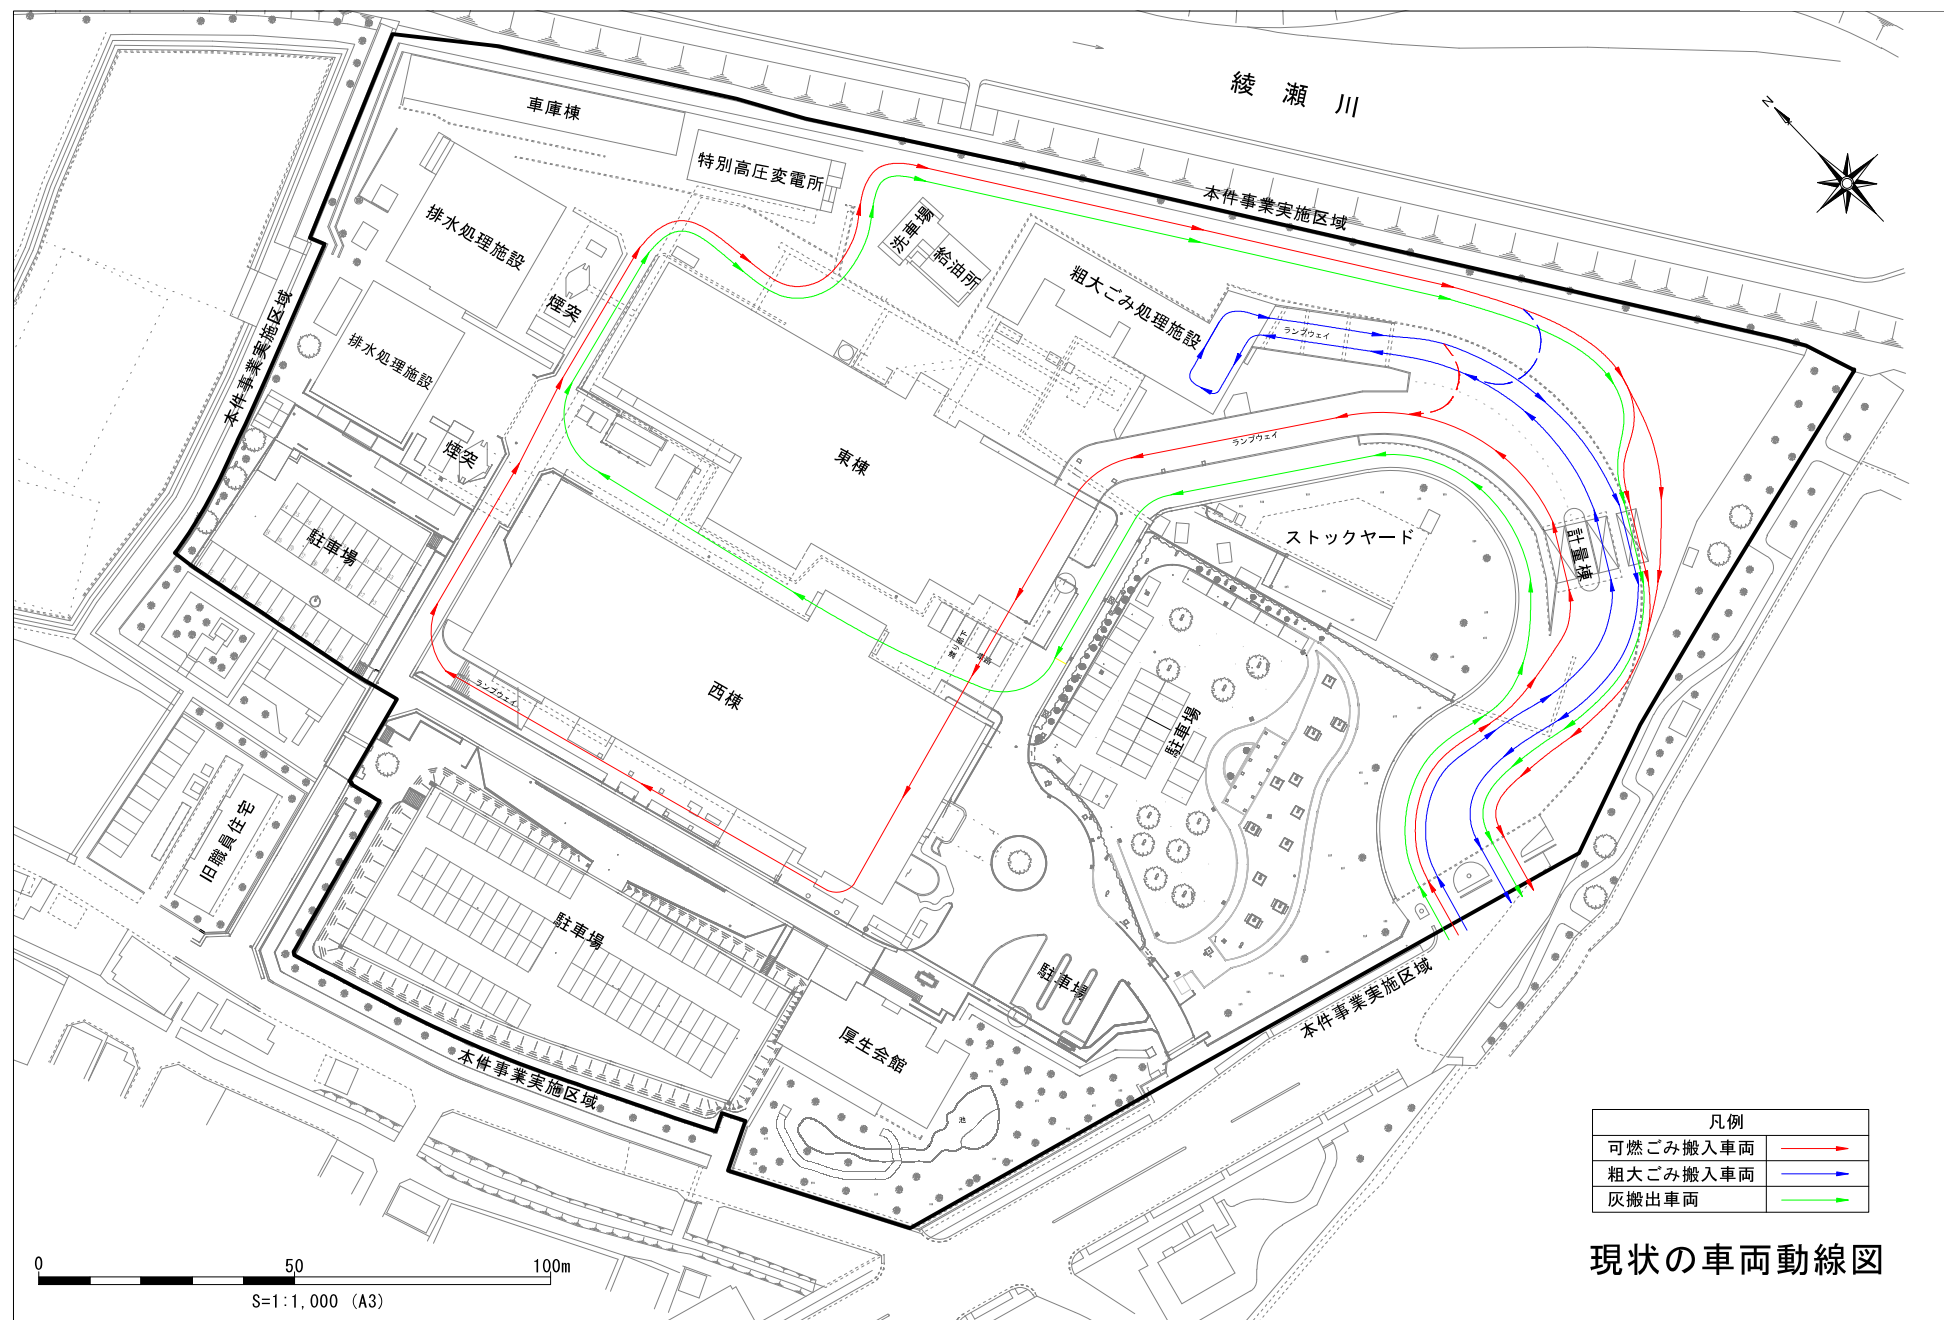



法律・規則関係	
➤ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 ➤ 環境基本法 ➤ 循環型社会推進基本法 ➤ 大気汚染防止法 ➤ 水質汚濁防止法 ➤ ダイオキシン類対策特別措置法 ➤ 騒音規制法 ➤ 振動規制法 ➤ 悪臭防止法 ➤ 土壌汚染対策法 ➤ 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律 ➤ フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 ➤ 電気事業法 ➤ 電気用品安全法 ➤ 電気工事士法 ➤ 電気通信事業法 ➤ 有線電気通信法 ➤ 高圧ガス保安法 ➤ 計量法 ➤ 道路法 ➤ 消防法 ➤ 都市計画法 ➤ 水道法 ➤ 下水道法 ➤ 浄化槽法 ➤ ガス事業法 ➤ 航空法 ➤ 電波法 ➤ 河川法 ➤ 建築基準法 ➤ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 ➤ 自然公園法 ➤ 森林法 ➤ 景観法 ➤ 駐車場法 ➤ 文化財保護法 ➤ 労働基準法 ➤ 労働安全衛生法	➤ 労働安全衛生規則 ➤ 労働者災害補償保険法 ➤ 作業環境測定法 ➤ 建設業法 ➤ 製造物責任法（PL法） ➤ 毒物及び劇物取締法 ➤ 高齢者障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法） ➤ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（建築物省エネ法） ➤ エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法） ➤ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 ➤ 地球温暖化対策の推進に関する法律 ➤ 資源の有効な利用の促進に関する法律 ➤ 遺失物法 ➤ ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 ➤ 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 ➤ ボイラ及び圧力容器安全規則 ➤ 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法 ➤ 電気関係報告規則 ➤ クレーン等安全規則 ➤ 事務所衛生基準規則 ➤ 酸素欠乏症等防止規則 ➤ 特定化学物質等障害予防規則 ➤ 有機溶剤中毒予防規則 ➤ 石綿障害予防規則 ➤ ボイラ構造規格 ➤ 圧力容器構造規格 ➤ 電気設備に関する技術基準 ➤ クレーン構造規格 ➤ 発電用火力設備に関する技術基準 ➤ 作業環境測定基準 ➤ 建築工事に係る資材の再資源化等に関する法律 ➤ 公衆浴場法 ➤ 食品衛生法 ➤ 工場立地法
条例関係	
➤ 埼玉県条例 ➤ 川口市条例 - 各条令に基づく規則、要領、要綱等	➤ 土木工事安全施工技術指針（国土交通省大臣官房技術調査課監修） ➤ 建築工事監理指針（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）

<u>基準・規格等</u> ➤ 日本工業規格 (JIS) ➤ 電気学会電気規格調査会標準規格 (JEC) ➤ 日本電機工業会規格 (JEM) ➤ 日本電線工業会規格 (JCS) ➤ 日本油圧工業会規格 (JOHS) ➤ 日本フルードパワー工業会団体規格 (JEPS) ➤ 日本照明器具工業会規格 (JIL) ➤ 日本電気技術委員会規格 (JESC) ➤ 日本建築学会建築工事標準仕様書・同解説 (JASS) ➤ 電気設備学会標準規格 ➤ 東京電力電気受給約款 ➤ 内線規程 ➤ 電気工作物の溶接に関する技術基準 ➤ 火力発電所の耐震設計規程 ➤ 日本電気協会電気技術規程 (JEAC) ➤ 電子情報技術産業協会規格 (JEITA) ➤ 日本計量機器工業連合会規格 (JMIF) ➤ 電池工業会規格 (SBA) ➤ 日本内燃力発電設備協会規格 (NEGA) ➤ 日本電気計測器工業会規格 (JEMIS) ➤ 自家発電設備の出力算定法 (NEGAC201)	➤ 機械設備工事監理指針 (国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ➤ 電気設備工事監理指針 (国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ➤ 建築工事標準詳細図 (国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ➤ 公共建築設備工事標準図 (機械設備工事編 国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修) ➤ 公共建築設備工事標準図 (電気設備工事編 国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修) ➤ 建築設備設計基準・同要領 (国土交通省) ➤ 自動火災報知設備工事基準書 (総務省消防庁監修) ➤ 公共建築数量積算基準 (国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ➤ 公共建築工事積算基準 (国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ➤ 鋼構造設計規準 (日本建築学会) ➤ 鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 (日本建築学会) ➤ 溶接工作基準・同解説 (日本建築学会) ➤ 建築設備耐震設計・施工指針 (独立行政法人国土技術政策総合研究所監修) ➤ 官庁施設の総合耐震・対津波計画基準 ➤ 官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説 (国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ➤ 官庁施設の積雪・寒冷地設計基準及び同要領 (埼玉県開発局営繕部) ➤ 建設工事に伴う騒音振動対策技術指針 (国土交通省大臣官房技術参事官通達) ➤ 舗装設計施工指針 (社団法人 日本道路協会編) ➤ 土木学会コンクリート標準示方書 ➤ ユニバーサルデザインを活かした建築設計 ➤ 防災拠点における設備地震対策ガイドライン ➤ 建築物のシックハウス対策マニュアル (国土交通省住宅局) ➤ 下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術マニュアル (日本下水道事業団) ➤ 建築設備の耐震設計・施工指針 (日本建築センター) ➤ 煙突構造設計施工指針 (日本建築センター) ➤ 昇降機耐震設計・施工指針 ((社)日本エレベータ協会)
<u>要綱・指針等</u> ➤ ごみ処理施設性能指針 ➤ ごみ処理に係るダイオキシン類発生防止等ガイドライン ➤ 清掃事業における安全衛生管理要綱 ➤ 工場電気設備防爆指針 ➤ 高調波抑制対策ガイドライン ➤ 電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン ➤ 廃棄物焼却処理施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱 ➤ 機械の包括的な安全基準に関する指針 (厚生労働省: 基発第 501 号 平成 13 年 6 月) ➤ 土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン ➤ 基礎ぐい工事における工事監理ガイドライン ➤ 建築基礎構造設計指針 ➤ 環境配慮型官庁施設計画指針 ➤ 日本電気協会電気技術指針 (JEG) ➤ 日本電設工業協会技術指針 (JECA) ➤ 産業安全研究所技術指針 ➤ 建設副産物適正処理推進要綱 ➤ 建設工事に伴う騒音振動対策技術指針 ➤ 最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン	<u>労働安全衛生に係る通知等</u> ➤ 廃棄物処理事業における労働安全衛生対策の充実について (昭和 58.8. 26 環整第 123 号厚生省環境整備課長通知) ➤ 廃棄物処理事業における労働安全衛生対策の強化について (平成 5.3. 2 衛環第 56 号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知) 及び改正後の「清掃事業における安全衛生管理要綱」 ➤ 清掃事業における労働災害の防止について (平成 5.3. 2 基発第 123 号労働省労働基準局長通知) ➤ 廃棄物処理事業における爆発防止対策の徹底について (平成 7. 9.29 衛環第 201 号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知) ➤ 焼却処理施設におけるダイオキシン類の対策について (平成 10. 7.21 基安発第 18 号労働省労働基準局安全衛生部長) ➤ 廃棄物焼却処理施設内作業におけるダイオキシン類暴露防止対策について (平成 13. 4.25 環整対第 183 号環境省大臣官房廃棄物リサイクル対策部廃棄物対策課長)
<u>設計要領・設計標準等</u> ➤ ごみ処理施設整備の計画・設計要領 改訂版 (社団法人 全国都市清掃会議) ➤ 廃棄物処理施設整備実務必携 (社団法人 全国都市清掃会議) ➤ 公共建築工事標準仕様書 (建築工事編 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ➤ 公共建築改修工事標準仕様書 (建築工事編 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)	

➤ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ➤ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ➤ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ➤ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ➤ 建築物解体工事共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)	➤ 廃棄物処理施設の工事発注仕様書作成の手引き (環境省大臣官房廃棄物リサイクル対策部廃棄物対策課) <u>その他関係法令、規則、規格、基準、 要綱、要領、指針等</u>
--	--

3-1-1.

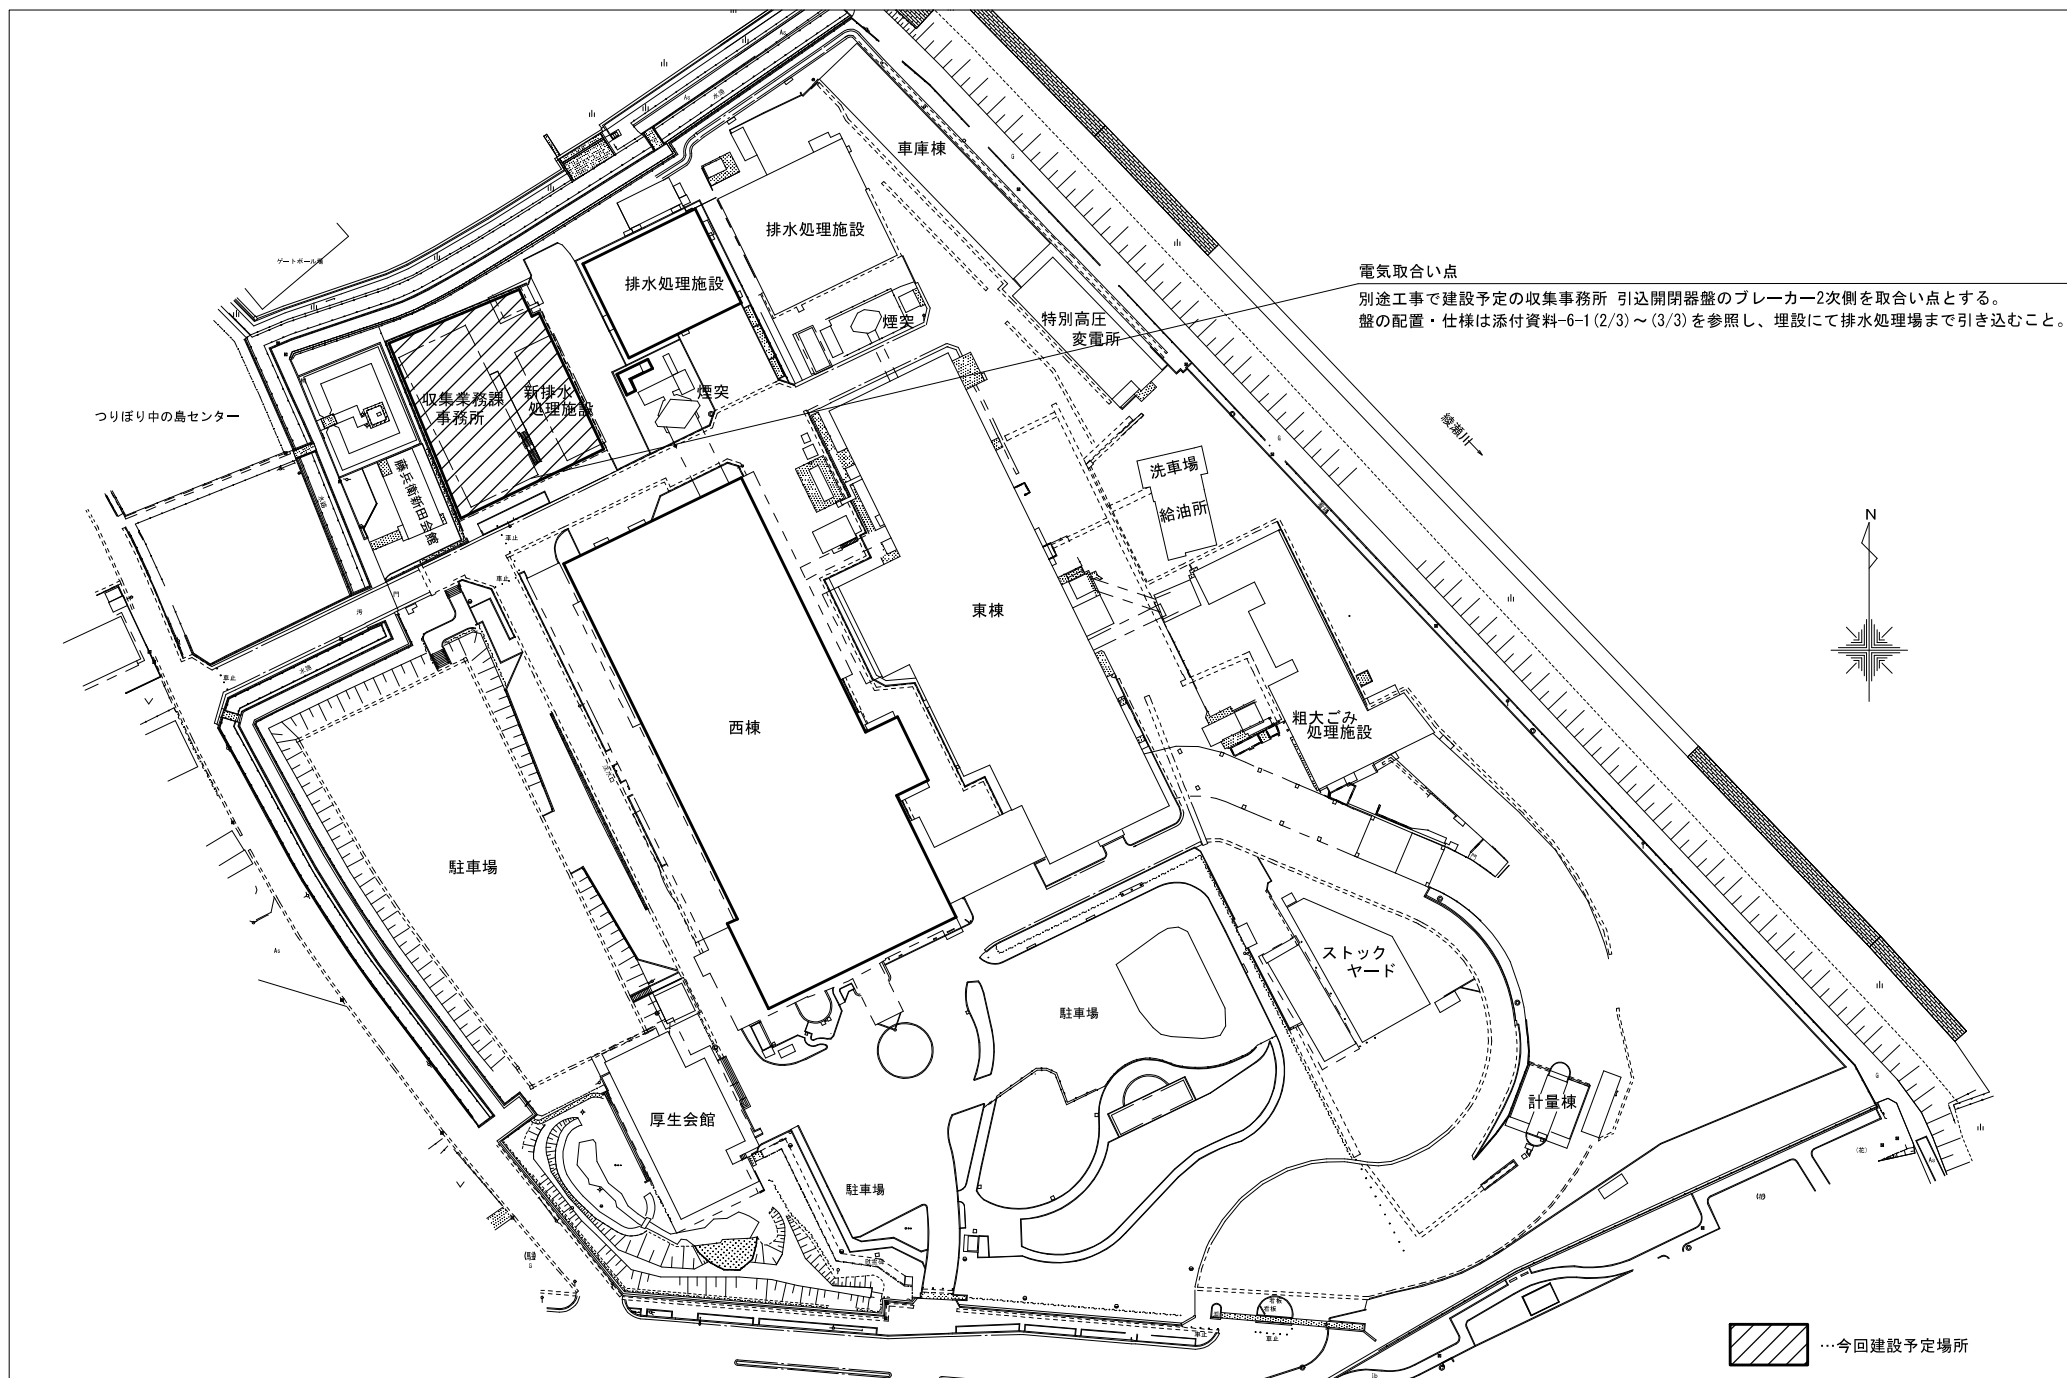

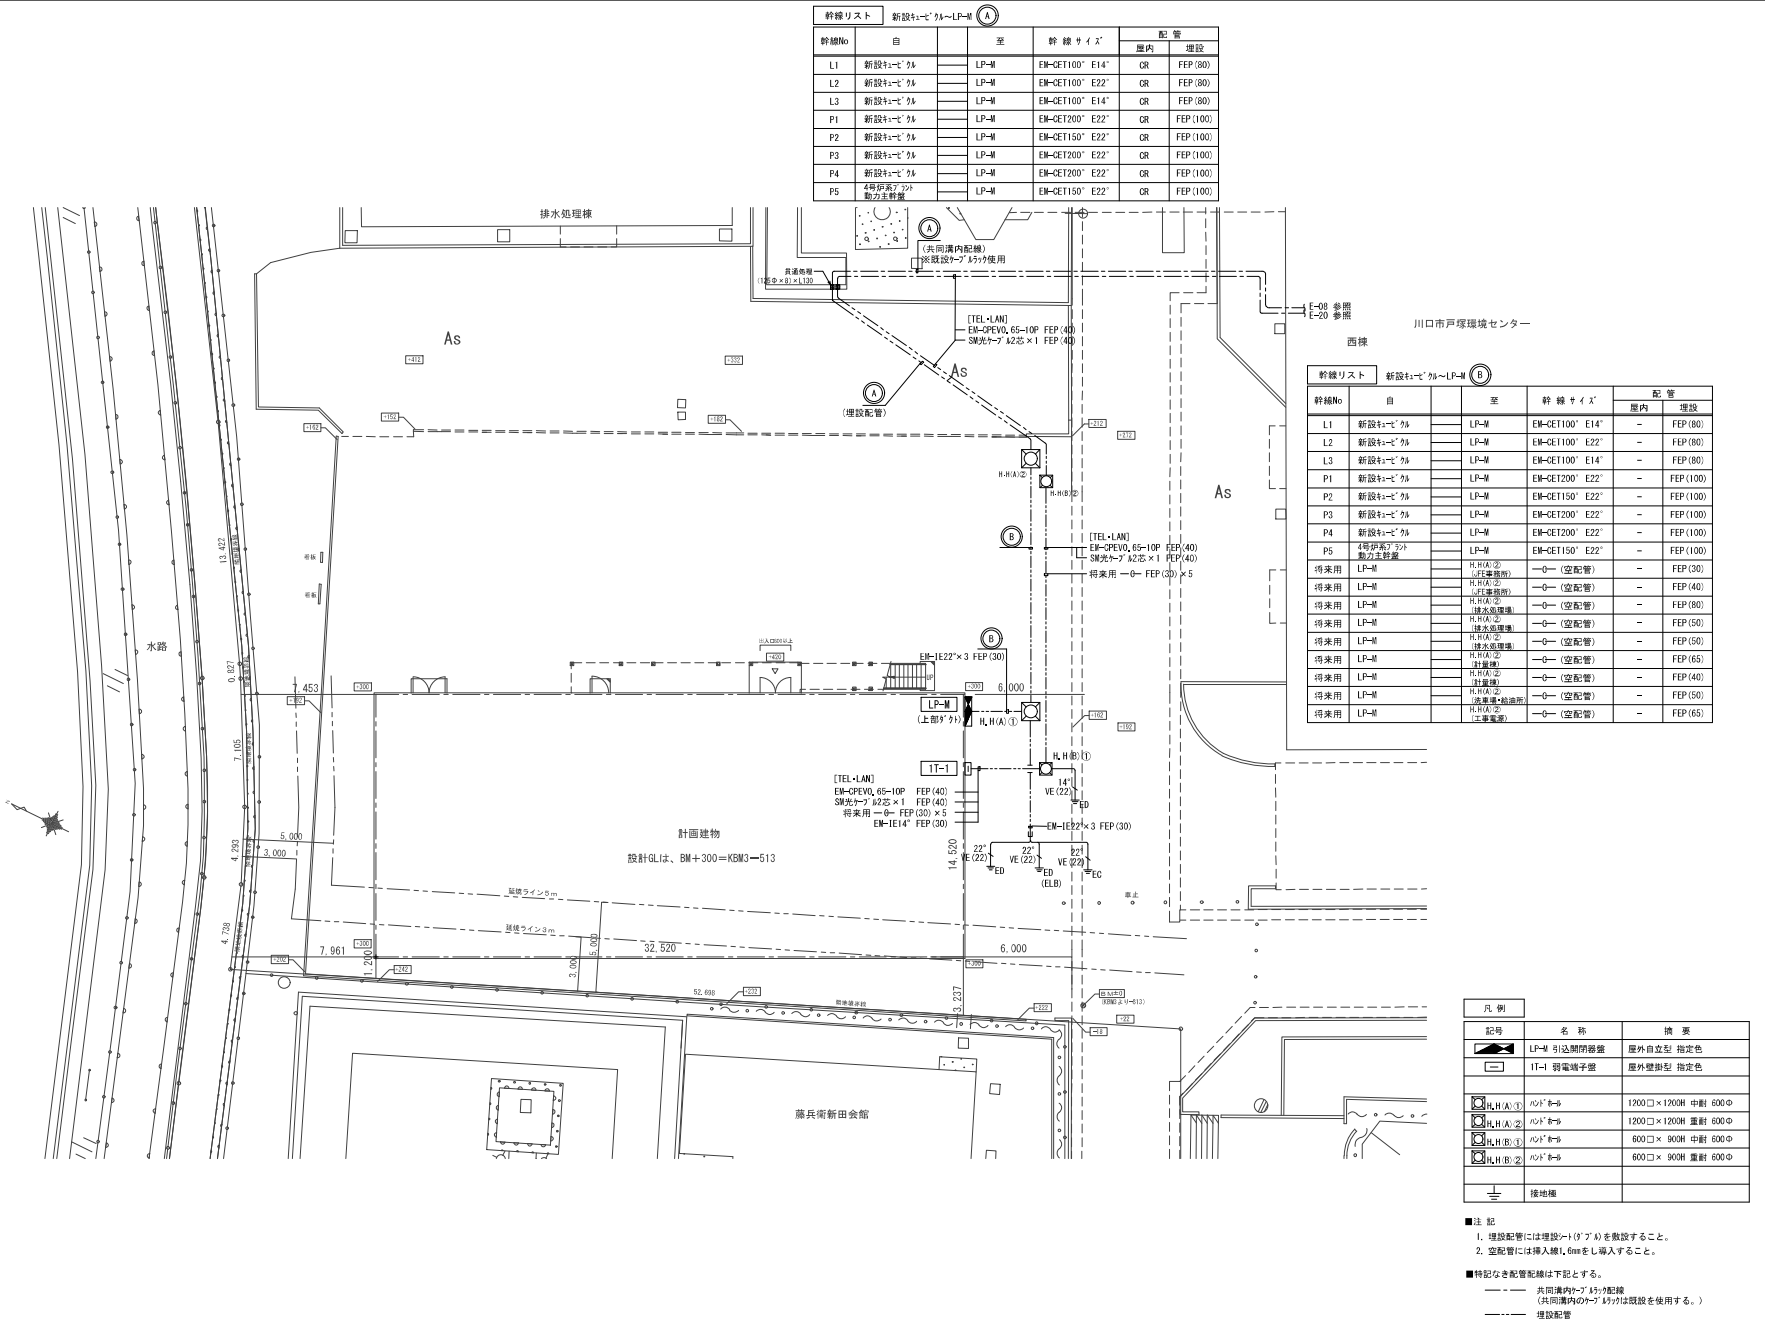

幹線リスト 新設ケーブル～LP-M ①					
幹線No	自	至	幹線サイズ	配管	
				屋内	埋設
L1	新設ケーブル	LP-M	EM-GET100' E14'	GR	FEP(80)
L2	新設ケーブル	LP-M	EM-GET100' E22'	GR	FEP(80)
L3	新設ケーブル	LP-M	EM-GET100' E14'	GR	FEP(80)
P1	新設ケーブル	LP-M	EM-GET200' E22'	GR	FEP(100)
P2	新設ケーブル	LP-M	EM-GET150' E22'	GR	FEP(100)
P3	新設ケーブル	LP-M	EM-GET200' E22'	GR	FEP(100)
P4	新設ケーブル	LP-M	EM-GET200' E22'	GR	FEP(100)
P5	4号幹線ケーブル動力主幹線	LP-M	EM-GET150' E22'	GR	FEP(100)

幹線リスト 新設ケーブル～LP-M ②					
幹線No	自	至	幹線サイズ	配管	
				屋内	埋設
L1	新設ケーブル	LP-M	EM-GET100' E14'	-	FEP(80)
L2	新設ケーブル	LP-M	EM-GET100' E22'	-	FEP(80)
L3	新設ケーブル	LP-M	EM-GET100' E14'	-	FEP(80)
P1	新設ケーブル	LP-M	EM-GET200' E22'	-	FEP(100)
P2	新設ケーブル	LP-M	EM-GET150' E22'	-	FEP(100)
P3	新設ケーブル	LP-M	EM-GET200' E22'	-	FEP(100)
P4	新設ケーブル	LP-M	EM-GET200' E22'	-	FEP(100)
P5	4号幹線ケーブル動力主幹線	LP-M	EM-GET150' E22'	-	FEP(100)
将来用 LP-M		H.H(A)③ (行先不明)	0- (空配管)	-	FEP(30)
将来用 LP-M		H.H(A)② (行先不明)	0- (空配管)	-	FEP(40)
将来用 LP-M		H.H(A)② (排水処理槽)	0- (空配管)	-	FEP(80)
将来用 LP-M		H.H(A)② (排水処理槽)	0- (空配管)	-	FEP(50)
将来用 LP-M		H.H(A)② (排水処理槽)	0- (空配管)	-	FEP(50)
将来用 LP-M		H.H(A)② (計量機)	0- (空配管)	-	FEP(65)
将来用 LP-M		H.H(A)② (計量機)	0- (空配管)	-	FEP(40)
将来用 LP-M		H.H(A)② (消火栓・給湯所)	0- (空配管)	-	FEP(50)
将来用 LP-M		H.H(A)② (主電源)	0- (空配管)	-	FEP(65)

凡例		
記号	名称	概要
	LP-M 引込開口部	屋外自立型 指定色
	IT-1 弱電端子盤	屋外壁掛型 指定色
	H.H(A)③	1200□×1200H 中継 600φ
	H.H(A)②	1200□×1200H 中継 600φ
	H.H(B)③	800□×900H 中継 600φ
	H.H(B)②	800□×900H 中継 600φ
		接地極

- 注記
- 埋設配管には埋設パイプ(A)を敷設すること。
 - 空配管には挿入線1.6mmを挿入すること。
- 特記なき配管配線は下記とする。
- 共同溝内ケーブル配線 (共同溝内のケーブルは既設を使用する。)
 - 埋設配管

■引込開閉器盤 LP-M (収集事務所)							
盤内結線	幹線No.	容量 (kVA・kW)	電圧 (V)	開閉器容量 AF/AT	負荷名称	幹線サイズ	備 考
	L101	37.043 kVA	210-105	MCB 225AF/200AT	L-1	EM-CET60" E14" x 2	
	L201	43.720 kVA	210-105	MCB 225AF/225AT	L-2	EM-CET60" E22" x 2	
	-	-	210-105	MCB 50AF/40AT	JFE事務所	-	将来用
	-	-	210-105	MCB 100AF/100AT	排水処理場	-	将来用
	-	-	210-105	MCB 50AF/50AT	計量棟	-	将来用
	-	-	-	-	-	-	-
	◇	15.2 kW	210	ELCB 125AF/125AT	HWP-1 (ビルドアップ 給湯器)	EM-CET38" E8"	
	◇	15.2 kW	210	ELCB 125AF/125AT	HWP-1 (ビルドアップ 給湯器)	EM-CET38" E8"	
	◇	2.2 kW	210	ELCB 60AF/30AT	HWP-1 (給湯器用加圧ポンプ)	EM-CES,5"-4C	
	◇	3.7 kW	210	ELCB 60AF/50AT	WPU-1 (給水用加圧ポンプ)	EM-CET14" E3,5"	
	◇	2.5 kW	210	ELCB 400AF/300AT	浄化槽制御盤	EM-CES,5"-4C	
	合計	38.80 kW	-	-	-	-	-
	◇	13.0 kW	210	ELCB 100AF/75AT	AC-1 (2階詰所兼食堂)	EM-CET22" E5,5"	
	◇	10.0 kW	210	ELCB 60AF/60AT	AC-2 (2階トイレ)	EM-CET22" E3,5"	
	◇	8.48 kW	210	ELCB 60AF/50AT	AC-3 (1階更衣室)	EM-CET14" E3,5"	
	◇	5.95 kW	210	ELCB 60AF/40AT	AC-4 (1階事務室)	EM-CES"-3C E3,5"	
	◇	4.44 kW	210	ELCB 60AF/30AT	AC-5 (1階会議室)	EM-CES,5"-4C	
	合計	41.87 kW	-	-	-	-	-
	-	-	210	MCB 60AF/60AT	JFE事務所	-	将来用
	-	-	210	MCB 100AF/100AT	排水処理場	-	将来用
	-	-	210	MCB 150AF/150AT	計量棟	-	将来用
	-	-	210	MCB 100AF/100AT	洗車場・給油所	-	将来用
	-	-	210	MCB 150AF/150AT	工事電源	-	将来用
	-	-	420	ELCB 225AF/200AT	排水処理場	-	将来用
	-	-	-	-	-	-	-

■注 記
1) 銅板製自立型 (指定色) とする。
2) 電力量計は、コハクデシ 3 相式 (検定付) とする。
3) 配線用遮断器及び漏電遮断器は (n/a) 製造業者の推奨するものを使用する等、(n/a) に適合するものとする。

■警報盤 (収集事務所)										
盤名称	機器番号	警報名称	現場制御盤					外部移相	備 考	注 記
			運転	異常	故障	満水	減水			
K-1 警報盤	K1	HWP-1 異常		○				○	一括	1. 警報プーおよび警報プー停止アッパは盤面に取付。 ※ランプは警報復帰まで点灯 2. 警報プー入切スイッチは盤面に取付 3. ランプは110V(120V LED) 4. 警報盤はパツパ-内蔵とする。
	K2	WPU-1 異常		○				○		
	K3	予 備								
	K4	予 備								
	K5	予 備								
警報盤結線図										

■注 記
1) 銅板製壁掛型 (指定色) とする。


決 算 図				T I T L E 戸塚収集事務所建設工事のうち電気工事			C O N T E N T 引込開閉器盤・警報盤結線図		SCALE A2:5mm, scale A3:	NO. E-09
P. D A Y S				PLAN	DRAW	S I G N	一級建築士事務所 (7) 1951号一級建築士 (大図) 101130号 有限会社 サトウ設計 佐藤 啓智			TOTAL NO


給水管取合い箇所

今回工事予定場所内は本件工事の所掌とする
責任分界点については桧・バルブなどを設置すること

排水（流入・流出）管取合い点

今回工事予定場所内流入・流出配管は本件工事の所掌とする
責任分界点については桧・バルブなどを設置すること

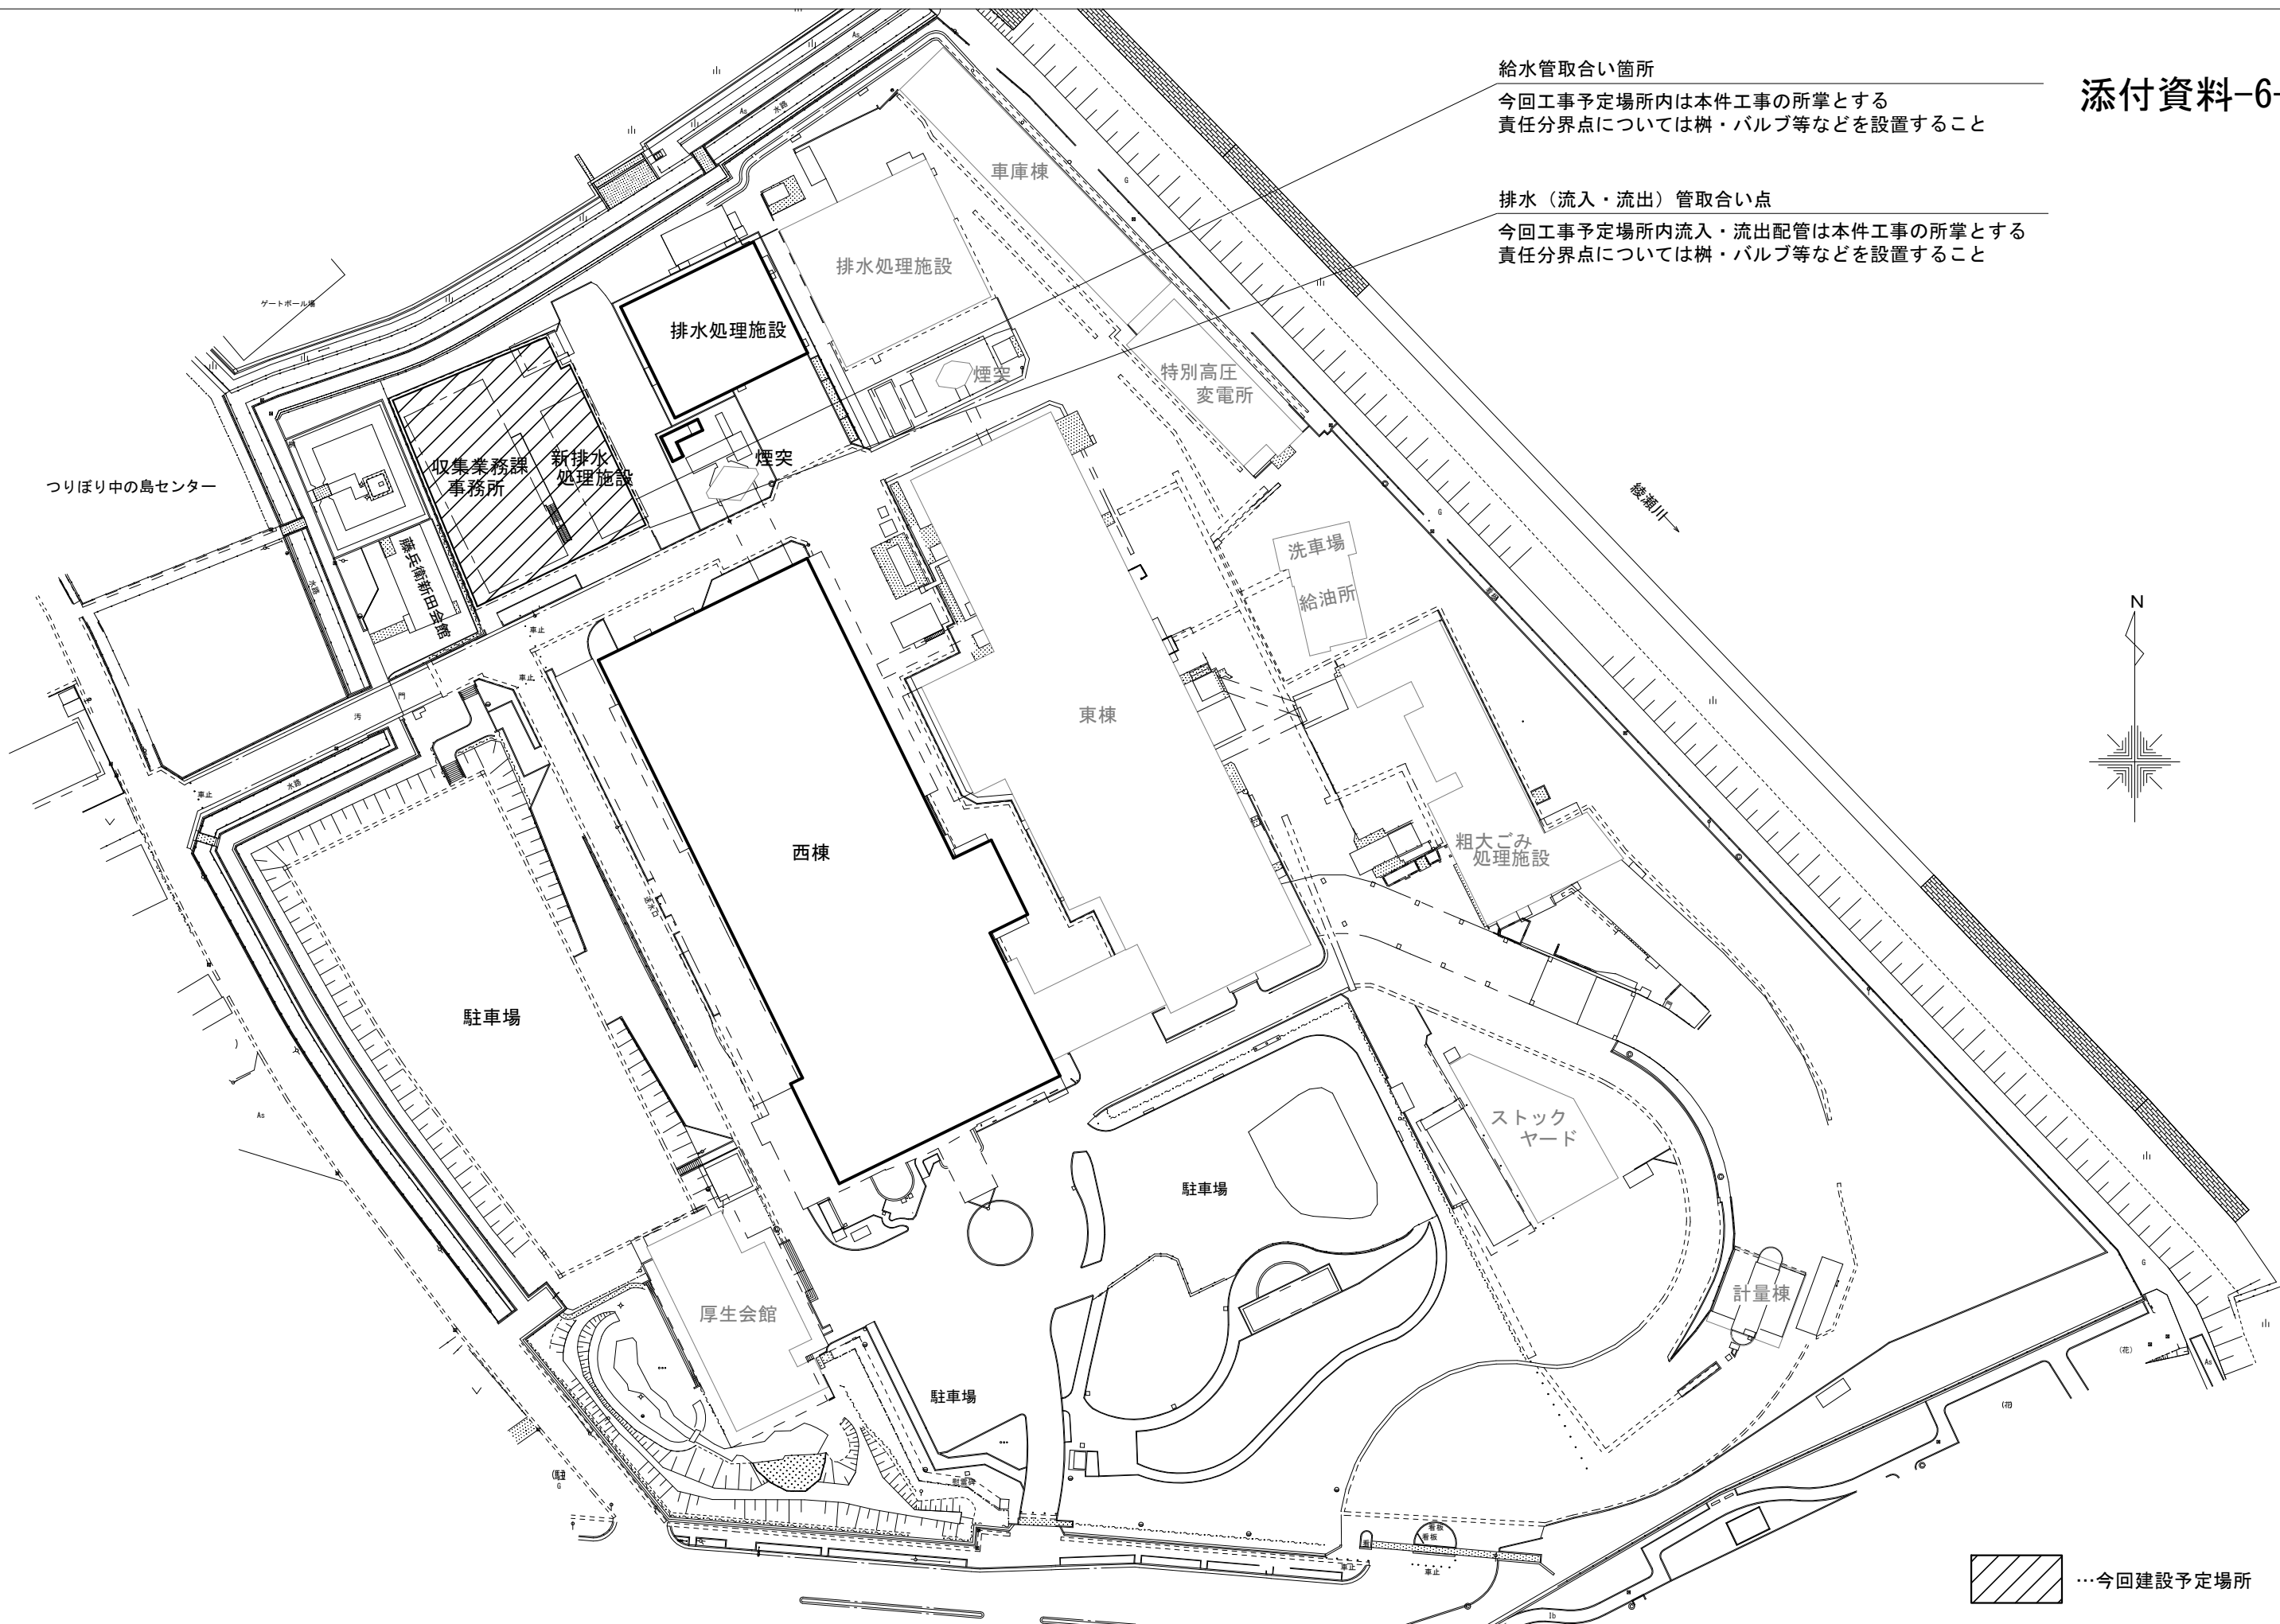

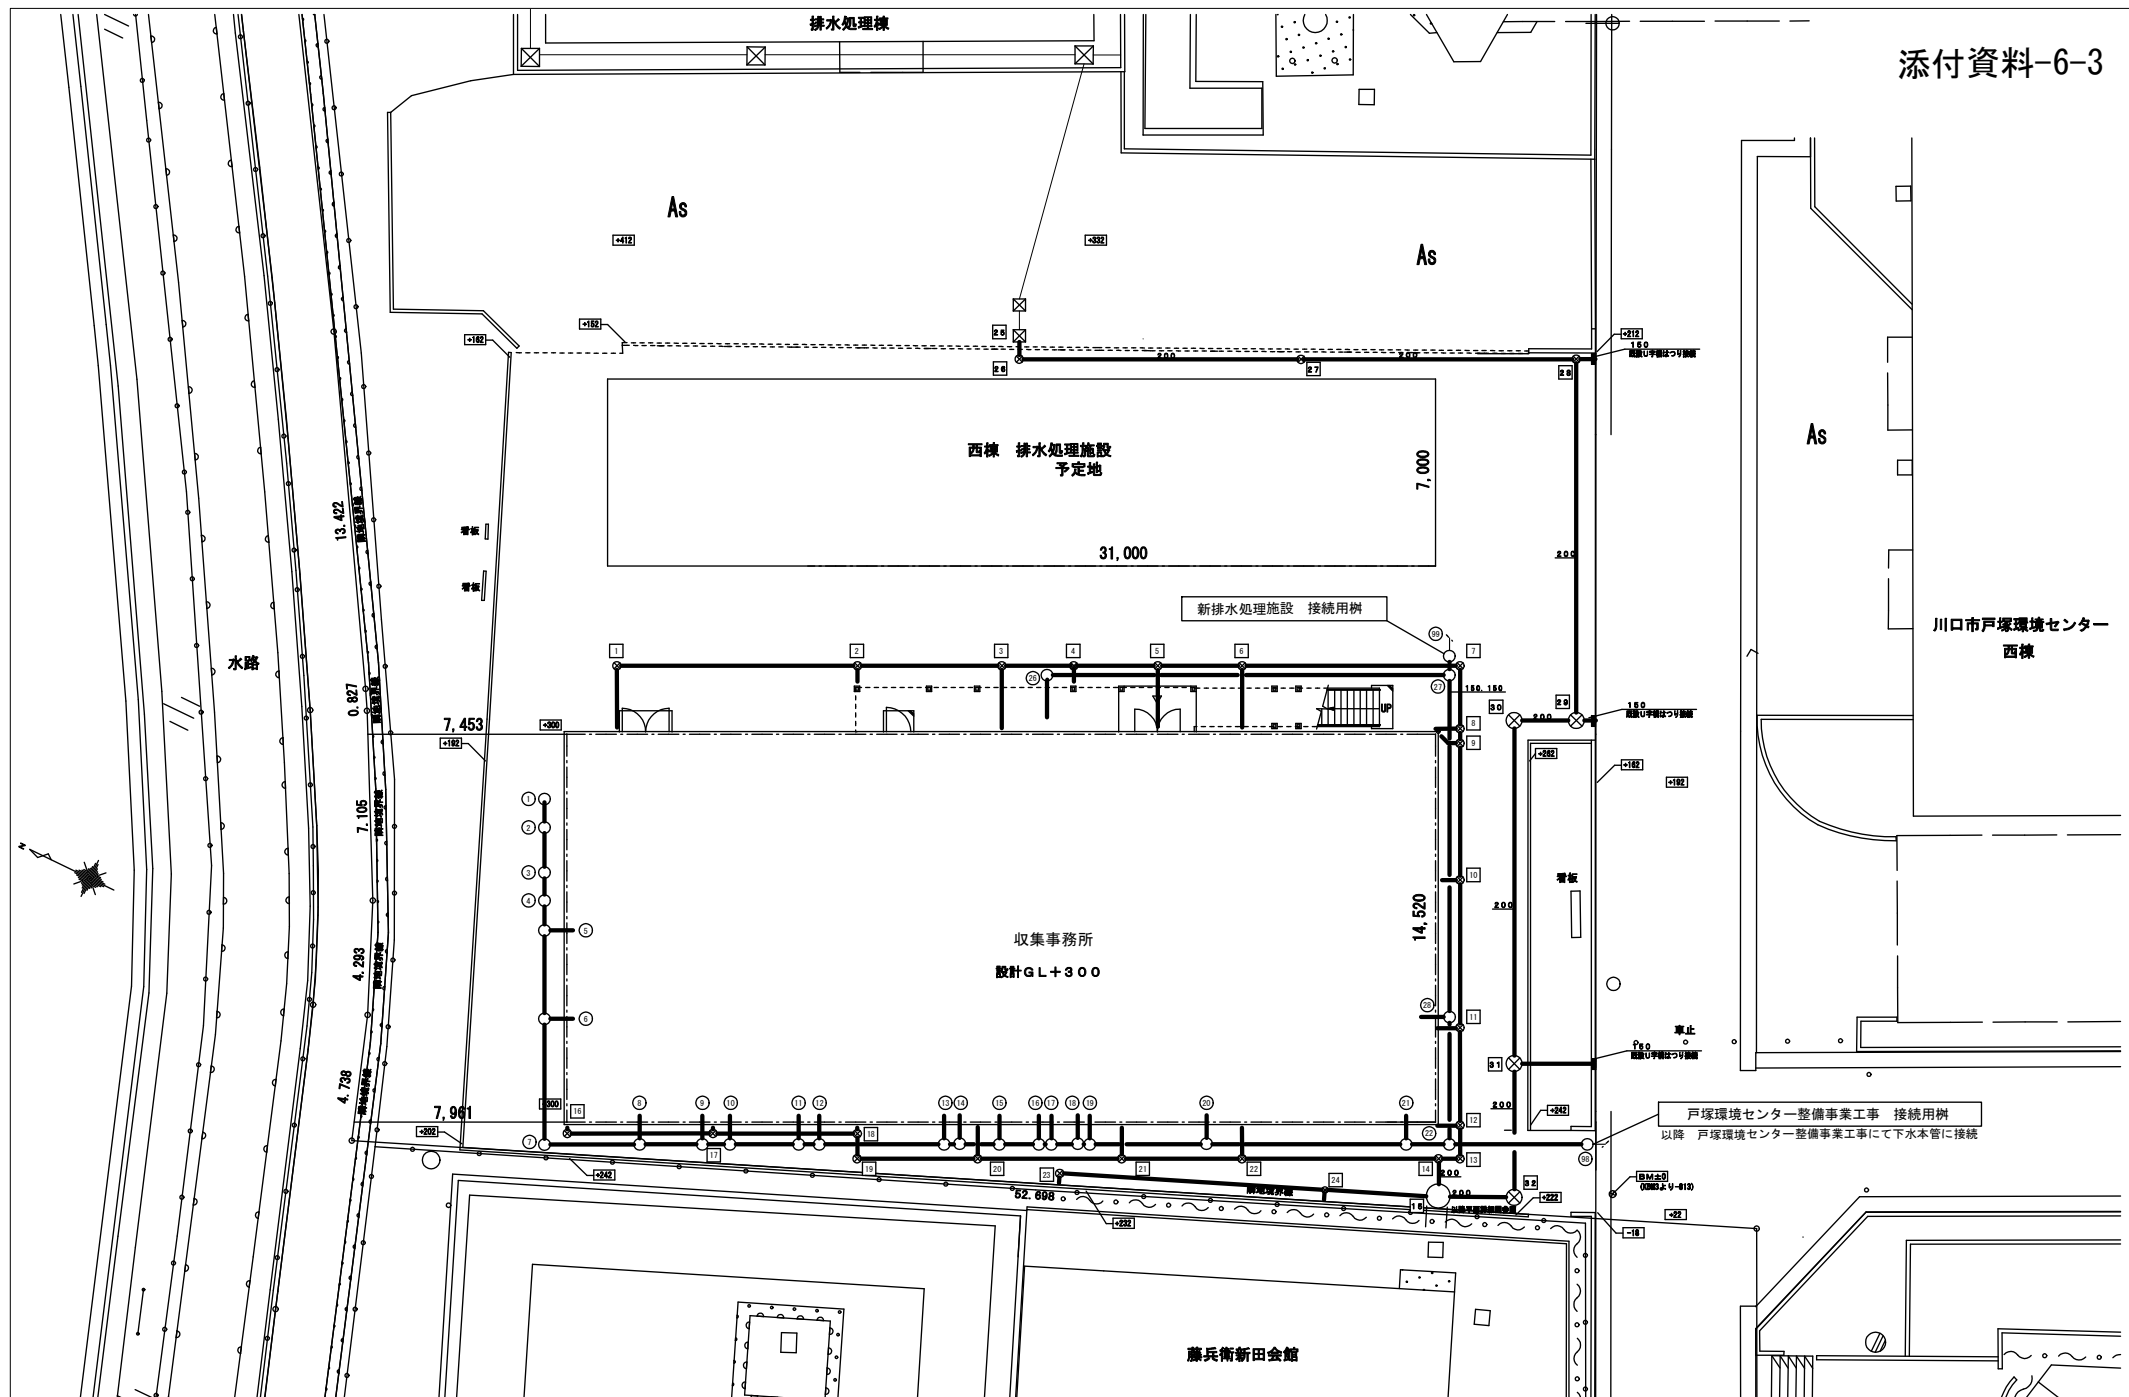

取り合い点（収集業務課事務所廻り排水詳細図） Nonscale

樹リスト		汚水・雑排水系統						
記 号	樹種類	大きさ	地盤高 (mm)	配管長さ (m)	樹深さ (mm)	材 質 - 蓋 仕 様		排水勾配
①	インバート樹	200-150	±0	0	300	90L	樹脂製 樹脂製蓋 トラップ付	
②	インバート樹	200-150	±0	1. 1	320	TY	樹脂製 樹脂製蓋 トラップ付	1. 5/100
③	インバート樹	200-150	±0	1. 7	350	TY	樹脂製 樹脂製蓋 トラップ付	1. 5/100
④	インバート樹	200-150	±0	1. 1	370	TY	樹脂製 樹脂製蓋 トラップ付	1. 5/100
⑤	インバート樹	200-150	±0	1. 3	390	TY	樹脂製 樹脂製蓋	1. 5/100
⑥	インバート樹	200-150	±0	3. 4	450	TY	樹脂製 樹脂製蓋	1. 5/100
⑦	インバート樹	200-150	±0	4. 7	530	90L	樹脂製 樹脂製蓋	1. 5/100
⑧	インバート樹	200-150	±0	3. 5	580	TY	樹脂製 樹脂製蓋	1. 5/100
⑨	インバート樹	200-150	±0	2. 4	620	TY	樹脂製 樹脂製蓋	1. 5/100
⑩	インバート樹	200-150	±0	1. 1	640	TY	樹脂製 樹脂製蓋	1. 5/100
⑪	インバート樹	200-150	±0	2. 6	680	TY	樹脂製 樹脂製蓋	1. 5/100
⑫	インバート樹	200-150	±0	0. 8	700	TY	樹脂製 樹脂製蓋	1. 5/100
⑬	インバート樹	200-150	±0	4. 7	780	TY	樹脂製 樹脂製蓋	1. 5/100
⑭	インバート樹	200-150	±0	0. 6	790	TY	樹脂製 樹脂製蓋	1. 5/100
⑮	インバート樹	200-150	±0	1. 5	820	TY	樹脂製 樹脂製蓋	1. 5/100
⑯	インバート樹	200-150	±0	1. 4	850	TY	樹脂製 樹脂製蓋	1. 5/100
⑰	インバート樹	200-150	±0	0. 5	860	TY	樹脂製 樹脂製蓋	1. 5/100
⑱	インバート樹	200-150	±0	1. 0	880	TY	樹脂製 樹脂製蓋	1. 5/100
⑲	インバート樹	200-150	±0	0. 5	890	TY	樹脂製 樹脂製蓋	1. 5/100
㉒	インバート樹	200-150	±0	4. 4	960	TY	樹脂製 樹脂製蓋	1. 5/100
㉑	インバート樹	200-150	±0	7. 4	1080	TY	樹脂製 樹脂製蓋	1. 5/100
㉒	インバート樹	200-150	±0	1. 8	1110	TY	樹脂製 樹脂製蓋	1. 5/100
㉓	—	—	—	—	—		—	—
㉔	—	—	—	—	—		—	—
㉕	—	—	—	—	—		—	—
㉖	インバート樹	200-150	±0	0	600	90L	樹脂製 樹脂製蓋 トラップ付	
㉗	インバート樹	200-150	±0	15. 1	830	90L	樹脂製 樹脂製蓋	1. 5/100
㉘	インバート樹	200-150	±0	12. 8	1030	TY	樹脂製 樹脂製蓋	1. 5/100
㉙	インバート樹	200-150	±0	5. 2	1170	ST	樹脂製 耐重T25蓋	1. 5/100
㉚	インバート樹	200-150	±0	0. 7	820	ST	樹脂製 樹脂製蓋	1. 5/100

樹リスト		雨水排水系統									
記 号	樹種類	大きさ	地盤高 (mm)	配管長さ (m)	管底 (mm)	泥だまり (mm)	樹深さ (mm)	樹・蓋仕様			排水勾配
1	浸透樹	200-150	±0	0	300	150	450	90L	樹脂製	樹脂製蓋	1. 0/200
2	浸透樹	200-150	±0	9. 0	350	150	500	TY	樹脂製	樹脂製蓋	1. 0/200
3	浸透樹	200-150	±0	5. 4	380	150	530	TY	樹脂製	樹脂製蓋	1. 0/200
4	浸透樹	200-150	±0	2. 7	400	150	550	TY	樹脂製	樹脂製蓋	1. 0/200
5	浸透樹	200-150	±0	3. 2	420	150	570	TY	樹脂製	樹脂製蓋	1. 0/200
6	浸透樹	200-150	±0	3. 2	440	150	590	TY	樹脂製	樹脂製蓋	1. 0/200
7	浸透樹	200-150	±0	8. 2	490	150	640	90L	樹脂製	樹脂製蓋	1. 0/200
8	浸透樹	200-150	±0	2. 4	510	150	660	TY	樹脂製	樹脂製蓋	1. 0/200
9	浸透樹	200-150	±0	0. 6	520	150	670	TY	樹脂製	樹脂製蓋	1. 0/200
10	浸透樹	200-150	±0	5. 2	550	150	700	TY	樹脂製	樹脂製蓋	1. 0/200
11	浸透樹	200-150	±0	5. 4	580	150	730	TY	樹脂製	樹脂製蓋	1. 0/200
12	浸透樹	200-150	±0	3. 9	600	150	750	TY	樹脂製	樹脂製蓋	1. 0/200
13	浸透樹	200-150	±0	1. 3	610	150	760	90L	樹脂製	樹脂製蓋	1. 0/200
14	浸透樹	200-200	±0	0. 9	620	150	770	TY	樹脂製	樹脂製蓋	1. 0/200
15	ため樹	900φ	±0	1. 3	1400	150	1550	コンクリート製 鋳鉄製蓋			1. 0/200
16	浸透樹	200-150	±0	0	300	150	450	90L	樹脂製	樹脂製蓋	1. 0/200
17	浸透樹	200-150	±0	5. 5	330	150	480	TY	樹脂製	樹脂製蓋	1. 0/200
18	浸透樹	200-150	±0	5. 4	360	150	510	TY	樹脂製	樹脂製蓋	1. 0/200
19	浸透樹	200-150	±0	10. 9	360	150	510	TY	樹脂製	樹脂製蓋	1. 0/200
20	浸透樹	200-150	±0	1. 0	400	150	550	90L	樹脂製	樹脂製蓋	1. 0/200
21	浸透樹	200-150	±0	4. 6	430	150	580	TY	樹脂製	樹脂製蓋	1. 0/200
22	浸透樹	200-150	±0	6. 3	470	150	620	TY	樹脂製	樹脂製蓋	1. 0/200
23	浸透樹	200-200	±0	0	950	150	1100	90L	樹脂製	樹脂製蓋	1. 0/200
24	浸透樹	200-200	±0	10. 0	1000	150	1150	TY	樹脂製	樹脂製蓋	1. 0/200
25	ため樹 (既設)	450×450	±0	0	850	150	1000	コンクリート製 格子蓋			1. 0/200
26	浸透樹	200-200	±0	10. 3	910	150	1060	90L	樹脂製	耐重製T25蓋	1. 0/200
27	浸透樹	200-200	±0	10. 3	970	150	1120	ST	樹脂製	耐重製T25蓋	1. 0/200
28	浸透樹	200-200	±0	2. 9	990	150	1140	TY	樹脂製	耐重製T25蓋	1. 0/200
29	浸透樹	600φ	±0	12. 7	1060	150	1210	コンクリート製 耐重製鋳鉄蓋			1. 0/200
30	浸透樹	600φ	±0	2. 3	1080	150	1230	コンクリート製 耐重製鋳鉄蓋			1. 0/200
31	浸透樹	600φ	±0	12. 7	1150	150	1300	コンクリート製 耐重製鋳鉄蓋			1. 0/200
32	浸透樹	600φ	±0	5. 0	1180	150	1330	コンクリート製 耐重製鋳鉄蓋			1. 0/200

注、1) 雨水樹は泥だまり15cm以上とする。

取り合い点 (収集業務課事務所廻り排水詳細図)

樹表

「再利用水量 及び 放水量」

添付資料-7

		再利用水											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
2016 (H28)	最小(m³/日)	51.6	51.3	55.4	50.3	50.2	39.3	0.0	59.6	52.9	68.0	52.6	6.7
	最大(m³/日)	116.9	142.3	100.6	134.8	140.5	175.6	109.1	164.2	171.1	173.7	127.8	156.1
	平均(m³/日)	75.1	65.3	70.6	75.3	91.2	89.6	29.2	112.1	94.0	98.2	101.4	76.4
	合計(m³/月)	2253.0	2023.4	2118.5	2333.6	2827.4	2686.6	903.9	3362.8	2915.4	3043.9	2839.5	2369.4
2017 (H29)	最小(m³/日)	69.6	42.9	48.2	49.8	40.9	29.7	0.0	53.4	63.4	56.7	54.1	69.7
	最大(m³/日)	182.3	175.6	98.3	160.5	162.0	158.3	85.0	139.4	183.2	138.0	164.6	172.8
	平均(m³/日)	106.1	85.0	69.1	97.2	96.8	68.8	22.4	86.5	118.3	77.3	104.6	98.2
	合計(m³/月)	3182.2	2634.8	2073.0	3014.6	3002.2	2064.8	694.0	2593.6	3665.8	2397.3	2928.8	3044.1
2018 (H30)	最小(m³/日)	76.1	65.5	44.6	56.6	135.1	38.9	0.0	66.8	30.9	58.6	67.4	64.9
	最大(m³/日)	182.0	140.0	111.4	165.4	160.1	156.2	107.4	175.3	150.4	190.1	207.7	176.4
	平均(m³/日)	125.7	78.2	69.8	111.0	147.3	92.4	31.2	137.8	104.7	94.1	120.9	112.5
	合計(m³/月)	3770.2	2423.2	2093.7	3442.2	4565.2	2771.0	967.2	4132.8	3244.2	2918.3	3386.4	3488.8
2019 (R1)	最小(m³/日)	53.6	46.1	46.3	50.2	91.6	39.3	0.1	69.7	0.0	28.4	59.6	25.8
	最大(m³/日)	149.7	152.1	101.4	170.9	171.7	138.7	116.1	171.3	181.6	183.6	185.7	144.1
	平均(m³/日)	90.9	83.5	61.3	107.7	130.3	53.8	29.7	136.9	109.3	75.5	146.1	71.8
	合計(m³/月)	2728.1	2587.9	1838.6	3337.2	4040.3	1612.9	921.8	4106.5	3388.7	2341.0	4236.1	2226.5
2020 (R2)	最小(m³/日)	3.1	57.9	0.6	45.7	41.0	38.4	0.0	0.7	49.9	51.6	71.6	42.4
	最大(m³/日)	157.5	154.2	78.7	199.4	190.9	135.5	13.0	156.2	201.2	137.1	175.4	169.3
	平均(m³/日)	78.0	88.5	52.3	86.5	134.9	91.8	1.5	103.8	114.1	79.0	129.3	97.1
	合計(m³/月)	2339.7	2742.0	1569.7	2680.9	4180.6	2754.5	39.2	3113.4	3536.2	2448.4	3621.5	3011.1

		放流水											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
2016 (H28)	最小(m³/日)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	最大(m³/日)	65.9	133.5	66.7	62.8	75.0	136.3	77.4	62.2	79.1	76.9	61.1	69.1
	平均(m³/日)	13.8	18.7	15.3	10.7	20.2	21.9	15.5	7.6	17.3	114.0	7.9	13.0
	合計(m³/月)	412.7	580.0	457.9	331.0	627.7	656.5	480.4	228.7	535.4	354.8	221.4	402.6
2017 (H29)	最小(m³/日)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	最大(m³/日)	68.4	66.7	69.7	77.7	120.9	184.6	219.7	73.1	63.7	72.2	74.5	80.7
	平均(m³/日)	12.0	15.6	21.7	16.0	19.6	27.7	34.1	17.3	13.2	13.5	11.4	18.0
	合計(m³/月)	360.0	483.3	652.0	495.4	606.8	829.9	1056.4	518.9	410.6	417.2	319.3	558.2
2018 (H30)	最小(m³/日)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	最大(m³/日)	71.4	81.2	85.7	68.5	65.8	80.3	169.7	64.9	63.2	81.4	75.6	75.4
	平均(m³/日)	11.6	22.4	18.1	14.7	10.4	18.5	24.8	9.7	9.9	8.7	12.9	10.3
	合計(m³/月)	348.7	695.5	544.4	454.8	320.9	555.6	770.3	291.9	306.0	268.9	361.7	319.9
2019 (R1)	最小(m³/日)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	最大(m³/日)	83.9	123.5	65.8	77.1	65.9	130.1	173.7	68.5	69.6	72.0	63.9	74.8
	平均(m³/日)	12.9	11.5	16.5	170.0	7.7	26.4	28.0	8.2	10.6	10.0	6.4	11.5
	合計(m³/月)	388.0	355.8	495.6	527.5	238.5	793.4	868.0	245.0	327.4	308.6	185.0	355.0
2020 (R2)	最小(m³/日)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	最大(m³/日)	64.7	74.3	81.6	77.3	64.9	76.0	81.2	65.8	67.0	66.3	58.3	75.6
	平均(m³/日)	11.6	14.4	17.5	12.4	7.5	17.5	17.6	9.7	5.6	6.3	6.1	15.5
	合計(m³/月)	347.9	447.4	524.7	384.0	233.7	525.8	457.2	292.3	174.2	194.9	169.4	480.4

※最大放水量が100m³/日以上時は赤字で示す。

日付	流 量						大 気			備 考	
	プ ラ ン ト 水	洗 車 水	4 噴 号 霧 炉 水 炉 内	3 噴 号 霧 炉 水 炉 内	再 使 用 水	放 流 水	風 向	風 速	外 気 温 度		
	F801	F804	F409	F309	F721	F722	X001	X002	X003		
日付	m3/h				m3			m/s	℃		
1	42	0	0.00	17.44	57.1	54.1	西	4	12		
2	124	0	0.00	16.16	56.6	0.0	西南西	3	11		
3	38	0	0.00	22.78	55.5	0.0	西南西	4	13		
4	142	0	0.00	19.54	56.9	0.0	西	3	15		
5	44	0	0.00	15.27	54.9	0.0	西南西	2	10		
6	48	0	0.00	17.13	54.6	51.7	南西	3	16		
7	44	0	0.00	14.48	51.6	7.1	西	2	13		
8	82	0	0.00	11.24	54.1	0.0	西南西	3	16		
9	56	0	0.00	13.71	52.4	0.0	西南西	4	17		
10	202	0	0.00	13.65	53.2	0.0	西	3	18		
11	54	0	0.00	13.51	54.7	65.7	西南西	5	11		
12	46	0	0.00	10.60	52.7	0.0	西南西	3	11		
13	50	0	0.00	14.44	53.6	0.0	南西	3	14		
14	50	0	6.48	12.96	92.3	51.9	西	2	16		
15	136	0	11.73	10.48	116.9	0.0	西	5	19		
16	142	0	8.13	8.96	113.0	0.0	西	3	16		
17	144	0	12.16	11.61	112.9	0.0	西	8	19		
18	250	0	9.71	8.07	116.2	0.0	西南西	3	19		
19	142	0	10.20	8.89	112.4	0.0	西	3	17		
20	82	0	10.26	8.51	112.4	50.1	西	3	15		
21	110	0	8.85	9.58	111.5	0.0	西	4	16		
22	70	0	10.34	6.57	103.1	0.0	西南西	3	17		
23	54	0	13.74	0.00	62.8	0.0	西南西	2	18		
24	172	0	12.05	0.00	62.7	0.0	西南西	3	16		
25	140	0	13.15	0.00	62.1	2.2	南西	2	19		
26	68	0	10.61	0.00	77.8	65.9	西	2	21		
27	86	0	9.59	0.00	94.6	0.0	西南西	3	17		
28	58	0	9.87	0.00	71.5	26.8	西	3	14		
29	66	0	10.15	0.00	62.6	37.2	西	7	19		
30	114	0	8.97	0.00	60.3	0.0	西	3	18		
31											
最小値	38	0	0.00	0.00	51.6	0.0	—	2	10		
最大値	250	0	13.74	22.78	116.9	65.9	—	8	21		
平均値	95	0	5.87	9.52	75.1	13.8	—	3	16		
積算値	2856	0	175.99	285.58	2253.0	412.7	—	—	—		

日付	流 量						大 気			備 考	
	プ ラ ン ト 水	洗 車 水	4 噴 号 霧 炉 水 炉 内	3 噴 号 霧 炉 水 炉 内	再 使 用 水	放 流 水	風 向	風 速	外 気 温 度		
	F801	F804	F409	F309	F721	F722	X001	X002	X003		
日付	m3/h				m3			m/s	℃		
1	124	0	12.22	0.00	58.7	0.0	西	2	19		
2	94	0	9.99	0.00	62.0	0.0	西	3	17		
3	56	0	10.06	0.00	56.8	55.5	西	4	21		
4	70	0	10.11	0.00	59.8	0.0	西南西	7	22		
5	50	0	8.63	0.00	59.4	0.0	西	3	24		
6	58	0	10.17	0.00	61.3	0.0	西南西	3	19		
7	62	0	14.48	0.00	60.8	52.5	西南西	5	22		
8	214	0	14.38	0.00	58.9	0.0	西南西	5	23		
9	58	0	14.43	0.00	73.1	0.0	西南西	3	19		
10	38	0	9.43	0.00	68.4	41.0	西北西	3	19		
11	144	0	13.02	6.40	119.1	27.2	西南西	4	22		
12	84	0	11.96	14.11	142.3	0.0	西南西	3	24		
13	232	0	8.95	15.20	129.1	0.0	西南西	2	23		
14	48	0	0.00	10.89	68.5	0.0	西	5	19		
15	216	0	0.00	16.55	53.2	0.0	西	3	17		
16	134	0	0.00	14.68	65.7	26.3	西南西	4	19		
17	36	0	0.00	13.53	55.1	133.5	西南西	3	18		
18	64	0	0.00	12.33	53.8	0.4	西南西	3	20		
19	46	0	0.00	11.08	51.3	54.3	西南西	4	19		
20	42	0	0.00	14.06	51.9	57.3	西南西	3	17		
21	54	0	0.00	12.80	51.4	0.0	西南西	2	19		
22	136	0	0.00	11.54	52.7	0.0	西南西	4	23		
23	106	0	0.00	14.51	61.8	51.7	西南西	3	26		
24	60	0	0.00	13.03	58.3	15.3	西南西	3	25		
25	72	0	0.00	13.71	58.5	0.0	西南西	5	23		
26	34	0	0.00	10.57	58.6	0.0	南西	4	23		
27	38	0	0.00	12.18	56.8	65.0	西南西	3	19		
28	38	0	0.00	14.75	55.3	0.0	西	2	20		
29	148	0	0.00	12.08	51.4	0.0	西南西	3	23		
30	40	0	0.00	10.92	56.8	0.0	西南西	2	18		
31	38	0	0.00	11.84	52.6	0.0	西	3	22		
最小値	34	0	0.00	0.00	51.3	0.0	—	2	17		
最大値	232	0	14.48	16.55	142.3	133.5	—	7	26		
平均値	85	0	4.77	8.61	65.3	18.7	—	3	21		
積算値	2634	0	147.83	266.76	2023.4	580.0	—	—	—		

日付	流 量						大 気			備 考	
	プ ラ ン ト 水	洗 車 水	4 噴 号 霧 炉 水 炉 内	3 噴 号 霧 炉 水 炉 内	再 使 用 水	放 流 水	風 向	風 速	外 気 温 度		
	F801	F804	F409	F309	F721	F722	X001	X002	X003		
日付	m3/h				m3			m/s	℃		
1	104	0	0.00	10.95	57.8	0.0	西南西	3	23		
2	70	0	0.00	13.13	66.0	0.0	西	5	22		
3	42	0	0.00	11.97	69.8	64.0	西	4	20		
4	48	0	0.00	13.68	68.1	0.0	西南西	4	23		
5	140	0	0.00	14.31	67.0	0.0	南西	3	21		
6	54	0	0.00	14.85	71.7	0.0	西南西	4	19		
7	34	0	0.00	12.34	66.5	0.0	南西	2	19		
8	40	0	0.00	15.47	65.6	0.0	西南西	3	23		
9	42	0	0.00	15.07	62.9	0.0	西南西	2	22		
10	92	0	0.00	18.43	57.9	0.0	西南西	3	25		
11	114	0	0.00	15.18	55.5	62.0	西南西	3	25		
12	148	0	0.00	14.15	55.4	0.0	西南西	4	25		
13	100	0	0.00	15.05	75.6	0.0	西南西	5	20		
14	50	0	0.00	14.41	100.6	53.5	西南西	3	23		
15	38	0	0.00	11.44	100.3	0.0	西	4	20		
16	120	0	0.00	14.80	87.0	66.7	西南西	4	22		
17	54	0	0.00	10.95	77.6	52.7	西南西	2	26		
18	164	0	0.00	13.38	70.8	0.0	西南西	3	28		
19	150	0	0.00	13.61	70.0	0.0	西南西	3	25		
20	38	0	0.00	13.92	73.1	0.0	西	3	26		
21	48	0	0.00	15.52	84.4	54.2	西	2	24		
22	110	0	0.00	15.55	88.0	0.0	南西	3	22		
23	38	0	0.00	12.32	72.2	0.0	西南西	3	23		
24	36	0	0.00	12.00	66.7	32.2	西	3	22		
25	36	0	0.00	12.99	65.5	20.3	西南西	2	25		
26	160	0	0.00	13.63	61.8	0.0	西南西	2	27		
27	54	0	0.00	14.48	67.9	0.0	西南西	3	25		
28	32	0	0.00	12.49	65.8	0.0	西南西	2	19		
29	38	0	0.00	12.16	66.4	0.0	西南西	2	22		
30	48	0	0.00	13.19	60.6	52.3	南西	2	24		
31											
最小値	32	0	0.00	10.95	55.4	0.0	-	2	19		
最大値	164	0	0.00	18.43	100.6	66.7	-	5	28		
平均値	75	0	0.00	13.71	70.6	15.3	-	3	23		
積算値	2242	0	0.00	411.42	2118.5	457.9	-	-	-		

日付	流 量						大 気			備 考	
	プ ラ ン ト 水	洗 車 水	4 噴 号 霧 炉 水 炉 内	3 噴 号 霧 炉 水 炉 内	再 使 用 水	放 流 水	風 向	風 速	外 気 温 度		
	F801	F804	F409	F309	F721	F722	X001	X002	X003		
日付	m3/h				m3			m/s	℃		
1	34	0	0.00	8.94	60.0	0.0	西南西	2	26		
2	90	0	0.00	11.90	59.6	0.0	西	3	28		
3	196	0	0.00	8.80	61.9	0.0	西南西	3	31		
4	56	0	0.00	10.37	64.0	0.0	西南西	2	28		
5	36	0	0.00	6.65	57.9	62.8	西南西	4	21		
6	36	0	0.00	8.50	54.5	0.0	西南西	2	23		
7	52	0	0.00	7.15	57.0	0.0	西南西	4	28		
8	38	0	0.00	8.90	50.6	0.0	西南西	2	26		
9	42	0	0.00	5.10	52.1	0.0	西	3	23		
10	152	0	0.00	7.81	50.3	0.0	西	2	28		
11	62	0	0.00	9.81	56.2	41.0	西	2	29		
12	62	0	0.00	12.18	61.2	37.9	西	3	28		
13	110	0	6.13	8.91	87.9	0.0	西	2	25		
14	134	0	11.57	11.69	114.4	0.0	西	2	26		
15	72	0	9.08	8.82	108.7	0.0	西南西	3	22		
16	156	0	11.98	11.36	114.2	0.0	西南西	3	25		
17	270	0	11.07	10.81	109.9	0.0	西南西	2	27		
18	68	0	10.53	11.84	111.3	0.0	西南西	3	29		
19	144	0	9.19	9.50	127.4	0.0	西南西	2	29		
20	206	0	9.51	10.75	134.8	53.0	西南西	3	26		
21	68	0	7.32	7.02	125.1	0.0	西南西	3	22		
22	38	0	9.33	0.00	73.4	0.0	西南西	3	21		
23	122	0	9.10	0.00	62.2	0.0	西	2	22		
24	66	0	10.26	0.00	62.4	0.0	西南西	3	24		
25	138	0	8.45	0.00	61.4	57.5	南西	3	25		
26	50	0	7.48	0.00	61.1	23.4	西南西	3	24		
27	40	0	7.54	0.00	63.2	0.0	西南西	2	25		
28	56	0	7.98	0.00	60.5	0.0	西	2	28		
29	56	0	7.62	0.00	57.3	55.4	西	3	29		
30	54	0	9.79	0.00	56.9	0.0	西南西	2	30		
31	64	0	7.44	0.00	56.2	0.0	西南西	3	27		
最小値	34	0	0.00	0.00	50.3	0.0	—	2	21		
最大値	270	0	11.98	12.18	134.8	62.8	—	4	31		
平均値	89	0	5.53	6.35	75.3	10.7	—	3	26		
積算値	2768	0	171.37	196.81	2333.6	331.0	—	—	—		

日付	流 量						大 気			備 考	
	プ ラ ン ト 水	洗 車 水	4 噴 号 霧 炉 水 炉 内	3 噴 号 霧 炉 水 炉 内	再 使 用 水	放 流 水	風 向	風 速	外 気 温 度		
	F801	F804	F409	F309	F721	F722	X001	X002	X003		
日付	m3/h				m3			m/s	℃		
1	112	0	7.69	0.00	59.5	0.0	西	4	28		
2	52	0	7.15	0.00	57.1	62.4	西南西	3	27		
3	54	0	7.89	0.00	57.0	0.0	西南西	2	28		
4	56	0	9.72	0.00	55.0	72.5	西	2	30		
5	92	0	8.23	0.00	51.1	9.1	西南西	2	31		
6	58	0	7.78	0.00	50.5	47.2	西	3	31		
7	56	0	9.46	0.00	50.2	0.0	西南西	3	29		
8	58	0	8.14	0.00	55.2	0.0	西南西	6	29		
9	104	0	7.79	0.00	55.9	0.0	西南西	4	35		
10	86	0	8.54	7.64	89.5	58.0	南西	4	29		
11	86	0	10.84	11.84	122.2	0.0	西南西	3	28		
12	202	0	9.08	8.68	115.2	0.0	西南西	3	27		
13	162	0	7.45	8.74	109.8	0.0	西南西	3	27		
14	176	0	7.96	8.82	110.0	0.0	西	2	26		
15	188	0	8.20	8.99	115.4	1.1	西	3	27		
16	150	0	7.16	7.97	106.7	67.8	西南西	4	27		
17	128	0	8.59	10.34	126.3	0.0	西	5	30		
18	132	0	7.49	9.50	140.5	0.0	西	2	27		
19	78	0	6.93	9.27	139.5	55.2	西	3	28		
20	180	0	5.71	10.18	130.8	0.0	西南西	3	26		
21	64	0	0.00	9.96	90.8	0.0	南西	3	29		
22	124	0	0.00	5.88	90.9	75.0	西	5	25		
23	108	0	0.00	3.51	110.7	0.0	西南西	2	28		
24	52	0	0.00	7.68	104.7	69.2	西南西	2	27		
25	80	0	0.00	8.08	100.2	0.0	西南西	3	29		
26	48	0	0.00	7.86	85.9	0.0	西南西	3	30		
27	42	0	0.00	8.81	93.9	52.5	西南西	3	23		
28	110	0	0.00	9.16	93.5	0.0	西	2	22		
29	44	0	0.00	11.49	92.2	0.0	西南西	4	25		
30	44	0	0.00	8.91	83.0	0.0	西南西	5	25		
31	66	0	0.00	8.17	84.2	57.7	西	6	27		
最小値	42	0	0.00	0.00	50.2	0.0	-	2	22		
最大値	202	0	10.84	11.84	140.5	75.0	-	6	35		
平均値	97	0	5.22	6.18	91.2	20.2	-	3	28		
積算値	2992	0	161.80	191.48	2827.4	627.7	-	-	-		

日付	流 量						大 気			備 考	
	プ ラ ン ト 水	洗 車 水	4 噴 号 霧 炉 水 炉 内	3 噴 号 霧 炉 水 炉 内	再 使 用 水	放 流 水	風 向	風 速	外 気 温 度		
	F801	F804	F409	F309	F721	F722	X001	X002	X003		
日付	m3/h				m3			m/s	℃		
1	50	0	0.00	8.20	70.8	0.0	西南西	3	29		
2	68	0	0.00	9.17	61.3	0.0	西南西	3	27		
3	48	0	0.00	8.65	60.8	0.0	西南西	4	27		
4	110	0	0.00	10.00	60.9	64.1	西南西	2	27		
5	48	0	0.00	8.18	65.6	0.0	西	3	30		
6	62	0	0.00	9.23	59.3	0.0	西南西	3	30		
7	144	0	5.33	10.46	119.9	54.6	西	3	27		
8	88	0	9.70	8.39	155.7	0.0	西	3	26		
9	172	0	8.68	7.72	161.1	0.0	西南西	3	28		
10	128	0	9.84	7.19	175.1	0.0	西南西	3	27		
11	164	0	8.32	6.41	171.6	0.0	西南西	2	24		
12	198	0	7.82	8.31	175.6	0.0	西	3	25		
13	64	0	7.09	7.31	168.4	0.0	南西	3	22		
14	74	0	7.91	9.01	163.1	0.0	西	2	25		
15	64	0	7.76	8.45	152.7	0.0	西	2	24		
16	84	0	7.92	4.40	137.1	0.0	西南西	2	23		
17	60	0	7.50	0.00	63.2	0.0	西	2	27		
18	128	0	6.88	0.00	60.2	63.7	西	2	24		
19	34	0	7.33	0.00	58.4	0.0	西南西	3	21		
20	42	0	3.55	0.00	59.4	0.0	西南西	5	18		
21	42	0	6.47	0.00	63.2	59.5	西	3	20		
22	54	0	7.10	0.00	47.7	0.0	西	4	19		
23	38	0	6.75	0.00	53.4	76.2	西	1	20		
24	40	0	6.07	0.00	57.1	59.9	西南西	2	21		
25	142	0	7.46	0.00	52.1	0.0	西南西	2	25		
26	118	0	7.35	0.00	45.9	0.0	西南西	3	26		
27	52	0	5.81	0.00	46.4	61.9	西南西	2	27		
28	34	0	5.65	0.00	41.0	80.3	西南西	2	27		
29	36	0	7.08	0.00	40.3	136.3	南西	3	24		
30	94	0	4.95	0.00	39.3	0.0	西	3	22		
31											
最小値	34	0	0.00	0.00	39.3	0.0	-	1	18		
最大値	198	0	9.84	10.46	175.6	136.3	-	5	30		
平均値	83	0	5.68	4.37	89.6	21.9	-	3	25		
積算値	2480	0	170.32	131.08	2686.6	656.5	-	-	-		

日付	流 量						大 気			備 考	
	プ ラ ン ト 水	洗 車 水	4 噴 号 霧 炉 水 炉 内	3 噴 号 霧 炉 水 炉 内	再 使 用 水	放 流 水	風 向	風 速	外 気 温 度		
	F801	F804	F409	F309	F721	F722	X001	X002	X003		
	m3/h				m3			m/s	℃		
1	156	0	5.85	0.00	30.8	0.0	西南西	2	21		
2	26	0	0.00	0.00	0.0	0.0	西	1	25		
3	32	0	0.00	0.00	0.6	0.0	西	2	22		
4	152	0	0.00	0.00	0.5	61.5	西南西	2	26		
5	126	0	0.00	0.00	1.3	77.4	南西	3	23		
6	220	0	0.00	0.00	0.6	58.3	南西	4	26		
7	12	0	0.00	0.00	0.4	0.0	西南西	4	20		
8	4	0	0.00	0.00	0.3	0.0	西	2	19		
9	14	0	0.00	0.00	0.0	0.0	西南西	4	21		
10	8	0	0.00	0.00	0.3	0.0	西南西	2	18		
11	126	0	0.00	0.00	0.9	0.0	西南西	2	17		
12	18	0	0.00	0.00	0.8	0.0	西南西	2	19		
13	42	0	0.00	0.00	2.1	0.0	西南西	2	16		
14	36	0	0.00	0.00	2.9	0.0	西南西	2	16		
15	38	0	0.00	0.00	0.0	0.0	西南西	2	17		
16	38	0	0.00	0.00	2.0	0.0	西南西	2	18		
17	28	0	0.00	0.00	0.5	0.0	南西	2	16		
18	82	0	0.00	0.00	3.0	0.0	西南西	2	22		
19	30	0	5.14	0.00	35.6	62.3	西南西	2	21		
20	48	0	13.37	0.00	58.6	55.5	南西	3	26		
21	42	0	10.08	0.00	54.5	0.0	西南西	3	20		
22	122	0	14.17	0.00	56.5	0.0	西	3	16		
23	188	0	13.88	0.00	59.4	0.0	西	3	18		
24	80	0	16.15	0.00	59.7	0.0	西	2	17		
25	44	0	17.28	0.00	77.4	56.4	西南西	2	14		
26	110	0	17.65	0.00	109.1	0.0	西南西	2	21		
27	66	0	10.35	0.00	97.5	0.0	西南西	3	21		
28	42	0	14.71	0.00	72.9	0.0	西	2	12		
29	112	0	9.54	0.00	58.0	53.1	西南西	4	17		
30	64	0	11.47	0.00	59.3	0.0	西南西	2	12		
31	142	0	11.99	0.00	58.4	55.9	西	2	14		
最小値	4	0	0.00	0.00	0.0	0.0	—	1	12		
最大値	220	0	17.65	0.00	109.1	77.4	—	4	26		
平均値	73	0	5.54	0.00	29.2	15.5	—	2	19		
積算値	2248	0	171.63	0.00	903.9	480.4	—	—	—		

日付	流 量						大 気			備 考	
	プ ラ ン ト 水	洗 車 水	4 噴 号 霧 炉 水 炉 内	3 噴 号 霧 炉 水 炉 内	再 使 用 水	放 流 水	風 向	風 速	外 気 温 度		
	F801	F804	F409	F309	F721	F722	X001	X002	X003		
日付	m3/h				m3			m/s	℃		
1	44	0	13.44	0.00	59.6	0.0	西	2	15		
2	48	0	12.50	0.00	65.7	0.0	南西	2	12		
3	50	0	11.30	0.00	61.0	0.0	西南西	4	15		
4	50	0	12.33	0.00	86.7	0.0	西	3	16		
5	50	0	14.91	0.00	97.2	0.0	西南西	2	15		
6	130	0	10.45	0.00	99.1	0.0	西南西	3	16		
7	86	0	8.92	0.00	96.5	0.0	西	3	11		
8	58	0	7.05	0.00	97.8	62.2	西南西	2	9		
9	66	0	10.78	0.00	86.3	0.0	西南西	5	13		
10	116	0	13.02	6.64	102.7	54.8	西南西	3	11		
11	154	0	11.01	12.74	123.4	0.0	西南西	3	11		
12	134	0	11.22	15.11	123.7	0.0	西南西	2	15		
13	200	0	19.91	20.88	126.9	0.0	西南西	2	16		
14	136	0	9.28	9.49	112.4	0.0	西南西	2	16		
15	92	0	13.02	14.53	83.8	0.0	西南西	2	18		
16	164	0	11.87	9.94	91.2	0.0	西	3	17		
17	136	0	12.17	12.17	85.6	58.0	西南西	3	14		
18	228	0	7.53	9.02	164.2	0.0	西南西	2	12		
19	70	0	8.79	11.05	142.4	0.0	西南西	2	11		
20	176	0	8.00	8.96	128.8	0.0	西南西	2	13		
21	190	0	13.01	14.00	144.6	0.0	西南西	3	13		
22	142	0	9.37	9.90	138.4	0.0	西	2	16		
23	148	0	10.68	8.94	133.6	0.0	西	3	12		
24	130	0	9.06	7.87	129.5	53.7	南西	3	2		
25	134	0	9.95	10.43	130.2	0.0	西	2	6		
26	86	0	8.33	8.39	126.0	0.0	西南西	2	9		
27	184	0	12.93	10.31	128.4	0.0	西南西	2	11		
28	152	0	10.54	9.15	133.1	0.0	南西	4	13		
29	104	0	12.74	9.91	125.6	0.0	西南西	5	13		
30	66	0	7.40	5.55	138.4	0.0	南西	3	9		
31											
最小値	44	0	7.05	0.00	59.6	0.0	-	2	2		
最大値	228	0	19.91	20.88	164.2	62.2	-	5	18		
平均値	117	0	11.05	7.50	112.1	7.6	-	3	13		
積算値	3524	0	331.51	224.98	3362.8	228.7	-	-	-		

日付	流 量						大 気			備 考	
	プ ラ ン ト 水	洗 車 水	4 噴 号 霧 炉 水 炉 内	3 噴 号 霧 炉 水 炉 内	再 使 用 水	放 流 水	風 向	風 速	外 気 温 度		
	F801	F804	F409	F309	F721	F722	X001	X002	X003		
日付	m3/h				m3			m/s	℃		
1	64	0	7.14	0.00	94.7	0.0	西南西	2	10		
2	64	0	8.31	0.00	61.1	55.7	西南西	4	14		
3	62	0	7.12	0.00	60.9	0.0	西南西	3	12		
4	114	0	7.58	0.00	59.3	0.0	西	2	12		
5	104	0	10.09	0.00	109.8	0.0	西南西	2	14		
6	42	0	7.51	0.00	158.6	0.0	西	4	12		
7	60	0	7.43	0.00	171.1	0.0	西南西	3	8		
8	48	0	7.34	0.00	136.8	79.1	西	2	9		
9	60	0	11.82	0.00	54.4	36.3	西南西	2	12		
10	92	0	13.48	0.00	54.9	21.9	西	5	11		
11	114	0	12.96	0.00	52.9	0.0	南西	4	8		
12	182	0	10.47	0.00	87.9	0.0	西南西	3	8		
13	58	0	15.97	0.00	122.9	51.3	西	2	10		
14	56	0	15.85	0.00	122.0	0.0	西南西	5	9		
15	56	0	22.35	0.00	100.1	64.2	西	4	7		
16	142	0	17.04	5.32	133.0	0.0	西	5	6		
17	76	0	20.01	15.34	141.7	0.0	西南西	2	11		
18	244	0	18.41	17.05	135.9	0.0	西南西	2	12		
19	208	0	15.27	17.13	134.2	2.7	西	2	12		
20	82	0	0.00	14.27	64.1	76.9	西南西	2	11		
21	48	0	0.00	17.81	61.0	36.3	西	3	12		
22	62	0	0.00	17.93	61.9	0.0	西南西	4	13		
23	46	0	0.00	17.09	59.0	0.0	西	3	14		
24	78	0	0.00	12.15	57.7	56.8	西南西	3	9		
25	152	0	0.00	14.74	58.5	0.0	西	2	7		
26	100	0	0.00	15.42	57.0	0.0	西	2	6		
27	54	0	5.45	12.00	102.3	0.0	西南西	3	9		
28	94	0	15.50	11.17	127.9	0.0	南西	3	12		
29	64	0	16.37	10.23	120.0	0.0	西南西	2	6		
30	64	0	8.91	0.00	76.9	0.0	西	4	8		
31	62	0	9.12	0.00	76.9	54.2	西	2	7		
最小値	42	0	0.00	0.00	52.9	0.0	-	2	6		
最大値	244	0	22.35	17.93	171.1	79.1	-	5	14		
平均値	89	0	9.40	6.38	94.0	17.3	-	3	10		
積算値	2752	0	291.50	197.65	2915.4	535.4	-	-	-		

日付	流 量						大 気			備 考	
	プ ラ ン ト 水	洗 車 水	4 噴 号 霧 炉 水 炉 内	3 噴 号 霧 炉 水 炉 内	再 使 用 水	放 流 水	風 向	風 速	外 気 温 度		
	F801	F804	F409	F309	F721	F722	X001	X002	X003		
日付	m3/h				m3			m/s	℃		
1	132	0	7.61	0.00	73.6	0.0	西南西	2	10		
2	62	0	10.76	0.00	73.2	0.0	西南西	2	9		
3	168	0	14.57	0.00	77.4	0.0	南西	4	9		
4	44	0	24.28	0.00	89.3	0.0	西南西	4	10		
5	48	0	18.19	0.00	98.3	0.0	西	5	10		
6	60	0	20.72	0.00	98.4	51.6	西	3	4		
7	142	0	16.95	10.53	149.6	0.0	西	2	5		
8	190	0	18.84	15.83	173.7	0.0	西	4	4		
9	144	0	15.01	12.43	171.3	0.0	西	4	10		
10	170	0	12.60	12.45	168.9	0.0	西	3	12		
11	82	0	0.00	12.10	95.5	76.9	西	3	8		
12	72	0	0.00	14.92	85.7	0.0	西南西	2	8		
13	46	0	0.00	11.60	87.3	60.0	西南西	2	7		
14	62	0	0.00	12.97	86.1	0.0	西南西	3	2		
15	74	0	0.00	10.20	84.5	0.0	西	4	1		
16	136	0	0.00	10.55	90.4	0.0	西南西	3	3		
17	50	0	0.00	8.50	102.8	0.0	西南西	4	6		
18	60	0	0.00	10.02	94.2	0.0	西南西	3	6		
19	46	0	0.00	13.58	91.0	53.3	西南西	3	6		
20	62	0	0.00	9.99	88.8	0.0	西南西	3	2		
21	50	0	0.00	9.70	86.9	0.0	西	4	6		
22	116	0	0.00	10.25	86.6	0.0	西南西	2	7		
23	52	0	0.00	8.52	81.1	0.0	西南西	5	4		
24	64	0	0.00	11.60	68.0	58.5	西	4	3		
25	48	0	0.00	11.33	72.7	1.2	西北西	4	5		
26	68	0	8.68	11.03	117.9	0.0	西南西	2	7		
27	170	0	14.98	6.04	136.8	0.0	西	3	9		
28	68	0	18.35	0.00	81.9	53.3	西	2	10		
29	136	0	16.48	0.00	78.2	0.0	西南西	2	8		
30	90	0	11.55	0.00	74.2	0.0	西南西	4	12		
31	62	0	15.44	0.00	79.6	0.0	西南西	4	8		
最小値	44	0	0.00	0.00	68.0	0.0	—	2	1		
最大値	190	0	24.28	15.83	173.7	76.9	—	5	12		
平均値	89	0	7.90	7.55	98.2	11.4	—	3	7		
積算値	2774	0	245.01	234.14	3043.9	354.8	—	—	—		

日付	流 量						大 気			備 考	
	プ ラ ン ト 水	洗 車 水	4 噴 号 霧 炉 水 炉 内	3 噴 号 霧 炉 水 炉 内	再 使 用 水	放 流 水	風 向	風 速	外 気 温 度		
	F801	F804	F409	F309	F721	F722	X001	X002	X003		
日付	m3/h				m3			m/s	℃		
1	52	0	10.58	0.00	70.9	0.0	西南西	3	7		
2	72	0	11.11	7.23	103.1	0.0	西南西	4	7		
3	148	0	11.27	10.25	124.8	0.0	西南西	4	12		
4	126	0	13.70	9.61	123.9	51.7	南西	4	12		
5	186	0	12.53	12.18	119.1	0.0	西南西	2	8		
6	280	0	11.33	10.49	118.9	0.0	西	4	12		
7	130	0	7.35	7.73	118.0	0.0	西	5	8		
8	132	0	9.31	7.72	112.4	0.0	西	4	9		
9	142	0	7.47	9.58	116.0	54.8	西	3	2		
10	72	0	7.14	7.20	111.8	0.0	西南西	4	6		
11	74	0	8.50	8.04	109.6	0.0	西南西	3	8		
12	308	0	8.09	9.66	111.8	0.0	西南西	5	9		
13	126	0	7.36	8.92	117.2	0.0	西南西	4	8		
14	94	0	7.68	7.22	111.7	0.0	西南西	4	8		
15	180	0	8.33	8.33	116.8	0.0	西南西	3	9		
16	78	0	8.45	8.43	119.0	0.0	西南西	2	8		
17	190	0	7.69	8.03	114.4	0.0	西	5	14		
18	210	0	7.67	7.20	109.7	0.0	西南西	3	8		
19	150	0	7.20	7.20	112.2	53.8	西南西	3	8		
20	198	0	7.59	7.52	127.8	0.0	西南西	4	10		
21	76	0	7.23	7.20	126.3	0.0	西南西	6	9		
22	126	0	7.43	5.39	118.0	0.0	西	3	8		
23	62	0	10.86	0.00	56.9	0.0	西南西	4	11		
24	86	0	13.25	0.00	55.8	0.0	西	6	9		
25	62	0	13.29	0.00	52.9	61.1	西	2	8		
26	150	0	11.04	0.00	52.6	0.0	南西	2	10		
27	50	0	11.71	0.00	53.5	0.0	西	3	6		
28	58	0	10.02	0.00	54.4	0.0	南西	3	5		
29											
30											
31											
最小値	50	0	7.14	0.00	52.6	0.0	-	2	2		
最大値	308	0	13.70	12.18	127.8	61.1	-	6	14		
平均値	129	0	9.47	6.25	101.4	7.9	-	4	9		
積算値	3618	0	265.18	175.13	2839.5	221.4	-	-	-		

日付	流 量						大 気			備 考	
	プ ラ ン ト 水	洗 車 水	4 噴 号 霧 炉 水 炉 内	3 噴 号 霧 炉 水 炉 内	再 使 用 水	放 流 水	風 向	風 速	外 気 温 度		
	F801	F804	F409	F309	F721	F722	X001	X002	X003		
日付	m3/h				m3			m/s	℃		
1	68	0	8.96	0.00	52.8	0.0	西	2	7		
2	48	0	8.95	0.00	54.6	68.1	西	3	8		
3	50	0	7.79	0.00	59.0	0.1	西南西	5	11		
4	58	0	7.97	0.00	52.0	0.0	西南西	2	10		
5	46	0	8.94	0.00	49.9	0.0	西	3	10		
6	162	0	7.80	0.00	68.3	0.0	西南西	2	10		
7	44	0	11.27	0.00	63.4	0.0	西南西	3	7		
8	80	0	12.07	0.00	66.2	0.0	西南西	2	8		
9	48	0	13.40	0.00	62.9	54.0	西南西	2	9		
10	150	0	10.88	5.85	122.7	0.0	西南西	4	11		
11	120	0	13.69	13.17	142.2	0.0	西南西	3	8		
12	214	0	10.02	12.44	141.6	0.0	西	2	8		
13	234	0	8.88	13.61	156.1	0.0	西南西	3	8		
14	112	0	5.74	7.43	147.2	0.0	西南西	4	8		
15	76	0	0.00	13.33	62.2	50.9	西	4	5		
16	96	0	0.00	13.22	60.5	52.3	西南西	2	9		
17	70	0	0.00	14.45	61.2	0.0	西南西	3	9		
18	102	0	0.00	13.01	65.8	0.0	西	3	11		
19	116	0	0.00	11.62	67.8	0.0	西南西	4	12		
20	78	0	0.00	11.56	68.3	0.0	西南西	4	13		
21	62	0	0.00	14.98	62.0	0.0	西南西	4	9		
22	50	0	0.00	14.48	6.7	0.0	西南西	5	10		
23	82	0	0.00	15.59	48.0	56.8	南西	2	10		
24	52	0	0.00	13.74	52.8	0.0	西	5	8		
25	88	0	0.00	15.94	63.1	0.0	西南西	3	8		
26	188	0	0.00	14.65	66.6	0.0	西	3	6		
27	52	0	0.00	14.36	83.6	51.3	南西	5	5		
28	64	0	0.00	12.91	95.7	0.0	南西	3	9		
29	76	0	0.00	12.33	98.0	0.0	西南西	3	9		
30	46	0	0.00	11.15	92.7	69.1	西南西	2	12		
31	50	0	0.00	20.07	75.5	0.0	西南西	3	9		
最小値	44	0	0.00	0.00	6.7	0.0	-	2	5		
最大値	234	0	13.69	20.07	156.1	69.1	-	5	13		
平均値	90	0	4.40	9.35	76.4	13.0	-	3	9		
積算値	2782	0	136.36	289.89	2369.4	402.6	-	-	-		

日付	流 量						大 気			備 考	
	プ ラ ン ト 水	洗 車 水	4 噴 号 霧 炉 水 炉 内	3 噴 号 霧 炉 水 炉 内	再 使 用 水	放 流 水	風 向	風 速	外 気 温 度		
	F801	F804	F409	F309	F721	F722	X001	X002	X003		
日付	m3/h				m3			m/s	℃		
1	118	0	0.00	15.25	72.3	0.0	南西	3	6		
2	80	0	0.00	17.23	69.6	0.0	西	2	9		
3	142	0	0.00	14.37	70.5	68.4	西南西	2	10		
4	76	0	0.00	21.73	71.3	0.0	西南西	3	12		
5	62	0	0.00	18.31	85.2	0.0	西南西	3	15		
6	50	0	0.00	21.15	96.8	0.0	西	6	16		
7	58	0	0.00	17.85	94.6	58.7	西	6	17		
8	96	0	0.00	25.40	94.3	0.0	西南西	2	13		
9	130	0	0.00	20.57	91.6	0.0	西	3	13		
10	130	0	0.00	25.31	94.1	2.7	西南西	2	11		
11	38	0	0.00	14.81	84.2	55.4	西	3	8		
12	48	0	0.00	18.92	87.0	52.3	西	4	15		
13	88	0	0.00	19.16	84.5	0.0	西南西	3	13		
14	132	0	0.00	20.69	82.2	0.0	南西	3	15		
15	48	0	0.00	16.44	83.6	0.0	西	5	19		
16	162	0	0.00	22.04	80.9	0.0	南西	3	21		
17	90	0	0.00	17.66	86.6	0.0	西南西	4	19		
18	60	0	0.00	16.73	80.7	0.0	西南西	4	20		
19	82	0	6.26	15.82	132.1	0.0	西南西	4	20		
20	202	0	16.22	15.55	172.7	0.0	西南西	4	18		
21	88	0	11.27	10.24	175.7	0.0	西南西	2	17		
22	208	0	13.79	14.03	177.4	0.0	西南西	2	15		
23	144	0	13.40	12.31	174.4	0.0	西南西	3	14		
24	254	0	11.99	10.34	182.3	0.0	西南西	3	15		
25	140	0	15.76	7.37	174.3	0.0	西南西	4	16		
26	82	0	23.49	0.00	108.3	65.8	西	5	17		
27	104	0	20.45	0.00	101.4	0.0	西	3	16		
28	86	0	23.56	0.00	95.4	56.7	西南西	3	16		
29	128	0	22.14	0.00	87.6	0.0	西南西	3	17		
30	88	0	25.30	0.00	90.6	0.0	西	2	19		
31											
最小値	38	0	0.00	0.00	69.6	0.0	—	2	6		
最大値	254	0	25.30	25.40	182.3	68.4	—	6	21		
平均値	107	0	6.79	14.31	106.1	12.0	—	3	15		
積算値	3214	0	203.63	429.28	3182.2	360.0	—	—	—		

日付	流 量						大 気			備 考	
	プ ラ ン ト 水	洗 車 水	4 噴 号 霧 炉 水 炉 内	3 噴 号 霧 炉 水 炉 内	再 使 用 水	放 流 水	風 向	風 速	外 気 温 度		
	F801	F804	F409	F309	F721	F722	X001	X002	X003		
日付	m3/h				m3			m/s	℃		
1	116	0	20.84	0.00	96.4	0.0	西	3	19		
2	70	0	20.41	0.00	69.9	59.6	西南西	3	17		
3	106	0	18.25	0.00	95.8	0.0	西南西	3	19		
4	68	0	18.51	0.00	97.7	0.0	西南西	4	19		
5	66	0	12.47	0.00	83.1	53.0	西南西	3	22		
6	94	0	21.28	0.00	61.1	0.0	西	2	23		
7	74	0	20.38	0.00	50.1	0.0	西	3	20		
8	140	0	22.68	0.00	101.7	0.0	西	3	22		
9	78	0	16.83	0.00	120.9	0.0	西	3	20		
10	64	0	18.08	11.16	164.2	0.0	西南西	2	16		
11	162	0	18.17	16.89	175.6	0.0	西南西	2	24		
12	120	0	16.89	19.15	162.4	0.0	西南西	3	22		
13	58	0	0.00	19.89	57.0	53.4	西南西	3	18		
14	96	0	0.00	24.73	58.7	0.0	西南西	4	18		
15	148	0	0.00	20.59	61.6	0.0	西南西	3	17		
16	66	0	0.00	19.40	56.9	66.7	西南西	3	19		
17	96	0	0.00	16.78	53.4	0.0	西	2	17		
18	96	0	0.00	15.86	51.5	38.6	西	2	19		
19	62	0	0.00	15.53	49.8	21.5	西南西	2	22		
20	82	0	0.00	16.31	42.9	0.0	西	2	25		
21	134	0	0.00	17.98	46.9	0.0	西南西	3	26		
22	124	0	0.00	19.89	51.0	63.2	西	3	25		
23	162	0	0.00	20.34	86.1	5.4	西南西	4	23		
24	66	0	0.00	21.19	105.1	0.0	西	4	22		
25	86	0	0.00	18.00	100.2	62.6	西南西	2	21		
26	94	0	0.00	24.60	99.1	0.0	西南西	3	17		
27	72	0	0.00	23.12	95.4	59.3	西	4	19		
28	108	0	0.00	23.61	91.1	0.0	西	3	23		
29	84	0	0.00	20.81	93.5	0.0	西	3	23		
30	78	0	0.00	22.19	87.3	0.0	西南西	2	25		
31	62	0	0.00	22.81	68.4	0.0	西南西	3	25		
最小値	58	0	0.00	0.00	42.9	0.0	-	2	16		
最大値	162	0	22.68	24.73	175.6	66.7	-	4	26		
平均値	95	0	7.25	13.90	85.0	15.6	-	3	21		
積算値	2932	0	224.79	430.83	2634.8	483.3	-	-	-		

日付	流 量						大 気			備 考	
	プ ラ ン ト 水	洗 車 水	4 噴 号 霧 炉 水 炉 内	3 噴 号 霧 炉 水 炉 内	再 使 用 水	放 流 水	風 向	風 速	外 気 温 度		
	F801	F804	F409	F309	F721	F722	X001	X002	X003		
日付	m3/h				m3			m/s	℃		
1	86	0	0.00	22.16	54.3	56.2	西	3	23		
2	66	0	0.00	18.31	53.7	0.0	西南西	4	24		
3	170	0	0.00	23.37	49.6	0.0	西	3	23		
4	70	0	0.00	18.16	48.2	47.8	西南西	3	22		
5	148	0	0.00	17.49	73.4	2.3	西	3	21		
6	78	0	0.00	15.33	84.5	0.0	西南西	3	20		
7	62	0	0.00	23.03	80.8	64.5	西	4	20		
8	144	0	0.00	17.31	74.4	0.0	西南西	5	23		
9	96	0	0.00	17.95	73.1	52.0	西	3	24		
10	148	0	0.00	14.74	60.1	0.0	西南西	3	25		
11	146	0	0.00	21.84	56.4	0.0	西	3	22		
12	78	0	0.00	19.11	68.0	0.0	南西	4	21		
13	52	0	0.00	18.02	70.2	61.4	南西	2	17		
14	54	0	0.00	20.38	74.2	0.0	西南西	3	19		
15	68	0	0.00	20.42	76.4	0.0	西南西	3	22		
16	76	0	0.00	21.24	73.9	51.3	南西	2	23		
17	52	0	0.00	19.96	72.4	0.0	西南西	4	22		
18	208	0	0.00	19.24	66.5	0.0	西南西	3	20		
19	72	0	0.00	23.34	73.3	60.8	西北西	4	23		
20	120	0	0.00	20.48	98.3	0.0	西南西	3	24		
21	48	0	0.00	26.98	74.8	0.0	西南西	4	22		
22	70	0	0.00	21.76	68.7	3.3	西	3	26		
23	82	0	0.00	23.13	66.0	67.1	西南西	3	26		
24	56	0	0.00	19.68	71.7	64.9	西南西	3	25		
25	124	0	0.00	24.80	62.7	0.0	西南西	2	23		
26	52	0	0.00	18.57	62.9	50.7	西南西	3	24		
27	66	0	0.00	25.70	63.5	0.0	西	3	23		
28	52	0	0.00	22.83	91.7	0.0	西南西	2	23		
29	180	0	0.00	25.72	73.8	0.0	西南西	2	26		
30	74	0	0.00	20.52	55.5	69.7	西南西	3	24		
31											
最小値	48	0	0.00	14.74	48.2	0.0	—	2	17		
最大値	208	0	0.00	26.98	98.3	69.7	—	5	26		
平均値	93	0	0.00	20.72	69.1	21.7	—	3	23		
積算値	2798	0	0.00	621.57	2073.0	652.0	—	—	—		

日付	流 量						大 気			備 考	
	プ ラ ン ト 水	洗 車 水	4 噴 号 霧 炉 水 炉 内	3 噴 号 霧 炉 水 炉 内	再 使 用 水	放 流 水	風 向	風 速	外 気 温 度		
	F801	F804	F409	F309	F721	F722	X001	X002	X003		
日付	m3/h				m3			m/s	℃		
1	48	0	0.00	18.87	52.7	0.0	西南西	2	24		
2	148	0	0.00	23.33	52.7	0.0	西南西	2	28		
3	56	0	0.00	21.13	76.9	10.2	西	2	30		
4	54	0	0.00	17.51	77.4	59.5	西南西	2	28		
5	70	0	8.71	17.24	126.3	0.0	西南西	3	28		
6	136	0	11.32	12.98	160.5	15.1	西南西	3	27		
7	148	0	10.86	9.81	157.7	40.0	西南西	2	29		
8	166	0	13.95	9.15	144.8	0.0	南西	2	31		
9	156	0	11.70	11.61	145.8	0.0	西	2	30		
10	196	0	11.86	11.80	145.0	0.0	西南西	3	29		
11	96	0	9.86	12.37	137.8	0.0	西南西	4	29		
12	94	0	11.97	8.80	122.9	0.0	西南西	3	30		
13	84	0	19.13	0.00	54.9	53.5	西	5	29		
14	66	0	18.03	0.00	51.3	0.0	西南西	4	29		
15	64	0	17.84	0.00	55.1	0.0	西	2	30		
16	68	0	12.16	0.00	55.7	0.0	西	2	31		
17	146	0	14.25	0.00	59.9	0.0	西	3	31		
18	66	0	12.68	0.00	79.0	56.2	西南西	3	28		
19	64	0	16.34	0.00	94.2	0.0	西	3	27		
20	60	0	14.93	0.00	71.0	69.1	西南西	2	29		
21	86	0	18.99	0.00	55.6	0.0	西	3	30		
22	72	0	14.72	0.00	53.4	77.7	西南西	3	30		
23	130	0	15.75	0.00	49.8	0.0	西	5	28		
24	128	0	13.92	0.00	57.8	0.0	西南西	4	30		
25	92	0	10.69	0.00	52.6	56.0	西南西	2	30		
26	166	0	9.73	10.02	116.8	0.0	西南西	3	24		
27	66	0	14.87	17.23	146.1	58.1	西南西	3	25		
28	148	0	12.50	13.13	140.1	0.0	西南西	2	27		
29	182	0	18.65	18.08	140.3	0.0	西南西	2	27		
30	164	0	13.41	16.15	137.9	0.0	西南西	3	26		
31	184	0	12.89	15.22	142.6	0.0	西南西	2	30		
最小値	48	0	0.00	0.00	49.8	0.0	—	2	24		
最大値	196	0	19.13	23.33	160.5	77.7	—	5	31		
平均値	110	0	11.99	8.53	97.2	16.0	—	3	29		
積算値	3404	0	371.71	264.43	3014.6	495.4	—	—	—		

日付	流			量			大 気			備 考	
	プ ラ ン ト 水	洗 車 水	4 噴 号 霧 炉 水 炉 内	3 噴 号 霧 炉 水 炉 内	再 使 用 水	放 流 水	風 向	風 速	外 気 温 度		
	F801	F804	F409	F309	F721	F722	X001	X002	X003		
日付	m3/h				m3			m/s	℃		
1	164	0	9.67	10.39	148.2	0.0	西	3	27		
2	108	0	14.16	9.93	160.5	50.5	西南西	3	23		
3	156	0	12.52	15.46	162.0	0.0	西	2	25		
4	158	0	10.46	17.07	159.1	0.0	西	2	26		
5	168	0	9.36	16.23	157.0	0.0	西	3	29		
6	238	0	8.08	12.41	153.8	0.0	西南西	2	29		
7	164	0	10.30	15.04	157.0	0.0	西南西	4	30		
8	84	0	8.82	12.64	141.9	0.0	西	4	30		
9	82	0	7.51	9.74	141.5	0.0	西南西	3	30		
10	164	0	10.24	11.03	138.3	0.0	西	4	24		
11	124	0	7.17	8.40	138.4	0.0	西南西	3	22		
12	176	0	8.67	10.66	133.3	0.0	西南西	2	24		
13	132	0	8.35	10.83	127.1	0.0	西南西	3	27		
14	162	0	7.93	10.42	113.1	50.1	西南西	3	24		
15	68	0	10.30	0.00	46.0	62.8	西南西	3	23		
16	52	0	13.20	0.00	40.9	0.0	西南西	3	21		
17	42	0	15.39	0.00	46.2	62.0	西	3	25		
18	56	0	13.56	0.00	46.1	0.0	西南西	2	27		
19	160	0	14.56	0.00	43.8	0.0	西南西	3	26		
20	58	0	15.49	0.00	47.2	120.9	南西	2	26		
21	104	0	12.61	0.00	56.5	0.0	西南西	2	28		
22	62	0	9.88	0.00	67.5	0.0	南西	2	30		
23	66	0	14.75	0.00	65.8	50.8	西南西	2	32		
24	98	0	17.14	0.00	63.5	0.0	西南西	2	32		
25	82	0	13.46	0.00	62.3	56.8	西南西	2	33		
26	64	0	16.60	0.00	64.6	0.0	西南西	3	29		
27	156	0	15.78	0.00	63.8	0.0	西	3	27		
28	78	0	15.74	0.00	62.8	43.2	西南西	2	27		
29	62	0	13.78	0.00	64.0	38.5	西南西	3	30		
30	60	0	13.19	0.00	65.4	14.1	西	4	27		
31	54	0	17.74	0.00	64.6	57.1	西	4	22		
最小値	42	0	7.17	0.00	40.9	0.0	-	2	21		
最大値	238	0	17.74	17.07	162.0	120.9	-	4	33		
平均値	110	0	12.14	5.49	96.8	19.6	-	3	27		
積算値	3402	0	376.41	170.25	3002.2	606.8	-	-	-		

日付	流 量						大 気			備 考	
	プ ラ ン ト 水	洗 車 水	4 噴 号 霧 炉 水 炉 内	3 噴 号 霧 炉 水 炉 内	再 使 用 水	放 流 水	風 向	風 速	外 気 温 度		
	F801	F804	F409	F309	F721	F722	X001	X002	X003		
日付	m3/h				m3			m/s	℃		
1	62	0	16.71	0.00	60.0	0.0	西	4	22		
2	78	0	14.84	0.00	63.7	0.0	西	4	20		
3	56	0	18.50	0.00	65.1	0.0	西南西	2	25		
4	58	0	15.19	0.00	67.2	8.4	西南西	3	22		
5	66	0	16.62	0.00	58.5	56.8	西南西	3	23		
6	150	0	11.02	5.91	133.2	0.0	西	2	22		
7	70	0	19.07	15.16	158.3	50.3	西南西	2	23		
8	82	0	14.95	11.17	129.5	0.0	西南西	3	24		
9	220	0	14.23	13.82	108.9	0.0	西南西	2	27		
10	164	0	13.47	13.76	102.9	0.0	西南西	2	27		
11	144	0	15.07	14.53	103.2	0.0	西南西	3	26		
12	100	0	14.41	12.50	117.0	0.0	西南西	2	26		
13	162	0	13.76	12.93	109.6	5.0	西南西	3	28		
14	144	0	10.64	10.56	106.4	48.0	西南西	3	26		
15	92	0	10.47	7.52	110.9	0.0	西南西	3	25		
16	58	0	11.72	0.00	40.9	0.0	南西	3	20		
17	100	0	13.35	0.00	39.6	56.1	西南西	4	19		
18	88	0	10.43	0.00	41.4	0.0	西南西	5	29		
19	74	0	14.67	0.00	43.0	85.0	西南西	2	26		
20	68	0	16.57	0.00	40.7	0.0	西南西	2	24		
21	96	0	18.48	0.00	43.6	55.8	西南西	4	27		
22	70	0	9.57	0.00	44.4	59.5	西	2	22		
23	84	0	12.63	0.00	41.1	6.1	西南西	4	21		
24	64	0	13.44	0.00	38.8	54.5	西南西	2	24		
25	66	0	13.77	0.00	35.7	20.3	西南西	2	25		
26	90	0	11.08	0.00	37.2	184.6	西南西	2	24		
27	58	0	15.90	0.00	31.6	14.0	西南西	3	24		
28	54	0	11.31	0.00	31.6	0.0	西	3	20		
29	124	0	13.82	0.00	29.7	70.0	西	2	22		
30	56	0	12.10	0.00	31.1	55.5	西南西	2	21		
31											
最小値	54	0	9.57	0.00	29.7	0.0	—	2	19		
最大値	220	0	19.07	15.16	158.3	184.6	—	5	29		
平均値	93	0	13.93	3.93	68.8	27.7	—	3	24		
積算値	2798	0	417.79	117.86	2064.8	829.9	—	—	—		

日付	流 量						大 気			備 考	
	プ ラ ン ト 水	洗 車 水	4 噴 号 霧 炉 水 炉 内	3 噴 号 霧 炉 水 炉 内	再 使 用 水	放 流 水	風 向	風 速	外 気 温 度		
	F801	F804	F409	F309	F721	F722	X001	X002	X003		
日付	m3/h				m3			m/s	℃		
1	56	0	17.29	0.00	30.8	0.0	西南西	2	22		
2	62	0	12.11	0.00	32.8	76.5	西南西	2	23		
3	198	0	16.95	0.00	37.0	26.0	西	2	23		
4	152	0	16.78	0.00	34.9	0.0	西	2	19		
5	152	0	18.28	0.00	36.7	0.0	西南西	2	17		
6	134	0	14.85	0.00	36.9	0.0	西	4	15		
7	192	0	14.98	0.00	32.9	0.0	西	3	19		
8	54	0	0.00	0.00	3.3	0.0	南西	2	22		
9	22	0	0.00	0.00	3.4	51.6	西南西	2	23		
10	22	0	0.00	0.00	3.2	134.1	西南西	1	25		
11	50	0	0.00	0.00	0.5	134.7	西南西	2	20		
12	22	0	0.00	0.00	0.6	0.0	西南西	3	23		
13	12	0	0.00	0.00	0.4	0.0	西南西	2	15		
14	4	0	0.00	0.00	0.0	0.0	西	1	14		
15	14	0	0.00	0.00	0.4	0.0	西南西	2	14		
16	48	0	0.00	0.00	2.8	0.0	西	4	12		
17	14	0	0.00	0.00	2.4	0.0	西	3	13		
18	10	0	0.00	0.00	2.6	0.0	西南西	3	14		
19	22	0	0.00	0.00	0.6	0.0	西北西	4	10		
20	80	0	0.00	0.00	0.6	0.0	西南西	4	14		
21	70	0	0.00	0.00	0.6	77.4	西南西	3	16		
22	56	0	0.00	0.00	0.7	0.3	西	5	16		
23	16	0	0.00	0.00	1.6	219.7	西南西	8	18		
24	46	0	0.00	0.00	4.2	131.8	西南西	2	14		
25	10	0	10.29	0.00	28.5	68.7	西	3	13		
26	42	0	15.69	0.00	58.3	0.0	西	2	16		
27	34	0	21.75	0.00	85.0	0.0	西南西	2	16		
28	54	0	18.66	0.00	70.7	0.0	西	3	14		
29	144	0	26.06	0.00	59.7	72.9	西	4	15		
30	74	0	22.28	0.00	61.4	0.0	西南西	6	17		
31	44	0	21.53	0.00	60.5	62.7	西南西	3	15		
最小値	4	0	0.00	0.00	0.0	0.0	—	1	10		
最大値	198	0	26.06	0.00	85.0	219.7	—	8	25		
平均値	62	0	7.98	0.00	22.4	34.1	—	3	17		
積算値	1910	0	247.50	0.00	694.0	1056.4	—	—	—		

日付	流 量						大 気			備 考	
	プ ラ ン ト 水	洗 車 水	4 噴 号 霧 炉 水 炉 内	3 噴 号 霧 炉 水 炉 内	再 使 用 水	放 流 水	風 向	風 速	外 気 温 度		
	F801	F804	F409	F309	F721	F722	X001	X002	X003		
日付	m3/h				m3			m/s	℃		
1	58	0	16.76	0.00	61.7	50.4	西	2	14		
2	40	0	16.04	0.00	56.3	0.0	西	2	15		
3	56	0	15.29	0.00	54.3	0.0	西南西	3	17		
4	40	0	20.38	0.00	53.4	54.4	南西	3	17		
5	146	0	23.43	0.00	54.1	0.0	西	3	14		
6	46	0	19.93	0.00	63.0	0.0	西南西	2	15		
7	54	0	10.64	0.00	54.1	0.0	西南西	2	17		
8	112	0	9.65	6.94	106.0	73.1	西	2	15		
9	108	0	11.13	11.61	135.2	0.0	西	5	16		
10	208	0	10.57	12.47	139.4	0.0	西南西	2	13		
11	98	0	11.62	15.04	138.8	57.8	西南西	5	14		
12	188	0	12.70	15.08	130.8	0.0	西南西	4	14		
13	158	0	13.94	13.92	137.8	0.0	西南西	2	12		
14	158	0	15.98	12.97	139.0	0.0	西南西	2	14		
15	76	0	15.27	12.52	137.9	64.3	西南西	3	12		
16	124	0	9.64	11.95	135.3	0.0	西南西	4	14		
17	72	0	0.00	11.73	92.8	20.8	西	2	10		
18	60	0	0.00	10.48	87.7	34.1	西	3	9		
19	112	0	0.00	14.10	87.3	0.0	西南西	3	9		
20	36	0	0.00	11.38	77.9	0.0	西南西	2	6		
21	40	0	0.00	12.51	63.9	0.0	西北西	4	8		
22	48	0	0.00	15.61	64.1	50.3	西	2	6		
23	30	0	0.00	14.18	62.4	0.0	西	3	10		
24	34	0	0.00	15.53	61.6	0.0	西南西	2	11		
25	54	0	0.00	10.19	59.8	53.9	西南西	2	11		
26	154	0	0.00	11.11	58.5	0.0	西南西	3	12		
27	34	0	0.00	12.87	62.8	0.0	西	3	11		
28	40	0	0.00	17.66	69.3	0.0	南西	3	12		
29	66	0	0.00	16.76	73.2	59.8	西	2	14		
30	50	0	0.00	18.15	75.2	0.0	西南西	3	10		
31											
最小値	30	0	0.00	0.00	53.4	0.0	-	2	6		
最大値	208	0	23.43	18.15	139.4	73.1	-	5	17		
平均値	83	0	7.77	10.16	86.5	17.3	-	3	12		
積算値	2500	0	232.97	304.76	2593.6	518.9	-	-	-		

日付	流 量						大 気			備 考	
	プ ラ ン ト 水	洗 車 水	4 噴 号 霧 炉 水 炉 内	3 噴 号 霧 炉 水 炉 内	再 使 用 水	放 流 水	風 向	風 速	外 気 温 度		
	F801	F804	F409	F309	F721	F722	X001	X002	X003		
日付	m3/h				m3			m/s	℃		
1	46	0	0.00	13.94	92.5	0.0	西	3	8		
2	114	0	0.00	16.63	88.0	0.0	西北西	2	8		
3	42	0	0.00	17.31	87.0	0.0	西	2	9		
4	112	0	0.00	13.91	86.1	55.4	西南西	2	8		
5	38	0	0.00	11.00	83.0	17.8	南西	2	11		
6	118	0	9.71	12.25	117.3	0.0	西南西	3	8		
7	128	0	19.08	10.93	144.0	0.0	西	2	8		
8	102	0	21.32	19.13	141.9	0.0	西北西	3	6		
9	108	0	25.70	18.68	139.8	0.0	西南西	3	9		
10	34	0	22.38	21.87	143.1	0.0	西南西	2	9		
11	176	0	18.89	15.03	150.1	0.0	西南西	2	12		
12	142	0	16.01	17.13	145.1	21.9	西南西	2	10		
13	60	0	19.27	18.57	143.1	48.9	西南西	4	9		
14	62	0	16.24	17.17	138.0	0.0	西南西	3	9		
15	0	0	12.54	13.74	139.3	0.0	西	2	6		
16	30	0	13.21	14.00	182.5	0.0	西南西	2	9		
17	0	0	14.66	15.78	180.2	0.0	西南西	4	10		
18	0	0	12.95	14.79	183.2	0.0	西南西	2	5		
19	0	0	9.89	11.37	178.0	0.0	西北西	3	8		
20	0	0	13.48	12.05	170.4	0.0	西	2	6		
21	0	0	16.64	0.00	118.9	63.7	西南西	2	5		
22	0	0	17.18	0.00	113.7	0.0	西	2	6		
23	0	0	14.67	0.00	113.2	0.0	西	2	9		
24	0	0	18.31	0.00	90.0	55.5	西	2	7		
25	0	0	18.13	0.00	77.6	0.0	西南西	5	12		
26	0	0	20.76	0.00	77.7	61.7	西	3	10		
27	0	0	15.13	0.00	77.5	0.0	西	5	7		
28	0	0	18.51	0.00	70.7	0.0	西	4	7		
29	0	0	19.20	0.00	65.1	25.8	西南西	4	9		
30	0	0	23.47	0.00	65.4	59.9	西南西	3	8		
31	0	0	18.87	0.00	63.4	0.0	南西	2	4		
最小値	0	0	0.00	0.00	63.4	0.0	-	2	4		
最大値	176	0	25.70	21.87	183.2	63.7	-	5	12		
平均値	42	0	14.39	9.85	118.3	13.2	-	3	8		
積算値	1312	0	446.20	305.28	3665.8	410.6	-	-	-		

日付	流 量						大 気			備 考	
	プ ラ ン ト 水	洗 車 水	4 噴 号 霧 炉 水 炉 内	3 噴 号 霧 炉 水 炉 内	再 使 用 水	放 流 水	風 向	風 速	外 気 温 度		
	F801	F804	F409	F309	F721	F722	X001	X002	X003		
日付	m3/h				m3			m/s	℃		
1	0	0	25.34	0.00	64.7	0.0	西	4	8		
2	0	0	26.46	0.00	64.6	0.0	西南西	4	9		
3	0	0	20.30	0.00	64.0	0.0	西南西	5	7		
4	0	0	16.39	0.00	65.0	0.0	西	4	7		
5	0	0	22.11	0.00	64.1	52.0	南西	2	4		
6	0	0	17.22	9.37	106.9	0.0	西南西	2	8		
7	0	0	17.21	15.54	133.4	0.0	西	4	11		
8	0	0	12.64	9.77	131.2	0.0	西	2	6		
9	0	0	17.30	15.58	138.0	0.0	西	2	11		
10	0	0	15.60	15.96	132.5	0.0	西	4	9		
11	0	0	18.17	19.62	133.8	0.0	西	3	9		
12	0	0	9.42	12.96	120.9	0.0	西南西	2	6		
13	0	0	0.00	19.38	72.7	61.1	西南西	2	4		
14	0	0	0.00	21.92	69.2	0.0	西南西	3	5		
15	0	0	0.00	17.09	67.3	0.0	西南西	2	4		
16	0	0	0.00	12.17	61.2	0.0	南西	2	8		
17	0	0	0.00	18.19	64.3	56.2	西南西	3	6		
18	0	0	0.00	14.09	61.3	0.0	南西	3	10		
19	0	0	0.00	12.60	63.2	62.8	西南西	3	8		
20	0	0	0.00	11.99	63.3	0.0	南西	2	7		
21	0	0	0.00	14.04	61.8	0.0	西	3	7		
22	0	0	0.00	11.75	63.1	0.0	西南西	4	1		
23	0	0	0.00	12.07	61.6	0.0	西	2	4		
24	0	0	0.00	13.16	58.1	58.7	西	3	3		
25	0	0	0.00	13.84	60.2	0.0	西	4	1		
26	0	0	0.00	13.30	58.5	72.2	西南西	4	2		
27	0	0	0.00	12.24	58.2	0.0	西南西	5	3		
28	0	0	0.00	12.46	58.8	0.0	西	2	2		
29	0	0	0.00	18.17	60.2	0.0	西	3	3		
30	0	0	0.00	13.51	58.5	54.2	西	2	3		
31	0	0	0.00	9.17	56.7	0.0	西南西	2	4		
最小値	0	0	0.00	0.00	56.7	0.0	-	2	1		
最大値	0	0	26.46	21.92	138.0	72.2	-	5	11		
平均値	0	0	7.04	11.93	77.3	13.5	-	3	6		
積算値	0	0	218.16	369.94	2397.3	417.2	-	-	-		

日付	流			量			大 気			備 考	
	プ ラ ン ト 水	洗 車 水	4 噴 号 霧 炉 水 炉 内	3 噴 号 霧 炉 水 炉 内	再 使 用 水	放 流 水	風 向	風 速	外 気 温 度		
	F801	F804	F409	F309	F721	F722	X001	X002	X003		
日付	m3/h				m3			m/s	℃		
1	0	0	0.00	10.74	58.1	57.3	西	3	3		
2	0	0	0.00	12.53	55.4	0.0	西南西	4	2		
3	0	0	0.00	12.57	57.7	0.0	西	2	5		
4	0	0	0.00	12.95	54.1	0.0	西	2	6		
5	0	0	0.00	13.88	60.9	72.8	西	3	5		
6	0	0	0.00	13.84	54.8	0.0	西南西	3	5		
7	0	0	8.94	15.38	89.0	0.0	西南西	2	6		
8	0	0	16.64	15.16	108.2	0.0	西	3	6		
9	0	0	11.97	11.41	110.1	0.0	西南西	2	6		
10	0	0	8.75	11.64	113.5	0.0	西	3	8		
11	0	0	11.19	12.67	112.0	0.0	西南西	3	12		
12	0	0	10.06	17.40	128.5	0.0	南西	2	7		
13	0	0	10.17	10.28	131.2	0.0	西南西	2	7		
14	0	0	15.59	16.48	137.8	0.0	西南西	3	9		
15	0	0	14.40	13.97	139.9	0.0	西南西	3	11		
16	0	0	15.10	15.02	138.0	0.0	西南西	3	7		
17	0	0	13.00	12.29	136.7	0.0	西南西	5	8		
18	0	0	16.88	14.32	164.6	0.0	西南西	4	7		
19	0	0	12.04	11.37	154.8	0.0	西	2	6		
20	0	0	10.28	11.05	149.4	55.4	西南西	3	8		
21	0	0	9.37	8.08	144.9	0.0	西	3	5		
22	0	0	13.36	0.00	92.9	0.0	西南西	3	3		
23	0	0	10.15	0.00	93.6	74.5	西南西	2	5		
24	0	0	10.52	0.00	93.0	0.0	西	3	9		
25	0	0	10.81	0.00	89.4	0.0	南西	2	5		
26	0	0	8.51	0.00	93.5	0.0	西南西	3	5		
27	0	0	9.58	0.00	82.4	0.0	南西	2	8		
28	0	0	11.33	0.00	84.4	59.3	西南西	3	10		
29											
30											
31											
最小値	0	0	0.00	0.00	54.1	0.0	—	2	2		
最大値	0	0	16.88	17.40	164.6	74.5	—	5	12		
平均値	0	0	9.24	9.75	104.6	11.4	—	3	7		
積算値	0	0	258.64	273.03	2928.8	319.3	—	—	—		

日付	流 量						大 気			備 考	
	プ ラ ン ト 水	洗 車 水	4 噴 号 霧 炉 水 炉 内	3 噴 号 霧 炉 水 炉 内	再 使 用 水	放 流 水	風 向	風 速	外 気 温 度		
	F801	F804	F409	F309	F721	F722	X001	X002	X003		
日付	m3/h				m3			m/s	℃		
1	0	0	9.01	0.00	88.6	0.0	西南西	3	14		
2	0	0	11.22	0.00	89.3	58.8	西	4	10		
3	0	0	12.17	0.00	90.2	0.0	南西	2	11		
4	0	0	13.11	0.00	89.1	0.0	西南西	3	14		
5	0	0	9.64	0.00	93.1	7.5	西南西	4	15		
6	0	0	11.38	0.00	102.4	46.7	西	3	8		
7	0	0	9.48	11.24	172.8	0.0	西	3	5		
8	0	0	8.78	11.95	165.6	0.0	西	3	6		
9	0	0	7.29	10.66	156.0	65.0	南西	3	12		
10	0	0	11.01	13.16	155.2	52.4	西	3	8		
11	0	0	12.98	13.25	151.8	0.0	西	2	9		
12	0	0	9.63	11.36	152.8	0.0	西	4	12		
13	0	0	7.52	13.02	137.4	0.0	西南西	2	12		
14	0	0	0.00	12.60	79.9	0.0	西南西	2	16		
15	0	0	0.00	12.44	78.9	0.0	西南西	5	17		
16	0	0	0.00	10.67	74.8	0.0	南西	5	13		
17	0	0	0.00	10.31	71.9	58.9	西	3	7		
18	0	0	0.00	11.02	69.7	0.0	西	2	11		
19	0	0	0.00	11.36	72.1	0.0	西	2	13		
20	0	0	0.00	16.64	72.4	57.6	南西	3	8		
21	0	0	0.00	17.03	71.7	0.0	西南西	5	4		
22	0	0	0.00	15.16	73.0	0.0	南西	3	10		
23	0	0	0.00	17.30	73.8	80.7	西南西	3	12		
24	0	0	0.00	18.33	74.6	5.4	西南西	3	12		
25	0	0	0.00	16.20	70.8	0.0	西	3	14		
26	0	0	0.00	16.95	76.2	0.0	西南西	2	16		
27	0	0	0.00	13.39	77.5	72.0	西	2	16		
28	0	0	0.00	16.13	94.1	0.0	西南西	2	18		
29	0	0	0.00	15.58	102.8	0.0	西南西	2	20		
30	0	0	0.00	17.05	90.1	53.2	西南西	4	14		
31	0	0	0.00	16.16	75.5	0.0	西	2	14		
最小値	0	0	0.00	0.00	69.7	0.0	-	2	4		
最大値	0	0	13.11	18.33	172.8	80.7	-	5	20		
平均値	0	0	4.30	11.26	98.2	18.0	-	3	12		
積算値	0	0	133.22	348.96	3044.1	558.2	-	-	-		

日付	流 量						大 気			備 考	
	プ ラ ン ト 水	洗 車 水	4 噴 号 霧 炉 水 炉 内	3 噴 号 霧 炉 水 炉 内	再 使 用 水	放 流 水	風 向	風 速	外 気 温 度		
	F801	F804	F409	F309	F721	F722	X001	X002	X003		
日付	m3/h				m3			m/s	℃		
1	0	0	0.00	19.24	76.1	5.6	西南西	3	16		
2	8	0	0.00	14.59	76.3	48.2	西南西	3	18		
3	88	0	10.14	16.29	102.7	52.9	西南西	2	19		
4	130	0	21.56	18.42	135.6	0.0	西	3	22		
5	0	0	18.57	18.84	139.0	0.0	西南西	3	14		
6	50	0	15.56	13.79	138.0	0.0	西	7	18		
7	142	0	18.21	17.51	134.9	0.0	西南西	4	17		
8	0	0	22.84	19.33	135.6	0.0	西南西	3	14		
9	12	0	17.83	19.01	131.8	0.0	西南西	3	15		
10	62	0	17.38	14.76	137.8	0.0	西	3	15		
11	142	0	19.77	16.67	130.9	0.0	西南西	6	17		
12	112	0	19.04	16.42	129.5	54.0	西南西	2	21		
13	16	0	18.24	18.00	127.1	0.0	西	4	18		
14	112	0	8.98	9.58	121.3	0.0	西南西	5	15		
15	108	0	11.28	12.29	122.0	0.0	西	4	17		
16	36	0	12.32	17.04	150.6	0.0	西南西	3	15		
17	0	0	13.11	14.18	182.0	0.0	西	3	13		
18	0	0	10.36	12.61	145.9	71.4	西南西	3	13		
19	120	0	11.51	10.73	117.5	0.0	西	3	17		
20	84	0	12.24	10.26	110.3	0.0	西南西	3	20		
21	154	0	10.18	10.53	104.4	0.0	西	2	20		
22	102	0	10.32	11.87	103.2	0.0	西	2	23		
23	232	0	8.56	10.46	121.4	0.0	西	4	16		
24	146	0	9.12	9.70	132.3	0.0	西南西	3	18		
25	86	0	7.91	9.21	131.0	61.9	西南西	3	20		
26	104	0	8.94	10.32	129.9	26.5	西南西	4	20		
27	128	0	8.33	10.52	128.0	28.2	西南西	2	20		
28	194	0	14.48	10.51	124.7	0.0	西南西	4	22		
29	218	0	10.80	10.60	125.9	0.0	西南西	4	21		
30	100	0	8.10	8.95	124.5	0.0	西	4	22		
31											
最小値	0	0	0.00	8.95	76.1	0.0	—	2	13		
最大値	232	0	22.84	19.33	182.0	71.4	—	7	23		
平均値	90	0	12.52	13.74	125.7	11.6	—	3	18		
積算値	2686	0	375.68	412.23	3770.2	348.7	—	—	—		

日付	流 量						大 気			備 考	
	プ ラ ン ト 水	洗 車 水	4 噴 号 霧 炉 水 炉 内	3 噴 号 霧 炉 水 炉 内	再 使 用 水	放 流 水	風 向	風 速	外 気 温 度		
	F801	F804	F409	F309	F721	F722	X001	X002	X003		
日付	m3/h				m3			m/s	℃		
1	150	0	7.27	10.15	139.0	12.4	南西	3	23		
2	184	0	7.06	11.85	140.0	43.9	西南西	3	21		
3	58	0	0.00	15.87	81.4	0.0	西南西	6	22		
4	76	0	0.00	10.88	78.9	81.2	西南西	4	17		
5	90	0	0.00	12.46	77.4	0.0	西南西	2	19		
6	68	0	0.00	10.84	78.7	0.0	西南西	4	22		
7	56	0	0.00	11.50	80.3	0.0	西南西	5	18		
8	48	0	0.00	11.53	78.5	0.0	西	3	13		
9	40	0	0.00	12.20	80.4	78.1	西	5	12		
10	46	0	0.00	14.12	78.3	0.1	西南西	2	13		
11	40	0	0.00	12.28	77.8	73.9	西南西	4	17		
12	154	0	0.00	13.97	75.6	0.0	西南西	3	20		
13	52	0	0.00	18.21	73.9	0.0	西	3	18		
14	76	0	0.00	15.17	81.0	0.0	西	3	22		
15	56	0	0.00	12.21	75.3	63.9	西	3	24		
16	48	0	0.00	10.69	77.2	0.0	西	3	25		
17	54	0	0.00	12.82	73.8	52.3	西	4	25		
18	48	0	0.00	14.26	73.9	0.0	西南西	4	22		
19	64	0	0.00	13.60	71.9	0.0	西	4	21		
20	54	0	0.00	12.02	70.2	0.0	西南西	3	18		
21	152	0	0.00	15.96	77.0	61.5	西南西	2	22		
22	44	0	0.00	13.03	74.2	1.3	西南西	3	23		
23	60	0	0.00	15.50	69.3	0.0	西南西	2	19		
24	54	0	0.00	11.00	69.5	55.6	西南西	3	22		
25	48	0	0.00	9.74	65.5	20.1	西南西	3	23		
26	44	0	0.00	17.02	66.7	79.4	西南西	3	21		
27	148	0	0.00	17.39	66.7	0.0	西	3	22		
28	88	0	0.00	12.14	70.7	0.0	西	2	22		
29	54	0	0.00	12.81	65.6	0.0	西南西	3	24		
30	42	0	0.00	13.51	68.6	71.8	西南西	2	22		
31	62	0	0.00	12.42	65.9	0.0	西	2	21		
最小値	40	0	0.00	9.74	65.5	0.0	—	2	12		
最大値	184	0	7.27	18.21	140.0	81.2	—	6	25		
平均値	73	0	0.46	13.13	78.2	22.4	—	3	20		
積算値	2258	0	14.33	407.15	2423.2	695.5	—	—	—		

日付	流 量						大 気			備 考	
	プ ラ ン ト 水	洗 車 水	4 噴 号 霧 炉 水 炉 内	3 噴 号 霧 炉 水 炉 内	再 使 用 水	放 流 水	風 向	風 速	外 気 温 度		
	F801	F804	F409	F309	F721	F722	X001	X002	X003		
日付	m3/h				m3			m/s	℃		
1	60	0	0.00	11.54	65.1	0.0	西南西	3	22		
2	42	0	0.00	13.66	60.2	50.6	西南西	2	24		
3	166	0	0.00	12.69	62.3	0.0	西南西	2	25		
4	56	0	0.00	15.82	64.6	0.0	西	2	25		
5	52	0	0.00	11.28	54.5	0.0	西	3	25		
6	60	0	0.00	13.39	48.7	0.0	西南西	2	21		
7	104	0	0.00	12.78	44.7	55.2	西南西	2	24		
8	124	0	0.00	10.53	45.9	60.4	西	4	24		
9	108	0	0.00	12.07	46.1	0.0	西南西	3	27		
10	96	0	0.00	14.62	44.6	0.0	西	3	19		
11	98	0	0.00	14.35	64.4	0.0	西	5	19		
12	48	0	0.00	17.27	83.7	3.7	南西	2	20		
13	54	0	0.00	13.22	81.6	53.0	西南西	3	22		
14	72	0	0.00	13.25	82.3	0.0	西南西	3	20		
15	54	0	0.00	13.02	81.2	0.0	西南西	3	17		
16	54	0	0.00	18.61	78.0	55.1	南西	3	16		
17	72	0	0.00	13.48	75.9	0.0	西南西	2	19		
18	140	0	0.00	11.80	84.8	0.0	西南西	2	19		
19	58	0	0.00	14.29	74.3	85.7	西南西	3	24		
20	52	0	0.00	17.63	68.5	0.0	西南西	3	20		
21	48	0	0.00	13.35	73.6	0.0	西南西	2	22		
22	50	0	0.00	14.10	69.4	72.0	西南西	2	25		
23	100	0	0.00	13.00	66.0	0.0	南西	2	21		
24	94	0	0.00	14.56	79.3	0.0	西南西	2	23		
25	72	0	0.00	12.89	83.7	0.0	西南西	3	28		
26	134	0	0.00	15.15	111.4	58.0	南西	4	27		
27	66	0	0.00	14.33	76.8	0.0	西南西	9	28		
28	46	0	0.00	12.18	77.4	38.3	西	7	28		
29	66	0	0.00	12.00	73.5	12.4	西	7	29		
30	60	0	0.00	12.84	71.2	0.0	西	6	29		
31											
最小値	42	0	0.00	10.53	44.6	0.0	—	2	16		
最大値	166	0	0.00	18.61	111.4	85.7	—	9	29		
平均値	77	0	0.00	13.66	69.8	18.1	—	3	23		
積算値	2306	0	0.00	409.70	2093.7	544.4	—	—	—		

日付	流			量			大 気			備 考	
	プ ラ ン ト 水	洗 車 水	4 噴 号 霧 炉 水 炉 内	3 噴 号 霧 炉 水 炉 内	再 使 用 水	放 流 水	風 向	風 速	外 気 温 度		
	F801	F804	F409	F309	F721	F722	X001	X002	X003		
日付	m3/h			m3				m/s	℃		
1	80	0	0.00	15.18	66.1	0.0	西南西	5	29		
2	142	0	0.00	18.01	67.5	17.3	西南西	3	30		
3	62	0	0.00	13.98	60.7	50.7	西南西	5	29		
4	84	0	7.98	14.78	105.4	50.2	西南西	9	28		
5	250	0	15.30	15.83	148.9	0.0	西南西	8	27		
6	66	0	14.01	16.38	144.3	0.0	西	3	21		
7	178	0	12.52	14.21	142.0	0.0	西南西	4	25		
8	286	0	12.55	17.33	145.6	0.0	西南西	3	28		
9	120	0	12.60	16.26	146.2	0.0	西南西	3	29		
10	162	0	10.51	13.60	146.8	0.0	西	3	30		
11	214	0	12.49	13.94	148.6	39.5	西南西	2	32		
12	124	0	13.58	11.40	140.2	24.5	西南西	3	28		
13	220	0	13.78	13.66	135.8	0.0	西南西	3	32		
14	78	0	12.92	10.77	129.9	0.0	西南西	3	33		
15	160	0	13.35	0.00	56.6	0.0	西	3	32		
16	50	0	12.53	0.00	62.2	0.0	西南西	3	32		
17	150	0	12.30	0.00	86.3	0.0	西南西	2	32		
18	40	0	12.23	0.00	110.6	65.0	西	2	33		
19	86	0	11.90	0.00	110.7	0.0	西	3	31		
20	58	0	11.54	0.00	93.8	0.0	西南西	3	31		
21	176	0	15.17	0.00	91.6	0.0	西南西	2	33		
22	50	0	16.16	0.00	90.5	68.5	西南西	2	34		
23	84	0	12.77	0.00	90.0	0.0	西	3	34		
24	52	0	11.70	0.00	89.7	2.4	西	2	31		
25	128	0	11.16	0.00	85.3	12.5	西南西	4	28		
26	44	0	11.72	0.00	95.6	58.2	西南西	3	27		
27	70	0	11.66	0.00	92.7	0.0	西南西	3	25		
28	58	0	7.66	0.00	91.3	0.0	南西	6	24		
29	148	0	14.45	8.54	139.7	0.0	西南西	4	29		
30	188	0	11.96	12.35	165.4	23.5	西南西	3	29		
31	140	0	11.01	11.54	162.2	42.5	西南西	2	31		
最小値	40	0	0.00	0.00	56.6	0.0	-	2	21		
最大値	286	0	16.16	18.01	165.4	68.5	-	9	34		
平均値	121	0	11.21	7.67	111.0	14.7	-	4	30		
積算値	3748	0	347.51	237.76	3442.2	454.8	-	-	-		

日付	流			量			大 気			備 考	
	プ ラ ン ト 水	洗 車 水	4 噴 号 霧 炉 水 炉 内	3 噴 号 霧 炉 水 炉 内	再 使 用 水	放 流 水	風 向	風 速	外 気 温 度		
	F801	F804	F409	F309	F721	F722	X001	X002	X003		
日付	m3/h			m3				m/s	℃		
1	118	0	10.03	11.13	159.8	0.0	西南西	2	34		
2	130	0	9.54	8.80	159.7	0.0	西南西	3	34		
3	154	0	9.72	11.57	160.1	0.0	西	3	32		
4	200	0	12.68	14.55	157.4	0.0	西	2	32		
5	204	0	13.96	14.57	153.4	49.7	西	3	32		
6	148	0	11.58	13.90	157.2	0.0	西	4	28		
7	82	0	11.81	14.17	151.2	0.0	西南西	6	23		
8	120	0	11.47	11.27	154.6	0.0	西南西	8	25		
9	152	0	8.73	13.80	153.1	0.0	西南西	6	30		
10	116	0	9.03	14.61	150.4	0.0	西南西	3	31		
11	206	0	10.48	13.35	149.3	0.0	西南西	2	31		
12	184	0	10.35	14.25	145.7	0.0	西南西	2	28		
13	178	0	8.44	10.91	150.5	0.0	西南西	2	29		
14	156	0	8.70	7.71	142.1	65.8	西南西	3	31		
15	198	0	9.60	11.78	138.5	42.0	西南西	7	30		
16	130	0	8.45	8.99	138.6	0.0	西南西	7	30		
17	130	0	8.38	8.66	135.4	0.0	西南西	5	28		
18	212	0	9.77	11.76	135.1	0.0	西	3	24		
19	142	0	9.67	9.91	136.0	0.0	西南西	2	25		
20	160	0	9.78	9.30	136.8	0.0	西	2	24		
21	166	0	10.87	9.18	140.3	63.4	西南西	3	29		
22	122	0	14.50	12.99	141.5	0.0	西南西	5	31		
23	106	0	16.10	14.96	139.1	0.0	西	4	30		
24	116	0	9.86	10.18	137.7	0.0	西南西	8	29		
25	144	0	11.52	12.71	137.1	0.0	西南西	4	32		
26	264	0	10.79	12.05	139.4	0.0	西南西	2	34		
27	194	0	11.84	10.55	146.9	0.0	西南西	3	30		
28	110	0	9.87	9.23	154.8	54.2	西	3	26		
29	138	0	9.61	11.00	154.7	0.0	西南西	3	26		
30	146	0	9.37	9.62	155.9	45.8	西南西	3	30		
31	220	0	9.52	11.31	152.9	0.0	西南西	2	30		
最小値	82	0	8.38	7.71	135.1	0.0	—	2	23		
最大値	264	0	16.10	14.96	160.1	65.8	—	8	34		
平均値	156	0	10.52	11.57	147.3	10.4	—	4	29		
積算値	4846	0	326.02	358.77	4565.2	320.9	—	—	—		

日付	流 量						大 気			備 考	
	プ ラ ン ト 水	洗 車 水	4 噴 号 霧 炉 水 炉 内	3 噴 号 霧 炉 水 炉 内	再 使 用 水	放 流 水	風 向	風 速	外 気 温 度		
	F801	F804	F409	F309	F721	F722	X001	X002	X003		
日付	m3/h				m3			m/s	℃		
1	140	0	7.70	8.07	150.9	0.0	西南西	3	25		
2	192	0	10.13	10.26	148.6	0.0	西	2	22		
3	160	0	9.33	9.78	156.2	0.0	西南西	2	24		
4	108	0	9.50	9.83	152.8	49.2	西南西	7	26		
5	84	0	9.02	8.24	148.9	18.7	西南西	8	28		
6	160	0	9.04	7.96	146.8	0.0	西	3	29		
7	98	0	7.75	6.00	141.9	0.0	南西	6	28		
8	64	0	10.59	0.00	95.5	0.0	西南西	6	29		
9	58	0	8.85	0.00	84.0	0.0	西南西	5	28		
10	58	0	7.98	0.00	83.0	0.0	南西	3	26		
11	54	0	9.04	0.00	81.6	0.0	西南西	3	21		
12	74	0	9.56	0.00	81.4	78.9	西	4	21		
13	52	0	9.45	0.00	83.0	0.0	西	2	23		
14	106	0	10.00	0.00	83.5	52.2	西	2	23		
15	42	0	13.53	0.00	81.0	0.0	西南西	2	21		
16	90	0	18.54	0.00	81.4	0.0	西南西	2	24		
17	48	0	12.69	0.00	82.5	0.0	西南西	3	26		
18	44	0	9.20	0.00	90.6	0.0	西南西	2	25		
19	50	0	9.75	0.00	90.0	54.7	西	3	23		
20	60	0	12.12	0.00	86.0	0.0	南西	3	20		
21	2	0	12.51	0.00	86.5	80.3	西南西	5	18		
22	40	0	11.91	0.00	86.1	0.0	西南西	1	23		
23	44	0	15.19	0.00	85.6	0.0	西南西	2	25		
24	114	0	10.56	0.00	85.4	0.0	西南西	2	24		
25	26	0	10.98	0.00	73.2	63.3	西南西	3	21		
26	0	0	10.55	0.00	39.2	66.2	西南西	4	17		
27	0	0	11.68	0.00	42.6	60.4	西	4	17		
28	0	0	11.43	0.00	42.8	31.7	南西	3	21		
29	0	0	12.53	0.00	41.1	0.0	西南西	2	19		
30	0	0	12.00	0.00	38.9	0.0	西南西	4	20		
31											
最小値	0	0	7.70	0.00	38.9	0.0	—	1	17		
最大値	192	0	18.54	10.26	156.2	80.3	—	8	29		
平均値	66	0	10.77	2.00	92.4	18.5	—	3	23		
積算値	1968	0	323.11	60.14	2771.0	555.6	—	—	—		

日付	流 量						大 気			備 考	
	プ ラ ン ト 水	洗 車 水	4 噴 号 霧 炉 水 炉 内	3 噴 号 霧 炉 水 炉 内	再 使 用 水	放 流 水	風 向	風 速	外 気 温 度		
	F801	F804	F409	F309	F721	F722	X001	X002	X003		
日付	m3/h				m3			m/s	℃		
1	10	0	14.69	0.00	43.4	95.0	西	5	28		
2	0	0	11.27	0.00	42.7	155.9	西南西	3	25		
3	0	0	12.28	0.00	44.6	0.0	西	3	21		
4	0	0	18.19	0.00	43.8	0.0	西南西	3	21		
5	0	0	17.36	0.00	44.0	0.0	西	3	19		
6	0	0	11.85	0.00	35.5	0.0	西南西	4	25		
7	0	0	0.00	0.00	0.3	0.0	西	4	28		
8	0	0	0.00	0.00	5.2	0.0	西	3	22		
9	8	0	0.00	0.00	2.2	123.8	西	2	21		
10	30	0	0.00	0.00	2.1	169.7	西	2	22		
11	14	0	0.00	0.00	0.4	43.3	西南西	2	20		
12	42	0	0.00	0.00	1.7	68.5	西南西	3	19		
13	4	0	0.00	0.00	0.2	0.0	西南西	3	16		
14	12	0	0.00	0.00	0.6	0.0	西南西	2	16		
15	54	0	0.00	0.00	2.6	0.0	西南西	2	18		
16	26	0	0.00	0.00	2.7	0.0	南西	2	18		
17	88	0	0.00	0.00	1.5	0.0	西南西	3	18		
18	82	0	0.00	0.00	1.1	0.0	西南西	3	16		
19	10	0	0.00	0.00	0.6	0.0	西南西	3	16		
20	10	0	0.00	0.00	1.3	0.0	西南西	4	16		
21	26	0	0.00	0.00	0.0	0.0	西南西	3	17		
22	14	0	0.00	0.00	5.9	0.0	西南西	2	16		
23	20	0	7.61	0.00	42.8	54.8	西	3	14		
24	120	0	22.49	0.00	78.8	0.0	西	2	19		
25	130	0	23.67	0.00	107.4	0.0	西南西	3	19		
26	100	0	15.70	0.00	82.5	0.0	西南西	2	18		
27	56	0	17.40	0.00	71.0	59.3	南西	3	19		
28	40	0	17.38	0.00	67.4	0.0	西南西	2	18		
29	146	0	19.70	0.00	70.2	0.0	西南西	2	19		
30	42	0	19.52	0.00	85.6	0.0	西南西	2	19		
31	98	0	17.78	0.00	79.1	0.0	南西	3	17		
最小値	0	0	0.00	0.00	0.0	0.0	-	2	14		
最大値	146	0	23.67	0.00	107.4	169.7	-	5	28		
平均値	38	0	7.96	0.00	31.2	24.8	-	3	19		
積算値	1182	0	246.89	0.00	967.2	770.3	-	-	-		

日付	流 量						大 気			備 考	
	プ ラ ン ト 水	洗 車 水	4 噴 号 霧 炉 水 炉 内	3 噴 号 霧 炉 水 炉 内	再 使 用 水	放 流 水	風 向	風 速	外 気 温 度		
	F801	F804	F409	F309	F721	F722	X001	X002	X003		
日付	m3/h				m3			m/s	℃		
1	74	0	16.00	0.00	66.8	50.5	西南西	3	18		
2	122	0	16.93	0.00	68.4	0.0	西南西	2	16		
3	40	0	19.70	0.00	68.4	64.9	西	2	16		
4	150	0	16.28	0.00	67.3	0.0	西南西	2	16		
5	38	0	18.44	0.00	77.8	0.0	西	2	19		
6	38	0	15.88	0.00	70.7	0.0	西南西	2	18		
7	60	0	15.15	7.21	94.3	0.0	西	3	18		
8	144	0	11.75	13.82	129.7	0.0	西	4	18		
9	158	0	11.16	16.07	145.6	0.0	西南西	2	17		
10	62	0	11.37	19.12	147.7	53.6	西南西	2	20		
11	226	0	13.14	20.09	168.1	0.0	西南西	2	19		
12	208	0	13.33	17.07	175.3	0.0	西南西	2	16		
13	92	0	12.75	11.32	170.2	0.0	西	2	15		
14	148	0	13.09	11.59	164.7	11.5	西	4	14		
15	144	0	12.66	14.00	166.0	0.0	西	2	13		
16	128	0	9.31	8.87	164.8	0.0	西南西	2	14		
17	120	0	9.81	11.65	143.9	0.0	西南西	2	15		
18	172	0	9.64	10.04	138.4	0.0	西南西	3	13		
19	220	0	9.75	11.44	154.1	0.0	西南西	3	14		
20	110	0	10.32	9.35	175.0	51.2	西南西	2	12		
21	94	0	10.24	11.98	161.0	0.0	西	2	13		
22	162	0	11.36	12.32	152.5	0.0	西南西	2	13		
23	68	0	9.39	11.17	149.1	0.0	西南西	3	11		
24	222	0	8.60	8.74	151.2	0.0	西南西	2	10		
25	170	0	9.45	11.97	152.1	0.0	南西	2	12		
26	178	0	11.73	10.53	164.4	0.0	西南西	2	13		
27	84	0	11.80	12.11	164.2	0.0	西南西	2	15		
28	112	0	10.56	9.69	166.0	60.2	西南西	2	15		
29	124	0	10.63	11.07	162.3	0.0	西南西	2	13		
30	120	0	6.32	9.76	152.8	0.0	西	2	13		
31											
最小値	38	0	6.32	0.00	66.8	0.0	-	2	10		
最大値	226	0	19.70	20.09	175.3	64.9	-	4	20		
平均値	126	0	12.22	9.70	137.8	9.7	-	2	15		
積算値	3788	0	366.54	290.98	4132.8	291.9	-	-	-		

日付	流			量			大 気			備 考	
	プ ラ ン ト 水	洗 車 水	4 噴 号 霧 炉 水 炉 内	3 噴 号 霧 炉 水 炉 内	再 使 用 水	放 流 水	風 向	風 速	外 気 温 度		
	F801	F804	F409	F309	F721	F722	X001	X002	X003		
日付	m3/h			m3				m/s	℃		
1	80	0	0.00	9.85	81.7	0.0	西南西	3	13		
2	40	0	0.00	9.49	66.8	0.0	西	2	9		
3	132	0	0.00	11.00	69.7	0.0	南西	1	13		
4	46	0	0.00	9.77	67.6	40.0	西南西	2	17		
5	76	0	0.00	12.52	70.4	13.2	西南西	3	16		
6	62	0	0.00	9.03	76.9	0.0	西	3	10		
7	74	0	0.00	10.21	75.8	63.2	西南西	2	11		
8	82	0	0.00	16.32	74.3	0.0	西南西	2	9		
9	124	0	0.00	12.83	68.3	0.0	西	4	7		
10	134	0	5.39	10.66	135.4	42.7	西南西	3	5		
11	136	0	10.76	10.32	148.7	17.5	西南西	3	4		
12	140	0	10.28	11.54	147.1	0.0	西	4	8		
13	116	0	11.08	11.96	146.8	0.0	西	4	8		
14	96	0	7.88	10.35	148.2	0.0	西	5	8		
15	196	0	8.25	11.29	142.4	0.0	西	4	7		
16	156	0	9.04	9.58	143.1	0.0	西南西	2	4		
17	132	0	9.46	10.32	144.9	41.7	西	2	8		
18	98	0	9.88	9.30	141.4	15.3	西南西	2	12		
19	136	0	9.17	8.99	142.7	0.0	西南西	2	12		
20	122	0	13.07	10.77	150.4	0.0	西南西	2	12		
21	132	0	10.26	8.36	134.4	0.0	西南西	2	10		
22	70	0	9.57	0.00	81.7	0.0	西南西	2	10		
23	48	0	10.88	0.00	75.1	0.0	西	2	10		
24	116	0	8.00	0.00	78.2	0.0	西南西	5	9		
25	94	0	9.22	0.00	30.9	0.0	西南西	2	6		
26	58	0	10.32	0.00	99.2	40.8	西	2	7		
27	44	0	9.70	0.00	99.2	31.6	西	3	9		
28	42	0	11.74	0.00	99.4	0.0	西	5	7		
29	46	0	15.37	0.00	99.3	0.0	西	5	7		
30	90	0	15.19	0.00	100.1	0.0	南西	4	6		
31	98	0	12.73	0.00	104.1	0.0	西	4	6		
最小値	40	0	0.00	0.00	30.9	0.0	—	1	4		
最大値	196	0	15.37	16.32	150.4	63.2	—	5	17		
平均値	97	0	7.33	7.24	104.7	9.9	—	3	9		
積算値	3016	0	227.24	224.46	3244.2	306.0	—	—	—		

日付	流 量						大 気			備 考	
	プ ラ ン ト 水	洗 車 水	4 噴 号 霧 炉 水 炉 内	3 噴 号 霧 炉 水 炉 内	再 使 用 水	放 流 水	風 向	風 速	外 気 温 度		
	F801	F804	F409	F309	F721	F722	X001	X002	X003		
日付	m3/h				m3			m/s	℃		
1	84	0	14.98	0.00	97.1	0.0	西南西	3	8		
2	64	0	11.77	0.00	98.1	0.0	西南西	4	7		
3	114	0	12.40	0.00	96.5	0.0	西南西	4	6		
4	90	0	16.84	0.00	97.3	0.0	西	2	6		
5	48	0	15.08	0.00	96.3	0.0	西	3	8		
6	38	0	15.93	0.00	93.9	0.0	西南西	4	7		
7	174	0	14.34	0.00	100.2	57.8	西南西	4	8		
8	42	0	10.43	0.00	96.2	0.0	西南西	2	6		
9	48	0	12.21	2.71	108.5	0.0	西南西	5	7		
10	90	0	10.53	13.67	171.6	0.0	西	2	4		
11	114	0	11.08	12.91	186.0	0.0	西南西	3	11		
12	238	0	12.52	16.67	190.1	0.0	西南西	2	5		
13	76	0	0.00	18.49	82.3	0.0	西南西	3	6		
14	66	0	0.00	13.07	80.5	52.4	西	2	6		
15	68	0	0.00	14.82	90.4	0.0	西南西	2	4		
16	52	0	0.00	14.02	81.1	0.0	西	3	6		
17	62	0	0.00	18.48	78.4	0.0	西	3	7		
18	90	0	0.00	16.92	86.5	0.0	西	5	6		
19	66	0	0.00	15.17	76.3	81.4	西南西	2	7		
20	78	0	0.00	13.38	63.4	0.0	西	2	8		
21	150	0	0.00	15.02	70.4	23.9	西	4	6		
22	88	0	0.00	15.17	63.3	0.0	西南西	3	5		
23	52	0	0.00	14.49	58.6	53.4	西南西	3	7		
24	66	0	0.00	19.20	64.5	0.0	西南西	6	6		
25	48	0	0.00	16.09	70.4	0.0	西	4	6		
26	58	0	0.00	15.11	67.1	0.0	西	5	4		
27	150	0	0.00	15.51	69.1	0.0	西南西	5	5		
28	46	0	0.00	15.08	72.8	0.0	西南西	2	5		
29	50	0	0.00	18.10	68.1	0.0	西	4	6		
30	52	0	7.90	16.29	105.9	0.0	西南西	2	6		
31	222	0	13.42	13.19	137.4	0.0	西	2	6		
最小値	38	0	0.00	0.00	58.6	0.0	—	2	4		
最大値	238	0	16.84	19.20	190.1	81.4	—	6	11		
平均値	87	0	5.79	11.08	94.1	8.7	—	3	6		
積算値	2684	0	179.43	343.56	2918.3	268.9	—	—	—		

日付	流			量			大 気			備 考	
	プ ラ ン ト 水	洗 車 水	4 噴 号 霧 炉 水 炉 内	3 噴 号 霧 炉 水 炉 内	再 使 用 水	放 流 水	風 向	風 速	外 気 温 度		
	F801	F804	F409	F309	F721	F722	X001	X002	X003		
日付	m3/h				m3			m/s	℃		
1	94	0	15.79	16.12	141.3	0.0	西南西	5	7		
2	134	0	19.01	20.24	139.6	0.0	西	3	11		
3	268	0	15.10	15.39	137.6	0.0	西南西	2	10		
4	130	0	12.13	12.01	130.3	0.0	西南西	5	12		
5	70	0	13.84	0.00	69.4	75.6	西南西	2	7		
6	72	0	13.91	0.00	70.5	0.0	西	2	6		
7	48	0	12.35	0.00	67.4	0.0	西南西	2	10		
8	58	0	12.88	0.00	85.7	0.0	西南西	5	6		
9	60	0	11.39	0.00	120.6	0.0	南西	4	0		
10	156	0	16.79	0.00	121.0	52.7	西	4	4		
11	108	0	12.17	0.00	81.2	0.0	西	2	3		
12	66	0	9.22	0.00	70.6	0.0	西	4	7		
13	192	0	8.44	10.22	134.2	0.0	西南西	3	5		
14	126	0	11.47	14.44	167.0	35.4	南西	4	6		
15	194	0	12.28	13.01	163.8	0.0	西	2	3		
16	150	0	12.97	14.31	161.2	0.0	西南西	3	9		
17	168	0	12.66	13.83	162.7	0.0	西南西	4	10		
18	252	0	15.01	16.21	165.6	0.0	西	3	11		
19	308	0	12.85	12.34	207.7	0.0	西北西	2	8		
20	154	0	13.97	12.39	165.7	68.4	西	4	12		
21	90	0	12.08	15.24	158.3	0.0	西	4	13		
22	136	0	11.75	10.98	155.5	0.0	西南西	2	10		
23	104	0	11.01	0.00	96.7	0.0	西	5	9		
24	182	0	12.02	0.00	85.0	4.1	南西	2	10		
25	66	0	17.40	0.00	89.7	64.3	南西	2	11		
26	84	0	12.65	0.00	85.6	0.0	西南西	3	10		
27	124	0	9.54	0.00	84.4	61.2	南西	2	8		
28	60	0	9.95	0.00	68.1	0.0	西南西	3	6		
29											
30											
31											
最小値	48	0	8.44	0.00	67.4	0.0	—	2	0		
最大値	308	0	19.01	20.24	207.7	75.6	—	5	13		
平均値	130	0	12.88	7.03	120.9	12.9	—	3	8		
積算値	3654	0	360.63	196.73	3386.4	361.7	—	—	—		

日付	流 量						大 気			備 考	
	プ ラ ン ト 水	洗 車 水	4 噴 号霧 炉水 炉内	3 噴 号霧 炉水 炉内	再 使用 水	放 流 水	風 向	風 速	外 気 温 度		
	F801	F804	F409	F309	F721	F722	X001	X002	X003		
日付	m3/h				m3			m/s	℃		
1	64	0	10.75	0.00	66.5	0.0	西	2	10		
2	108	0	14.04	0.00	64.9	0.0	西南西	4	11		
3	174	0	14.12	0.00	66.5	0.0	西	3	6		
4	100	0	11.61	0.00	81.8	28.0	西南西	6	8		
5	64	0	10.09	0.00	81.3	47.5	南西	2	10		
6	122	0	12.77	10.00	123.1	0.0	西南西	3	11		
7	118	0	12.91	11.11	145.5	0.0	西南西	4	10		
8	132	0	11.75	13.08	142.1	0.0	西	4	11		
9	226	0	10.89	14.40	137.0	0.0	西南西	4	11		
10	222	0	13.66	15.65	166.4	0.0	西南西	2	13		
11	134	0	16.13	15.49	176.4	0.0	西南西	4	16		
12	150	0	11.89	15.03	168.7	51.2	西南西	3	15		
13	180	0	13.39	13.37	169.0	0.0	西	4	14		
14	168	0	11.38	15.74	168.3	0.0	西	3	10		
15	92	0	12.54	14.28	167.3	0.0	西	3	11		
16	180	0	11.99	13.81	167.0	0.0	西	2	10		
17	238	0	13.30	16.13	168.9	0.0	西	3	11		
18	226	0	8.89	14.74	164.0	24.5	西	4	11		
19	94	0	0.00	14.32	91.3	38.0	西	2	14		
20	70	0	0.00	13.95	84.6	0.0	西	3	15		
21	96	0	0.00	14.10	85.6	0.0	西南西	7	17		
22	66	0	0.00	14.69	84.5	0.0	西南西	4	17		
23	80	0	0.00	15.36	79.5	75.4	西南西	3	7		
24	154	0	0.00	17.68	81.1	0.0	西南西	3	9		
25	80	0	0.00	13.48	82.5	0.0	西	3	10		
26	64	0	0.00	15.09	79.1	55.3	西南西	2	13		
27	92	0	0.00	12.90	79.4	0.0	南西	4	15		
28	76	0	0.00	11.71	79.6	0.0	西	3	13		
29	66	0	0.00	15.94	81.2	0.0	西南西	3	7		
30	60	0	0.00	16.44	79.1	0.0	西南西	3	8		
31	170	0	0.00	12.92	76.6	0.0	西南西	3	11		
最小値	60	0	0.00	0.00	64.9	0.0	—	2	6		
最大値	238	0	16.13	17.68	176.4	75.4	—	7	17		
平均値	125	0	7.16	11.98	112.5	10.3	—	3	12		
積算値	3866	0	222.10	371.41	3488.8	319.9	—	—	—		

日付	流 量						大 気			備 考	
	プ ラ ン ト 水	洗 車 水	4 噴 号 霧 炉 水 炉 内	3 噴 号 霧 炉 水 炉 内	再 使 用 水	放 流 水	風 向	風 速	外 気 温 度		
	F801	F804	F409	F309	F721	F722	X001	X002	X003		
日付	m3/h				m3			m/s	℃		
1	74	0	0.00	17.63	82.2	62.4	西南西	4	9		
2	68	0	0.00	18.86	76.2	0.0	西	3	8		
3	124	0	9.27	17.05	112.1	0.0	西	4	11		
4	144	0	12.65	15.84	134.8	0.0	西北西	2	12		
5	214	0	11.92	13.80	147.3	0.0	西	4	17		
6	182	0	16.80	16.24	145.3	50.8	西	2	20		
7	258	0	13.48	12.59	137.9	0.0	西南西	3	17		
8	90	0	11.91	0.00	73.6	0.0	西南西	3	9		
9	62	0	12.56	0.00	61.9	0.0	西	3	12		
10	56	0	10.12	0.00	60.7	53.5	西南西	4	5		
11	114	0	9.77	0.00	61.1	0.0	南西	5	11		
12	82	0	10.50	0.00	62.4	0.0	西南西	2	10		
13	64	0	11.33	0.00	57.6	63.9	西	3	13		
14	162	0	13.79	0.00	60.0	0.0	西	3	15		
15	64	0	10.92	0.00	60.6	0.0	西南西	5	17		
16	64	0	9.68	0.00	57.1	0.0	西	4	17		
17	70	0	10.98	0.00	58.2	0.0	西	2	16		
18	60	0	10.44	0.00	58.4	73.5	西南西	3	18		
19	62	0	12.04	0.00	58.8	0.0	西	3	19		
20	106	0	10.84	0.00	55.3	0.0	南西	3	14		
21	92	0	16.67	0.00	54.8	0.0	西南西	3	17		
22	202	0	11.46	0.00	56.6	0.0	西南西	3	20		
23	58	0	11.41	0.00	53.6	83.9	西南西	3	19		
24	102	0	11.92	8.39	100.1	0.0	西南西	3	19		
25	140	0	12.71	13.66	119.1	0.0	西南西	2	21		
26	154	0	11.01	15.02	137.2	0.0	西	3	11		
27	84	0	17.72	15.45	149.7	0.0	西南西	3	12		
28	300	0	14.18	16.30	143.2	0.0	西南西	3	15		
29	152	0	9.88	11.27	143.9	0.0	西	3	16		
30	146	0	9.67	13.02	148.4	0.0	西南西	4	15		
31											
最小値	56	0	0.00	0.00	53.6	0.0	—	2	5		
最大値	300	0	17.72	18.86	149.7	83.9	—	5	21		
平均値	118	0	11.19	6.84	90.9	12.9	—	3	15		
積算値	3550	0	335.63	205.12	2728.1	388.0	—	—	—		

日付	流 量						大 気			備 考	
	プ ラ ン ト 水	洗 車 水	4 噴 号 霧 炉 水 炉 内	3 噴 号 霧 炉 水 炉 内	再 使 用 水	放 流 水	風 向	風 速	外 気 温 度		
	F801	F804	F409	F309	F721	F722	X001	X002	X003		
日付	m3/h				m3			m/s	℃		
1	222	0	8.99	12.99	149.6	0.0	西南西	3	19		
2	78	0	11.01	14.22	146.5	62.6	西	3	22		
3	182	0	10.80	12.77	143.7	0.0	西	3	20		
4	160	0	7.28	9.39	142.0	0.0	西南西	3	19		
5	172	0	9.16	10.95	140.2	0.0	西	3	21		
6	224	0	9.06	10.07	142.6	51.7	西南西	5	19		
7	242	0	8.29	11.84	149.2	0.0	西	3	16		
8	150	0	10.58	14.18	152.1	0.0	西南西	4	18		
9	78	0	9.28	15.30	142.4	0.0	西	4	21		
10	70	0	0.00	13.80	72.0	3.8	西	2	22		
11	60	0	0.00	12.97	68.5	61.5	西	3	22		
12	196	0	0.00	15.62	68.7	0.0	西南西	4	16		
13	46	0	0.00	13.47	74.5	0.0	西南西	4	17		
14	42	0	0.00	14.23	80.2	0.0	西	4	18		
15	50	0	0.00	11.66	73.0	0.0	西南西	4	19		
16	42	0	0.00	13.40	61.1	52.7	西南西	3	21		
17	44	0	0.00	15.57	54.3	0.0	西南西	3	21		
18	46	0	0.00	14.27	52.4	0.0	西南西	3	21		
19	162	0	0.00	15.49	52.1	0.0	西	3	21		
20	122	0	0.00	15.46	55.5	0.0	西南西	5	21		
21	156	0	0.00	15.13	53.8	123.5	西南西	4	19		
22	44	0	0.00	15.66	52.6	0.0	西南西	2	19		
23	128	0	0.00	17.55	65.4	0.0	西南西	3	22		
24	130	0	0.00	18.07	59.9	0.0	西	3	25		
25	90	0	0.00	20.32	47.9	0.0	西南西	2	27		
26	108	0	0.00	18.24	46.1	0.0	西	2	28		
27	48	0	0.00	16.93	49.8	0.0	南西	3	29		
28	142	0	0.00	15.57	47.2	0.0	西	6	24		
29	30	0	0.00	18.04	48.7	0.0	西南西	4	20		
30	114	0	0.00	17.87	47.8	0.0	西	3	22		
31	52	0	0.00	16.00	48.1	0.0	西	3	22		
最小値	30	0	0.00	9.39	46.1	0.0	—	2	16		
最大値	242	0	11.01	20.32	152.1	123.5	—	6	29		
平均値	111	0	2.72	14.74	83.5	11.5	—	3	21		
積算値	3430	0	84.45	457.03	2587.9	355.8	—	—	—		

	流 量						大 気			備 考	
	プ ラ ン ト 水	洗 車 水	4 噴 号 霧 炉 水 炉 内	3 噴 号 霧 炉 水 炉 内	再 使 用 水	放 流 水	風 向	風 速	外 気 温 度		
	F801	F804	F409	F309	F721	F722	X001	X002	X003		
日付	m3/h				m3			m/s	℃		
1	92	0	0.00	15.65	48.3	0.0	西南西	3	22		
2	128	0	0.00	15.71	47.3	62.8	西南西	3	22		
3	38	0	0.00	17.01	50.2	0.0	西南西	3	23		
4	42	0	0.00	15.81	46.3	0.0	西南西	3	23		
5	42	0	0.00	16.58	54.9	0.0	西	3	23		
6	42	0	0.00	19.62	70.7	0.0	西	3	26		
7	88	0	0.00	17.10	68.7	15.8	西南西	2	20		
8	142	0	0.00	16.92	65.6	59.6	南西	3	21		
9	120	0	0.00	17.73	65.8	0.0	西南西	3	17		
10	132	0	0.00	19.31	71.9	0.0	西	4	16		
11	42	0	0.00	15.69	69.2	59.1	西南西	4	19		
12	40	0	0.00	16.45	64.4	65.8	西南西	2	19		
13	46	0	0.00	16.15	63.7	0.0	西南西	3	22		
14	86	0	0.00	14.97	61.6	0.0	西南西	4	23		
15	38	0	0.00	17.19	49.6	0.0	南西	3	17		
16	44	0	0.00	14.20	51.7	0.0	南西	4	24		
17	76	0	0.00	15.93	58.4	49.9	西南西	4	24		
18	50	0	0.00	15.83	53.5	0.0	西南西	3	24		
19	44	0	0.00	15.24	50.9	0.0	西南西	2	25		
20	42	0	0.00	15.78	49.3	0.0	西南西	3	24		
21	42	0	0.00	17.06	64.0	55.5	西	4	25		
22	60	0	0.00	15.22	68.6	0.0	西	3	23		
23	124	0	0.00	13.17	66.1	0.0	南西	3	21		
24	116	0	0.00	12.67	67.4	32.9	南西	3	19		
25	62	0	0.00	15.77	66.2	41.4	西南西	3	23		
26	42	0	0.00	13.20	59.9	7.3	南西	3	25		
27	46	0	0.00	14.35	56.9	45.5	西南西	6	27		
28	44	0	0.00	17.50	60.2	0.0	西南西	3	26		
29	46	0	0.00	19.30	101.4	0.0	西南西	2	20		
30	172	0	0.00	17.87	65.9	0.0	西南西	2	22		
31											
最小値	38	0	0.00	12.67	46.3	0.0	—	2	16		
最大値	172	0	0.00	19.62	101.4	65.8	—	6	27		
平均値	71	0	0.00	16.17	61.3	16.5	—	3	22		
積算値	2128	0	0.00	484.98	1838.6	495.6	—	—	—		

2019.07

ユ ー テ イ リ テ イ 月 報

川口市 戸塚環境センター

日付	流 量						大 気			備 考	
	プ ラ ン ト 水	洗 車 水	4 噴 号霧 炉水 炉内	3 噴 号霧 炉水 炉内	再 使用 水	放 流 水	風 向	風 速	外 気 温 度		
	F801	F804	F409	F309	F721	F722	X001	X002	X003		
	m3/h				m3			m/s	℃		
1	42	0	0.00	13.43	55.9	0.0	西南西	2	22		
2	42	0	0.00	14.16	50.2	70.0	西	2	25		
3	76	0	8.78	14.67	76.0	0.0	西南西	3	25		
4	92	0	12.52	11.12	143.1	0.0	西	3	23		
5	172	0	11.91	12.86	155.6	0.0	西	2	22		
6	160	0	10.72	11.70	150.3	0.0	南西	3	22		
7	220	0	9.93	11.78	123.0	0.0	西	6	21		
8	176	0	10.35	10.73	147.8	0.0	西	4	21		
9	58	0	12.29	13.60	165.6	0.0	西	3	20		
10	134	0	13.19	12.39	144.7	0.0	西南西	3	21		
11	108	0	12.44	13.57	90.3	0.0	西	2	21		
12	130	0	13.50	13.00	123.8	0.0	西南西	2	21		
13	144	0	9.76	11.00	169.3	0.0	西南西	2	25		
14	136	0	11.32	16.95	159.0	0.0	西南西	3	22		
15	136	0	11.73	15.92	170.9	0.0	西南西	3	22		
16	170	0	13.00	9.09	161.0	67.8	西	2	21		
17	68	0	11.10	0.00	103.0	77.1	西	2	26		
18	54	0	11.01	0.00	99.9	0.0	西南西	2	26		
19	46	0	10.91	0.00	101.0	69.2	西南西	3	28		
20	50	0	18.74	0.00	76.9	0.0	西	2	27		
21	116	0	15.29	0.00	52.3	0.0	西南西	3	24		
22	48	0	12.53	0.00	60.0	40.3	西南西	2	22		
23	86	0	9.89	0.00	71.7	14.4	西南西	2	25		
24	46	0	12.80	0.00	82.3	0.0	西南西	2	28		
25	50	0	13.43	0.00	79.5	0.0	西南西	3	29		
26	70	0	12.35	0.00	65.2	51.8	西南西	4	29		
27	182	0	14.84	0.00	65.0	0.0	西南西	4	29		
28	96	0	17.93	0.00	81.4	58.2	西南西	3	28		
29	116	0	13.06	0.00	87.1	0.0	西南西	2	31		
30	54	0	9.20	0.00	90.6	68.3	南西	2	31		
31	140	0	12.05	8.42	134.8	10.4	西	2	32		
最小値	42	0	0.00	0.00	50.2	0.0	-	2	20		
最大値	220	0	18.74	16.95	170.9	77.1	-	6	32		
平均値	104	0	11.50	6.92	107.7	17.0	-	3	25		
積算値	3218	0	356.57	214.39	3337.2	527.5	-	-	-		

2019.08

ユ ー テ イ リ テ イ 月 報

川口市 戸塚環境センター

日付	流 量						大 気			備 考	
	プ ラ ン ト 水	洗 車 水	4 噴 号霧 炉水 炉内	3 噴 号霧 炉水 炉内	再 使用 水	放 流 水	風 向	風 速	外 気 温 度		
	F801	F804	F409	F309	F721	F722	X001	X002	X003		
	m3/h				m3			m/s	℃		
1	134	0	10.30	12.76	171.7	0.0	西南西	2	33		
2	98	0	11.06	12.59	167.5	0.0	西	3	33		
3	164	0	11.00	11.32	165.9	0.0	西南西	2	32		
4	220	0	11.49	9.52	160.6	0.0	西	2	31		
5	214	0	13.76	12.81	165.7	0.0	西南西	3	32		
6	80	0	9.22	7.66	134.6	65.1	西南西	3	32		
7	156	0	11.84	10.55	105.1	0.0	西	2	33		
8	88	0	10.05	9.49	103.9	0.0	西南西	2	32		
9	98	0	11.32	9.24	103.6	0.0	西南西	3	32		
10	242	0	10.69	8.71	99.4	0.0	西南西	2	32		
11	144	0	10.39	11.06	92.2	0.0	西	3	29		
12	136	0	10.10	9.64	91.6	54.4	西南西	2	29		
13	120	0	11.49	13.20	100.3	0.0	西南西	3	30		
14	142	0	10.46	11.21	132.5	0.0	西南西	3	29		
15	72	0	9.78	11.23	151.4	0.0	西	4	29		
16	176	0	9.84	10.44	145.7	0.0	西南西	8	29		
17	76	0	9.01	6.95	142.7	0.0	西	3	32		
18	214	0	9.48	10.30	139.7	0.0	西南西	3	30		
19	184	0	9.37	7.80	137.8	0.0	西南西	4	28		
20	66	0	9.35	9.83	129.1	0.0	西南西	3	26		
21	76	0	11.20	9.79	125.0	53.1	西	3	27		
22	140	0	12.02	9.64	121.1	0.0	西南西	2	26		
23	86	0	10.91	10.69	117.5	0.0	西南西	2	28		
24	128	0	10.32	11.31	117.0	0.0	西	3	29		
25	152	0	7.96	10.87	117.5	0.0	西	3	27		
26	118	0	10.23	9.99	130.3	0.0	西南西	4	25		
27	96	0	10.43	10.53	143.9	0.0	西	2	27		
28	72	0	9.97	10.95	129.4	0.0	西南西	2	26		
29	66	0	9.50	10.21	119.7	65.9	西南西	2	30		
30	76	0	9.53	9.55	133.7	0.0	西	2	27		
31	62	0	8.96	10.31	144.2	0.0	西南西	2	28		
最小値	62	0	7.96	6.95	91.6	0.0	-	2	25		
最大値	242	0	13.76	13.20	171.7	65.9	-	8	33		
平均値	126	0	10.36	10.33	130.3	7.7	-	3	30		
積算値	3896	0	321.03	320.15	4040.3	238.5	-	-	-		

2019.09

ユ ー テ イ リ テ イ 月 報

川口市 戸塚環境センター

日付	流 量						大 気			備 考	
	プ ラ ン ト 水	洗 車 水	4 噴 号霧 炉水 炉内	3 噴 号霧 炉水 炉内	再 使用 水	放 流 水	風 向	風 速	外 気 温 度		
	F801	F804	F409	F309	F721	F722	X001	X002	X003		
	m3/h				m3			m/s	℃		
1	162	0	9.36	9.37	138.7	0.0	南西	3	28		
2	134	0	7.79	7.78	124.1	0.0	西北西	2	28		
3	216	0	7.34	7.22	94.0	0.0	西南西	3	25		
4	160	0	9.89	7.53	89.9	0.0	西	3	23		
5	82	0	9.94	5.36	84.4	14.4	西	2	27		
6	70	0	10.87	0.00	47.2	111.8	西南西	2	30		
7	56	0	10.41	0.00	42.0	16.1	西南西	2	30		
8	56	0	9.36	0.00	40.8	0.0	西南西	3	29		
9	138	0	9.92	0.00	44.2	16.1	南西	6	32		
10	60	0	10.47	0.00	46.5	56.0	西南西	3	30		
11	52	0	8.47	0.00	46.7	0.0	西南西	2	28		
12	58	0	9.90	0.00	46.9	25.9	西南西	4	25		
13	82	0	10.11	0.00	46.3	41.8	西	3	22		
14	56	0	11.44	0.00	45.6	0.0	西南西	3	22		
15	106	0	11.49	0.00	45.4	0.0	西	3	26		
16	84	0	8.63	0.00	44.4	0.0	西南西	4	23		
17	58	0	9.42	0.00	42.4	130.1	西	3	26		
18	54	0	10.87	0.00	41.5	109.6	西南西	3	21		
19	128	0	10.20	0.00	43.1	0.0	南西	3	22		
20	54	0	12.01	0.00	40.6	129.0	西南西	2	23		
21	52	0	11.68	0.00	43.1	61.7	西	3	21		
22	72	0	12.00	0.00	39.8	0.0	西南西	3	22		
23	128	0	10.21	0.00	39.3	0.0	西南西	5	26		
24	142	0	11.65	0.00	43.6	75.4	西南西	3	27		
25	138	0	9.91	0.00	41.2	5.5	西南西	3	25		
26	128	0	12.20	0.00	47.4	0.0	西南西	3	22		
27	196	0	11.97	0.00	41.6	0.0	南西	2	24		
28	144	0	14.66	0.00	40.4	0.0	西	2	26		
29	126	0	13.87	0.00	39.7	0.0	西南西	2	26		
30	156	0	10.65	0.00	42.1	0.0	西	3	25		
31											
最小値	52	0	7.34	0.00	39.3	0.0	-	2	21		
最大値	216	0	14.66	9.37	138.7	130.1	-	6	32		
平均値	105	0	10.56	1.24	53.8	26.4	-	3	26		
積算値	3148	0	316.69	37.26	1612.9	793.4	-	-	-		

2019.10

ユ ー テ イ リ テ イ 月 報

川口市 戸塚環境センター

日付	流 量						大 気			備 考	
	プ ラ ン ト 水	洗 車 水	4 噴 号霧 炉水 炉内	3 噴 号霧 炉水 炉内	再 使用 水	放 流 水	風 向	風 速	外 気 温 度		
	F801	F804	F409	F309	F721	F722	X001	X002	X003		
	m3/h				m3			m/s	℃		
1	126	0	10.31	0.00	41.5	0.0	西南西	2	26		
2	50	0	11.35	0.00	41.4	0.0	西南西	2	25		
3	48	0	12.20	0.00	44.0	76.0	西	3	25		
4	50	0	11.54	0.00	42.2	56.7	西南西	5	26		
5	64	0	14.29	0.00	42.3	13.3	西	5	29		
6	126	0	16.07	0.00	40.0	0.0	西南西	4	20		
7	114	0	16.25	0.00	34.4	0.0	南西	3	20		
8	30	0	0.00	0.00	1.6	81.0	西南西	2	20		
9	18	0	0.00	0.00	1.2	173.7	西南西	3	20		
10	164	0	0.00	0.00	2.1	0.0	西	3	19		
11	18	0	0.00	0.00	1.0	0.0	西	3	19		
12	0	0	0.00	0.00	0.1	0.0	西南西	7	22		
13	24	0	0.00	0.00	0.1	0.0	西	5	24		
14	18	0	0.00	0.00	1.9	0.0	西南西	3	16		
15	122	0	0.00	0.00	4.1	0.0	西	3	18		
16	154	0	0.00	0.00	3.3	0.0	西南西	3	16		
17	68	0	0.00	0.00	2.5	61.4	西南西	2	16		
18	52	0	0.00	0.00	3.1	51.9	西北西	3	16		
19	92	0	0.00	0.00	0.3	0.0	西南西	3	17		
20	54	0	0.00	0.00	0.5	59.5	西南西	3	20		
21	86	0	0.00	0.00	3.6	0.0	西	3	18		
22	38	0	0.00	0.00	1.0	78.4	西	5	15		
23	42	0	0.00	0.00	1.4	89.8	西南西	2	20		
24	42	0	0.00	0.00	12.8	0.0	西南西	3	17		
25	38	0	7.15	0.00	89.8	0.0	南西	6	16		
26	68	0	16.06	0.00	73.4	0.0	西南西	3	22		
27	156	0	15.57	0.00	62.8	0.0	西	2	18		
28	190	0	17.50	0.00	116.1	0.0	西北西	3	17		
29	64	0	11.97	0.00	104.0	72.8	西	3	15		
30	80	0	13.17	0.00	76.1	0.0	西南西	2	17		
31	82	0	10.04	0.00	73.2	53.5	西南西	2	18		
最小値	0	0	0.00	0.00	0.1	0.0	-	2	15		
最大値	190	0	17.50	0.00	116.1	173.7	-	7	29		
平均値	73	0	5.92	0.00	29.7	28.0	-	3	20		
積算値	2278	0	183.47	0.00	921.8	868.0	-	-	-		

2019.11

ユ ー テ ィ リ テ ィ 月 報

川口市 戸塚環境センター

日付	流 量						大 気			備 考	
	プ ラ ン ト 水	洗 車 水	4 噴 号霧 炉水 炉内	3 噴 号霧 炉水 炉内	再 使用 水	放 流 水	風 向	風 速	外 気 温 度		
	F801	F804	F409	F309	F721	F722	X001	X002	X003		
	m3/h				m3			m/s	℃		
1	72	0	11.47	0.00	74.8	0.0	西南西	2	20		
2	66	0	12.35	0.00	71.9	0.0	西	2	17		
3	154	0	14.00	0.00	71.6	68.5	西	2	16		
4	158	0	14.85	0.00	69.7	0.0	西南西	2	16		
5	190	0	12.23	0.00	87.2	0.0	西南西	2	14		
6	118	0	9.93	7.20	147.6	55.1	西南西	2	17		
7	194	0	10.63	12.42	171.3	0.0	西南西	2	18		
8	100	0	10.45	12.35	170.5	61.0	西南西	3	16		
9	284	0	8.47	15.03	165.5	0.0	西	2	13		
10	114	0	10.62	14.45	167.4	0.0	西南西	2	14		
11	306	0	8.67	13.63	162.4	0.0	西南西	2	16		
12	106	0	9.34	14.18	143.5	56.3	西	3	19		
13	216	0	11.08	15.80	143.8	0.0	西南西	2	14		
14	170	0	12.63	13.40	143.1	0.0	西南西	2	16		
15	94	0	12.40	13.26	139.9	0.0	西	2	14		
16	136	0	13.30	13.45	133.8	0.0	西南西	2	15		
17	200	0	12.18	15.19	133.3	4.1	西南西	3	16		
18	198	0	13.24	15.54	150.4	0.0	西	4	17		
19	178	0	10.85	14.03	156.9	0.0	西	3	17		
20	148	0	10.56	13.14	155.7	0.0	西	5	14		
21	150	0	9.70	17.75	150.0	0.0	西南西	3	12		
22	122	0	9.54	10.54	150.8	0.0	西	3	8		
23	92	0	8.67	12.68	151.4	0.0	西	7	11		
24	136	0	13.89	13.70	152.7	0.0	西	2	17		
25	124	0	12.91	15.95	150.4	0.0	西南西	3	18		
26	56	0	12.57	12.85	144.2	0.0	西	3	8		
27	126	0	12.70	13.95	138.1	0.0	西南西	2	9		
28	56	0	14.62	11.67	135.8	0.0	西南西	3	9		
29	96	0	12.55	13.25	133.3	0.0	西	2	7		
30	198	0	11.33	12.48	139.5	0.0	西南西	2	9		
31											
最小値	56	0	8.47	0.00	69.7	0.0	-	2	7		
最大値	306	0	14.85	17.75	171.3	68.5	-	7	20		
平均値	145	0	11.59	11.26	136.9	8.2	-	3	14		
積算値	4358	0	347.73	337.89	4106.5	245.0	-	-	-		

2019.12

ユ ー テ イ リ テ イ 月 報

川口市 戸塚環境センター

日付	流 量						大 気			備 考	
	プ ラ ン ト 水	洗 車 水	4 噴 号霧 炉水 炉内	3 噴 号霧 炉水 炉内	再 使用 水	放 流 水	風 向	風 速	外 気 温 度		
	F801	F804	F409	F309	F721	F722	X001	X002	X003		
	m3/h				m3			m/s	℃		
1	144	0	11.39	12.13	141.8	0.0	西	2	8		
2	184	0	6.77	13.50	143.0	0.0	南西	2	10		
3	120	0	0.00	17.20	83.2	0.0	西南西	2	14		
4	84	0	0.00	14.65	80.3	21.8	西	2	12		
5	82	0	0.00	16.17	80.1	42.4	西南西	3	11		
6	118	0	6.09	13.85	123.6	0.0	西南西	2	8		
7	120	0	11.21	17.23	141.5	69.6	西	2	6		
8	240	0	11.79	14.59	137.8	0.0	西	2	9		
9	98	0	12.69	13.74	135.8	0.0	西南西	3	7		
10	142	0	10.58	12.38	181.6	0.0	南西	2	12		
11	58	0	9.11	12.54	168.2	0.0	西	2	14		
12	176	0	12.34	12.64	154.7	0.0	西南西	3	15		
13	110	0	10.22	12.01	149.5	0.0	西南西	3	7		
14	140	0	15.15	12.55	147.6	0.0	西	3	11		
15	176	0	15.75	14.08	147.0	0.0	西南西	4	11		
16	204	0	11.08	12.02	146.9	0.0	西	2	8		
17	58	0	12.99	11.99	149.8	0.0	西南西	2	9		
18	196	0	8.79	10.23	141.9	0.0	西南西	2	11		
19	54	0	0.00	11.96	60.1	55.3	西南西	2	9		
20	70	0	0.00	0.00	2.1	46.2	西南西	2	11		
21	2	0	0.00	0.00	0.2	36.5	南西	2	7		
22	12	0	0.00	0.00	0.0	0.0	西南西	3	6		
23	18	0	7.20	0.00	62.6	0.0	西	3	8		
24	44	0	13.10	0.00	125.2	0.0	西	4	9		
25	38	0	11.61	0.00	123.5	0.0	西南西	2	6		
26	60	0	12.44	0.00	123.8	55.6	西	2	8		
27	44	0	13.77	0.00	111.8	0.0	西	4	10		
28	36	0	14.26	0.00	86.0	0.0	西	4	9		
29	98	0	15.95	0.00	82.7	0.0	西南西	3	6		
30	38	0	18.31	0.00	80.2	0.0	西南西	2	6		
31	38	0	15.93	0.00	76.2	0.0	西南西	4	9		
最小値	2	0	0.00	0.00	0.0	0.0	-	2	6		
最大値	240	0	18.31	17.23	181.6	69.6	-	4	15		
平均値	97	0	9.31	8.24	109.3	10.6	-	3	9		
積算値	3002	0	288.52	255.46	3388.7	327.4	-	-	-		

2020.01

ユ ー テ イ リ テ イ 月 報

川口市 戸塚環境センター

日付	流 量						大 気			備 考	
	プ ラ ン ト 水	洗 車 水	4 噴 号霧 炉水 炉 内	3 噴 号霧 炉水 炉 内	再 使 用 水	放 流 水	風 向	風 速	外 気 温 度		
	F801	F804	F409	F309	F721	F722	X001	X002	X003		
	m3/h				m3			m/s	℃		
1	38	0	12.74	0.00	75.4	0.0	西南西	3	8		
2	122	0	14.08	0.00	73.0	0.0	西	2	7		
3	36	0	3.68	0.00	28.4	67.4	西南西	2	8		
4	58	0	0.00	11.83	39.5	0.0	西南西	4	8		
5	124	0	0.00	11.24	42.9	0.0	西南西	3	6		
6	42	0	0.00	11.96	48.9	0.0	西南西	3	8		
7	100	0	8.48	11.22	109.9	0.0	西南西	3	6		
8	120	0	13.20	14.04	119.3	0.0	西南西	2	7		
9	88	0	14.89	14.36	125.0	0.0	西	4	15		
10	132	0	9.21	14.26	97.3	0.0	西北西	2	8		
11	72	0	0.00	16.16	42.8	0.0	西南西	3	7		
12	124	0	0.00	17.91	45.1	0.0	西	2	6		
13	136	0	0.00	12.67	48.7	0.0	西南西	3	10		
14	40	0	0.00	11.85	47.9	0.0	南西	2	9		
15	44	0	0.00	14.14	59.8	63.0	西南西	2	7		
16	50	0	0.00	15.89	88.5	0.0	西	3	8		
17	46	0	0.00	13.39	86.2	0.0	西南西	3	7		
18	64	0	0.00	12.99	82.9	0.0	西南西	4	4		
19	88	0	0.00	14.73	82.5	0.0	西	2	7		
20	100	0	0.00	14.68	83.5	0.0	西南西	2	9		
21	52	0	0.00	12.26	81.3	53.2	西南西	5	8		
22	44	0	0.00	12.84	79.7	0.0	西南西	2	4		
23	102	0	0.00	14.35	63.6	0.0	西南西	2	6		
24	32	0	0.00	17.47	48.3	0.0	南西	2	11		
25	46	0	0.00	15.27	43.7	53.0	西	4	8		
26	176	0	0.00	13.03	43.4	0.0	西南西	2	5		
27	30	0	0.00	13.68	48.1	0.0	西	2	4		
28	42	0	7.51	14.74	83.4	0.0	西南西	6	5		
29	206	0	11.94	15.19	116.6	0.0	西	4	16		
30	90	0	13.98	14.73	121.8	72.0	西南西	2	16		
31	168	0	12.14	14.48	183.6	0.0	西南西	5	12		
最小値	30	0	0.00	0.00	28.4	0.0	-	2	4		
最大値	206	0	14.89	17.91	183.6	72.0	-	6	16		
平均値	84	0	3.93	12.62	75.5	10.0	-	3	8		
積算値	2612	0	121.85	391.36	2341.0	308.6	-	-	-		

2020.02

ユ ー テ イ リ テ イ 月 報

川口市 戸塚環境センター

日付	流 量						大 気			備 考	
	プ ラ ン ト 水	洗 車 水	4 噴 号霧 炉水 炉内	3 噴 号霧 炉水 炉内	再 使用 水	放 流 水	風 向	風 速	外 気 温 度		
	F801	F804	F409	F309	F721	F722	X001	X002	X003		
	m3/h				m3			m/s	℃		
1	134	0	15.39	17.28	154.4	0.0	西南西	3	12		
2	154	0	15.18	15.16	140.9	0.0	西南西	3	11		
3	234	0	14.00	13.51	140.2	0.0	西	2	11		
4	138	0	14.07	11.91	139.3	0.0	西	3	9		
5	122	0	17.78	11.96	136.4	0.0	西南西	4	11		
6	156	0	13.04	14.83	136.6	0.0	西	6	5		
7	132	0	12.92	11.38	125.9	33.1	西南西	2	3		
8	136	0	13.17	11.16	116.1	36.1	西南西	3	6		
9	188	0	12.13	12.15	135.9	0.0	西南西	4	7		
10	208	0	10.91	15.31	145.8	0.0	西南西	2	6		
11	168	0	11.41	12.74	183.4	0.0	西南西	3	10		
12	210	0	12.80	12.90	182.9	0.0	西	2	10		
13	74	0	15.33	13.34	179.8	0.0	南西	2	14		
14	168	0	12.11	11.14	176.9	0.0	西	2	13		
15	144	0	11.99	12.74	175.7	0.0	西南西	2	13		
16	190	0	12.51	12.02	170.2	0.0	西南西	2	10		
17	152	0	9.14	10.28	170.2	0.0	西	3	10		
18	96	0	10.97	11.73	180.1	0.0	西	4	10		
19	160	0	12.13	11.70	185.7	0.0	西南西	3	10		
20	142	0	11.43	14.52	181.1	0.0	南西	3	9		
21	128	0	11.04	12.27	180.0	0.0	西	3	11		
22	92	0	10.41	11.34	163.3	0.0	西	4	13		
23	226	0	10.87	9.01	145.2	0.0	西南西	5	13		
24	198	0	11.30	9.29	137.7	1.9	西南西	3	14		
25	158	0	10.20	11.36	136.1	50.0	西	3	11		
26	122	0	10.52	8.21	131.5	0.0	西南西	4	8		
27	84	0	11.47	0.00	64.2	0.0	西南西	4	7		
28	42	0	10.43	0.00	61.0	63.9	西	3	7		
29	40	0	11.10	0.00	59.6	0.0	西	3	9		
30											
31											
最小値	40	0	9.14	0.00	59.6	0.0	-	2	3		
最大値	234	0	17.78	17.28	185.7	63.9	-	6	14		
平均値	145	0	12.27	11.01	146.1	6.4	-	3	10		
積算値	4196	0	355.75	319.24	4236.1	185.0	-	-	-		

2020.03

ユ ー テ イ リ テ イ 月 報

川口市 戸塚環境センター

日付	流 量						大 気			備 考	
	プ ラ ン ト 水	洗 車 水	4 噴 号霧 炉水 炉内	3 噴 号霧 炉水 炉内	再 使用 水	放 流 水	風 向	風 速	外 気 温 度		
	F801	F804	F409	F309	F721	F722	X001	X002	X003		
	m3/h				m3			m/s	℃		
1	160	0	12.93	0.00	61.4	0.0	西南西	3	13		
2	88	0	13.08	0.00	25.8	0.0	西南西	4	7		
3	46	0	12.43	0.00	57.5	54.5	西	4	13		
4	118	0	14.52	0.00	61.5	0.0	西	3	8		
5	54	0	14.09	0.00	62.2	0.0	西	4	11		
6	88	0	13.01	0.00	62.8	0.0	西南西	4	11		
7	122	0	13.68	0.00	58.7	0.0	西	3	7		
8	76	0	14.13	0.00	61.8	51.7	西南西	4	7		
9	132	0	16.88	0.00	60.9	0.0	西南西	4	13		
10	36	0	14.60	0.00	57.3	0.0	西南西	2	15		
11	100	0	11.76	6.67	91.8	0.0	西南西	4	19		
12	178	0	11.54	13.53	141.4	0.0	西	4	13		
13	102	0	11.38	13.74	144.1	51.5	西	2	14		
14	122	0	11.74	12.99	135.0	0.0	西南西	4	5		
15	198	0	10.05	14.15	137.9	0.0	西	3	9		
16	186	0	12.24	16.95	137.6	0.0	西南西	4	10		
17	160	0	11.67	12.96	132.8	0.0	西	3	9		
18	140	0	10.01	14.82	128.9	0.0	西南西	3	16		
19	58	0	0.00	15.96	48.3	0.0	西	4	15		
20	52	0	0.00	17.94	46.4	54.9	西南西	4	15		
21	122	0	0.00	14.90	49.8	0.0	西南西	3	15		
22	68	0	0.00	12.63	48.9	0.0	西南西	4	17		
23	134	0	0.00	12.14	46.2	0.0	西南西	2	11		
24	44	0	0.00	16.05	48.0	74.8	西	5	8		
25	54	0	0.00	17.61	46.0	0.0	西南西	3	10		
26	48	0	0.00	13.80	46.4	0.0	西	2	14		
27	132	0	0.00	13.85	49.8	67.6	西北西	6	16		
28	132	0	0.00	16.89	44.6	0.0	西南西	5	16		
29	36	0	0.00	14.14	46.0	0.0	西南西	4	3		
30	60	0	0.00	15.12	43.6	0.0	西南西	2	8		
31	38	0	0.00	15.15	43.1	0.0	西南西	2	10		
最小値	36	0	0.00	0.00	25.8	0.0	-	2	3		
最大値	198	0	16.88	17.94	144.1	74.8	-	6	19		
平均値	99	0	7.41	9.74	71.8	11.5	-	4	12		
積算値	3084	0	229.74	301.99	2226.5	355.0	-	-	-		

2020.04

ユ ー テ イ リ テ イ 月 報

川口市 戸塚環境センター

日付	流 量						大 気			備 考	
	プ ラ ン ト 水	洗 車 水	4 噴 号霧 炉水 炉内	3 噴 号霧 炉水 炉内	再 使用 水	放 流 水	風 向	風 速	外 気 温 度		
	F801	F804	F409	F309	F721	F722	X001	X002	X003		
	m3/h				m3			m/s	℃		
1	94	0	9.86	17.18	84.6	0.0	西南西	3	12		
2	74	0	14.97	12.96	134.1	0.0	西南西	7	18		
3	158	0	12.48	12.44	157.5	0.0	南西	3	14		
4	124	0	10.84	12.78	153.7	0.0	南西	4	18		
5	232	0	16.48	14.13	147.7	0.0	西北西	3	11		
6	156	0	14.86	13.28	147.0	19.1	西	3	17		
7	110	0	12.16	12.52	140.8	32.1	西南西	3	13		
8	170	0	10.00	7.78	128.1	0.0	西	2	15		
9	76	0	12.22	0.00	86.0	0.0	西南西	3	13		
10	56	0	12.35	0.00	76.1	0.0	西南西	5	12		
11	56	0	10.60	0.00	68.2	0.0	西	4	11		
12	136	0	11.33	0.00	70.8	0.0	西	3	10		
13	38	0	11.98	0.00	72.4	0.0	西南西	7	8		
14	46	0	15.60	0.00	78.4	54.7	西南西	5	14		
15	52	0	11.63	0.00	81.5	0.0	西南西	3	16		
16	40	0	14.37	0.00	79.4	0.0	南西	5	11		
17	66	0	14.18	0.00	59.5	53.9	南西	3	13		
18	50	0	19.19	0.00	3.1	63.1	西南西	4	13		
19	32	0	19.02	8.09	31.9	0.0	西南西	5	15		
20	36	0	18.96	16.57	56.4	0.0	西南西	2	10		
21	46	0	18.96	18.75	55.8	0.0	西南西	2	16		
22	60	0	18.96	14.76	55.9	0.0	西南西	3	14		
23	48	0	18.96	15.52	57.9	64.7	西南西	3	13		
24	46	0	18.96	17.50	53.2	0.0	西南西	4	12		
25	72	0	18.96	17.72	47.7	0.0	西南西	4	14		
26	116	0	13.87	14.48	43.3	0.0	西南西	4	18		
27	74	0	0.00	12.15	43.5	0.0	西南西	2	12		
28	44	0	0.00	11.78	42.5	0.0	西	2	13		
29	48	0	0.00	14.77	40.0	0.0	西南西	2	16		
30	48	0	0.00	14.57	42.7	60.3	西南西	4	19		
31											
最小値	32	0	0.00	0.00	3.1	0.0	-	2	8		
最大値	232	0	19.19	18.75	157.5	64.7	-	7	19		
平均値	80	0	12.72	9.32	78.0	11.6	-	4	14		
積算値	2404	0	381.75	279.73	2339.7	347.9	-	-	-		

2020.05

ユ ー テ イ リ テ イ 月 報

川口市 戸塚環境センター

日付	流 量						大 気			備 考	
	プ ラ ン ト 水	洗 車 水	4 噴 号霧 炉水 炉内	3 噴 号霧 炉水 炉内	再 使用 水	放 流 水	風 向	風 速	外 気 温 度		
	F801	F804	F409	F309	F721	F722	X001	X002	X003		
	m3/h				m3			m/s	℃		
1	200	0	8.32	11.07	116.3	14.1	西	3	21		
2	190	0	15.30	13.14	154.2	0.0	西南西	2	23		
3	194	0	13.95	14.07	147.5	55.7	西南西	3	22		
4	222	0	12.95	12.39	143.7	0.0	西南西	3	20		
5	76	0	18.72	18.05	144.8	0.0	西南西	3	22		
6	162	0	14.80	16.44	135.7	0.0	西南西	2	17		
7	156	0	16.38	17.45	133.3	0.0	西南西	3	18		
8	142	0	10.22	13.94	126.4	0.0	西南西	3	18		
9	92	0	0.00	16.54	57.9	53.2	西	3	18		
10	88	0	0.00	16.12	88.6	0.0	西南西	4	21		
11	106	0	0.00	18.85	87.0	0.0	西	3	24		
12	54	0	0.00	14.98	77.5	61.0	西南西	3	22		
13	66	0	0.00	14.74	77.9	0.0	西	3	23		
14	54	0	0.00	12.64	74.4	0.0	西	3	22		
15	58	0	0.00	15.84	76.0	0.0	西南西	3	24		
16	120	0	0.00	13.94	78.3	0.0	西南西	4	18		
17	62	0	0.00	12.80	69.5	0.0	西	3	23		
18	162	0	0.00	15.36	66.5	74.3	西南西	3	18		
19	42	0	0.00	12.79	67.5	22.0	西南西	4	17		
20	42	0	0.00	11.83	68.1	37.6	南西	4	12		
21	48	0	0.00	10.84	66.3	0.0	西南西	2	13		
22	102	0	0.00	13.23	66.5	4.0	西南西	2	16		
23	44	0	0.00	12.29	63.4	70.1	西	3	19		
24	120	0	0.00	13.02	61.1	0.0	西南西	3	22		
25	82	0	0.00	12.16	60.0	0.0	西	3	23		
26	66	0	0.00	11.45	66.4	0.0	西南西	2	21		
27	48	0	0.00	13.42	70.9	55.4	西	3	22		
28	54	0	0.00	11.96	73.9	0.0	西	3	21		
29	52	0	0.00	12.03	73.7	0.0	西南西	3	23		
30	52	0	0.00	14.30	75.2	0.0	西	3	23		
31	124	0	0.00	10.72	73.5	0.0	西	3	22		
最小値	42	0	0.00	10.72	57.9	0.0	-	2	12		
最大値	222	0	18.72	18.85	154.2	74.3	-	4	24		
平均値	99	0	3.57	13.82	88.5	14.4	-	3	20		
積算値	3080	0	110.64	428.40	2742.0	447.4	-	-	-		

2020.06

ユ ー テ イ リ テ イ 月 報

川口市 戸塚環境センター

日付	流 量						大 気			備 考	
	プ ラ ン ト 水	洗 車 水	4 噴 号霧 炉水 炉内	3 噴 号霧 炉水 炉内	再 使用 水	放 流 水	風 向	風 速	外 気 温 度		
	F801	F804	F409	F309	F721	F722	X001	X002	X003		
	m3/h				m3			m/s	℃		
1	144	0	0.00	15.21	77.1	0.0	西南西	2	20		
2	46	0	0.00	11.91	74.7	0.0	西	2	24		
3	66	0	0.00	16.40	76.7	60.9	西	3	25		
4	48	0	0.00	16.59	77.6	0.0	西	3	24		
5	66	0	0.00	13.13	78.7	0.0	西南西	2	26		
6	128	0	0.00	10.68	78.4	0.0	西南西	3	24		
7	142	0	0.00	14.38	76.1	0.0	西南西	4	22		
8	130	0	0.00	14.84	77.7	0.0	西南西	3	24		
9	52	0	0.00	14.39	74.6	81.6	西	3	27		
10	50	0	0.00	13.29	68.1	0.0	西南西	6	27		
11	48	0	0.00	11.98	76.6	0.0	西南西	8	25		
12	66	0	0.00	11.45	67.0	0.0	西南西	3	27		
13	42	0	0.00	11.84	60.5	55.1	西	2	20		
14	44	0	0.00	14.61	50.2	0.0	南西	1	22		
15	62	0	0.00	11.05	53.4	0.0	西南西	3	28		
16	48	0	0.00	14.50	51.7	0.0	西	3	27		
17	52	0	0.00	20.26	53.0	58.3	西	3	25		
18	116	0	0.00	14.93	50.4	0.0	西南西	2	23		
19	66	0	0.00	6.93	43.4	66.6	西	3	19		
20	40	0	0.00	0.00	20.7	8.3	西	2	25		
21	34	0	0.00	0.00	0.6	0.0	西	3	21		
22	20	0	0.00	0.00	1.9	48.4	南西	4	19		
23	20	0	0.00	0.00	1.8	34.5	南西	3	22		
24	24	0	0.00	10.19	23.2	55.8	西	4	22		
25	26	0	0.00	17.18	40.0	0.0	西南西	3	20		
26	44	0	0.00	16.12	38.4	0.0	西南西	2	25		
27	44	0	0.00	16.87	47.0	0.0	西南西	2	26		
28	134	0	0.00	15.43	43.5	0.0	西南西	2	23		
29	102	0	0.00	12.09	42.3	55.2	南西	3	26		
30	56	0	0.00	10.44	44.4	0.0	西	4	25		
31											
最小値	20	0	0.00	0.00	0.6	0.0	-	1	19		
最大値	144	0	0.00	20.26	78.7	81.6	-	8	28		
平均値	65	0	0.00	11.89	52.3	17.5	-	3	24		
積算値	1960	0	0.00	356.69	1569.7	524.7	-	-	-		

2020.07

ユ ー テ イ リ テ イ 月 報

川口市 戸塚環境センター

日付	流 量						大 気			備 考	
	プ ラ ン ト 水	洗 車 水	4 噴 号霧 炉水 炉内	3 噴 号霧 炉水 炉内	再 使用 水	放 流 水	風 向	風 速	外 気 温 度		
	F801	F804	F409	F309	F721	F722	X001	X002	X003		
	m3/h				m3			m/s	℃		
1	58	0	0.00	13.02	51.1	0.0	西	9	26		
2	52	0	0.00	17.32	54.1	60.8	西南西	4	27		
3	42	0	0.00	15.41	56.6	0.0	西	3	23		
4	40	0	0.00	14.74	68.9	0.0	西南西	4	23		
5	54	0	0.00	12.46	57.2	0.0	西南西	3	25		
6	114	0	0.00	10.11	67.9	77.3	西南西	5	25		
7	88	0	7.12	10.64	94.5	0.0	南西	8	28		
8	116	0	12.54	13.66	155.2	0.0	西南西	5	27		
9	172	0	9.94	11.07	199.4	0.0	西	3	24		
10	72	0	10.63	10.23	166.9	0.0	西南西	3	27		
11	194	0	10.81	12.78	142.5	0.0	西南西	6	28		
12	158	0	15.93	11.36	132.8	0.0	西南西	3	29		
13	52	0	9.89	0.00	45.7	0.0	西	3	21		
14	46	0	12.58	0.00	56.3	0.0	西南西	2	22		
15	40	0	13.97	0.00	58.3	0.0	西	2	20		
16	46	0	14.09	0.00	55.5	57.8	西南西	3	21		
17	42	0	10.35	0.00	54.4	0.0	西南西	2	20		
18	40	0	10.89	0.00	53.5	0.0	西	2	21		
19	62	0	14.04	0.00	54.5	0.0	南西	2	26		
20	90	0	13.22	0.00	55.2	0.0	南西	3	27		
21	58	0	11.98	0.00	54.2	50.5	西南西	2	26		
22	42	0	11.04	0.00	54.8	0.0	西南西	2	27		
23	76	0	10.48	0.00	57.2	0.0	西	2	24		
24	44	0	11.12	0.00	74.4	31.3	西南西	1	26		
25	44	0	14.10	0.00	71.9	0.0	西南西	2	25		
26	38	0	14.63	0.00	74.5	0.0	西	2	26		
27	62	0	11.85	0.00	79.6	50.3	西南西	2	28		
28	44	0	11.78	0.00	77.4	0.0	西南西	2	27		
29	136	0	12.80	8.64	132.3	56.0	西	3	22		
30	132	0	12.16	14.87	160.5	0.0	西	2	24		
31	144	0	13.92	12.68	163.6	0.0	西	2	26		
最小値	38	0	0.00	0.00	45.7	0.0	-	1	20		
最大値	194	0	15.93	17.32	199.4	77.3	-	9	29		
平均値	77	0	9.74	6.10	86.5	12.4	-	3	25		
積算値	2398	0	301.86	188.99	2680.9	384.0	-	-	-		

2020.08

ユ ー テ イ リ テ イ 月 報

川口市 戸塚環境センター

日付	流 量						大 気			備 考	
	プ ラ ン ト 水	洗 車 水	4 噴 号霧 炉水 炉内	3 噴 号霧 炉水 炉内	再 使用 水	放 流 水	風 向	風 速	外 気 温 度		
	F801	F804	F409	F309	F721	F722	X001	X002	X003		
	m3/h				m3			m/s	℃		
1	144	0	10.94	14.62	159.6	0.0	西南西	3	28		
2	182	0	12.33	11.44	156.9	0.0	西南西	3	27		
3	202	0	12.34	13.85	150.5	0.0	西南西	2	29		
4	136	0	13.12	11.94	151.2	0.0	西南西	2	31		
5	148	0	15.05	11.65	150.1	0.0	西南西	2	31		
6	210	0	14.98	14.14	150.9	0.0	西南西	3	30		
7	116	0	17.19	12.36	154.9	62.0	西南西	3	32		
8	122	0	17.41	11.80	148.5	0.0	南西	4	28		
9	158	0	17.47	10.77	145.4	0.0	西南西	2	31		
10	204	0	11.78	9.44	143.0	0.0	西	2	34		
11	172	0	13.44	10.84	142.1	0.0	西南西	3	34		
12	130	0	13.66	12.55	144.8	0.0	西南西	2	33		
13	64	0	12.04	11.40	135.7	64.9	西北西	3	32		
14	86	0	8.15	10.58	128.9	0.0	西	3	33		
15	76	0	9.37	11.34	130.7	0.0	西南西	2	34		
16	164	0	7.01	7.86	121.8	0.0	西南西	4	32		
17	96	0	0.00	10.59	45.3	51.8	西	2	33		
18	82	0	0.00	10.88	47.0	0.0	西南西	3	30		
19	106	0	7.88	10.11	104.1	0.0	西	2	31		
20	128	0	12.15	9.22	149.6	0.0	南西	2	32		
21	146	0	10.44	8.54	150.7	0.0	西南西	2	33		
22	158	0	11.72	7.66	190.9	0.0	南西	3	30		
23	170	0	10.53	8.83	182.4	0.0	西南西	2	28		
24	242	0	12.32	9.26	181.5	0.0	西	3	28		
25	118	0	11.36	8.89	183.0	0.0	西	3	29		
26	160	0	10.41	10.65	176.1	1.0	西南西	2	30		
27	96	0	12.26	10.60	171.0	0.0	西南西	3	31		
28	78	0	7.12	9.65	151.0	54.0	西南西	3	31		
29	90	0	0.00	12.06	41.0	0.0	西南西	3	32		
30	106	0	0.00	8.74	41.3	0.0	西	2	32		
31	120	0	0.00	13.17	50.7	0.0	西南西	4	27		
最小値	64	0	0.00	7.66	41.0	0.0	-	2	27		
最大値	242	0	17.47	14.62	190.9	64.9	-	4	34		
平均値	136	0	10.08	10.82	134.9	7.5	-	3	31		
積算値	4210	0	312.47	335.43	4180.6	233.7	-	-	-		

2020.09

ユ ー テ ィ リ テ ィ 月 報

川口市 戸塚環境センター

日付	流 量						大 気			備 考	
	プ ラ ン ト 水	洗 車 水	4 噴 号 霧 炉 水 炉 内	3 噴 号 霧 炉 水 炉 内	再 使 用 水	放 流 水	風 向	風 速	外 気 温 度		
	F801	F804	F409	F309	F721	F722	X001	X002	X003		
	m3/h				m3/h			m/s	℃		
1	68	0	0.00	15.60	53.3	50.3	南南西	2	26		
2	112	0	3.94	16.38	88.5	0.0	西	2	27		
3	96	0	11.91	10.10	109.0	0.0	南西	2	29		
4	124	0	8.51	9.73	105.6	0.0	西南西	2	28		
5	142	0	8.49	11.44	100.1	0.0	西	2	27		
6	126	0	8.60	11.10	99.0	0.0	西南西	3	25		
7	226	0	7.94	12.94	111.4	0.0	西南西	2	27		
8	76	0	10.19	10.59	124.8	0.0	南南東	5	28		
9	176	0	12.20	7.85	119.1	0.0	西	3	26		
10	194	0	10.01	14.13	123.0	15.7	南西	5	27		
11	134	0	10.97	12.98	124.0	43.3	西	5	26		
12	178	0	11.98	13.14	124.9	0.0	西	5	25		
13	234	0	10.43	9.13	126.4	0.0	北西	3	27		
14	158	0	10.92	8.78	135.5	0.0	南	2	23		
15	156	0	11.59	5.83	133.5	0.0	西南西	2	22		
16	72	0	15.08	0.00	59.6	58.7	西南西	1	23		
17	50	0	17.01	0.00	57.8	0.0	西南西	2	26		
18	54	0	11.79	0.00	59.7	0.0	西北西	1	28		
19	140	0	12.39	0.00	54.6	0.0	南西	4	24		
20	106	0	11.05	0.00	55.2	68.3	南	4	23		
21	138	0	13.49	0.00	86.5	0.0	南南西	0	21		
22	54	0	11.67	0.00	118.8	0.0	西南西	5	21		
23	160	0	12.77	0.00	90.1	0.0	北西	8	21		
24	56	0	19.08	0.00	92.7	68.6	西北西	7	21		
25	52	0	17.00	0.00	92.5	0.0	西南西	4	22		
26	50	0	14.51	0.00	86.0	0.0	南西	2	20		
27	172	0	12.21	0.00	86.0	0.0	西北西	3	23		
28	56	0	11.44	0.00	55.7	72.4	南西	3	21		
29	52	0	14.26	0.00	38.4	76.0	南南西	3	20		
30	48	0	11.02	0.00	42.8	72.5	南東	2	18		
最小値	48	0	0.00	0.00	38.4	0.0	-	0	18		
最大値	234	0	19.08	16.38	135.5	76.0	-	8	29		
平均値	115	0	11.42	5.66	91.8	17.5	-	3	24		
積算値	3460	0	342.45	169.72	2754.5	525.8	-	-	-		

2020.10

ユ ー テ ィ リ テ ィ 月 報

川口市 戸塚環境センター

日付	流 量						大 気			備 考
	プ ラ ン ト 水	洗 車 水	4 噴 号 霧 炉水 炉内	3 噴 号 霧 炉水 炉内	再 使 用 水	放 流 水	風 向	風 速	外 気 温 度	
	F801	F804	F409	F309	F721	F722	X001	X002	X003	
日付	m3/h				m3/h			m/s	℃	
1	42	0	0.83	0.00	8.0	33.6	南	1	18	
2	26	0	0.00	0.00	1.4	30.4	北西	3	20	
3	8	0			0.0	0.0	北北東	1	18	
4										
5										
6										
7	40	0	0.00	0.00	0.8	45.7	東	2	15	
8	70	0	0.00	0.00	1.1	81.2	南西	2	14	
9	30	0	0.00	0.00	1.0	72.1	東	4	13	
10										
11										
12	18	0	0.00	0.00	0.9	0.0	東	1	21	
13	146	0	0.10	0.10	2.7	42.9	西南西	2	19	
14	48	0	0.00	0.00	1.1	0.0	西北西	3	19	
15	18	0	0.00	0.00	0.8	0.0	北	2	15	
16	80	0	0.00	0.00	0.7	32.6	西	1	15	
17	78	0	0.00	0.00	1.0	0.0	西	4	11	
18	10	0	0.00	0.00	0.0	0.0	北西	2	13	
19	38	0	0.00	0.00	1.6	0.0	南西	3	12	
20	16	0	0.00	0.00	0.6	0.0	西北西	4	13	
21	14	0	0.00	0.00	0.4	0.0	南	3	14	
22	10	0	0.00	0.00	0.4	0.0	北北西	2	17	
23	10	0	0.00	0.00	13.0	0.0	東北東	4	17	
24	14	0	0.00	0.00	0.0	0.0	東	3	13	
25	14	0	0.00	0.00	0.0	0.0	西南西	3	14	
26	18	0	0.00	0.00	0.0	0.0	北	3	14	
27	14	0	0.00	0.00	0.0	68.8	南西	2	14	
28	14	0	0.00	0.00	0.4	2.7	南東	2	16	
29	16	0	0.00	0.00	2.7	47.2	北西	4	14	
30	18	0	0.00	0.00	0.3	0.0	東	5	10	
31	14	0	0.00	0.00	0.3	0.0	東南東	2	11	
最小値	8	0	0.00	0.00	0.0	0.0	—	1	10	
最大値	146	0	0.83	0.10	13.0	81.2	—	5	21	
平均値	32	0	0.04	0.00	1.5	17.6	—	3	15	
積算値	824	0	0.93	0.10	39.2	457.2	—	—	—	

2020.11

ユ ー テ イ リ テ イ 月 報

川口市 戸塚環境センター

日付	流 量						大 気			備 考
	プ ラ ン ト 水	洗 車 水	4 噴 号 霧 炉 水 炉 内	3 噴 号 霧 炉 水 炉 内	再 使 用 水	放 流 水	風 向	風 速	外 気 温 度	
	F801	F804	F409	F309	F721	F722	X001	X002	X003	
	m3/h			m3/h			m/s		℃	
1	14	0	0.00	0.00	1.1	0.0	西	3	13	
2	16	0	0.00	0.00	1.0	0.0	北西	2	14	
3	14	0	0.00	0.00	0.7	65.8	西	3	13	
4	30	0	16.40	0.00	46.6	0.0	西南西	1	12	
5	60	0	24.00	0.00	67.0	0.0	西南西	4	11	
6	96	0	36.10	0.00	67.6	0.0	西南西	2	15	
7	44	0	28.80	0.00	65.0	0.0	西	1	16	
8	146	0	28.80	0.00	61.0	0.0	西	7	18	
9	48	0	26.80	0.00	68.6	0.0	西南西	1	10	
10	90	0	22.20	0.00	76.9	51.5	西南西	2	11	
11	160	0	24.90	11.10	112.4	0.0	南西	1	11	
12	150	0	17.50	18.10	140.3	0.0	西南西	1	11	
13	166	0	15.30	18.40	137.7	0.0	西	1	13	
14	160	0	20.80	23.00	134.3	51.8	西	1	12	
15	188	0	22.10	22.20	127.0	0.0	西	1	13	
16	176	0	22.20	20.20	135.4	0.0	西	2	18	
17	178	0	22.70	23.70	129.9	0.0	西	3	11	
18	186	0	20.20	19.50	135.8	0.0	西	2	16	
19	74	0	18.80	19.50	140.9	0.0	南西	4	22	
20	164	0	18.50	15.00	152.6	0.0	西	4	21	
21	206	0	20.40	18.60	156.2	0.0	西南西	1	15	
22	194	0	20.90	21.70	148.6	0.0	西北西	2	16	
23	258	0	12.30	16.90	143.1	34.4	西南西	1	15	
24	62	0	0.00	13.80	69.2	26.8	西	4	10	
25	130	0	11.00	16.80	111.1	0.0	南西	1	11	
26	198	0	22.10	22.10	139.7	0.0	西北西	3	13	
27	168	0	19.20	18.60	138.6	0.0	西南西	3	11	
28	184	0	17.70	16.20	135.2	62.0	西	3	12	
29	180	0	19.90	14.70	135.1	0.0	西北西	1	9	
30	124	0	15.80	11.10	134.8	0.0	西北西	2	10	
最小値	14	0	0.00	0.00	0.7	0.0	-	1	9	
最大値	258	0	36.10	23.70	156.2	65.8	-	7	22	
平均値	129	0	18.18	12.04	103.8	9.7	-	2	13	
積算値	3864	0	545.40	361.20	3113.4	292.3	-	-	-	

日付	流 量						大 気			備 考
	プ ラ ン ト 水	洗 車 水	4 噴 号 霧 炉水 炉内	3 噴 号 霧 炉水 炉内	再 使 用 水	放 流 水	風 向	風 速	外 気 温 度	
	F801	F804	F409	F309	F721	F722	X001	X002	X003	
日付	m3/h				m3/h			m/s	℃	
1	204	0	15.80	11.00	133.1	0.0	西南西	2	9	
2	168	0	14.00	12.20	130.6	0.0	西	4	8	
3	106	0	14.00	13.90	125.4	0.0	西南西	4	6	
4	152	0	12.80	12.80	132.8	0.0	南西	3	8	
5	124	0	19.50	20.70	134.6	0.0	南西	2	7	
6	232	0	21.30	18.40	138.3	0.0	西南西	3	11	
7	182	0	19.00	18.30	134.4	0.0	西	1	9	
8	156	0	14.80	14.70	131.6	50.7	西南西	3	10	
9	192	0	13.00	16.50	133.4	0.0	南西	2	8	
10	128	0	15.20	14.80	131.3	0.0	西	4	12	
11	164	0	15.20	13.90	127.2	0.0	西	1	12	
12	228	0	12.50	14.70	126.2	0.0	西北西	2	9	
13	214	0	10.90	16.30	130.1	0.0	西	3	7	
14	186	0	13.40	14.90	165.8	0.0	西南西	4	12	
15	120	0	20.80	21.30	201.2	0.0	南西	1	7	
16	150	0	16.00	14.30	165.2	67.0	西南西	2	1	
17	144	0	14.50	15.20	95.0	0.0	南西	1	3	
18	192	0	14.00	14.20	118.7	0.0	西	2	9	
19	72	0	15.50	16.20	156.9	0.0	西	3	8	
20	258	0	11.60	14.30	153.8	0.0	西南西	6	6	
21	132	0	10.20	12.20	140.4	0.0	西	1	3	
22	82	0	10.80	0.00	83.8	0.0	西北西	3	5	
23	46	0	19.40	0.00	72.6	56.5	西	1	10	
24	50	0	17.00	0.00	65.4	0.0	西	3	9	
25	42	0	9.90	0.00	63.2	0.0	西南西	3	5	
26	140	0	11.40	0.00	68.4	0.0	西北西	3	3	
27	48	0	10.30	0.00	66.4	0.0	西南西	4	5	
28	42	0	13.90	0.00	52.9	0.0	西南西	0	8	
29	126	0	9.30	0.00	52.5	0.0	西	3	7	
30	42	0	11.40	0.00	55.1	0.0	西南西	5	6	
31	62	0	11.10	0.00	49.9	0.0	西南西	1	4	
最小値	42	0	9.30	0.00	49.9	0.0	—	0	1	
最大値	258	0	21.30	21.30	201.2	67.0	—	6	12	
平均値	135	0	14.15	10.35	114.1	5.6	—	3	7	
積算値	4184	0	438.50	320.80	3536.2	174.2	—	—	—	

2021.01

ユ ー テ ィ リ テ ィ 月 報

川口市 戸塚環境センター

日付	流 量						大 気			備 考
	プ ラ ン ト 水	洗 車 水	4 噴 号 霧 炉 水 炉 内	3 噴 号 霧 炉 水 炉 内	再 使 用 水	放 流 水	風 向	風 速	外 気 温 度	
	F801	F804	F409	F309	F721	F722	X001	X002	X003	
日付	m3/h				m3/h			m/s	℃	
1	100	0	13.10	0.00	57.0	0.0	西	5	10	
2	128	0	15.70	0.00	56.8	0.0	西	2	1	
3	64	0	12.70	0.00	65.3	0.0	南西	1	4	
4	148	0	17.50	0.00	67.3	66.3	西北西	2	4	
5	44	0	15.30	0.00	69.2	0.0	西南西	1	4	
6	40	0	16.20	0.00	65.3	0.0	西	1	5	
7	52	0	16.30	0.00	63.1	0.0	西南西	2	3	
8	64	0	12.40	10.20	109.8	0.0	南西	1	1	
9	62	0	0.00	16.40	58.6	0.0	西南西	3	0	
10	152	0	0.00	17.10	59.5	0.0	西	2	2	
11	44	0	0.00	15.70	51.6	0.0	北西	3	1	
12	88	0	0.00	15.40	67.3	0.0	西北西	3	4	
13	48	0	0.00	16.80	96.3	0.0	南西	2	6	
14	62	0	0.00	16.50	93.6	0.0	南西	1	8	
15	46	0	0.00	19.50	91.8	0.0	西北西	2	7	
16	50	0	0.00	20.40	82.0	0.0	西北西	3	7	
17	138	0	0.00	15.10	72.6	56.4	西北西	2	2	
18	124	0	0.00	18.60	75.9	0.0	西	3	4	
19	48	0	0.00	21.50	74.0	0.0	西南西	10	2	
20	52	0	0.00	21.70	66.0	0.0	西	4	0	
21	96	0	0.00	20.10	58.5	0.0	西南西	2	4	
22	46	0	0.00	24.20	54.2	0.0	西北西	3	9	
23	76	0	0.00	20.00	53.4	0.0	西北西	6	2	
24	120	0	0.00	21.40	57.6	0.0	西北西	5	6	
25	136	0	0.00	19.90	60.8	19.1	西南西	1	6	
26	48	0	0.00	18.80	68.0	53.1	西南西	2	9	
27	152	0	15.30	21.60	112.9	0.0	南西	5	13	
28	58	0	19.90	23.40	137.1	0.0	西南西	1	4	
29	152	0	20.70	19.00	135.9	0.0	西南西	3	5	
30	218	0	18.80	18.20	132.9	0.0	西南西	1	6	
31	164	0	14.10	15.70	134.1	0.0	西南西	1	3	
最小値	40	0	0.00	0.00	51.6	0.0	－	1	0	
最大値	218	0	20.70	24.20	137.1	66.3	－	10	13	
平均値	91	0	6.71	14.43	79.0	6.3	－	3	5	
積算値	2820	0	208.00	447.20	2448.4	194.9	－	－	－	

2021.02

ユ　ー　テ　ィ　リ　テ　ィ　月　報

川口市 戸塚環境センター

日付	流　　量						大　　気			備　　考
	プ ラ ン ト 水	洗 車 水	4 噴 号霧 炉水 炉内	3 噴 号霧 炉水 炉内	再 使 用 水	放 流 水	風 向	風 速	外 気 温 度	
	F801	F804	F409	F309	F721	F722	X001	X002	X003	
	m3/h				m3/h			m/s	℃	
1	240	0	20.40	23.90	133.0	0.0	西	4	7	
2	150	0	21.10	21.10	138.3	0.0	西	1	6	
3	126	0	16.70	19.10	152.3	0.0	西	3	6	
4	174	0	11.30	11.60	154.3	0.0	西北西	2	5	
5	72	0	11.50	10.70	151.9	0.0	南西	2	7	
6	264	0	11.80	11.60	153.1	0.0	南西	4	6	
7	192	0	10.50	12.50	151.5	0.0	西南西	5	7	
8	190	0	10.20	11.70	152.5	0.0	西	2	5	
9	188	0	9.90	12.20	154.1	17.1	西	2	6	
10	176	0	11.50	11.30	175.4	37.9	西南西	3	13	
11	120	0	10.60	12.00	155.5	0.0	西南西	3	13	
12	182	0	9.60	12.30	151.2	0.0	西	1	8	
13	172	0	10.10	12.40	147.9	0.0	西南西	2	15	
14	238	0	9.60	9.60	147.7	0.0	西北西	4	13	
15	170	0	9.60	12.20	143.4	0.0	西南西	3	12	
16	80	0	9.60	12.60	141.0	58.3	西	2	6	
17	148	0	10.10	17.50	136.9	0.0	西南西	3	9	
18	198	0	12.00	18.90	137.5	0.0	西	6	9	
19	168	0	14.90	18.10	136.7	0.0	南西	2	9	
20	182	0	18.90	19.80	135.2	56.1	西南西	2	14	
21	236	0	14.10	15.40	130.5	0.0	西南西	5	12	
22	100	0	11.50	0.00	81.8	0.0	西南西	3	12	
23	52	0	12.30	0.00	81.5	0.0	西南西	3	5	
24	60	0	12.20	0.00	78.5	0.0	西南西	4	6	
25	54	0	15.20	0.00	80.5	0.0	西	4	6	
26	54	0	10.90	0.00	74.8	0.0	南西	6	7	
27	114	0	14.80	0.00	71.6	0.0	西南西	4	1	
28	124	0	14.80	0.00	72.9	0.0	西南西	3	11	
最小値	52	0	9.60	0.00	71.6	0.0	－	1	1	
最大値	264	0	21.10	23.90	175.4	58.3	－	6	15	
平均値	151	0	12.70	10.95	129.3	6.1	－	3	8	
積算値	4224	0	355.70	306.50	3621.5	169.4	－	－	－	

2021.03

ユ ー テ ィ リ テ ィ 月 報

川口市 戸塚環境センター

日付	流 量						大 気			備 考
	プ ラ ン ト 水	洗 車 水	4 噴 号 霧 炉 水 炉 内	3 噴 号 霧 炉 水 炉 内	再 使 用 水	放 流 水	風 向	風 速	外 気 温 度	
	F801	F804	F409	F309	F721	F722	X001	X002	X003	
日付	m3/h				m3/h			m/s	℃	
1	56	0	14.40	0.00	78.7	0.0	西南西	3	12	
2	54	0	12.20	0.00	81.1	0.0	西南西	7	14	
3	78	0	12.50	0.00	77.6	52.2	西南西	5	8	
4	58	0	16.40	0.00	68.9	0.0	西南西	2	9	
5	52	0	13.20	0.00	42.4	0.0	西	2	12	
6	122	0	14.90	0.00	53.1	0.0	西南西	3	14	
7	126	0	14.00	0.00	62.6	58.3	西南西	4	7	
8	110	0	13.00	0.00	66.3	0.0	西南西	3	7	
9	100	0	14.40	0.00	65.1	10.3	西南西	3	9	
10	184	0	18.20	3.50	135.2	48.0	西南西	4	14	
11	98	0	17.50	0.00	97.7	0.0	西南西	2	11	
12	100	0	20.50	0.00	97.0	52.1	西南西	2	13	
13	52	0	18.90	0.00	98.4	0.0	西	4	12	
14	54	0	18.90	0.00	98.0	0.0	西南西	6	17	
15	114	0	17.60	0.00	93.3	0.0	西南西	4	15	
16	58	0	19.70	0.00	91.2	59.9	西南西	3	15	
17	56	0	21.70	0.00	84.4	0.0	西南西	4	16	
18	128	0	19.00	9.80	116.3	0.0	西南西	3	13	
19	166	0	14.80	15.90	151.4	0.0	西	4	13	
20	182	0	16.20	17.50	169.3	0.0	西南西	3	14	
21	154	0	12.30	12.30	166.9	0.0	西南西	5	17	
22	196	0	22.50	20.40	165.2	0.0	西南西	3	14	
23	132	0	16.60	15.70	167.1	0.0	西南西	3	13	
24	104	0	10.10	21.10	160.3	0.0	西南西	3	15	
25	132	0	0.00	12.50	79.0	0.0	西	2	15	
26	58	0	0.00	21.20	76.0	75.6	西南西	3	15	
27	134	0	0.00	14.10	76.6	0.0	西南西	2	14	
28	112	0	0.00	14.00	79.1	0.0	西南西	4	16	
29	110	0	0.00	11.50	75.9	0.0	西南西	2	19	
30	78	0	0.00	9.90	70.5	71.0	西南西	3	17	
31	114	0	0.00	13.80	66.5	53.0	西	3	18	
最小値	52	0	0.00	0.00	42.4	0.0	－	2	7	
最大値	196	0	22.50	21.20	169.3	75.6	－	7	19	
平均値	106	0	12.56	6.88	97.1	15.5	－	3	13	
積算値	3272	0	389.50	213.20	3011.1	480.4	－	－	－	

(3) 調査地域・調査地点

1) 既存資料調査

調査地域は、対象事業実施区域及びその周辺とした。

2) 現地調査

調査地域は、対象事業実施区域及びその周辺とした。

調査地点は、表 9.2-4 及び図 9.2-1(1)～(2)に示すとおりとした。

工場騒音及び低周波音の調査地点は、対象事業実施区域敷地境界 4 地点とした。

環境騒音の調査地点は、対象事業実施区域周辺地域の住宅地付近 4 地点とした。

道路交通騒音及び道路交通の状況の調査地点は、工事中の資材運搬等の車両及び廃棄物運搬車両等の主な走行ルート沿いで住宅地が近接している 3 地点とした。

表 9.2-4 騒音の調査地点

調査項目	調査地点	
工場騒音 低周波音	No.1	対象事業実施区域敷地境界（北側）
	No.2	対象事業実施区域敷地境界（西側）
	No.3	対象事業実施区域敷地境界（南側）
	No.4	対象事業実施区域敷地境界（東側）
環境騒音	No.5	対象事業実施区域の北側〔戸塚綾瀬小学校敷地境界付近〕
	No.6	対象事業実施区域の西側〔藤兵衛新田住宅地〕
	No.7	対象事業実施区域の南側〔新栄町住宅地〕
	No.8	対象事業実施区域の東側〔七左町住宅地〕
道路交通騒音 道路交通の状況	No.1	市道幹線第 50 号線東側区間沿道
	No.2	市道幹線第 50 号線西側区間沿道
	No.3	市道幹線第 59 号線南側区間沿道

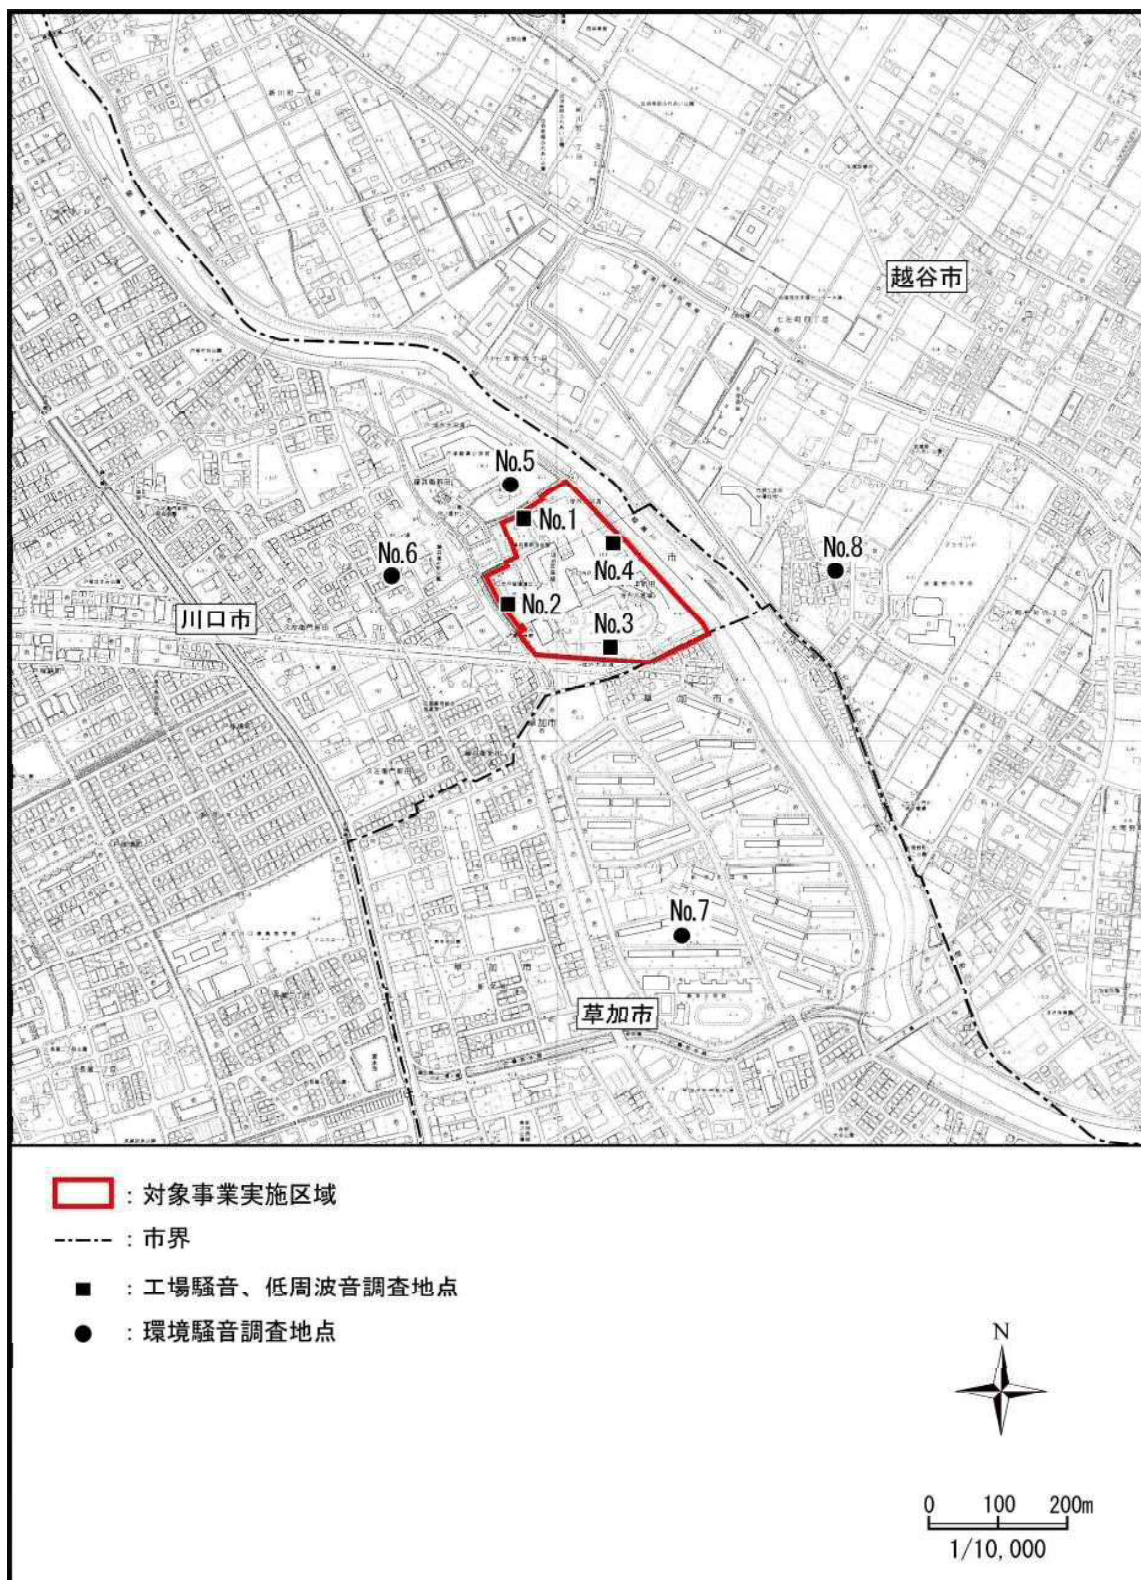


図 9.2-1(1) 騒音の調査地点（工場騒音、環境騒音）

(3) 調査地域・調査地点

1) 既存資料調査

調査地域は、対象事業実施区域及びその周辺とした。

2) 現地調査

調査地域は、対象事業実施区域及びその周辺とした。

調査地点は、表 9.3-4 及び図 9.3-1(1)～(2)に示すとおりとした。

工場振動の調査地点は、対象事業実施区域にある敷地境界 4 地点とした。

環境振動の調査地点は、対象事業実施区域周辺地域の住宅地付近 4 地点とした。

道路交通振動及び道路交通の状況の調査地点は、工事中の資材運搬等の車両及び廃棄物運搬車両等の主な走行ルート沿いで住宅地が近接している 3 地点とした。

表 9.3-4 振動の調査地点

調査項目	調査地点	
工場振動	No.1	対象事業実施区域敷地境界（北側）
	No.2	対象事業実施区域敷地境界（西側）
	No.3	対象事業実施区域敷地境界（南側）
	No.4	対象事業実施区域敷地境界（東側）
環境振動	No.5	対象事業実施区域の北側〔戸塚綾瀬小学校敷地境界付近〕
	No.6	対象事業実施区域の西側〔藤兵衛新田住宅地〕
	No.7	対象事業実施区域の南側〔新栄町住宅地〕
	No.8	対象事業実施区域の東側〔七左町住宅地〕
道路交通振動 地盤卓越振動数 道路交通の状況	No.1	市道幹線第 50 号線東側区間沿道
	No.2	市道幹線第 50 号線西側区間沿道
	No.3	市道幹線第 59 号線南側区間沿道

※川口市戸塚環境センター施設整備事業に係る環境影響評価評価書(P9-3-3～4)より抜粋
 なお、全文は川口市新戸塚環境センター建設室のHP上で公開中
<https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01100/055/2/7/30379.html>

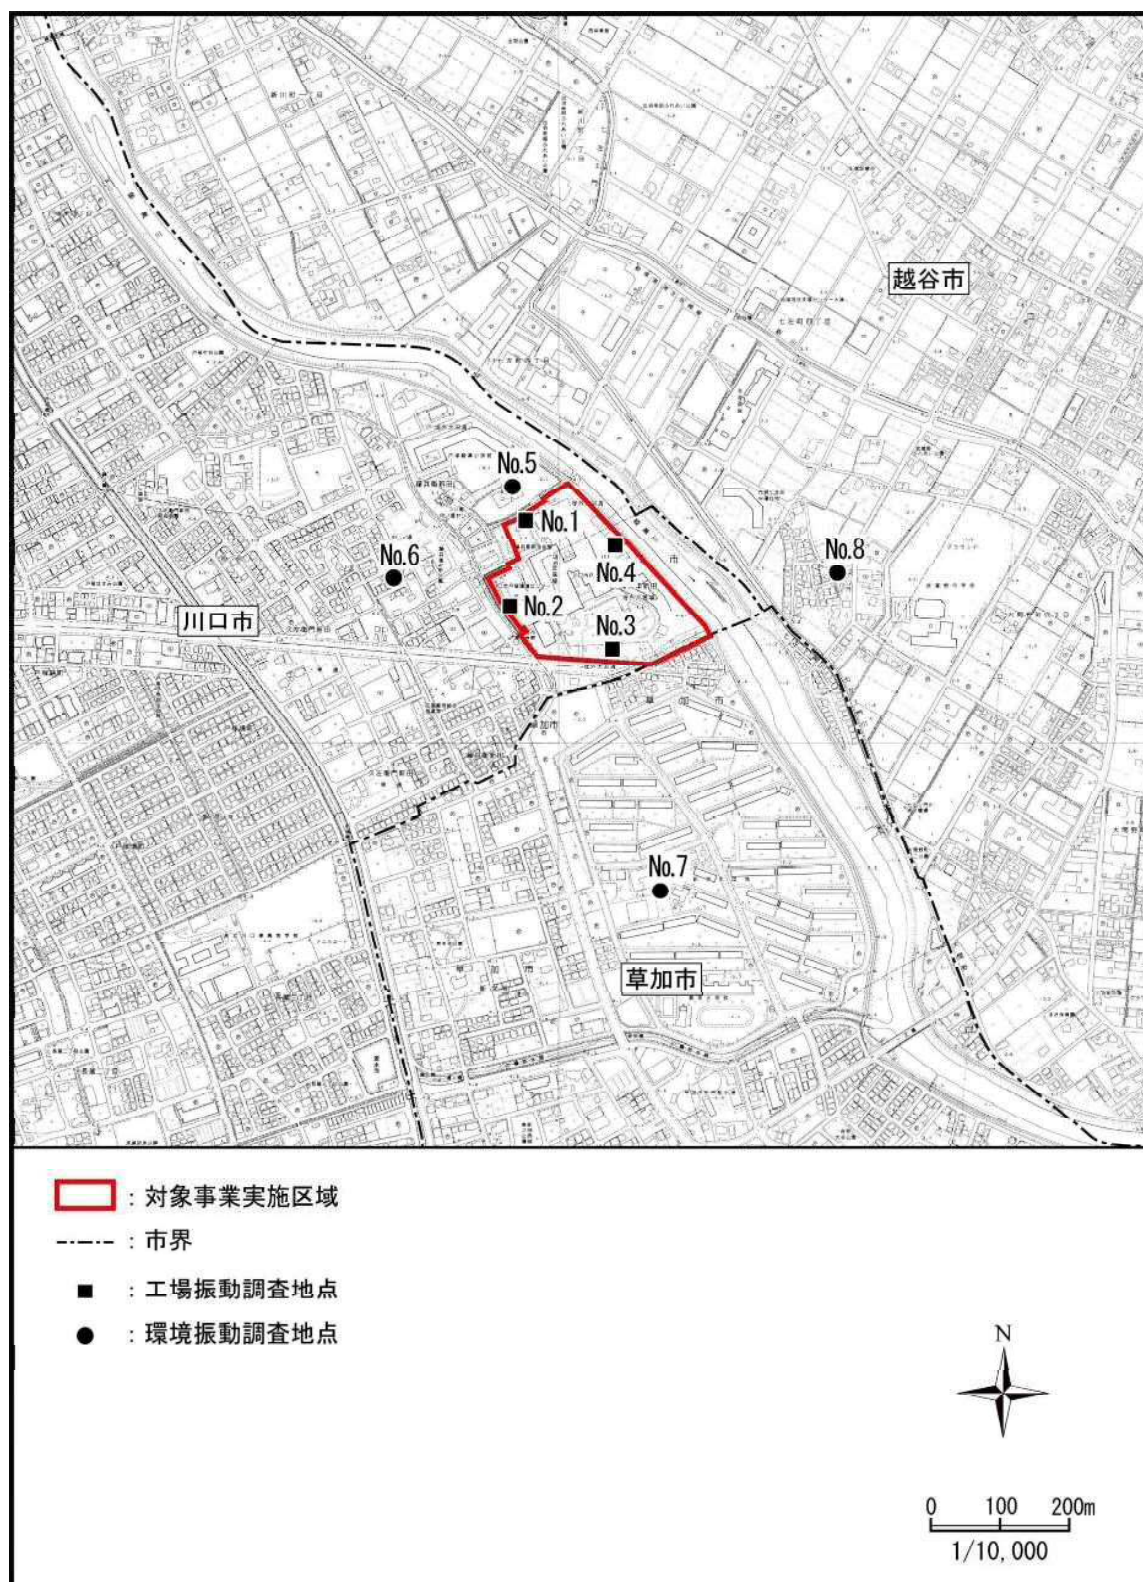


図 9.3-1(1) 振動の調査地点（工場振動、環境振動）

2) 現地調査

悪臭の現地調査は、表 9.4-3 に示す方法により調査を実施した。

表 9.4-3 悪臭の調査方法

調査項目		調査方法
悪臭 の状況	臭気指数	「嗅覚測定法マニュアル（環境省）」に準拠した方法として三点比較式臭袋法
	特定悪臭物質 22 項目	「特定悪臭物質の測定方法」（昭和 47 年環境庁告示第 9 号）に準拠した方法
気象 の状況	風向・風速 大気安定度 気温・湿度	前掲「9.1 大気質」における地上気象の通年観測結果より引用、整理する方法

(3) 調査地域・調査地点

1) 既存資料調査

調査地域は、対象事業実施区域及びその周辺とした。

2) 現地調査

調査地域は、対象事業実施区域及びその周辺とした。

悪臭の調査地点は、表 9.4-4 及び図 9.4-1 に示すとおりとした。

悪臭の状況は、対象事業実施区域の風上側及び風下側敷地境界の 2 地点（No.1、No.2）、並びに周辺地域 4 地点（No.3～No.6）とし、気象の状況は、対象事業実施区域内 1 地点とした。

表 9.4-4 悪臭の調査地点

調査項目		調査地点		
悪臭の 状況	・ 臭気指数 ・ 特定悪臭物質 22 項目	No.1	対象事業実施区域敷地境界（風上）	
		No.2	対象事業実施区域敷地境界（風下）	
		No.3	周 辺 地 域	出羽公園
		No.4		戸塚南公園
		No.5		長栄中央公園
		No.6		七左第一公園
気象の 状況	・ 風向・風速 ・ 大気安定度 ・ 気温・湿度	対象事業実施区域内		

注 1) No.1 及び No.2 は、調査実施時の風向に応じて既存施設の風上側及び風下側の敷地境界に設定しているため、夏季と冬季で位置が異なる。

2) 気象の調査地点は、前掲「9.1 大気質」における地上気象（対象事業実施区域内）の調査地点に同じである。

※川口市戸塚環境センター施設整備事業に係る環境影響評価評価書(P9-4-2～3)より抜粋
 なお、全文は川口市新戸塚環境センター建設室のHP上で公開中
<https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01100/055/2/7/30379.html>




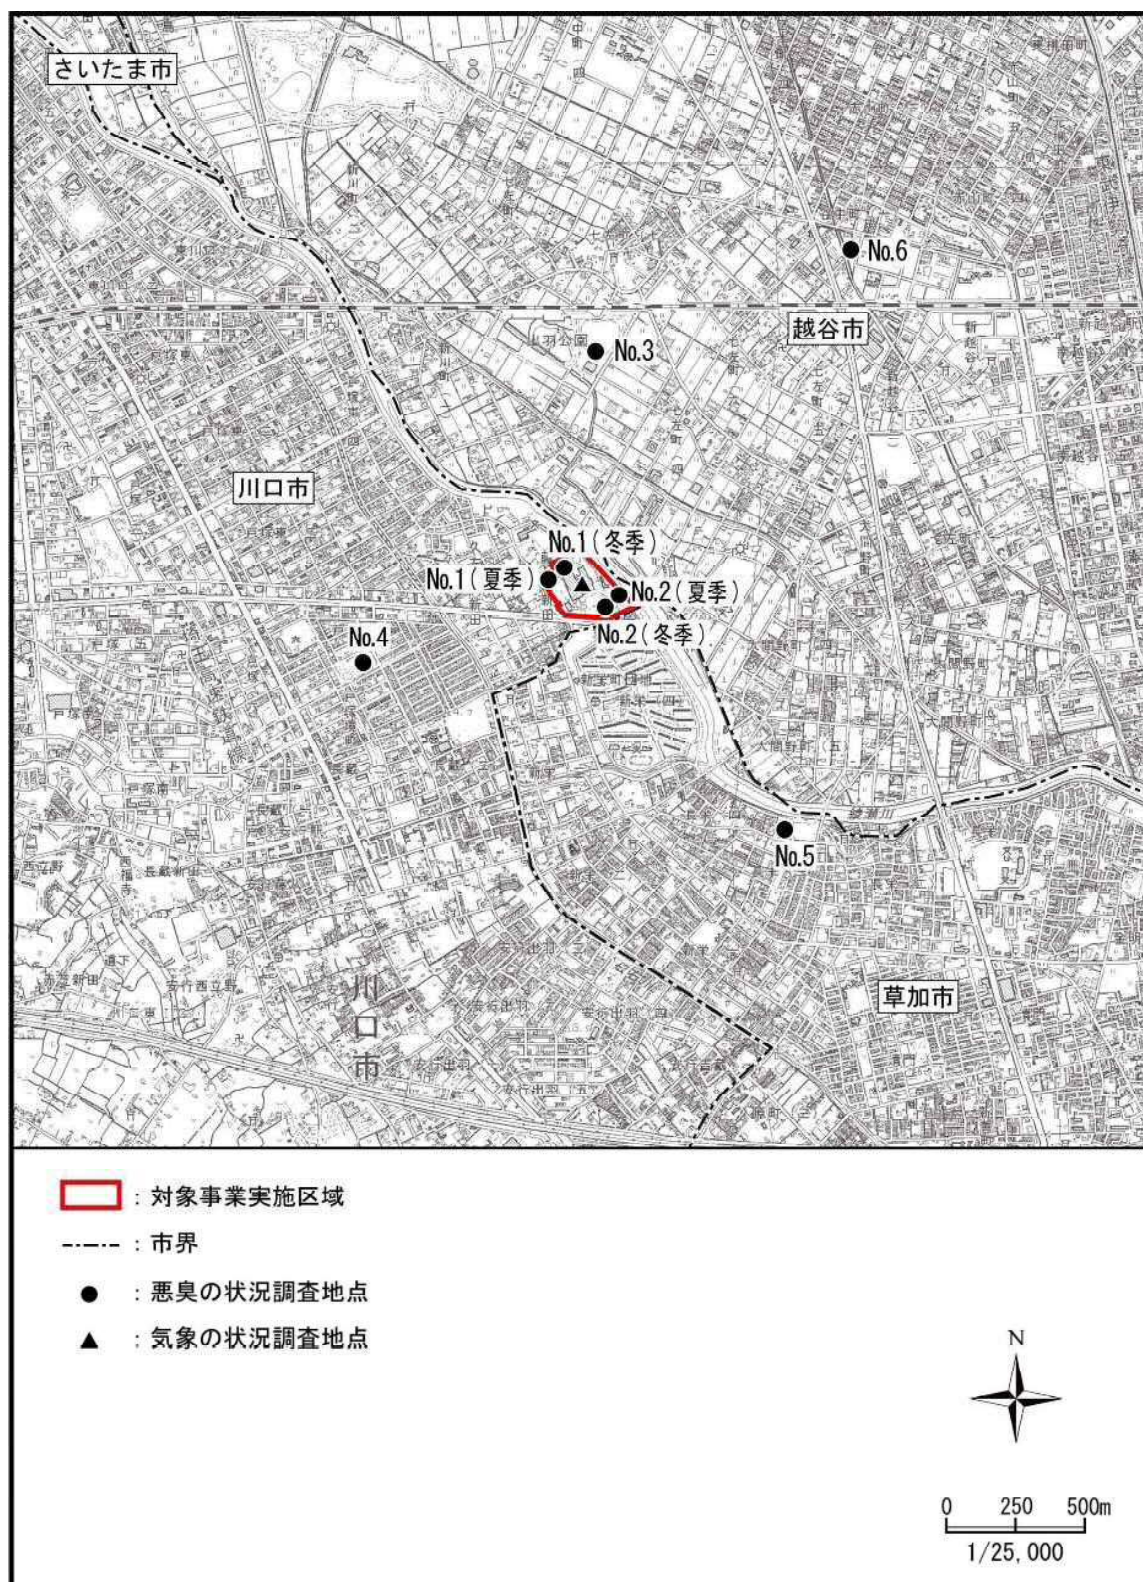


図 9.4-1 悪臭の調査地点

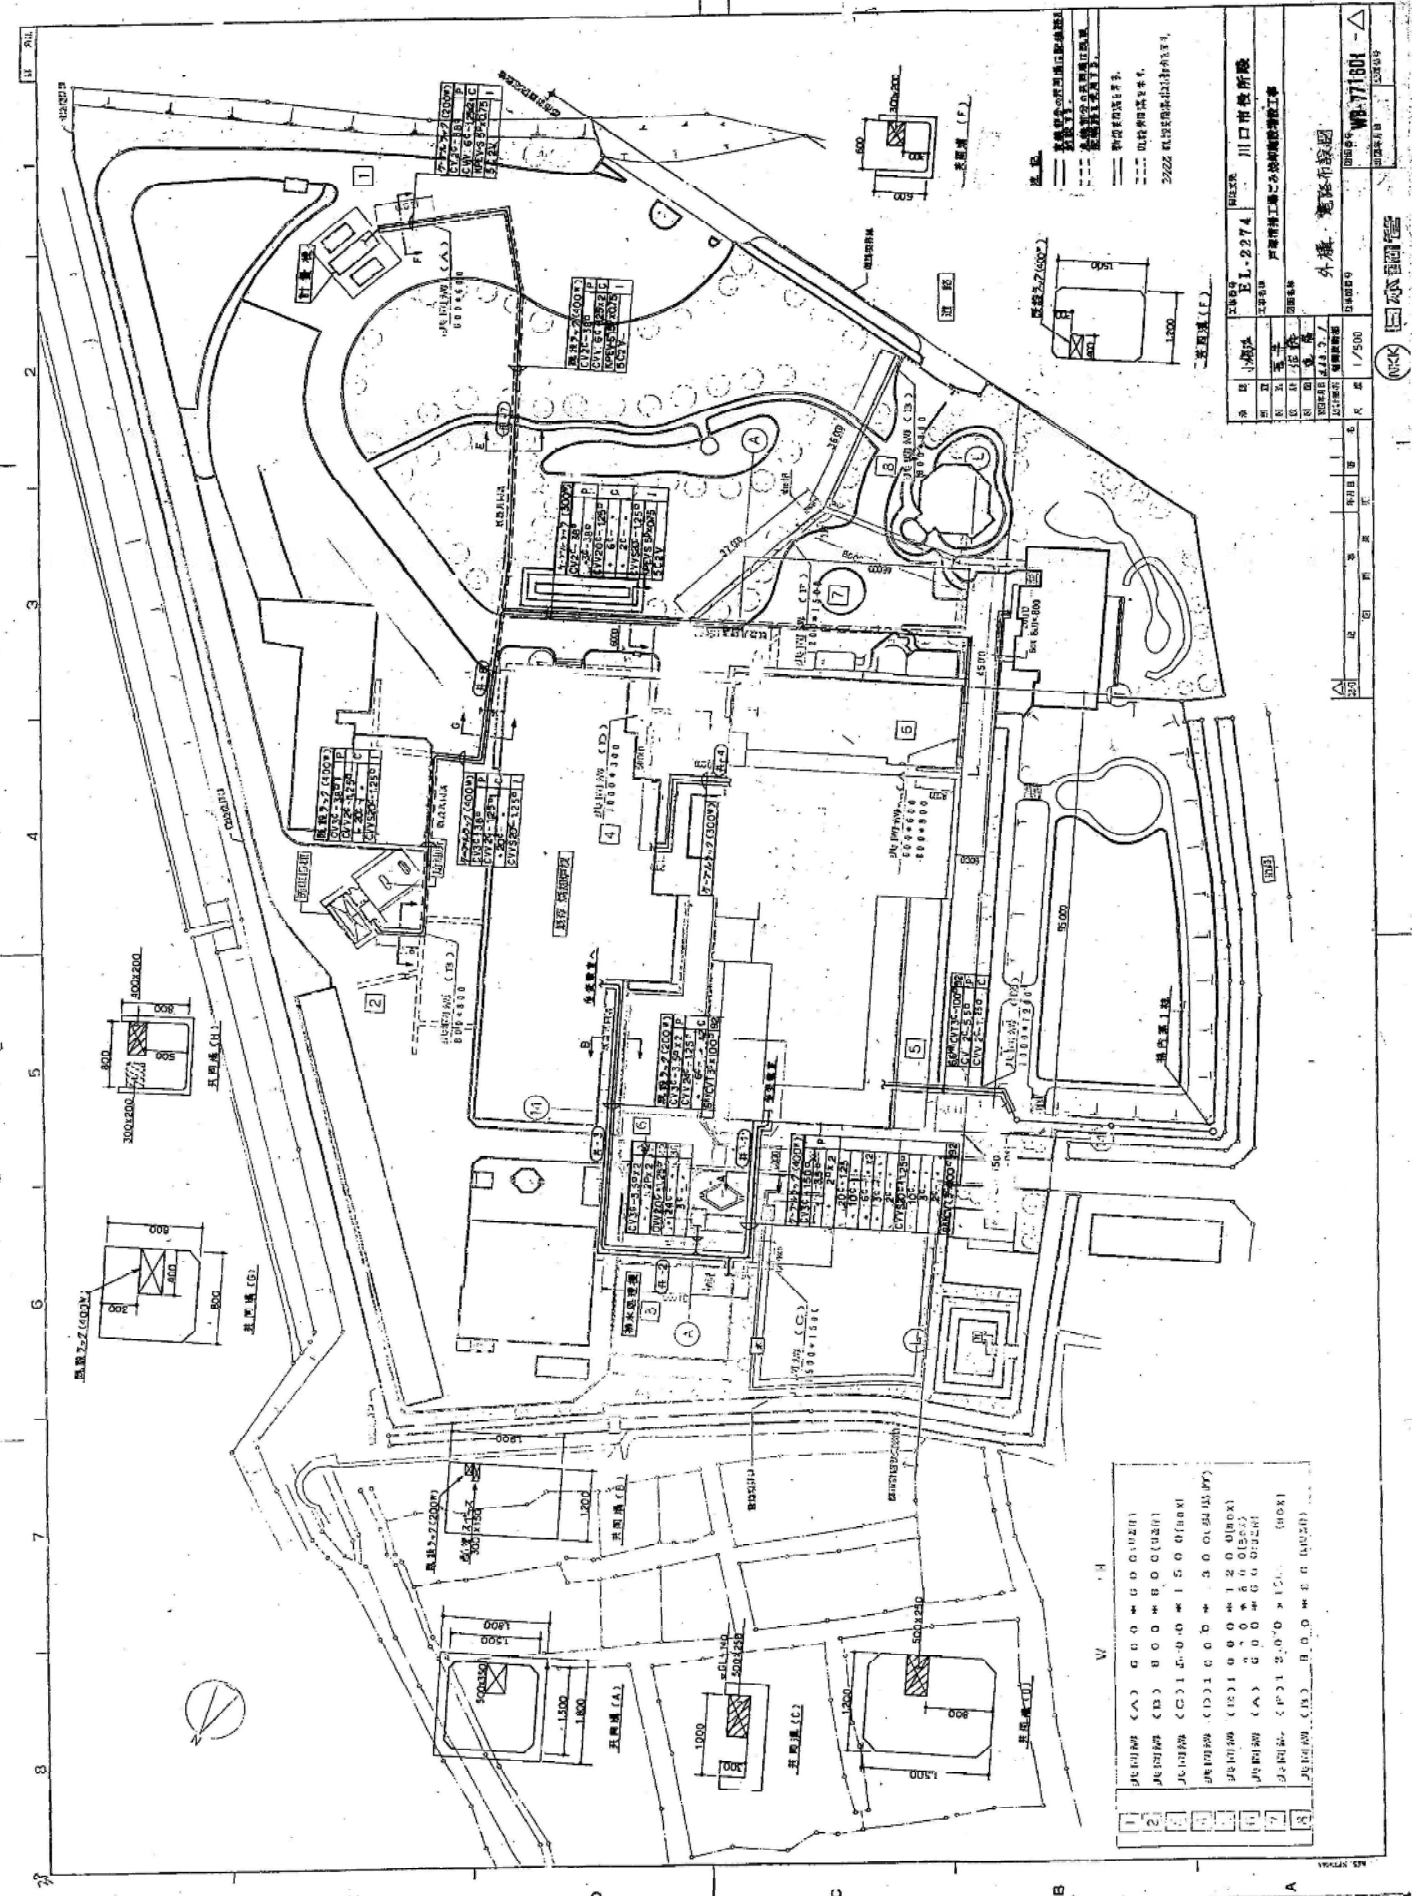

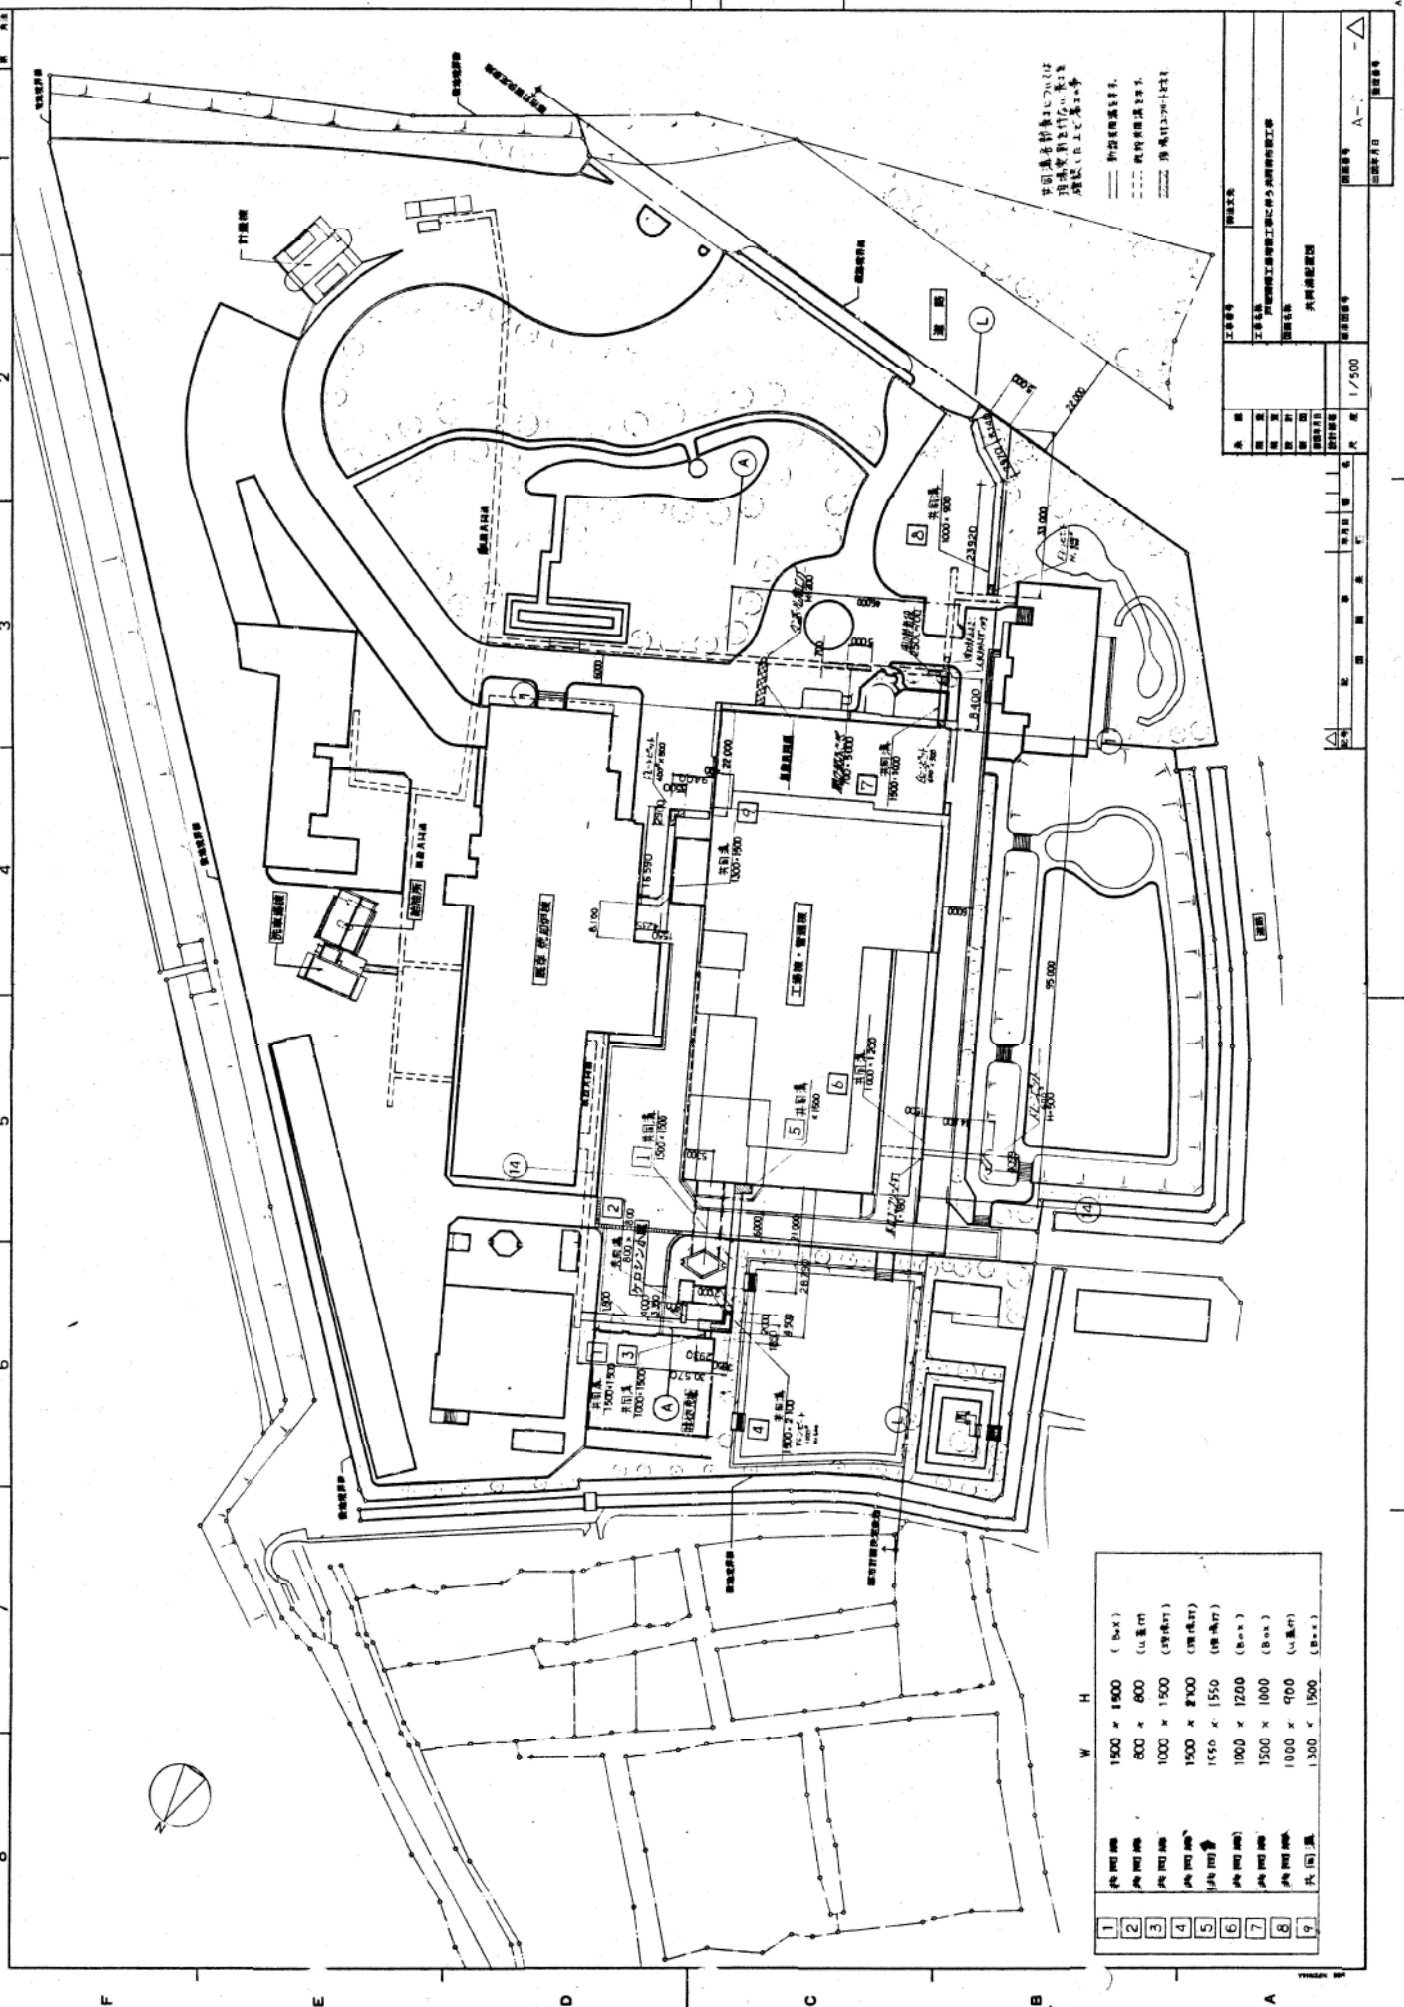






S-1/30




共同進



7


$$\frac{A - A}{5.1/30}$$


9



4-62E



2




PLAN



17

[illegible]

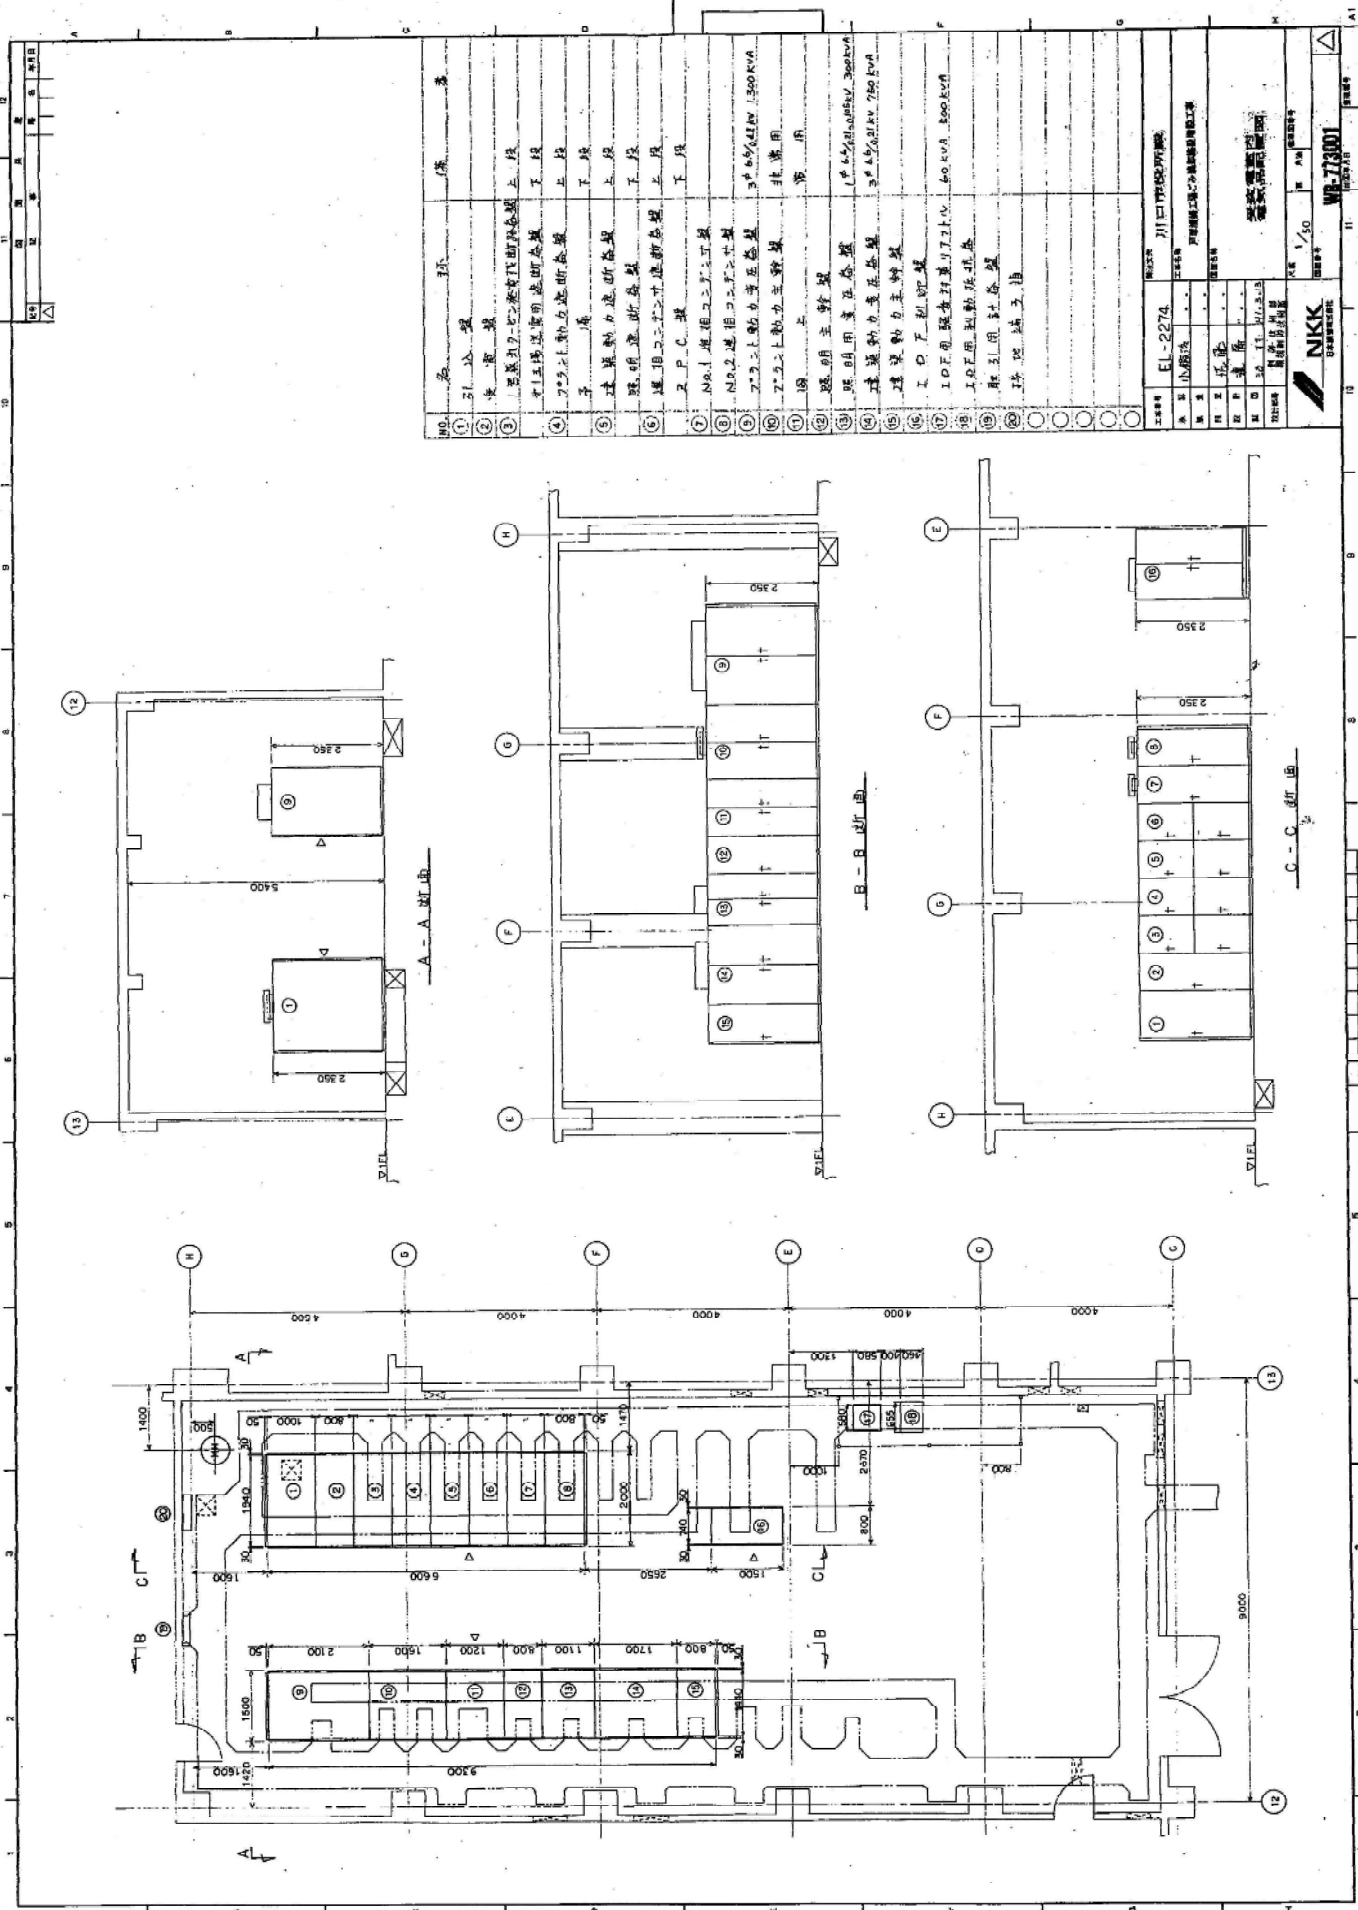



NO.	記号	名称	仕様	単位	数量
1	①	天井	石膏ボード	㎡	100.00
2	②	床	フローリング	㎡	100.00
3	③	壁	珪藻土	㎡	100.00
4	④	柱	鉄骨	本	10.00
5	⑤	梁	鉄骨	本	10.00
6	⑥	窓	ガラス	㎡	10.00
7	⑦	扉	木製	枚	10.00
8	⑧	照明	蛍光灯	個	10.00
9	⑨	換気	機械	台	10.00
10	⑩	給排水	管	m	10.00
11	⑪	電気	配線	m	10.00
12	⑫	その他	材料	㎡	10.00

KKK
建設株式会社


設計
施工
監理

図面番号
7-11

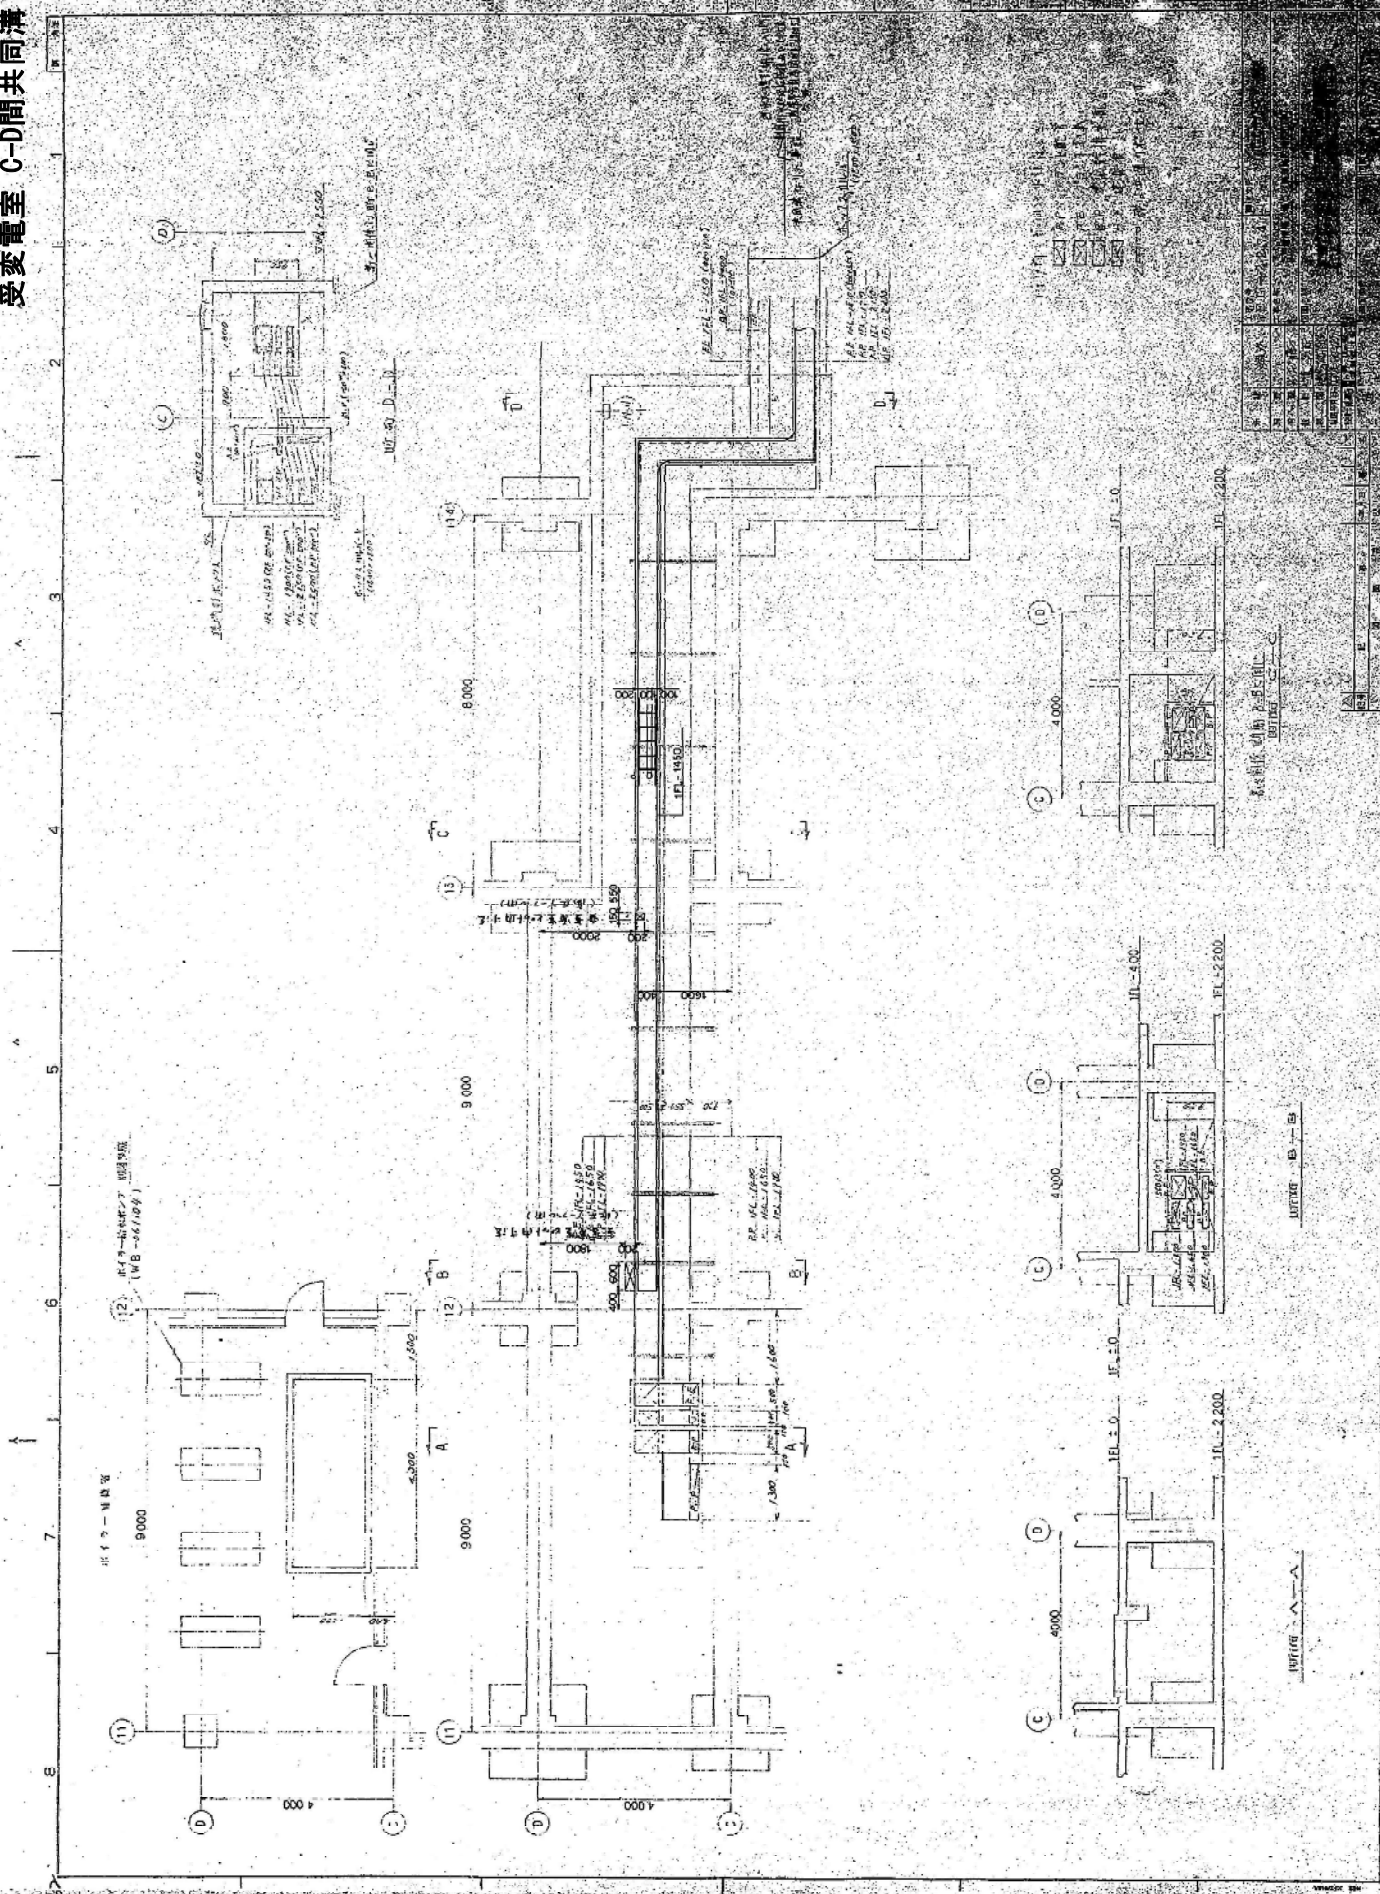



承 取	小銀次	工事番号	EL-2274	町名支所	川口市役所殿
指 定		工事名称	戸塚清掃工場ご焼却施設増設工事		
指 定	若井	図面名称			
図 面	定書	1 階 ケーブルダクトラック計画図			
設計者	62-7-6	図面番号	WB-792002		
尺 度	1/200	図面日付	昭和58年		
号		監理番号	昭和58年		

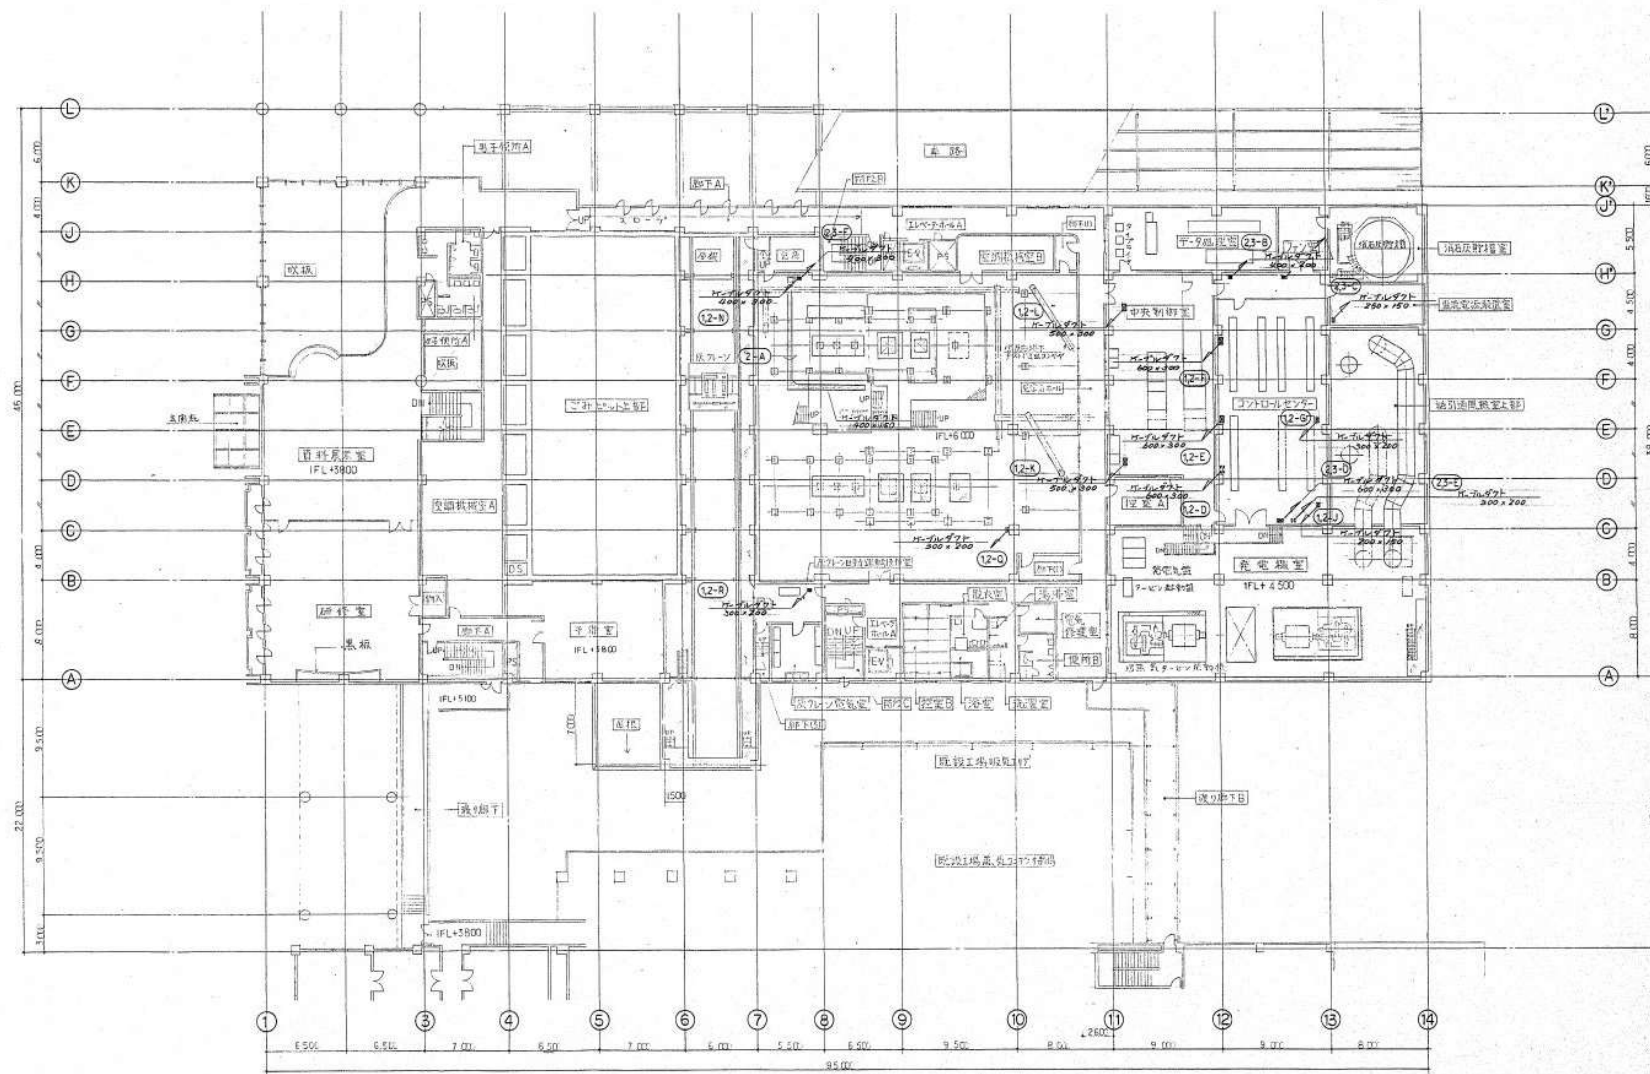


IFL+580.00 IFL+600.00
(3M 配分工機設備レイアウト)

図号 図面 名称 年月日 巻数
記 図 面 名 称 尺 寸 1/100


工務部	工務部	工務部	工務部
設計	設計	設計	設計
監理	監理	監理	監理
施工	施工	施工	施工
竣工	竣工	竣工	竣工
検査	検査	検査	検査
記録	記録	記録	記録
整理	整理	整理	整理
保管	保管	保管	保管
廃棄	廃棄	廃棄	廃棄
その他	その他	その他	その他

川口市役所 戸塚清掃工場ごみ焼却施設増設工事
2階 ケールダフト/ラック 計画図
図面番号 WB-792003
図面名称 2階 ケールダフト/ラック 計画図
図面番号 WB-792003
図面名称 2階 ケールダフト/ラック 計画図

日本鋼管

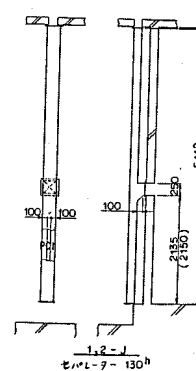

- | | | | |
|---|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1-6号 | EL-2274 | M4154 | 川口市役所殿 |
| 年 | 昭和40 | 2180 | |
| 月 | 10 | | 戸籍課工部ごん換即設置増設工事 |
| 日 | 10 | | |
| 町 | 佐野 | | |
| 区 | 生田 | | |
| 市 | さい。T1。H1-3-6 | | |
| 支店部長 | 山崎昌雄氏 副長 渡辺信雄氏宛 | | |
| | | 受電室室内
ケーブルダクトルート図 | |
|  | | | |
| KKK
日本電気株式会社 | | 第 1/50 頁 共計 142頁 | |
| 昭和44年11月10日 | | WB-772102 | |

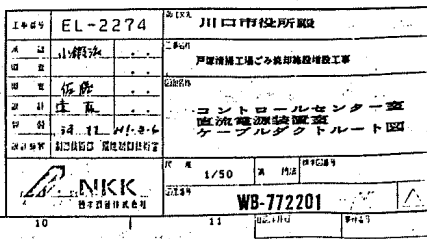

添付資料-13. 許容下水放流量及び下水道本管に係る工事概要について


川口市は本件工事とは別工事にて、本件敷地南側道路に下水本管工事を計画している。
本下水道本管工事完了後、本件施設と下水本管を接続し、排水する想定である。

本資料では、南側道路下水本管工事を含めた各工事を年度別に整理し、下水本管接続までの流れを模式図にて示すと共に、許容下水放流量を示す。

※←下水配管及び下水の流れを示す。

② 南側道路下水本管工事 (R2～R3 年度)


収集事務所建設工事 (R3～R4 年度)

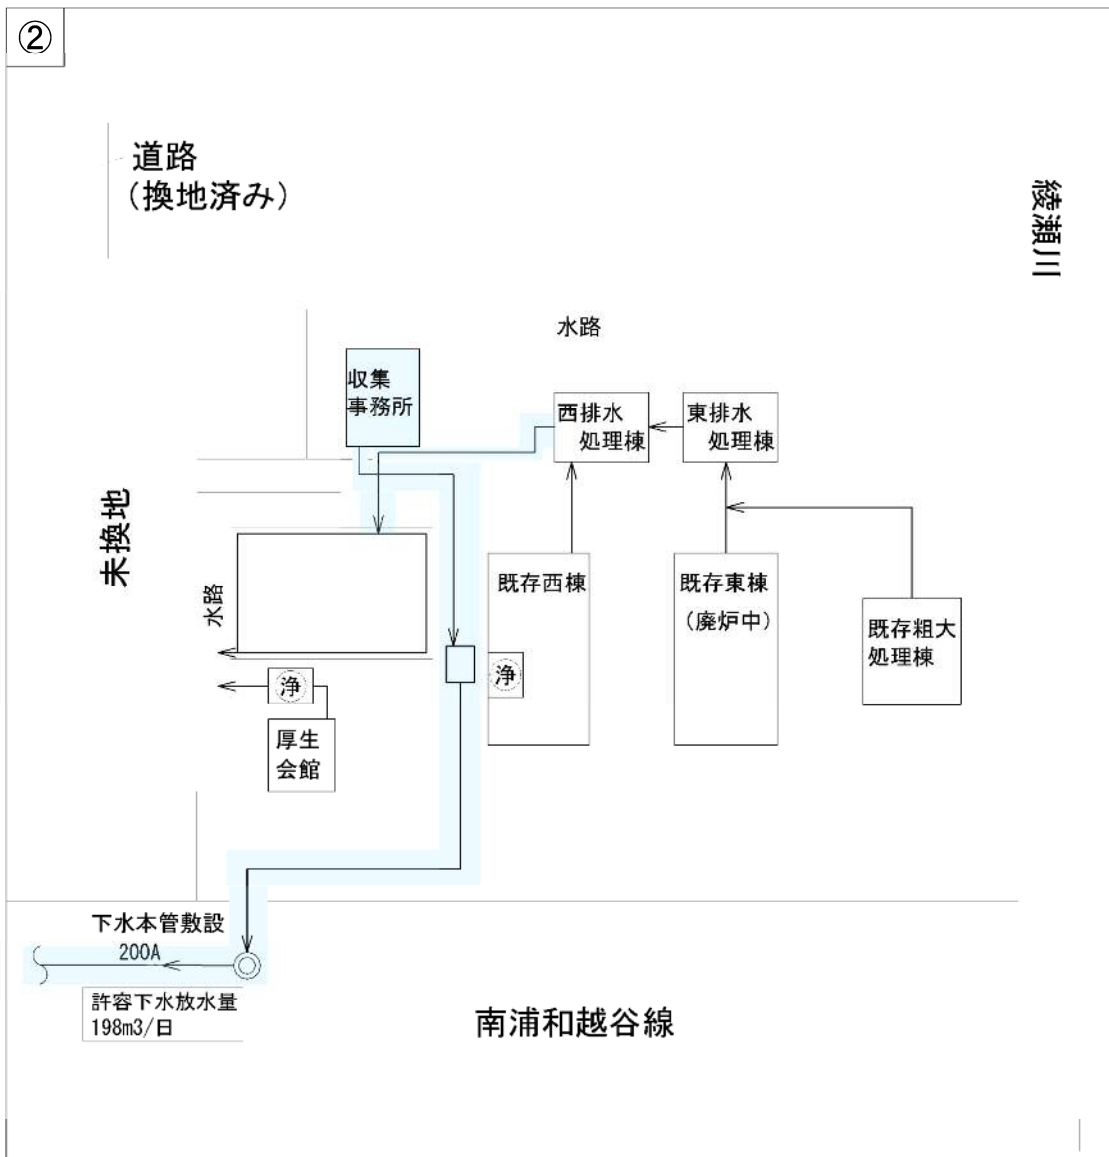

※  : 本件工事以外、  : 本件工事、←下水配管及び下水の流れを示す。


③ 西棟新排水処理施設建設工事（R4～R5 年度）

西棟排水処理施設及び東棟排水処理施設解体工事（R5 年度）

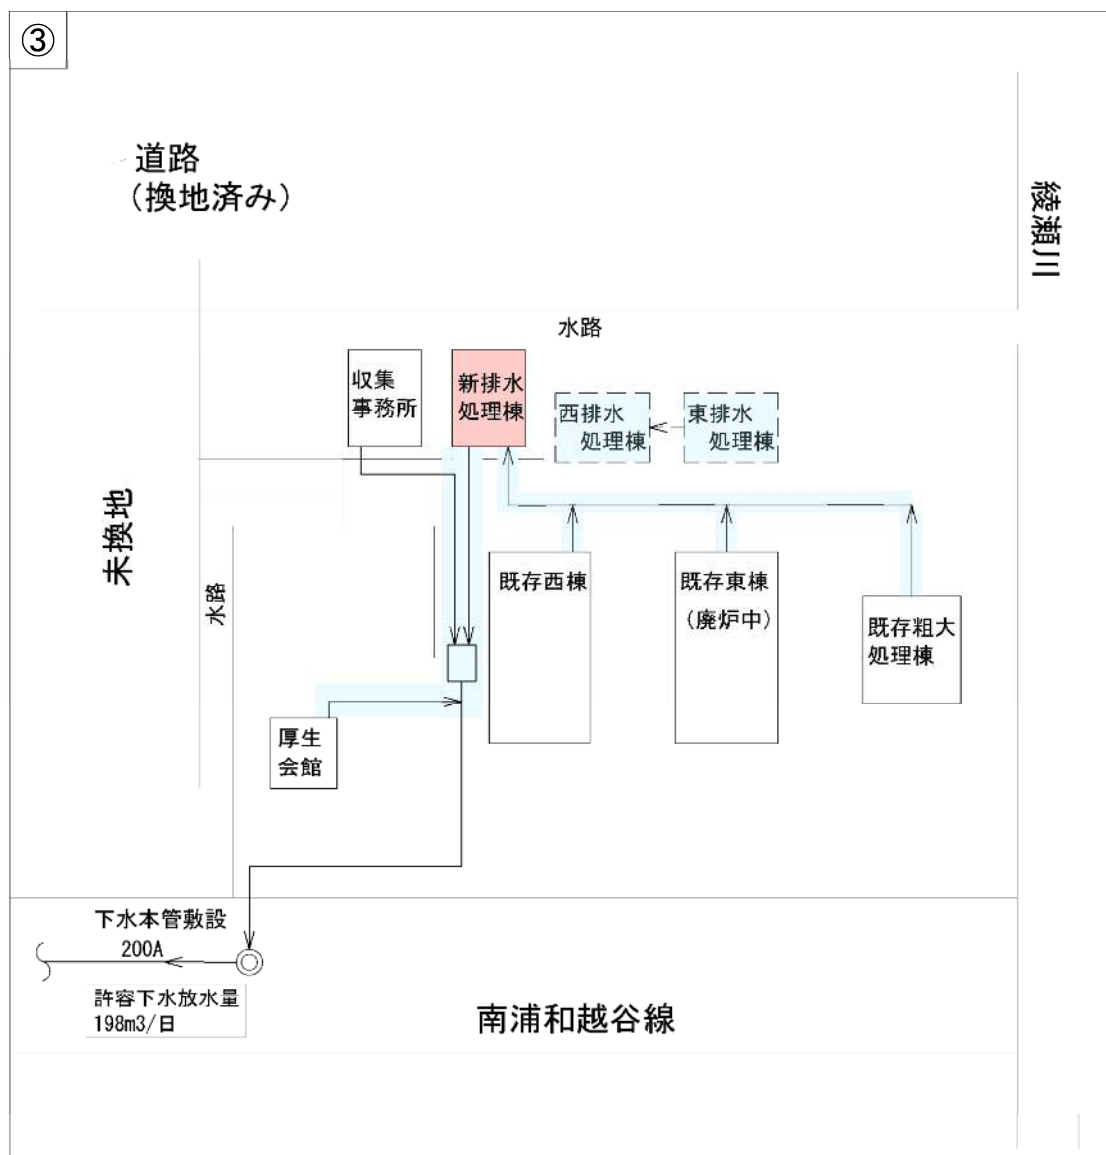


※ ■ : 本件工事以外、■ : 本件工事、← 下水配管及び下水の流れを示す。

- ④ 新粗大ごみ処理施設建設工事（R5～R6 年度）
 東棟解体工事（R5 年度～）
 粗大ごみ処理施設解体工事（新粗大ごみ処理施設竣工後）

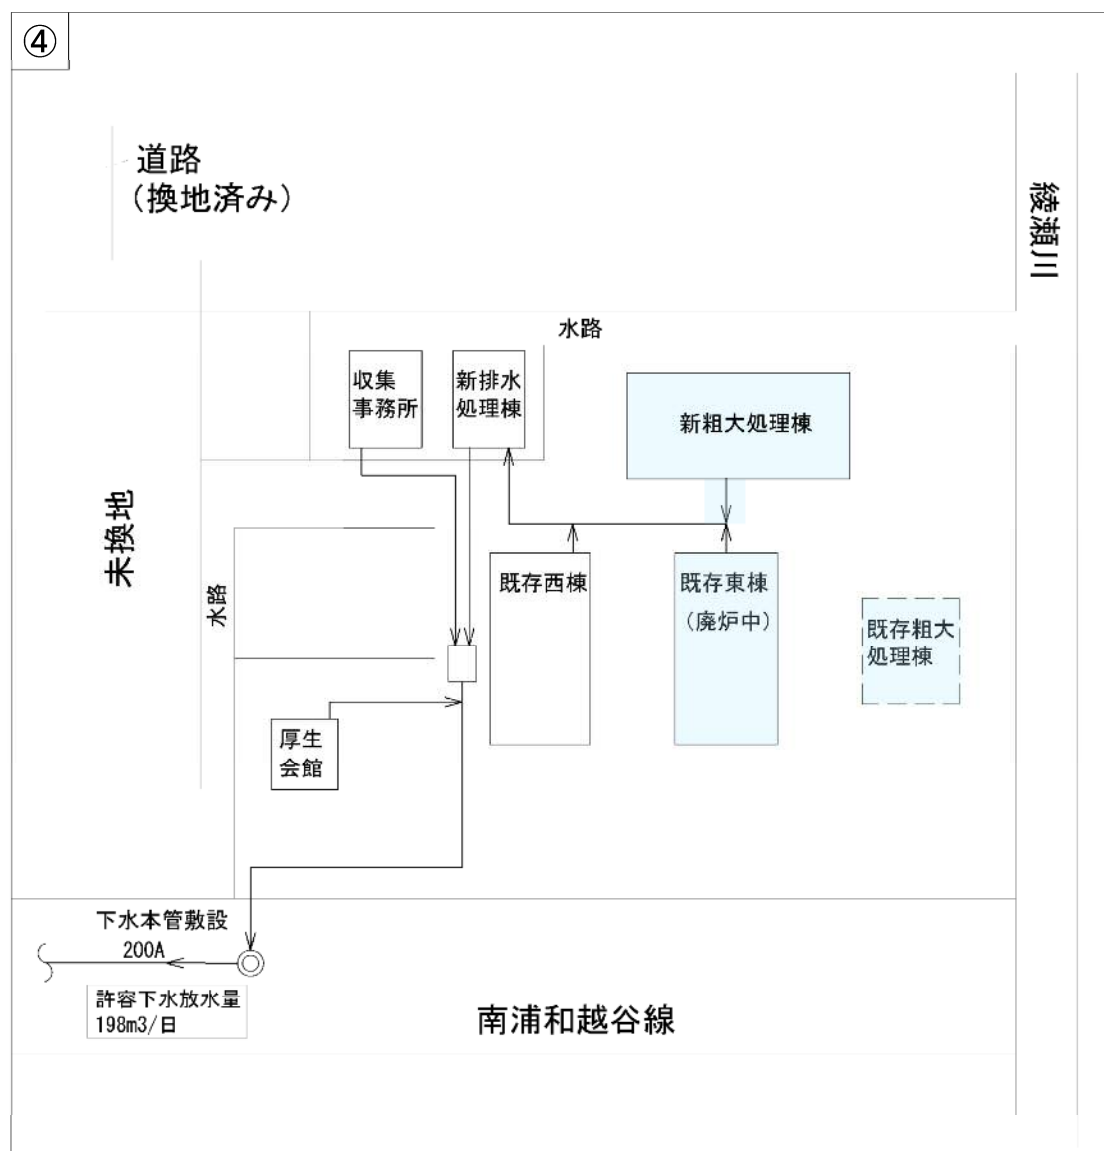


※ : 本件工事以外、 : 本件工事、← 下水配管及び下水の流れを示す。

⑤ 西側道路下水道本管工事（～R7 年度）

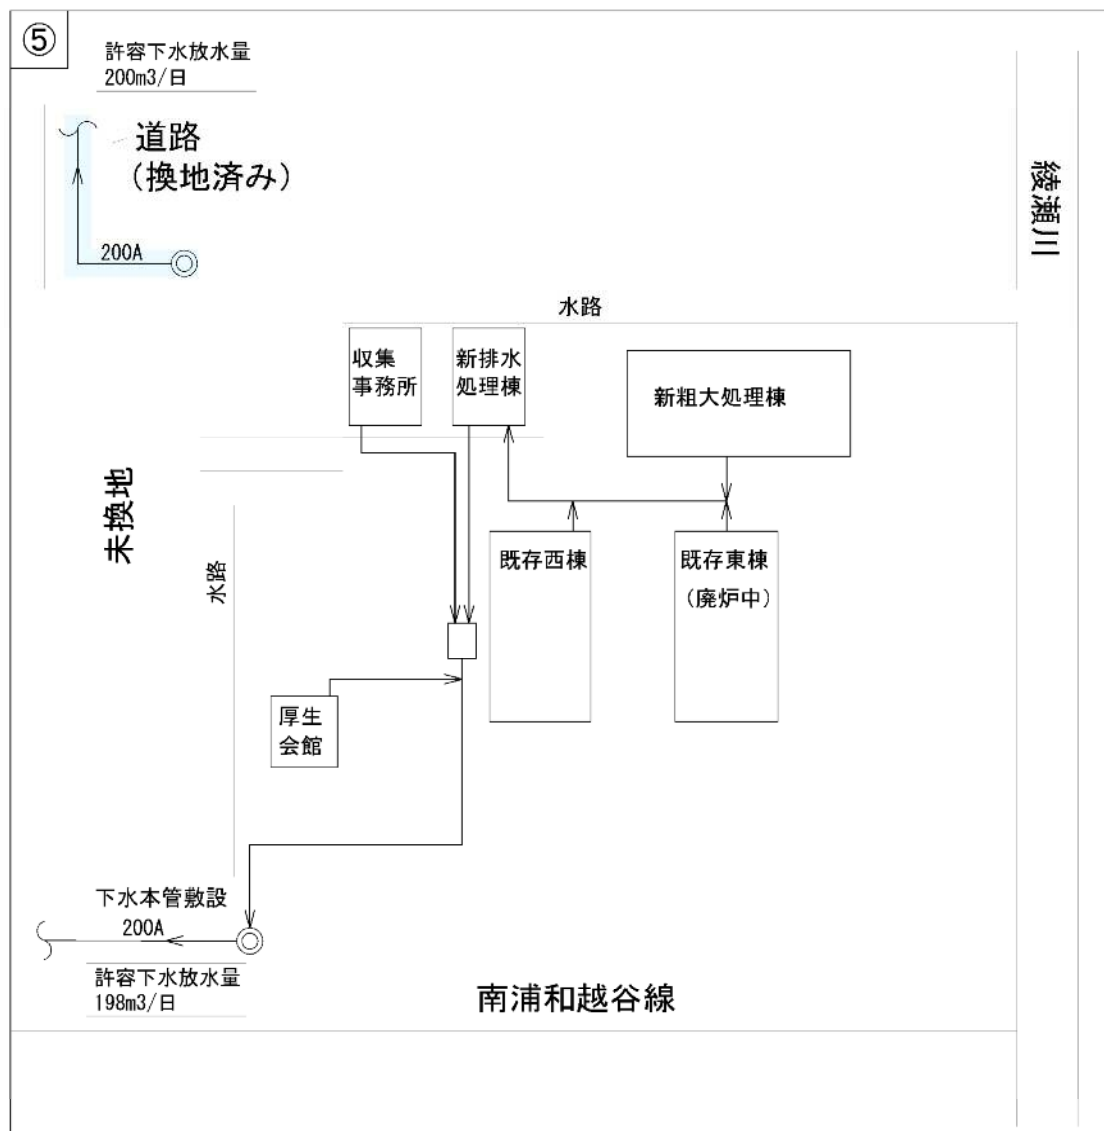


※ ■ : 本件工事以外、■ : 本件工事、← 下水配管及び下水の流れを示す。

⑥ 新焼却処理施設建設工事（R7～R10 年度）

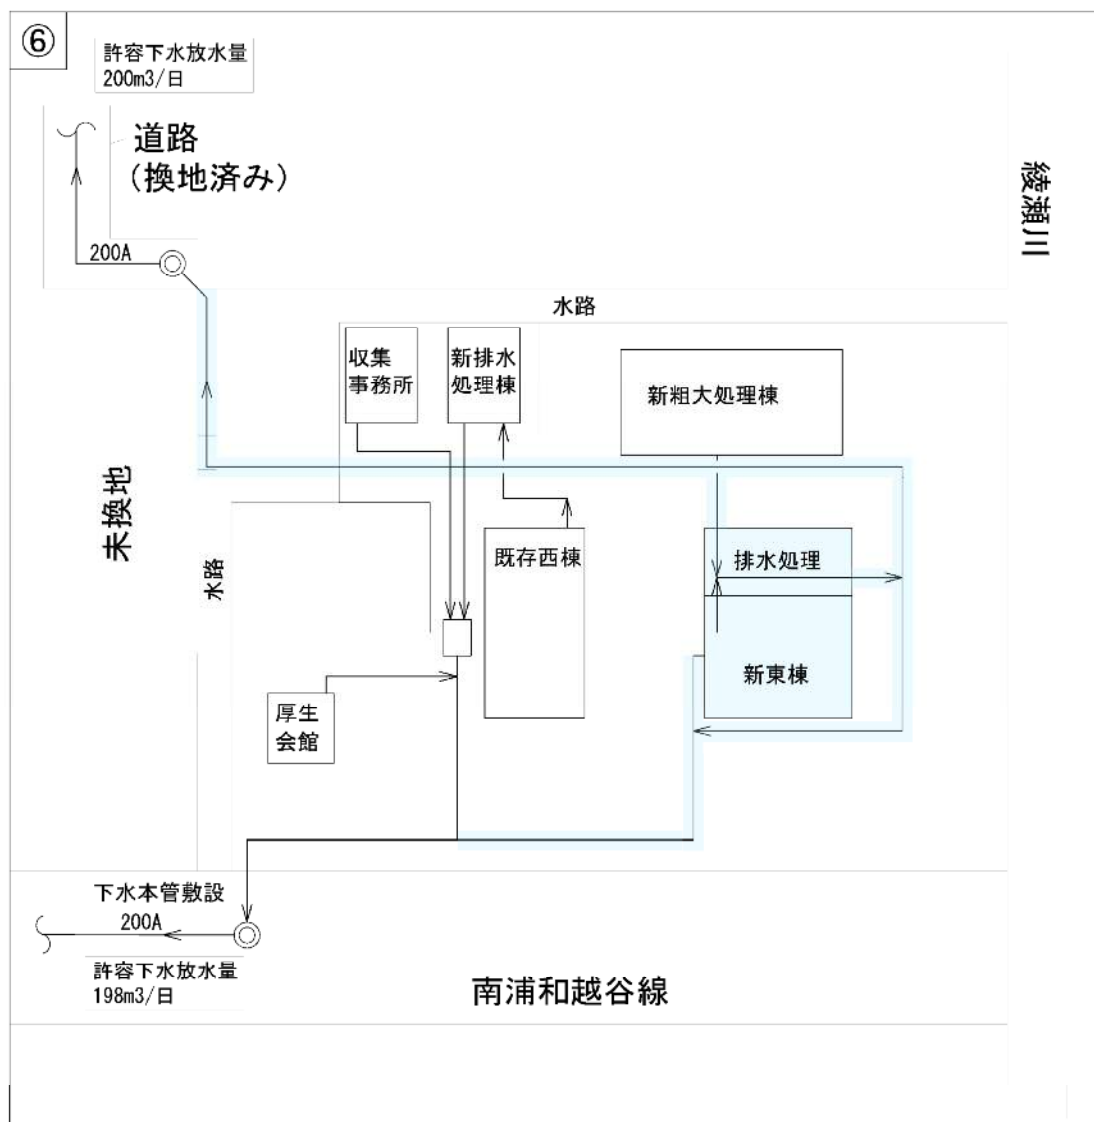

※ ■ : 本件工事以外、■ : 本件工事、← 下水配管及び下水の流れを示す。

- ⑦ 環境啓発棟建設工事（R7～R10 年度）
 厚生会館解体工事（環境啓発棟竣工後）

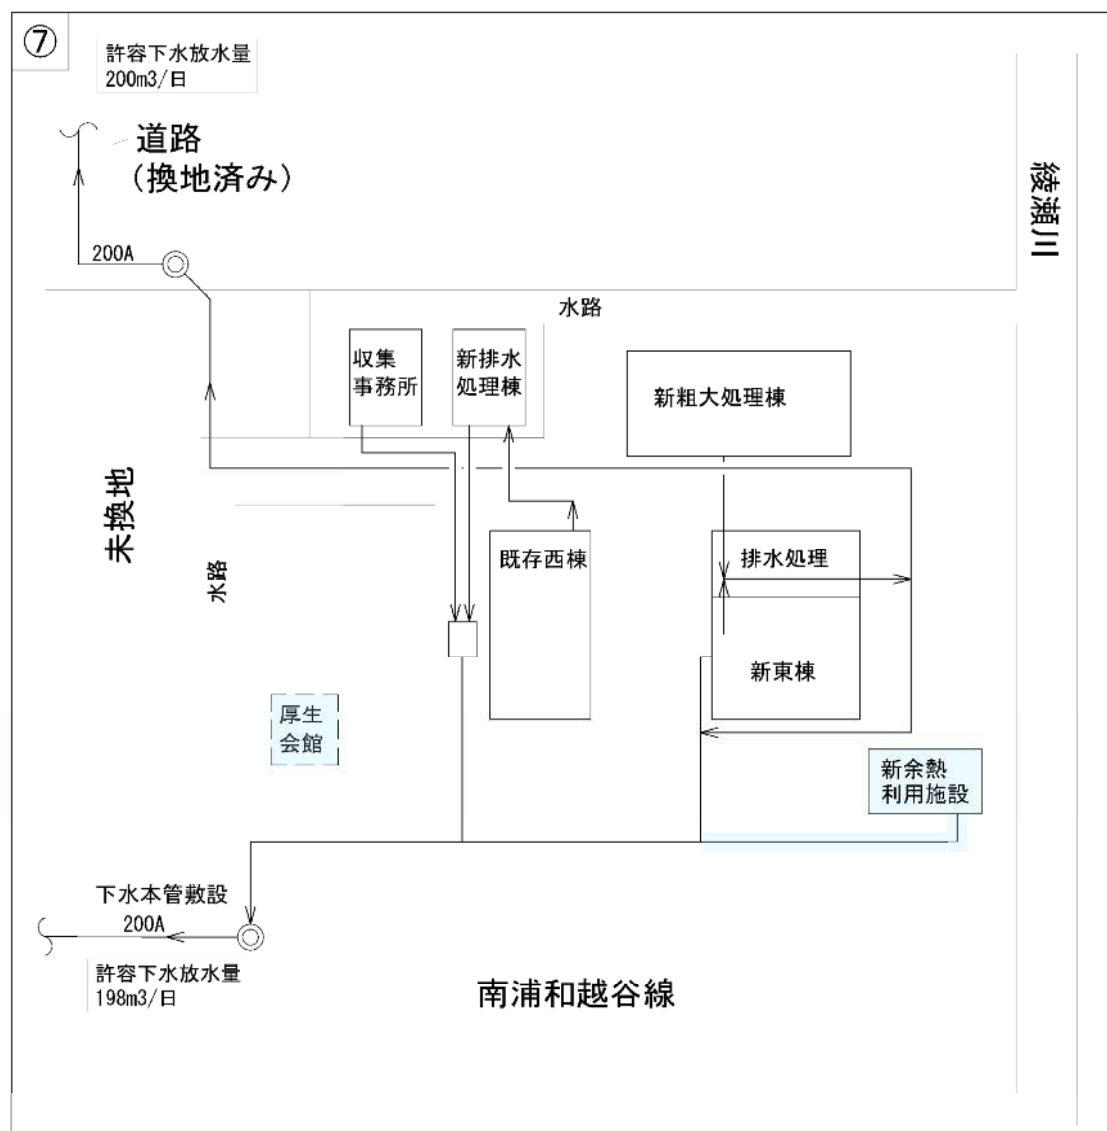

※ — : 本件工事以外、— : 本件工事、← 下水配管及び下水の流れを示す。