


入善町新庁舎整備事業 耐震性貯水槽設置工事

位置図




掘削図


A-A 断面図

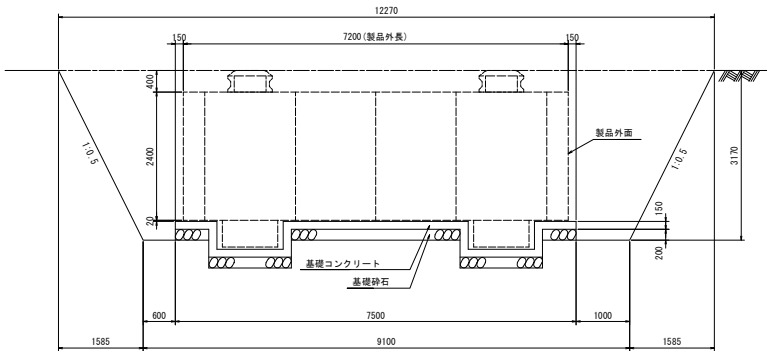

B-B 断面図

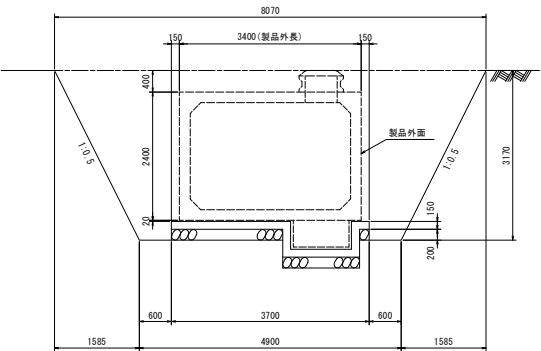

平面図

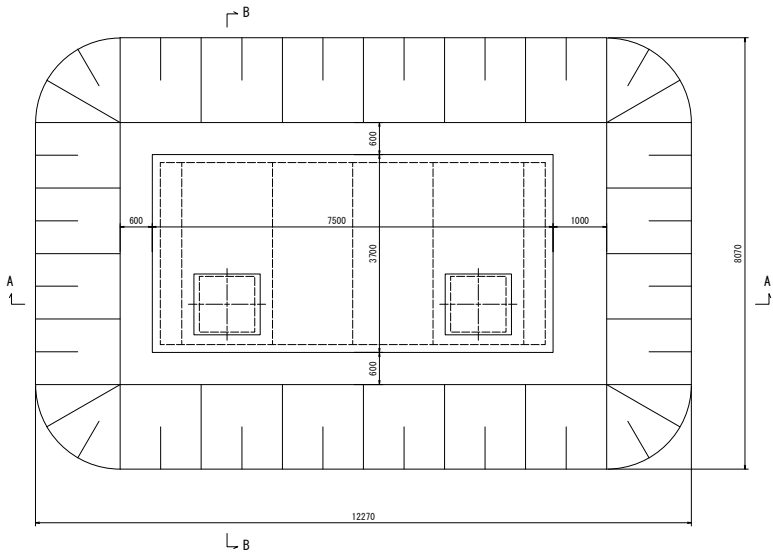

注意事項


- ※作業スペースは各々人が歩ける程度の幅を必要とする。
- ※緊張側スペースは緊張作業が行えるよう1.0m以上を確保することとする。
- ※破線は製品の外面を示す。

令和 4 年度 第 号	
下新川郡 入善町 入籍 地内	
入善町新庁舎整備事業	
耐震性貯水槽設置工事	
掘削図	第 号
縮 尺 1 : 5 0	第 号
平成 年 月 日 製作	
富 山 県 入 善 町 役 場	


耐震性貯水槽 T40-Ⅲ-A-0.0/1.5

組立図


S=1:50

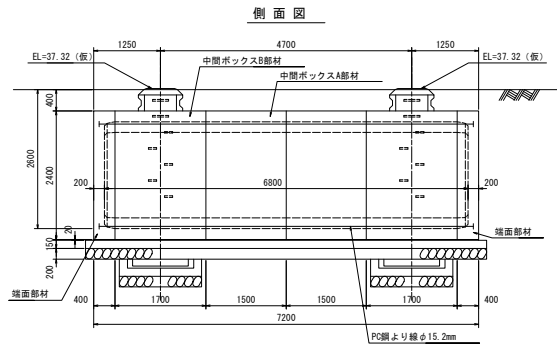

A-A 断面図

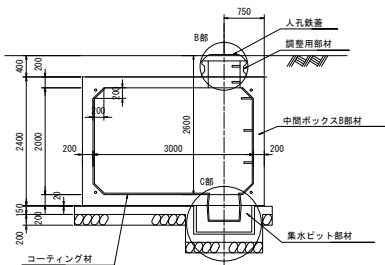


平面図

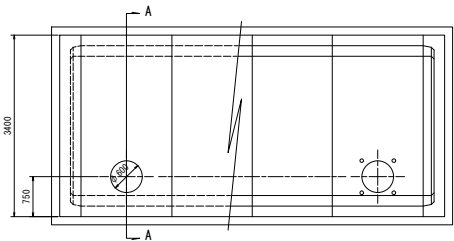


基礎図


S=1:50

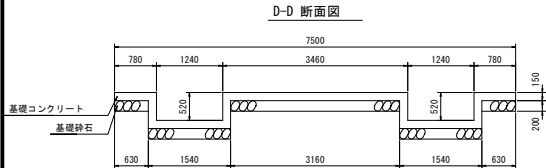

基礎平面図

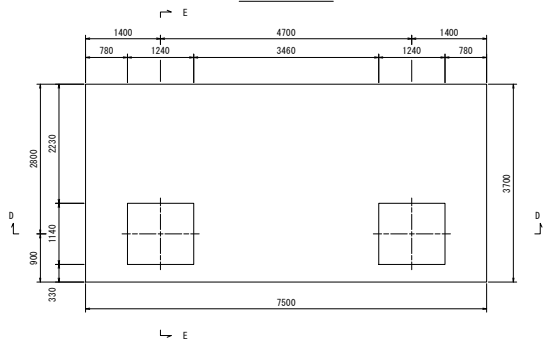


E-E 断面図




B部詳細図

S=1:20




集水ビット連結部詳細図

S=1:50

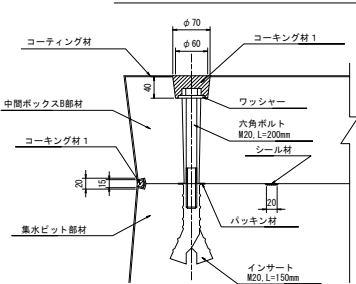


C部詳細図

S=1:20

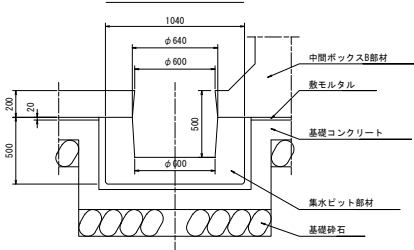

PC鋼より線定着部詳細図

S=1:10

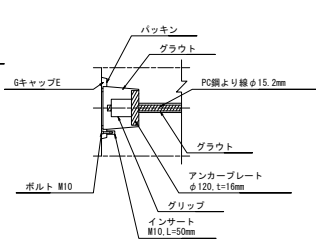

基礎数量表

種別	算式	数量	備考
基礎コンクリート	$(7.50 \times 3.70 - 2 \times (1.24 \times 1.40 + 0.15) \times 0.50) \times 0.15$	4.999 m ³	σ ck=18.0 N/mm ²
基礎型枠	$2 \times (7.50 \times 3.70 + 3.70 \times 0.15 + 2 \times (1.24 \times 1.40 + 0.15) \times 0.50)$	14.509 m ²	
基礎砕石	7.50×3.70	27.750 m ²	t=0.20m
敷モルタル	$(7.50 \times 3.70 + 2 \times (1.24 \times 1.40) \times 0.15) \times 0.02$	0.433 m ³	

止水仕様(防水工)材料表

種別	算式	数量
コーティング材	$(2.60 \times 2 \times 1.60 + 2 \times 0.05 \times (1.60 + 2 \times 0.20) + (3.00 \times 2.00 - 4.00 \times 0.20) \times 2) \times 2$ $+ (0.60 \times 0.50 \times 2 + (2.60 \times 2 \times 1.60 + 2 \times 0.20 \times (1.60 + 0.05)) \times 0.05)$	62.0 m ²
コーキング材1	$(2 \times 2.60 \times 2 \times 1.60 + 2 \times 0.05 \times (1.60 + 2 \times 0.20) \times 2)$	51.7 m
シール材	$(2 \times 2.60 \times 2 \times 1.60 + 2 \times 0.05 \times (1.60 + 2 \times 0.20) \times 2)$	51.3 m
調整用部材	$(4 \times 0.8 \times 0.2) \times 2$	7.1 m
調整用部材	$(2 \times 0.60 \times 2 \times 1.60 + 2 \times 0.05 \times (1.60 + 2 \times 0.20) \times 2)$	9.3 m
コーキング材1	$0.34 \times 2 \times (1 \times 0.07 \times 2 \times 4 + 1 \times 0.07 \times 2 \times 4)$ $+ (0.05 \times 0.07 \times 2 \times 4 \times 0.07 \times 2 \times 4) \times 8$	0.001 m ³
パッキン材	—	8ヶ

耐震性貯水槽明細書

型式番号	耐-00003-1号		
型式記号	T40-Ⅲ-A-0.0/1.5		
容量	40.16 m ³		
設計荷重	T-25		
設置場所	車道		
土盛り厚	0.400 m		
形状	横置ボックスカルバート型		
材料	規格または算式	数量	備考
中間ボックスA部材	3.4m x 2.4m x 1.5m	2個	
中間ボックスB部材	3.4m x 2.4m x 1.7m	2個	
端面部材	3.4m x 2.4m x 0.4m	2個	
集水ビット部材	PH500 (1.04m x 1.04m x 0.50m)	2個	
調整用部材	φ0.83m, RH300	2個	
PC鋼より線	φ15.2mm, L=7.8m	4本	SMP7B
定着具	アンカープレート、グリップ	8組	端面部材用
グラウト	0.12/3.1 x (0.087 x 0.087 x 0.072 x 8 + 0.02 x 1 x 0.087 x 0.087 x 0.02 x 4) x 400 x 0.037 x 24	0.047 m ³	σ ck=30 N/mm ²
緊結ボルト	M16, L=0.400m (ナット、座金付)	6組	
人孔鉄蓋	φ600	2個	
六角ボルト	M20, L=200mm (ワッシャー付)	8組	
GキャップE	—	8組	

※内面防水は、コーティング仕様とする。

※日本消防設備安全センターの認定品である。

令和4年度第 号	富山県入善町役場
下新川郡入善町入善地内	
入善町排水整備事業	
耐震性貯水槽設置工事	
耐震性貯水槽設計図	設計
縮尺: 図示	製図
平成 年 月 日 製作	
富山県入善町役場	

施工計画図 S=1:250

